



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ /๒๕๖๖ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖
 ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชิตสุวรรณรงค์ ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดช ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.สท.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อรื้อถอน ปีกเสาและพาดสายแรงสูง สถานีคอนเจดีย์ บริเวณตรงข้ามบึง
 ปตท.ท่าเสด็จ-โรงสีเพอรารี่ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิกัด	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๕ คจ.	๒๓/๐๙/๖๖	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	เปลี่ยนสายแรงสูง SAC๑๘๕ ค.ม.ม.	DDE ตรงข้ามบึง ปตท.ท่าเสด็จ	Disชั่วคราว โรงสีเพอรารี่	โทร.๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๘ นายวรพล สุทธิไกร
๒.	๘ คจ.	๒๓/๐๙/๖๖	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐		DOA๐๘S-๑๐	DOA๐๘S-๐๒, DOA๐๘S-๑๕	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายฉนวนกร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พชง.๖ (สข.) โทร. ๐๘๑-๘๓๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดช)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.สท.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิกัด DOA5 จาก DDE ตรงข้ามบึงถึง Dis ชั่วคราวโรงสีเพอรารี่
 ในวันที่ 23/9/66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1387/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิกัด DOA8 จาก DOA8S-10 ถึง DOA8S-02, DOA8S-15
 ในวันที่ 23/9/66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย รณิต งามสุข ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพิพัฒน์ โทร ๐๘๖๕-๘๕๖๖๕๗๘

(นายฉนวนกร สุวรรณประทีป)

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

คคฟ. (สถานี)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คคฟ.)

เรียน ผจก. นพอ. สฟ., กฟภ. ๑๖.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย


พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ตรงข้าม ปตท.ท่าเสด็จ - โรงสีเพอรารี		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 ก.ย. 66	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดจ.	งานที่ทำ	ปักเสา พาดสายแรงสูง SAC185MM ตามใบขอปฏิบัติงาน 1387/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายธนิต บุญชู	วันที่ 13 กันยายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 13 กันยายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 13 กันยายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์ นศ.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุจร, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายจิรวรรณ, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
2	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
3	DOA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- load 3.7 MW.
4	DOA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- load 1.0 MW.
5	DOA05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.		R หนองหม้อแกง
6	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
7	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- load 6.5 MW.
8	SPB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB		-
9	SPB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		- load 2.8 MW.
10	- ย้ายโหลด DOA08 บางส่วน โพรททำทราฟไปจ่ายไฟจาก DOA05						
11	DOABVB-01	ปลด	สับ		DOA		- ขนนานบัส
12	DOA05S-07	ปลด	สับ		สพ.		DIS เลยป้อมตำรวจโพรททำทราฟ
13	DOA08S-15	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS แยกสะพานเลี้ยงเมือง
14	- ย้ายโหลด DOA05 ไปจ่ายไฟจาก SPA09 และ DOA08 ไปจ่ายจาก SPB04						
15	DOA05S-08	ปลด	สับ		สพ.		SF6 โรงสีอู่ยา
16	DOA08S-06	ปลด	สับ		สพ.		SF6 สถานีฯวิชัยข้าว
17	DOA08S-07	ปลด	สับ		สพ.		SF6 แยกอู่ยา
18	Disชค.DOA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS โรงสีเพอรารี
19	DOA08S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 วัดอินเกษม
20	DOA08S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 สถานีฯวิชัยข้าว
21	DOABVB-01	สับ	ปลด		DOA		- ขนนานบัส
22	เมื่อพร้อมดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน						
23	DOA08S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ป้อมตำรวจศรีษะเกษ
24	แจ้ง กฟพ.สพ. โหลดออกแล้วแจ้ง ฮอทไลน์ทำการตัดเตตตรงข้ามป้อม ปตท.ท่าเสด็จ วงจรDOA05ตามผังแนบ						
25	เมื่อฮอทไลน์ ตัดเตตแล้วเสร็จ แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ช่างหน้างานทราบ						
26	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
27	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
28	แจ้งผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe ให้เรียบร้อย						
29	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
30	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA			
31	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA			
32	DOA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA			
33	DOA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA			
34	DOA05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.			
35	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
36	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA			
37	SPB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPB			
38	SPB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB			
*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***								
39	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
40	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-	
41	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-	
42	DOA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-	
43	DOA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-	
44	DOA05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.		R	หนองหม้อแกง
45	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	
46	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-	
47	SPB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB		-	
48	SPB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		-	
49	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1							
50	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2							
51	แจ้ง ฮอทไลน์ทำการจี้มเตดตรงข้ามบีม ปตท.ท่าเสด็จ วงจรDOA05ตามผังแนบ เข้าได้							
52	เมื่อฮอทไลน์ จี้มเตดแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟและย้ายโหนดกลับคืน							
53	DOA08S-02	ปลด	สับ		สพ.		DIS	ป้อมตำรวจศรีษะเกษ
54	- ย้ายโหนด DOA05 กลับคืนจาก SPA09 และ DOA08 กลับคืนจาก SPB04							
55	DOABVB-01	ปลด	สับ		DOA		-	ขนานบัส
56	DOA08S-06	ปลด	สับ		สพ.		SF6	สถานีฯวิชัยข้าว
57	DOA08S-10	ปลด	สับ		สพ.		SF6	วัดอินเกษม
58	Disชด.DOA05	ปลด	สับ		สพ.		DIS	โรงสีเพอรารี
59	DOA08S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6	แยกอู่ยา
60	DOA08S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6	สถานีฯวิชัยข้าว
61	DOA05S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6	โรงสีอู่ยา
62	- ย้ายโหนด DOA08 บางส่วน โพร้ทำทราญกลับคืนจาก DOA05							
63	DOA08S-15	ปลด	สับ		สพ.		DIS	แยกสะพานเลียงเมือง
64	DOA05S-07	สับ	ปลด(ใช้โหนดบัสเตอร์)		สพ.		DIS	เลยป้อมตำรวจโพร้ทำทราญ
65	DOABVB-01	สับ	ปลด		DOA		-	ขนานบัส
66	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA			
67	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
68	DOA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		
69	DOA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		
70	DOA05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.		
71	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
72	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		
73	SPB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPB		
74	SPB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.


ด้วยในวันที่...๒๓...เดือน...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๖๖... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...ตรงข้ามปั้มปตท.ท่าเสด็จ-จรชั้วคราวโรงสีเพอรารี ...เพื่อ...รื้อถอน,ปักเสาแรงสูงและพาดสายแรงสูง สถานีคอนเจดีย์...โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ฟีดเดอร์ ..๕,๘.. สถานีฯ ...คอนเจดีย์... ตั้งแต่บริเวณ ..ตรงข้ามปั้มปตท.ท่าเสด็จ-จรชั้วคราวโรงสีเพอรารี

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นาย ปรีชา ทองระย้า พงษ.๖ ผจก.กฟจ.สพ. เบอร์โทรศัพท์ ..๐๙๐-๑๔๓๙๑๑๔..

เป็นผู้ควบคุมงานและให้..นายวรพล สุทธิไกร ..ตำแหน่ง ผ.กส.กฟจ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..๐๙๘-๒๗๕๓๖๔๐..


เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

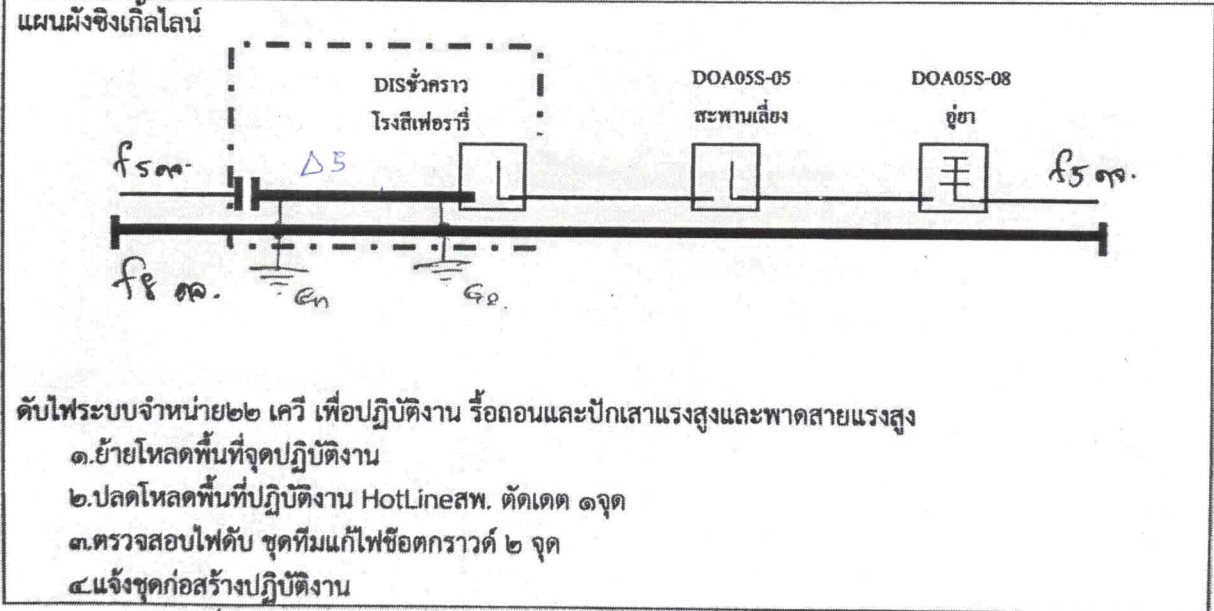



ดับไฟระบบจำหน่าย ๒๒ เควี เพื่อปฏิบัติงาน รื้อถอนและปักเสาแรงสูงและพาดสายแรงสูง

- ๑.ย้ายโหนดพื้นที่จุดปฏิบัติงาน
- ๒.ปลดโหนดพื้นที่ปฏิบัติงาน HotLineสพ. ดัดเดด ๑จุด
- ๓.ตรวจสอบไฟดับ ชุดทีมแก้ไขข้อบกพร่อง ๒ จุด
- ๔.แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ 
(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณประทีป)
รองผู้จัดการปฏิบัติงานแทนผู้จัดการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี


(นายธนากร สุวรรณประทีป)
พชง.๖(สข.) ผบ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา 
โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘ , ๐๔๘๕๕๕ , ๐๔๘๖๐