



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

4 ต.ค. 66

เลขที่ ก.๓ บล.(ปบ.) ๒๐๖๕ /๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกชัย หิ๊งสุวรรณ

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บางเลน

ด้วยการไฟฟ้าอำเภอบางเลน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง และอุปกรณ์หัวเสา ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	DTM10	7 ต.ค.66	08.00 น.	16.30 น.	เปลี่ยนสายแรงสูง ๒๒ kV และ อุปกรณ์หัวเสา	DTM10S-02	BEA7S-14 DIS ชั่วคราว ลขที่ อบต.บางปลา	นายสุรชัย ไทรเมือง พงง.6 ผจก.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ดับไฟ) จาก อบต.บางปลา ถึง สวนเกษตรบางเลน

ผู้ประสานงานการดับไฟชื่อ นายประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์ ตำแหน่ง หน.ปบ. โทร ๐๘๓-๖๓๒๒๖๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกชัย หิ๊งสุวรรณ)
ผจก.กฟอ.บางเลน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ.พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ DTM10 จาก DTM 10S-02 ถึง BEA7S-14 DIS ชั่วคราวลขที่ อบต.บางปลา.
ในวันที่ 7.๑๐.๖๖ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1388/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานขอตัดไฟกับ.....

(นายประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์)
20 ก.4 11 น. นพ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.บางเลน, กฟภ.๓

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... 2แผ่น

แผนผังแนบ..... 1แผ่น

ผจก. (สถานี.....)



เพื่อทราบและจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

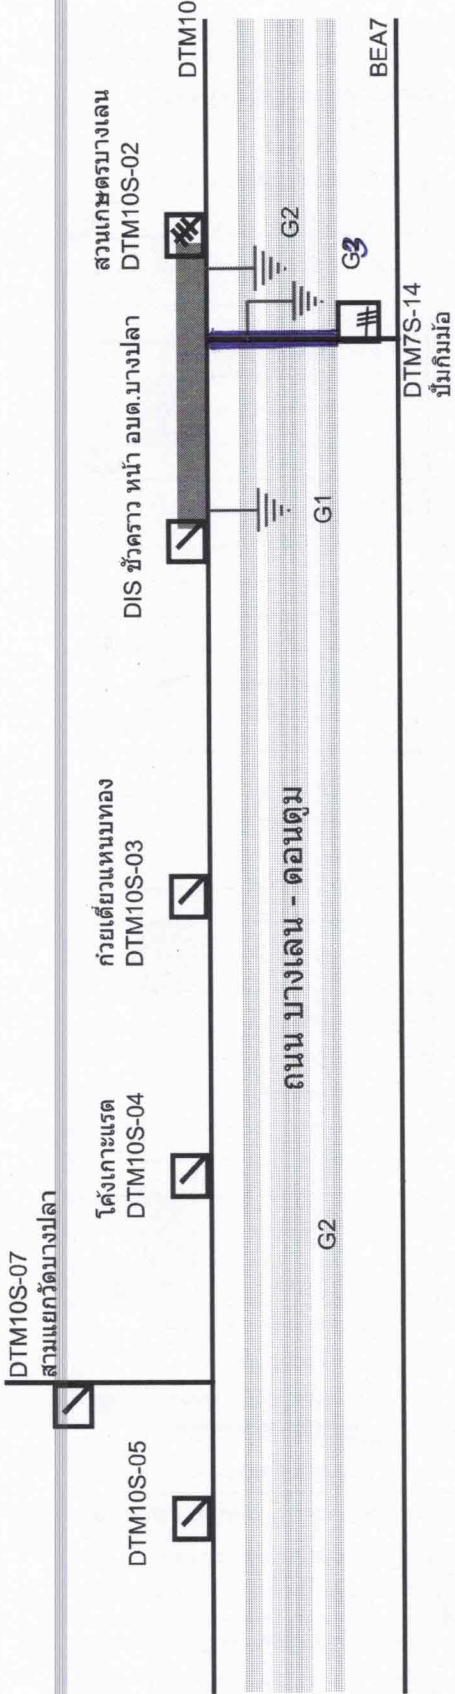
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สวนเกษตรบางเลน ถึง อบต.บางปลา					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 ต.ค. 66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	7 ต.ค. 66	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บล.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1388/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชภรณ์นิยม			วันที่	18 กันยายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	18 กันยายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	18 กันยายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายบรรณสิทธิ์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA	-	-
3	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM	-	-
4	DTM10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM	-	L=3.0MW.
5	BEA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA	-	L=3.4MW.
6	ย้ายโหลด DTM10 บางส่วนไปจ่ายจาก BEA06						
7	BEA06S-08	ปลด	สับ		บล.	SF6	ตรงข้าม รร.บางเลน
8	DTM10S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดตม.	SCADA SF6	สวนเกษตรบางเลน
9	เมื่อพร้อมดับไฟ						
10	DIS ชั่วคราว (DTM10)	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.	DIS	หน้า อบต.บางปลา
11	แจ้งกฟอ.บล. ตรวจสอบ SF6 BEA07S-14 บี้มกิมม้อ อยู่สถานะ OFF พร้อมล็อคคาน						
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
13	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
14	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
15	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
16	เมื่อชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
17	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA	-	-
18	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM	-	-
19	DTM10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM	-	-
20	BEA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
21	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
22	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA	-	-
23	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM	-	-
24	DTM10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM	-	-
25	BEA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA	-	-



พื้นที่ตัดไฟ จาก DTM10S-02 ถึง DTM7S-14 และ DIS ขั้วคราว หน้า อบต.บางปลา
วันที่ 7 ตุลาคม 2566 เวลา 08:00 น. ถึง 16:30 น.