



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

21 ก.ย. 66

เลขที่ ก.ต.สข.(กป.) ๕๒๕ /๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายพุทธพงศ์ กวทลง

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงเปลี่ยนสายแรงสูงระบบจำหน่าย พิดเคอร์ ๔
สถานีไฟฟ้า เดิมบวข ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA๐๔	๒๖ ก.ย.๒๕๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ตัดไฟบีกเสา-พาดสายใหม่ บริเวณแยกเนินมหาเชษฐ์ ถึงดิสชั่วคราวก่อนวัดเนินมหา เชษฐ์	รีโกลสเซอร์ เนินมหา เชษฐ์ DAA๔R-๐๔	Dis ชั่วคราว ก่อนวัดเนิน มหาเชษฐ์	นายณัฐพงษ์ เข้มเพ็ง ๐๘๕-๕๕๘๓๐๔๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๑๑ เครื่อง ๓๓๑ เควี.เอ ผู้ใช้ไฟประมาณ ๒๒๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ผ.ผ.บ โทร ๐๘๖-๓๖๖๑๐๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

นายพุทธพงศ์ กวทลง
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. ทิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ DBA3 จาก DBA4R-04 ถึง Dis ชั่วคราว ก่อนวัด คัดลอก การขอขง
ในวันที่ ๒๖ ก.ย. ๖๖ ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1394/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย นาง สว่างจิรา พงษ์ศิริ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเทอดไทย สิมโตทอง

นายณัฐพงษ์ เข้มเพ็ง
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สข.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส. อ.สข.
อ.ก.บข.(ก.๓), อ.ก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผคฟ. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

- 1. สถานที่ทำงาน เนินมหาเชษฐ (DBA03)
- 2. กำหนดวันที่ทำงาน 26 ก.ย. 66 เวลา 08.00 น. ถึง เวลา 17.00 น.
- 3. ผู้ขอทำงาน กษ. (ก3) งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1394/2566
- 4. เตรียมการสวิตชิงโดย กฟส. สช. นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ วันที่ 15 กันยายน 2566
- 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย วันที่ 15 กันยายน 2566
- 6. อนุมัติสวิตชิงโดย วันที่ 15 กันยายน 2566
- 7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายสถาพร, นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิธิต, นายวรรณพงษ์, นายมนเฑาะ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	DBA04R-04	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		R เนินมหาเชษฐ์
4	DBA01R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.		R ป่าสะแก
5	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
6	ย้ายโหลดวงจร DBA03 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DAA04						
7	DBA01S-12	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สช.		SF6 บ.หนองโพธิ์
8	DBA04R-04	สับ	ปลด		สช.		R เนินมหาเชษฐ์
9	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.						
10	Dis ชั่วคราว DBA03	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS ก่อนวัดเนินมหาเชษฐ์
11	SW. Load	สับ	ปลด		สช.		R เนินมหาเชษฐ์
12	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟส.สามชุก. ทราบ						
13	แจ้งให้ กฟส.สามชุก. ทำการเทสไฟบริเวณที่ปฏิบัติงาน						
14	แจ้งให้ กฟส.สามชุก. ทำการช็อตกราวด์จุด G1,G2						
15	แจ้งให้ชุด กฟส.สามชุก. ลงข้อมูล We Safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
16	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
17	DBA01R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.		R ป่าสะแก
18	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
19	เมื่อ กฟอ.พมท. ทำงานเสร็จพร้อมจ่ายไฟคืน						
20	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
21	DBA01R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.		R ป่าสะแก
22	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
23	แจ้งให้ กฟส.สามชุก. ทำการปลดช็อตกราวด์จุด G1,G2						
24	SW. Load	ปลด	สับ		สช.		R เนินมหาเชษฐ์
25	Dis ชั่วคราว DBA03	ปลด	สับ		สช.		DIS ก่อนวัดเนินมหาเชษฐ์
26	ย้ายโหลดวงจร DBA03 บางส่วนกลับจาก DAA04						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	DBA04R-04	ปลด	ล๊ับ คง Nonreclosing		สช.		R เนินมหาเชษฐ์
28	DBA01S-12	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		สช.		SF6 บ.หนองโพธิ์
29	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
30	DBA04R-04	Nonreclosing	Normal		สช.		R เนินมหาเชษฐ์
31	DBA01R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.		R ป่าสะแก
32	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

ปฏิบัติงานเปลี่ยนสายแรงสูงระบบจำหน่าย วันที่ 26 กันยายน 2566

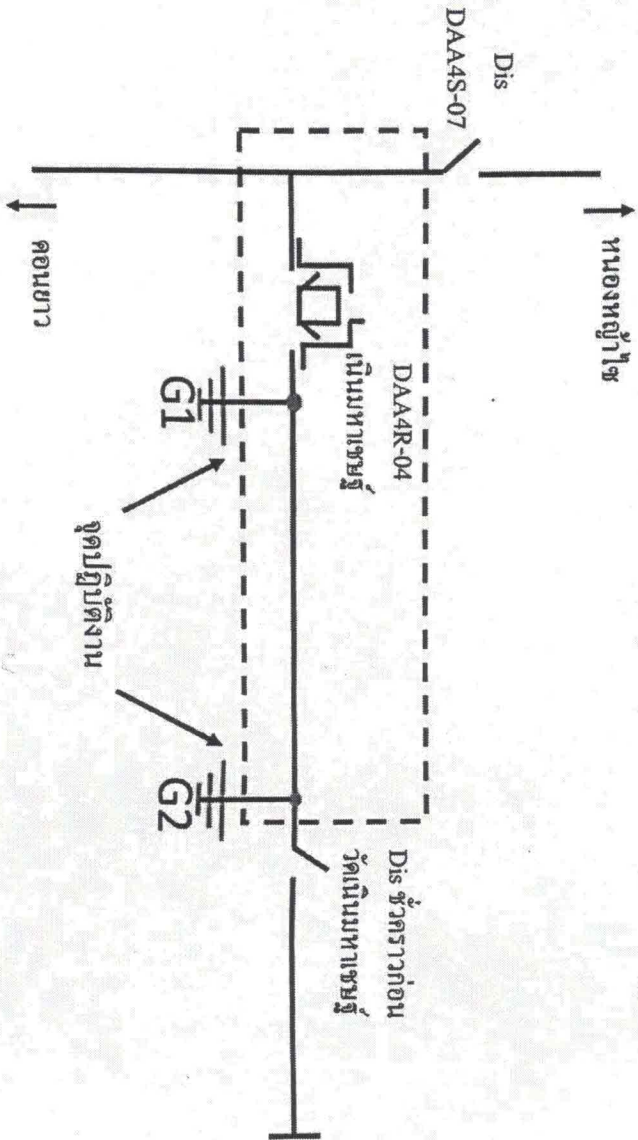

G1 ชื่อคกาวิทย์ โดยชุดแม่ทัพ นายภูวนัย ทิมหอม ควบคุมงาน
G2 ชื่อคกาวิทย์ โดยชุดซ่อมย่อย นายณัฐพงษ์ เข็มเพชร ควบคุมงาน