

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
 ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
 ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
 ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....มีผลรา.....ภลินประทุม.....ประสานงานการขอดับไฟกับ.....พี.อี.ซี.อี.อี. อ.ก.ณัฐ

(Handwritten signature)
 (นาย..... กำนัน.....)
 วิชา..... ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ณัฐ

สำหรับผู้อนุมัติ
 ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)
 เรียน ผจก. กฟอ. ๕๖๕. , กฟอ. ๕๖๖.
 อก.บษ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)


ขั้นตอนการสวิชชิง..... 4แผ่น
 แผ่นผังแนบ..... ๑แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
 พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ. (สถานี.....)
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
 นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
 รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

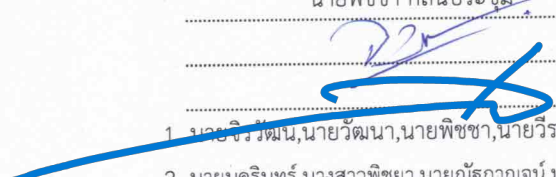1. สถานที่ทำงาน	บริเวณซอยเทศบาลสามพราน					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4 ก.พ. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.สพร.	งานที่ทำ	แก้ไข DIS SAB5S-02 ชำรุด	ตามใบขอปฏิบัติงาน	139/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	26 มกราคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	26 มกราคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	26 มกราคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				วันที่	26 มกราคม 2567	
	1. นายจิรวุฒิ, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
	2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
	3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายโมฆ				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SA2-KT1A	"OLT" Auto	"OLT" Manual		EGAT		-
3	SA2-KT2A	"OLT" Auto	"OLT" Manual		EGAT		-
4	SAB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-
5	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-
6	SAB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-
7	SAB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-
8	NCS-KT1A//2A	"OLT" Auto	"OLT" Manual		EGAT		-
9	NCS-KT4A	"OLT" Auto	"OLT" Manual		EGAT		-
10	NCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-
11	NCA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-
12	NCABR-11	Normal	Nonreclosing		NCA		-
13	NCA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นช.	SCADA	R คลองทางหลวง
14	ย้ายโหลด NCA 9 บางส่วนไปจ่ายจาก NCA 6						
15	NCA09S-10	ปลด	สับ		นช.		SF6 หน้าวัดป่าท่ากระชับ
16	NCA09R-01	สับ	ปลด		นช.	SCADA	R คลองทางหลวง
17	ย้ายโหลด SAB 5 บางส่วนไปจ่ายจาก NCA 9						
18	NCA09S-06	ปลด	สับ		สพร.		SF6 แยกเข้า อบต.คลองใหม่
19	SAB05S-09	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ฐานเอมอเตอร์ไฮด
20	ย้ายโหลด SAB 10 บางส่วนไปจ่ายจาก NCA 11						
21	NCA11S-04	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 สะพานลอยก่อนถึงชวนชม
22	SAB10S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 หน้าร้านแม่สายบัว
23	ย้ายโหลด SAB 7 ไปจ่ายจาก SAB 4						
24	SABBV-01	ปลด	สับ		SAB		- ขนานบัส
25	SAB04S-04	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 อยู่ปรีชา
26	SAB07S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ปากทางวัดเดชา
27	ย้ายโหลด SAB 5 ไปจ่ายจาก SAB 7						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	SAB05S-04	ปลด	สับ		สพร.		DIS ปากทางวัดเดชา
29	SAB05S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS แยกวัดเดชา
30	ย้ายโหลด SAB 10 ไปจ่ายจาก SAB 5						
31	SAB05S-05	ปลด	สับ		สพร.		DIS โรงเรียน สกล
32	SAB10S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 หมู่บ้านสุภัทรา
33	SABBVB-01	สับ	ปลด		SAB		- ขนานบัส
34	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
35	SAB05VB-01	สับ	ปลด		SAB		-
36	SAB05S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.5
37	แจ้งหน่วยงานทำการปลดโหลดหม้อแปลงในระบบทั้งหมด ออกก่อนทำการปลด DDE						
38	หลังจากหน่วยงานทำการปลดโหลดหม้อแปลงในระบบทั้งหมด ออกเรียบร้อยแล้ว						
39	แจ้ง Hotline ทำการปลดจุด DDE โลင်း SAB 7 บริเวณปากซอยสามพราน 2/4 ได้ (ตามแผนผังแนบ)						
40	แจ้ง Hotline ทำการปลดจุด DDE โลင်း SAB 5 บริเวณสนามยิงปืน ได้ (ตามแผนผังแนบ)						
41	หลังจาก Hotline ทำการปลด DDE ทั้ง 2 จุด เสร็จเรียบร้อยแล้ว						
42	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
43	แจ้งหน่วยงานเตสไฟ ข้อตกกรวด จุด G1						
44	แจ้งหน่วยงานเตสไฟ ข้อตกกรวด จุด G2						
45	เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการเตสไฟ และข้อตกกรวด ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อยแล้ว						
46	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
47	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
48	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
49	SAB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-
50	SAB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-
51	SAB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-
52	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
53	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
54	NCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-
55	NCA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-
56	NCABR-11	Nonreclosing	Normal		NCA		-
57	NCA09R-01	Nonreclosing	Normal		นช.	SCADA	R คลองทางหลวง
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
58	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จทุกชุด พร้อมจ่ายไฟทั้งหมด						
59	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
60	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
61	SAB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-
62	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
63	SAB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-
64	SAB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-
65	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
66	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
67	NCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-
68	NCA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-
69	NCABR-11	Normal	Nonreclosing		NCA		-
70	NCA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นช.	SCADA	R คลองทางหลวง
71	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อคกราวด์ จุด G1						
72	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อคกราวด์ จุด G2						
73	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
74	แจ้ง Hotline ทำการเชื่อมจุด DDE โลว์ SAB 7 บริเวณปากซอยสามพราน 2/4 ได้ (ตามแผนผังแนบ)						
75	แจ้ง Hotline ทำการเชื่อมจุด DDE โลว์ SAB 5 บริเวณสนามยิงปืน ได้ (ตามแผนผังแนบ)						
76	หลังจาก Hotline ทำการเชื่อม DDE ทั้ง 2 จุด เสร็จเรียบร้อย						
77	SAB05S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.5
78	SAB05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAB		-
79	ย้ายโหลด SAB 7 กลับจาก SAB 4						
80	SABBVB-01	ปลด	สับ		SAB		- ขนานบัส
81	SAB07S-02	ปลด	สับ		สพร.		DIS ปากทางวัดเดชา
82	SAB04S-04	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 อยู่ปรีชา
83	ย้ายโหลด SAB 5 กลับจาก SAB 7						
84	SAB05S-03	ปลด	สับ		สพร.		DIS แยกวัดเดชา
85	SAB05S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ปากทางวัดเดชา
86	ย้ายโหลด SAB 10 กลับจาก SAB 5						
87	SAB10S-08	ปลด	สับ		สพร.		SF6 หมู่บ้านสุภัทรา
88	SAB05S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS โรงเรียน สก
89	SABBVB-01	สับ	ปลด		SAB		- ขนานบัส
90	ย้ายโหลด SAB 5 บางส่วนกลับจาก NCA 9						
91	SAB05S-09	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ร้านเอมอเตอร์ไซด์
92	NCA09S-06	สับ	ปลด		สพร.		SF6 แยกเข้า อบต.คลองใหม่
93	ย้ายโหลด SAB 10 บางส่วนกลับจาก NCA 11						
94	SAB10S-03	ปลด	สับ		สพร.		SF6 หน้าร้านแม่สายบัว
95	NCA11S-04	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 สะพานลอยก่อนถึงชวนชม
96	ย้ายโหลด NCA 9 บางส่วนไปกลับจาก NCA 6						
97	NCA09R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		นช.	SCADA	R คลองทางหลวง
98	NCA09S-10	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		นช.		SF6 หน้าวัดป่าท่ากระชับ
99	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-

งานควบคุมอาคารที่ 28 มกราคม 2567 แก้ไขสายแรงสูง, Dis ชำรุด

ชอยข้างโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (จุกเงิน)

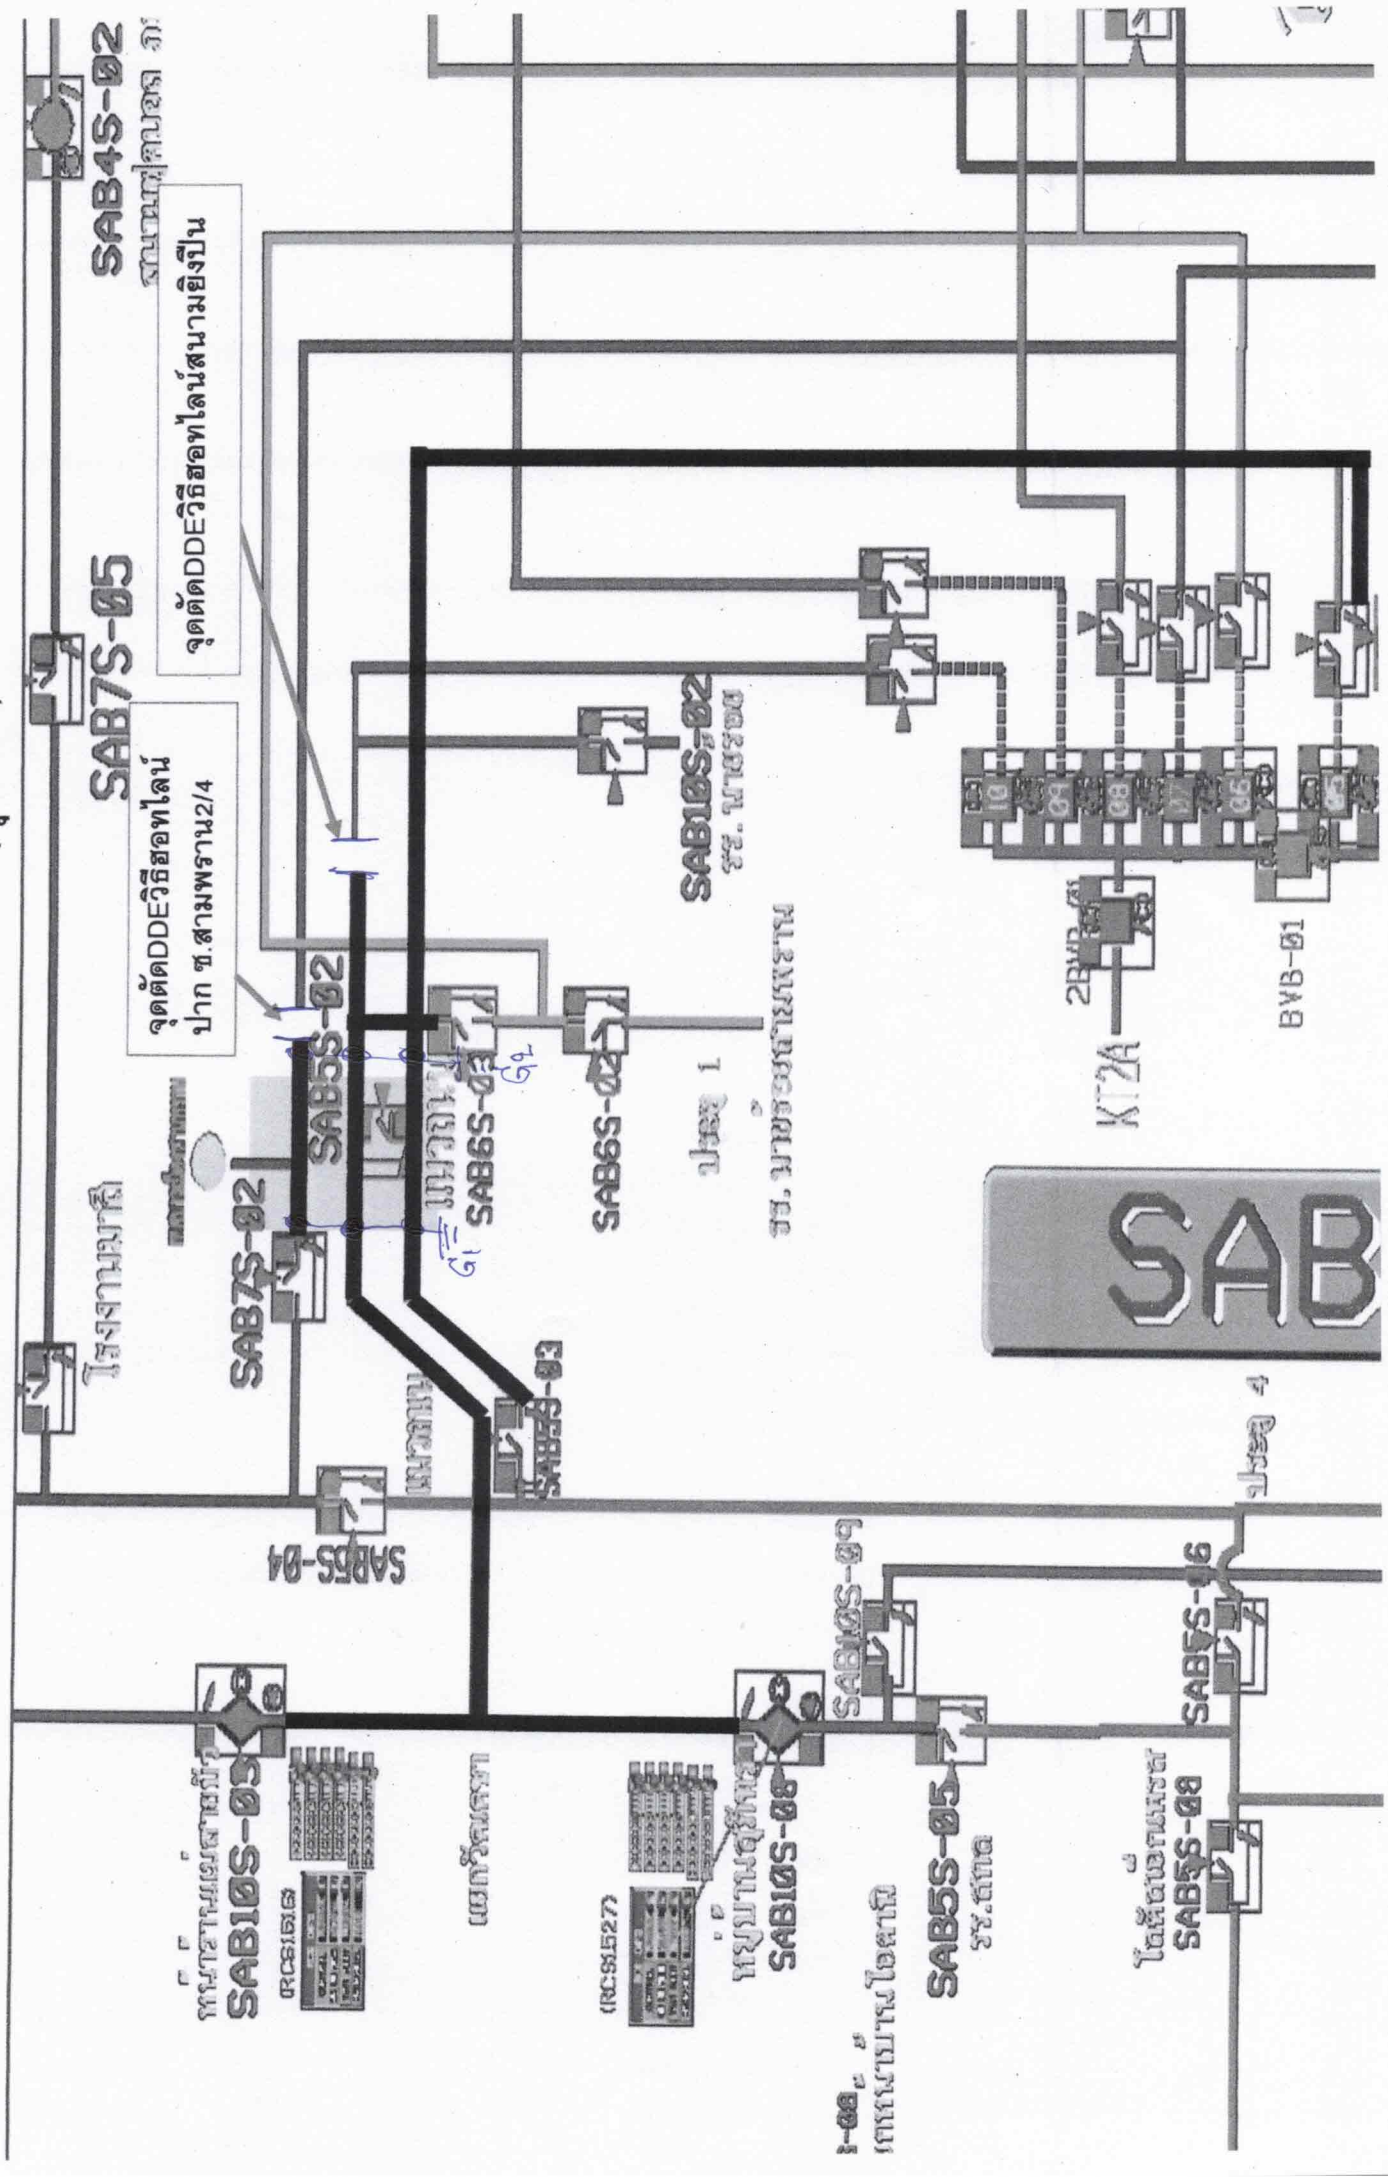

SAB4S-02
สนามยิงปืน

SAB7S-05

จุดตัดDDEวิธีขอตไลน์สนามยิงปืน

จุดตัดDDEวิธีขอตไลน์ปาก ซ.สามพราน2/4

โรงจ่ายหม้อ

SAB7S-02

หม้อแปลง

SAB5S-02

หม้อแปลง

SAB6S-03

บัส 1

SAB6S-02

SAB10S-02

บัส 1

ร. นายร้อย

ร. นายร้อย

SAB

KIT2A

BVB-01

พฤษภาคม

SAB10S-05

ตู้ควบคุม

มิถุนายน

กรกฎาคม

SAB10S-08

ตู้ควบคุม

สิงหาคม

SAB10S-09

ตู้ควบคุม

กันยายน

SAB5S-05

ตู้ควบคุม

ตุลาคม

SAB5S-08

ตู้ควบคุม

พฤศจิกายน

SAB5S-06

ตู้ควบคุม

ธันวาคม

บัส 4

