



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กฟส.ท่าเรือ ๑๓๑๕ /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมทีโดทอง
ชื่อผู้ส่ง นายมาโนช วาสุกกรี

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่าเรือ

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ท่าเรือ จะขอตัดไฟระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี ฟีดเดอร์ ๓ สถานีท่ามะกา ๑ ตั้งแต่ สวิทช์โบมีด ปากทางโรงงานไทยเพิ่มพูน รหัส TMK ๓ S-๐๘ ถึง สุดโลโก้ระบบจำหน่ายแรงสูง เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุง/เปลี่ยนคอนไม้ และอุปกรณ์ชำรุด ในโลโก้ระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|--|---|-------------------------------|---|
| ๑. | TMK 03 | ๔ ก.ย.๖๕ | ๐๘.๓๐ น. | ๑๖.๓๐ น. | ปรับปรุง/เปลี่ยนคอนไม้ และ อุปกรณ์ชำรุด | สวิทช์โบมีด รหัส TMK ๓ S-๐๘ ปากทางโรงงาน ไทยเพิ่มพูน | สุดโลโก้ระบบ จำหน่ายแรงสูง | นายฤทธิเดช ปัน เจริญ ๐๙๐-๙๙๑๙๙๙๗๓ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) → VSPP กฟส.ทร ทันตโกศล ๓๓. แอ็บ บริษัท รับทราบ เรียบร้อยแล้ว

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเสมี ศรีมงคล ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่าเรือ โทร ๐๘๑-๙๙๖๔๙๔๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายมาโนช วาสุกกรี)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่าเรือ

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ TMK03 จาก TMK3S-08 ถึง สุดโลโก้ระบบจำหน่าย
ในวันที่ 4 ก.ย.65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1400/2565
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย รัตพร ตันตโกศล ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเสมี ศรีมงคล
4 ก.ย.65

รัตพร ตันตโกศล
(นาย รัตพร ตันตโกศล)
๐๙๖.๗ ปฏิบัติงานแทน น.๓๑.

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี...)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.ทร.

อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)


ทางสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว

ใบสั่งทำสวิตชิง

| | | | |
|------------------------|--|-----------------|---------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | ปากทางโรงงานไทยเพิ่มพูน | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 4-ก.ย.-65 | ระหว่าง | 08.30 น. ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.ทร. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสถาพร | ต้นตติเกษตกรกิจ | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1400/65 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | | | วันที่ 23 สิงหาคม 2565 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 23 สิงหาคม 2565 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | | | วันที่ 23 สิงหาคม 2565 |
| | 1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) |
| | 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร | | (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) |
| | 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต | | (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|----------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|-----------------------|
| 1 | TMK03VB-01 | Auto | Manual | | TMK | | - |
| 2 | เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น. | | | | | | |
| 3 | TMK03S-09 | สับ | ปลด, ล็อคคาน | | ทำเรือ | | SF6 บ.ไทยเพิ่มพูน |
| 4 | TMK03S-08 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | ทำเรือ | | DIS ปากทางไทยเพิ่มพูน |
| 5 | แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1 | | | | | | |
| 6 | แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2 | | | | | | |
| 7 | เมื่อ กฟส.ทร. แจ้ง Short ground แล้วเสร็จ พร้อมทั้งลง We Safe แล้วเสร็จ | | | | | | |
| 8 | แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้ | | | | | | |
| 9 | TMK03VB-01 | Manual | Auto | | TMK | | - |
| สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า | | | | | | | |
| 10 | เมื่อ กฟส.ทร. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ | | | | | | |
| 11 | แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1 | | | | | | |
| 12 | แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2 | | | | | | |
| 13 | TMK03VB-01 | Auto | Manual | | TMK | | - |
| 14 | TMK03S-08 | ปลด | สับ | | ทำเรือ | | DIS ปากทางไทยเพิ่มพูน |
| 15 | TMK03S-09 | ปลด | สับ | | ทำเรือ | | SF6 บ.ไทยเพิ่มพูน |
| 16 | TMK03VB-01 | Manual | Auto | | TMK | | - |
| สิ้นสุด Switching | | | | | | | |

TMK03

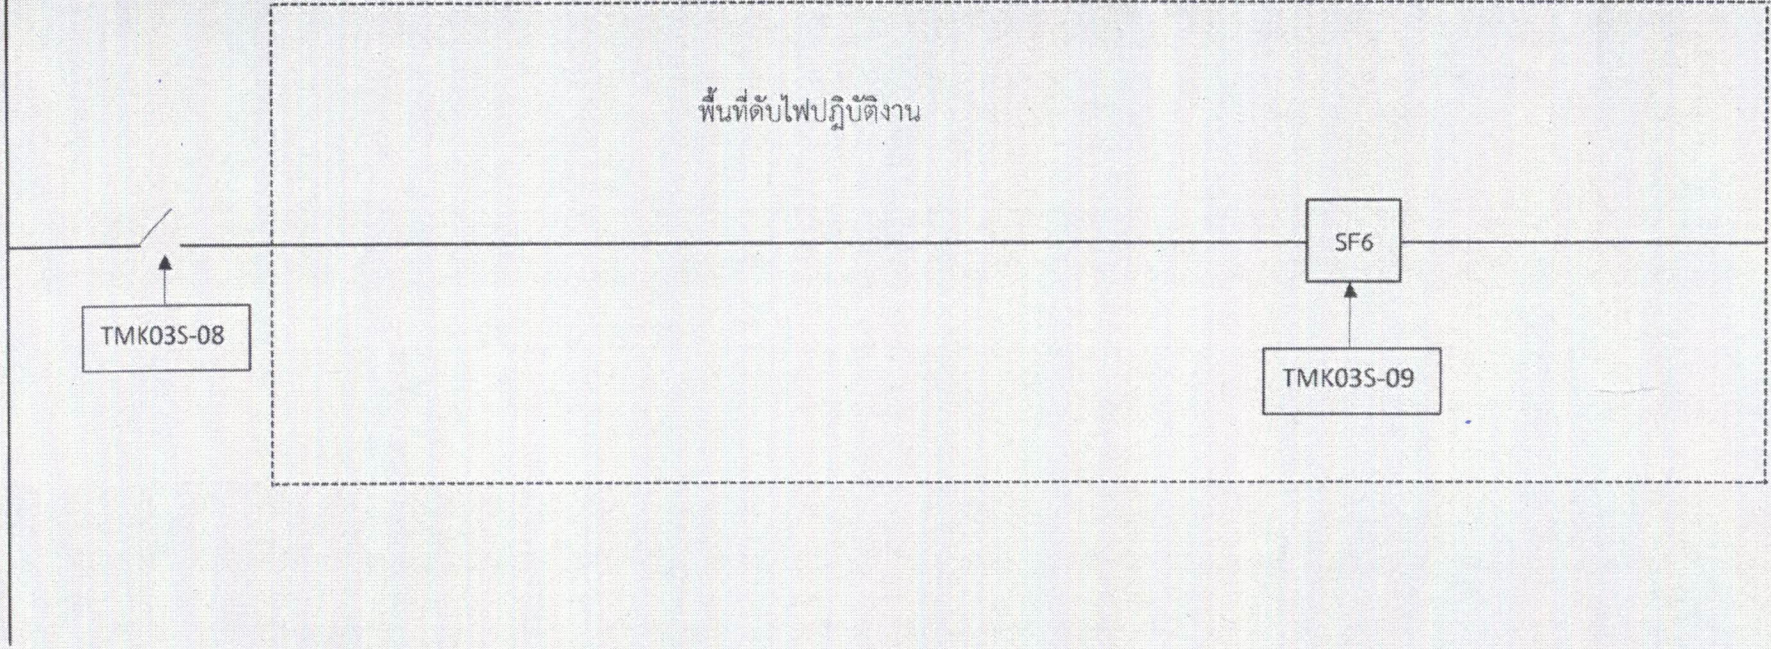

แผนผังดับไฟ ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 4 กันยายน 2565

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี เปลี่ยนคอนไม้อลูมิเนียม และอุปกรณ์ชำรุด.....

สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน..... DISCONNECTING SWITCH รหัส TMK ๓ S -๐๘ ปากทางโรงงานไทยเพิ่มพูน ถึงสุดไลน์ระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี.....

วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน๔ กันยายน ๒๕๖๕.....

หน่วยงานรับผิดชอบหลักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ.....

ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ดัดสินใจแก้ไขปัญหาได้) ชื่อ.....นายมานิช วาสุกี.....

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟส.ท่าเรือ..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๘๙-๘๙๒๕๕๒๑.....

ชื่อช่างผู้คุมงานหลักนายกฤตภาส ปิ่นเจริญ.....

ตำแหน่ง.....พชง.๔ ผจก.กฟส.ท่าเรือ..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๙๐-๙๙๑๙๙๗๓.....

หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว.....กฟส.ท่าเรือ และ กฟอ.ทมก.....

๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) / เมื่องานเสร็จต้องเคลียไลน์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ)

ชื่อนายเสนีย์ ศรีมงคล.....ตำแหน่ง.....ผ.ก.กฟส.ท่าเรือ..... เบอร์โทรศัพท์๐๘๑-๗๓๖๔๗๔๓.....

๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้าชุดงานนายนฤตภาส ปิ่นเจริญ.....

๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำการวัดชั่วคราวจุดที่๑.....G ๑.....ผู้รับผิดชอบ.....นายนฤตภาส ปิ่นเจริญ.....

จุดที่๒G ๒.....ผู้รับผิดชอบ.....นายอนันต์ แก้วแกมทอง..... จุดที่๓.....

ผู้รับผิดชอบ.....-.....จุดที่๔.....ผู้รับผิดชอบ.....

๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่.....โดยมีผลการอนุมัติดังนี้

ไม่อนุมัติ เหตุผล.....

อนุมัติ ตามบันทึกที่.....ก.๓ กฟส.ท่าเรือ(กป.) ๑๓ ๑๔ /๒๕๖๕.....

๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่.....ก.๓ กฟส.ท่าเรือ(กป.) ๑๓ ๑๔ /๒๕๖๕.....

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ.....นายศิริพงษ์ หาเครือ.....

๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่

ไม่แจ้ง เหตุผล.....

แจ้ง จำนวน.....๓.....ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ที่ใช้ไฟในพื้นที่ดับไปหรือไม่.....ไม่มีข้อทักท้วง.....

๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่

ไม่จัดประชุม เหตุผล.....ชี้แจงรายละเอียดตอน SAFETY TALK ก่อนการปฏิบัติงาน.....

จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่.....สถานที่ประชุม.....

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

.....

๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่

ไม่จัดชี้แจง เหตุผล.....ชี้แจงรายละเอียดตอน SAFETY TALK ก่อนการปฏิบัติงาน.....

จัดชี้แจงแล้ว เมื่อวันที่.....รายนามผู้เข้าร่วมชี้แจง

.....