



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

22 ก.ย. 66

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ปบ.)- ๒๐๖๕/๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายอารุณ จรดล

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.กทบ. ขออนุมัติดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน... สับเปลี่ยน ซีที - วีที และมิเตอร์แบ่งแดนชำระ.....ตามแผนผังสังเขป
แนบ จำนวน=๒=.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KTE ๐๒	๒๔ ก.ย. ๖๖	๐๘.๓๐ น.	๑๓.๐๐ น.	ชุดงาน ผมต.กฟอ.กทบ. ปฏิบัติงานสับเปลี่ยน ซีที , วีที และมิเตอร์แบ่งแดน บริเวณสี่แยกร้านอาหาร หม่อม ต.สวนส้ม	SF๖ KTE ๐๒S-๐๗ ตรงข้าม ป้อมตำรวจ	Dis ชั่วคราว หน้าร้านของชำ และถึง SF๖ KTE ๐๒S-๐๙ ตรงข้ามร้าน หม่อม	นายรินทร์ พจน์สมพงษ์ พชง.๗ ผปบ. โทร.๐๘๗-๗๐๒๐๕๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) **ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากการดับไฟปฏิบัติงาน**

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพรุจ กระทุมทอง ตำแหน่ง พชง.๗ ผปบ.กฟอ.กทบ. โทร.๐๙๘-๓๖๒๒๔๙๒

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำระ ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำระ ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำระ
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอารุณ จรดล)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ KTE2 จาก KTE2S-07 ถึง Dis หน้าของชำ ; KTE 2S-09
ในวันที่ 24 1-9-66 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1406/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย **ธนิศ ชูศรี** ประสานงานการขอดับไฟกับ **นาย สมพงษ์ อภิมหัทธ**

(นายสมพงษ์ อภิมหัทธ)
๐๑๓-๕๓๓๓๓๓๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ)

เรียน อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก. กพอ. กนบ.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



ขั้นตอนการสวิตชิง.....๒.....แผ่น

แผนผังแนบ.....๒.....แผ่น

ผจพ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	KTE02S-07 ตรงข้ามป้อมตำรวจ		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 ก.ย. 66	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กทบ.	งานที่ทำ สับเปลี่ยนCT PT	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1406/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิศ บุญชู		วันที่ 19 กันยายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 19 กันยายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 19 กันยายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายศุภสิทธิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิศ,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายนครินทร์,นส.พิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันสถานีไฟฟ้า						
2	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		
3	KTE02VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTE		
4	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		
5	BNP04R-02	Normal	Non-Recloes,Alter		SCADA	RE	รีโมทลงดำเนินการ
6	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์กทม		
7	SMB12VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SMB		
8	- ย้ายโหลด KTE02 ไปจ่ายจาก SMB12						
9	KTE02S-08	ปลด	สับ		รถทบ-	SF6	แยกวัดเกาะ
10	KTE02S-09	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถทบ-	SF6	ตรงข้ามร้านอาหารหม่อม
11	- ย้ายโหลด KTE02 ไปจ่ายจาก BNP04						
12	BNP04S-12	ปลด	สับ		รถทบ-	SF6	ตรงข้ามวัดสวนส้ม
13	KTE 02S-07	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถทบ-	SF6	ก่อนป้อมตำรวจ
14	- เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
15	ดิส ชค.KTE02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถทบ-	DIS	สี่แยกบ้านหม่อม
16	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟอ.กระทุ้มแบนรับทราบ						
17	แจ้งกฟอ.กระทุ้มแบนทำการ Test ไฟว่าดับเรียบร้อย						
18	แจ้งกฟอ.กระทุ้มแบนทำการ Short Ground จุด G1						
19	แจ้งกฟอ.กระทุ้มแบนทำการ Short Ground จุด G2						
20	แจ้งกฟอ.กระทุ้มแบนลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงานได้						
21	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		
22	KTE02VB-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		
23	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
24	BNP04R-02	Non-Reclose	Normal		SCADA		RE	รีเซ็ตลงดำเนิน
25	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์กทม			
26	SMB12VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SMB			
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%								
27	หลังจากกฟอ.กระทู้แบบปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด							
28	แจ้งกฟอ.กระทู้แบบทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก							
29	แจ้งกฟอ.กระทู้แบบทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก							
30	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE			
31	KTE02VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTE			
32	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP			
33	BNP04R-02	Normal	Non-Recloses,Alter		SCADA		RE	รีเซ็ตลงดำเนิน
34	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์กทม			
35	SMB12VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		SMB			
36	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
37	ดิส ชค.KTE02	ปลด	สับ		รถทพ-		DIS	สี่แยกบ้านหม่อม
38	- ย้ายโหลด KTE02 กลับคืนจาก BNP04							
39	KTE02S-07	ปลด	สับ		รถทพ-		SF6	ก่อนซ่อมตำรวจ
40	BNP04S-12	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถทพ-		SF6	ตรงข้ามวัดสวนส้ม
41	- ย้ายโหลด KTE02 กลับคืนจาก SMB12							
42	KTE02S-09	ปลด	สับ		รถทพ-		SF6	ตรงข้ามร้านอาหารหม่อม
43	KTE02S-08	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถทพ-		SF6	แยกวัดเกาะ
44	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE			
45	KTE02VB-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE			
46	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP			
47	BNP04R-02	Non-Reclose	Normal		SCADA		RE	รีเซ็ตลงดำเนิน
48	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์กทม			
49	SMB12VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		SMB			
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%								


แผนผังปัจจุบัน ก่อนดับไฟ บริเวณสี่แยกร้านอาหารแหลม ตำบลสวนส้ม
 เพื่อให้ชุดงาน ผมต.กทบ. สับเปลี่ยน ซีที, วีที และมีเตอร์แบ่งแดนชั่วคราว
 วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.

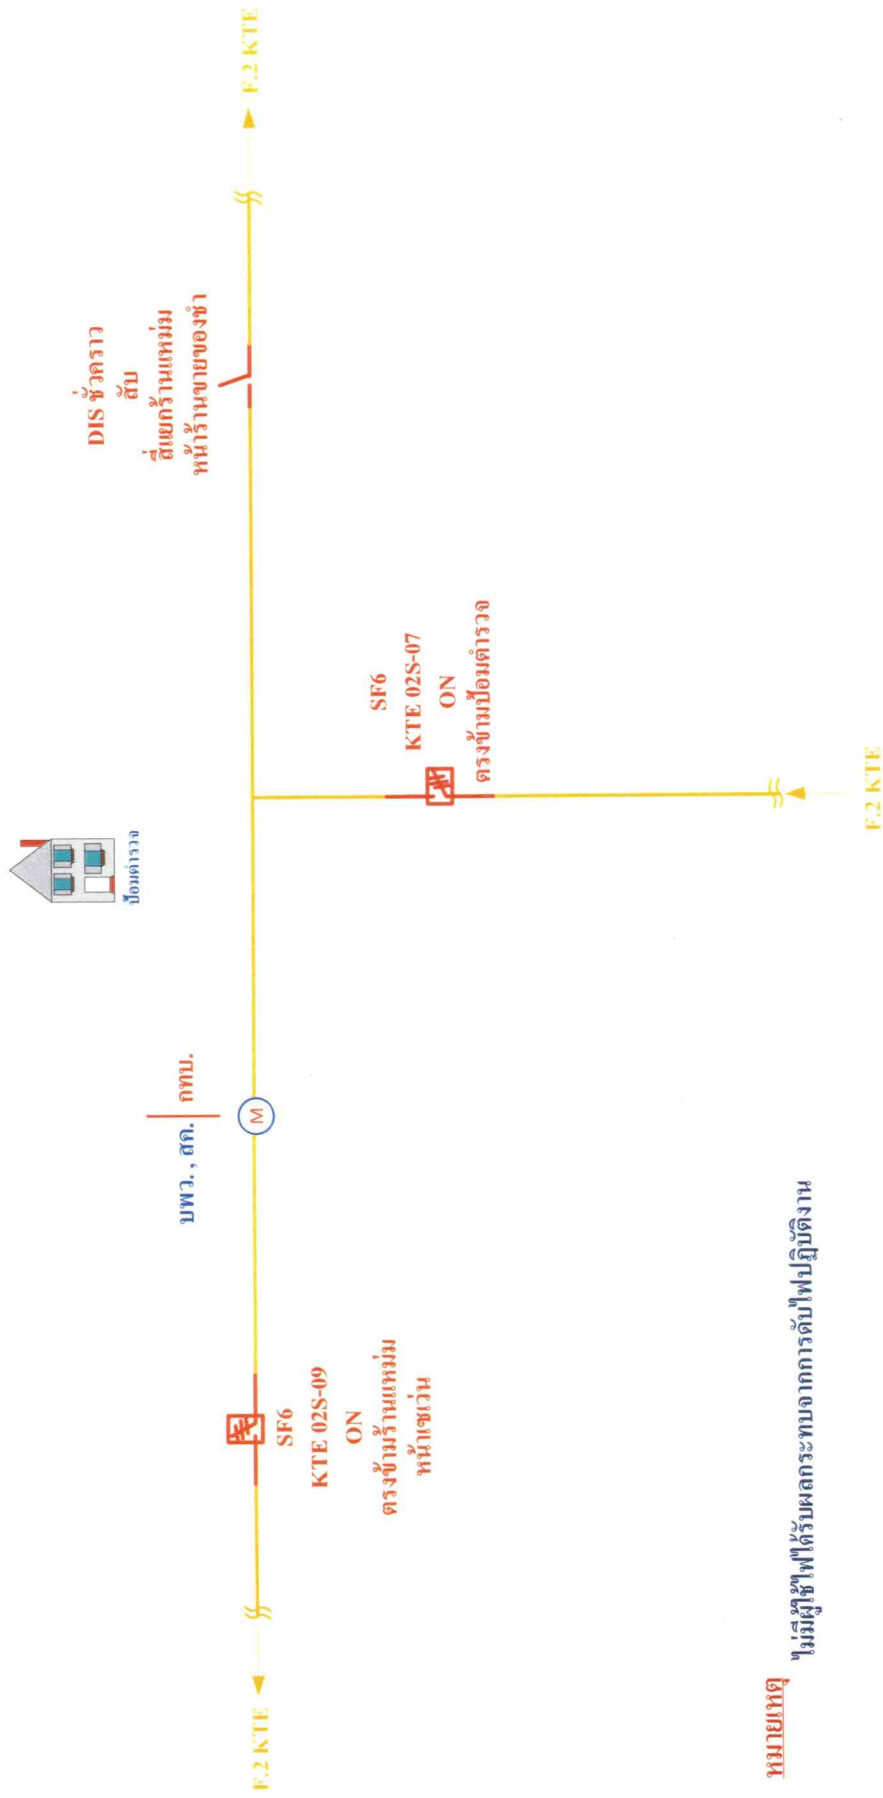

หมายเหตุ ไม่มีผู้ใช้ไฟรับผลกระทบจากการดับไฟปฏิบัติงาน

แผนผังปัจจุบัน หลังดับไฟ บริเวณสี่แยกบ้านอาหารหม่ม ตำบลสวนส้ม
เพื่อให้ชุดงาน ผมต.กทบ. สับเปลี่ยน จีที, วีที และมีเตอร์แบ่งแดนชั่วคราว

วันอาทิตย์ ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.

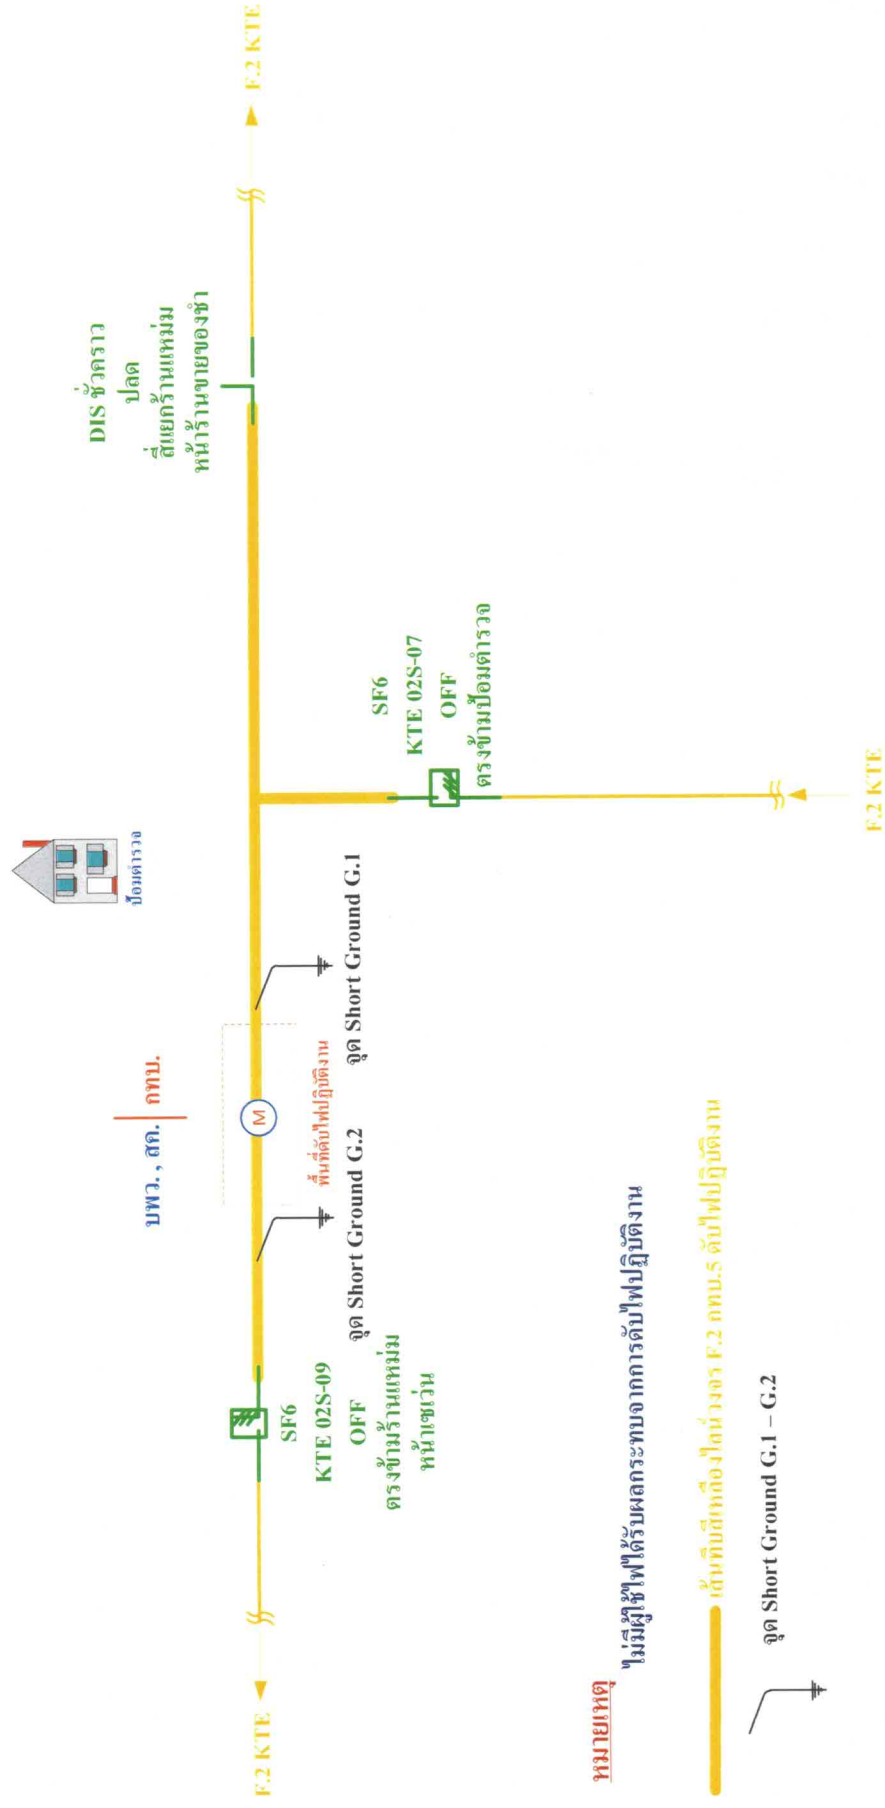

หมายเหตุ

ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากการดับไฟปฏิบัติงาน

เส้นทึบสีเหลือง ไลน์งาน F.2 กทบ.รดับไฟปฏิบัติงาน

จุด Short Ground G.1 - G.2