



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ดช.(กป) ๗๓๙ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายรัชศาสตร์ ฉิมทิน

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอด่านช้าง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านเขาช่องคับ-นิคมกระเสียว ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F.๗ สถานี เลขาวัญ	๕ ตุลาคม ๒๕๖๗	๐๙.๐๐	๑๗.๐๐	ปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านเขาช่องคับ-นิคมกระ เสียว	R.เขาช่องคับ LWA๐๗R-๐๔	DDE บ้านหนอง กระดี	นายศักดิ์ดา นรสิงห์ พชง.๔ กฟส.อ.ด่านช้าง เบอร์โทร. ๐๘๓- ๐๑๒๑๑๒๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....หม้อแปลงในระบบจำหน่าย ๑๘ เครื่อง.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนาเดช กิตติโนวโชค ตำแหน่ง ทพ.กป. โทร๐๙๘-๔๖๓๔๘๘๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ เริ่มต้น ๑๔.๘๑๒,๙๙.๖๑๑๗๑ สิ้นสุด ๑๔.๘๕๓๗๙,๙๙.๕๗๗๑๖

รัชศาสตร์

(นายรัชศาสตร์ ฉิมทิน)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ LWA๐๗ จาก LWA๗R-๐4 ถึง DDE บ้านหนองกระดี
ในวันที่ 5 ต.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1407/2567
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย บุษทอง ฟาเงิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ ธนาเดช กิตติโนวโชค

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส.๑๕.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

รุ่งกาน
(นางสาวรุ่งกาน รุ่งกาน)

วตก. 5 แทน ทพ.กป.

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น


ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ปากทางเข้านิคมกระเสียว(LWA07R-04) - DDE บ้านหนองกระดี่					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 ต.ค. 67	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดช.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1407/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	27 กันยายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	27 กันยายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	27 กันยายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเบญจมิตร, น.ส.พชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, น.ส.สุกัษา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	LWA07R-04	Normal	Non-Reclosing		ดช.		R นิคมกระเสียว
3	DAA08R-03	Normal	Non-Reclosing		ดช.		R ป่าชี
4	เมื่อพร้อมดับไฟ ปลด DDE(บ้านหนองปลากระดี่) เวลา 09.00 น. (คุณธนาเดช ขอดับไฟตัด DDE)						
5	LWA07R-04	สับ	ปลด		ดช.		R นิคมกระเสียว
6	แจ้ง กฟส.ดช. ปลดสวิตซ์ไบเมตดด้านโหลดของ LWA07R-04 นิคมกระเสียว ออกทั้งสามเฟส						
7	แจ้ง กฟส.ดช. ให้ Hotline ปลด DDE วงจร LWA07 บริเวณบ้านหนองปลากระดี่ ออกทั้งสามเฟส(ตามแผนผังแนบ)						
8	หลังจาก กฟส.ดช. ให้ Hotline ปลด DDE วงจร LWA07 บริเวณบ้านหนองปลากระดี่ ออกทั้งสามเฟส(ตามแผนผังแนบ) แล้วเสร็จ						
9	จ่ายไฟไซชน DDE						
10	DAA08S-07	ปลด	สับ		ดช.		DIS บ้านกกตาด
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับ ให้ กฟส.ดช. รับทราบ						
12	แจ้ง กฟส.ดช. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1						
13	แจ้ง กฟส.ดช. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G2						
14	หลังจากชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground แล้วเสร็จและพร้อมยืนยันข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้วแจ้งชุดปฏิบัติงาน ทำงานได้						
15	DAA08R-03	Non-Reclosing	Normal		ดช.		R ป่าชี
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
16	หลังจาก กฟส.ดช. ปฏิบัติแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
17	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
18	DAA08R-03	Normal	Non-Reclosing		ดช.		R ป่าชี
19	DAA08S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดช.		DIS บ้านกกตาด
20	แจ้ง กฟส.ดช. ให้ Hotline จั้ม DDE วงจร LWA07 บริเวณบ้านหนองปลากระดี่ เข้าทั้งสามเฟส(ตามแผนผังแนบ)						
21	หลังจาก กฟส.ดช. ให้ Hotline จั้ม DDE วงจร LWA07 บริเวณบ้านหนองปลากระดี่ เข้าทั้งสามเฟส(ตามแผนผังแนบ) แล้วเสร็จ						
22	แจ้ง กฟส.ดช. สับสวิตซ์ไบเมตดด้านโหลดของ LWA07R-04 นิคมกระเสียว เข้าทั้งสามเฟส						
23	LWA07R-04	ปลด	สับ คง Non Reclosing		ดช.		R นิคมกระเสียว
24	LWA07R-04	Non-Reclosing	Normal		ดช.		R นิคมกระเสียว
25	DAA08R-03	Non-Reclosing	Normal		ดช.		R ป่าชี
สิ้นสุด Switching							

แผนผังงานปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านเขาช่องคับ-นิคม
ก่อนดับไฟ

วันที่ 5 ตุลาคม 2567 เวลา 09.00-17.00 น.

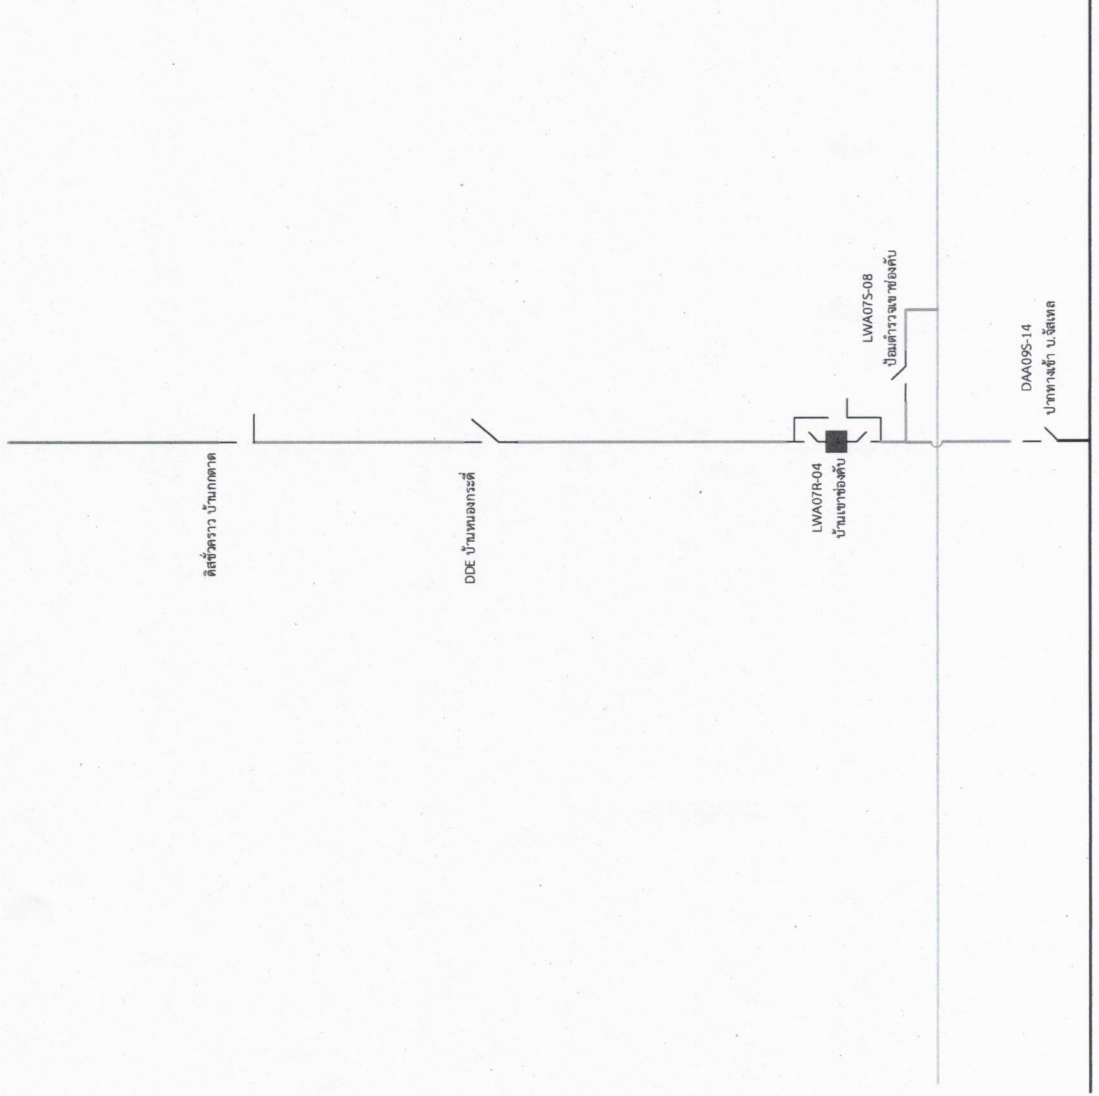

แผนผังงานปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านเขาองค์-นิคม
หลังดับไฟ

วันที่ 5 ตุลาคม 2567 เวลา 09.00-17.00 น.

