



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กฟส.ท่าเรือ(กป) ๒๕๐๗/๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายสมบุญร์ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสันติ งามชื่น

วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่าเรือ

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ท่าเรือ จะขอตัดไฟระบบจำหน่าย วงจร TMK ๐๘ สถานีท่ามะกา ๑ เพื่อย้ายเสาแรงสูงให้เทศบาลท่าเรือพระแท่นก่อสร้างถนนแลงซูด ๑๘ ซอย ๔ ช่วงตั้งแต่ DISCONNECTING SWITCH (ชั่วคราว) สะพานหนองรี ถึง DISCONNECTING SWITCH (ชั่วคราว) ก่อนถึงรีโครสเซอร์หนองรี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TMK 08	๑๘ ต.ค. ๖๖ 10	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เพื่อย้ายสายแรงสูงให้เทศบาลท่าเรือพระแท่น	สวิตช์ใบมีด (ขค.) สะพานหนองรี	สวิตช์ใบมีด (ขค.) ก่อนถึงรีโครสเซอร์หนองรี	กฤตภาส ปิ่นเจริญ ๐๙๐-๙๙๑๙๙๗๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) มีผู้ใช้ไฟ ๑๕ ราย
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเสนีย์ ศรีมงคล ตำแหน่ง หน.กป.กฟส.ท่าเรือ โทร.๐๘๑-๗๓๖๔๗๔๓
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กสร.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ
(นายสันติ งามชื่น)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่าเรือ
๑๘ ก.ย. ๒๕๖๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ TMA8 จาก Dis.๖๑ สะพานหนองรี ถึง Dis. ๓๐๔ R. หนองรี
ในวันที่ 10 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1410/66
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...
พนักงานศูนย์ฯ นาย ปรึกษางานการขอตัดไฟกับ นายเสนีย์ ศรีมงคล

(นายสันติ งามชื่น)
๒๐ ต.ค. ๖๖ หน.กป.กฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส.ท.ร., กฟส.ท.ม.อ.
อ.ก.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี...)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านหนองรี (TMK08)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 ต.ค. 66	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ทร.	งานที่ทำ	ย้ายสายแรงสูง	ตามใบขอปฏิบัติงาน 689/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง			วันที่	22 กันยายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	22 กันยายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	22 กันยายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวิริวัชร, นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	คุณเสนีย์ กฟส.ทร. แจ้งแก้ไข SF6 TMK03S-04 (ตรงข้ามร้านโย่ง) แล้วเสร็จก่อนวันที่ 10 ต.ค. 66						
3	TMK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		-
4	TMK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		-
5	TMK03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		Load 2.3 MW
6	TMK08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		Load 5.5 MW
7	ย้ายโหลด TMK08 บางส่วนไปจ่ายจาก TMK03						
8	TMKBVB-01	ปลด	ล๊ับ		TMK		ขนานบัส
9	TMK08S-26	ปลด	ล๊ับ		ทร.		SF6 หน้าวัดโพธิ์เสี้ยว
10	Dis.ไลน์ TMK08	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทร.		ชั่วคราว สะพานหนองรี
11	TMKBVB-01	ล๊ับ	ปลด		TMK		ขนานบัส
12	เมื่อพร้อมดับไฟ						
13	Dis.ไลน์ TMK08	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทร.		DIS ชั่วคราว ก่อน R. หนองรี
14	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
17	หลังจาก Test ไฟ และ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
18	TMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		-
19	TMK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		-
20	TMK03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		-
21	TMK08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		-
22	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
23	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
24	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
25	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
26	หลังจากทำการ ปลด Short ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันข้อมูลลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	TMK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		-	
28	TMK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		-	
29	TMK03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		-	
30	TMK08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		-	
31	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
32	Dis.ไลน์ TMK08	ปลด	สับ		ทร.		DIS	ชั่วคราว ก่อน R. หนองรี
33	ย้ายโหลด TMK08 บางส่วนกลับจาก TMK03							
34	TMKBVB-01	ปลด	สับ		TMK		-	ขนานบัส
35	Dis.ไลน์ TMK08	ปลด	สับ		ทร.		DIS	ชั่วคราว สะพานหนองรี
36	TMK08S-26	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทร.		SF6	หน้าวัดโพธิ์เลี้ยว
37	TMKBVB-01	สับ	ปลด		TMK		-	ขนานบัส
38	TMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		-	-
39	TMK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		-	-
40	TMK03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		-	-
41	TMK08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		-	-
	***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกบ.กฟส.ท่าเรือ

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติดับไฟปฏิบัติงาน

ถึง กฟส.ท่าเรือ

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟส.ท่าเรือ

ด้วย ผกบ. ดำเนินการย้ายแนวเสาและสายไฟฟ้าในระบบจำหน่ายแรงสูง เพื่อให้เทศบาลท่าเรือพระแท่น ก่อสร้างถนน บริเวณถนนแสงชูโต(สายเก่า) ซอย ๔ บ้านหนองรี ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ปัจจุบัน ผกบ.กฟส.ท่าเรือ ได้ดำเนินการเตรียมแผนการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑.ปักเสา คอร.ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร ต่อดับ พร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสา จำนวน ๒ ต้น

๒.ร้อยอนเสา คอร. ๑๒ เมตร จำนวน ๒ ต้น

๓.พาดสาย ๕๐ SAC ระยะทาง ๐.๔ วงจร/กม.

ในการดำเนินงานมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง ในวันอังคารที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนด จะจ่ายไฟฟ้าให้ก่อน โดยทาง ผกบ. ดำเนินการ ดังนี้

ผกบ.กฟส.ท่าเรือ

ดำเนินการประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวัน , เวลา ตามระเบียบ

ผกบ.กฟส.ท่าเรือ

ดำเนินการดับไฟ โดยดับไฟ ช่วงตั้งแต่ DISCONNECTING SWITCH (ชค.) สะพานหนองรี ถึง DISCONNECTING SWITCH (ชค.) ก่อนถึงแยกริโครสเซอร์ รหัส TMK ๘ R-๐๒ หนองรี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

(นายเสนีย์ ศรีมงคล)

ผ.กบ.กฟส.ท่าเรือ

อนุมัติตามเสนอ

(นายสันติ งามชื่น)


ผจก.กฟส.ท่าเรือ

๑๘ ก.ย. ๒๕๖๖

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบประคมชุดงาน

ชื่องาน.....ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงให้เทศบาลก่อสร้างถนน บริเวณถนนแสงชูโต(สายเก่า) ซอย ๔..... สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน.....ตั้งแต่ DISCONNECTING SWITCH (ชค.) สะพานหนองรี ถึง DISCONNECTING SWITCH (ชค.) ก่อนถึงแยก ริโครสเซอร์ หนองรี รหัส TMK ๘ R - ๐๒..... วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน๓ ตุลาคม ๒๕๖๖..... หน่วยงานรับผิดชอบหลักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ..... ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้) ชื่อ.....นายสันติ งามชื่น..... ตำแหน่ง.....ผจก.กฟส.ท่าเรือ..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๘๙-๕๘๒-๙๙๕๘..... ชื่อช่างผู้คุมงานหลักนายกฤตภาส ปิ่นเจริญ..... ตำแหน่ง.....พชง.๔ ผกบ.กฟส.ท่าเรือ..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๙๐-๙๙๑๙๙๗๓..... หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว.....กฟอ.ท่าเรือ,กฟอ.ท่ามะกา,ผบอ.กบข,ทีมงานฮอทไลน์ นครปฐม.....
๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ ชุดงานขึ้นทำงานได้) / เมื่องานเสร็จต้องเคลียร์ไลน์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ) ชื่อนายเสนีย์ ศรีมงคล..... ตำแหน่ง.....ผผ.กฟส.ท่าเรือ..... เบอร์โทรศัพท์๐๘๑-๗๓๖๔๗๔๓.....
๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้าชุดงานนายนกฤตภาส ปิ่นเจริญ.....
๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำการวัดชั่วคราวจุดที่.....G ๑.....ผู้รับผิดชอบ.....นายนกฤตภาส ปิ่นเจริญ..... จุดที่๒G ๒.....ผู้รับผิดชอบ.....นายณัติ แก้วแกมทอง..... จุดที่๓..... ผู้รับผิดชอบ..... จุดที่๔.....ผู้รับผิดชอบ.....
๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่..... โดยมีผลการอนุมัติดังนี้ <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ เหตุผล..... <input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ ตามบันทึกที่.....ก.๓ กฟส.ท่าเรือ(กบ.) ๑๒๐๗ / ๒๕๖๖.....
๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่.....ก.๓ กฟส.ท่าเรือ(กบ.) / ๒๕๖๖..... เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ.....นายศิริพงษ์ หาเครือ..... ตำแหน่ง.....พชง.๖..... เบอร์โทรศัพท์๐๘๗-๕๐๔-๓๒๕๐.....
๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่ <input type="checkbox"/> ไม่แจ้ง เหตุผล..... <input checked="" type="checkbox"/> แจ้ง จำนวน.....๑๕.....ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ใช้ไฟในพื้นที่ดับไปหรือไม่.....ไม่มีข้อทักท้วง.....
๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่จัดประชุม เหตุผล.....ชี้แจงรายละเอียดตอน SAFETY TALK ก่อนการปฏิบัติงาน..... <input type="checkbox"/> จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่..... สถานที่ประชุม..... รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่จัดชี้แจง เหตุผล.....ชี้แจงรายละเอียดตอน SAFETY TALK ก่อนการปฏิบัติงาน..... <input type="checkbox"/> จัดชี้แจงแล้ว เมื่อวันที่..... รายนามผู้เข้าร่วมชี้แจง

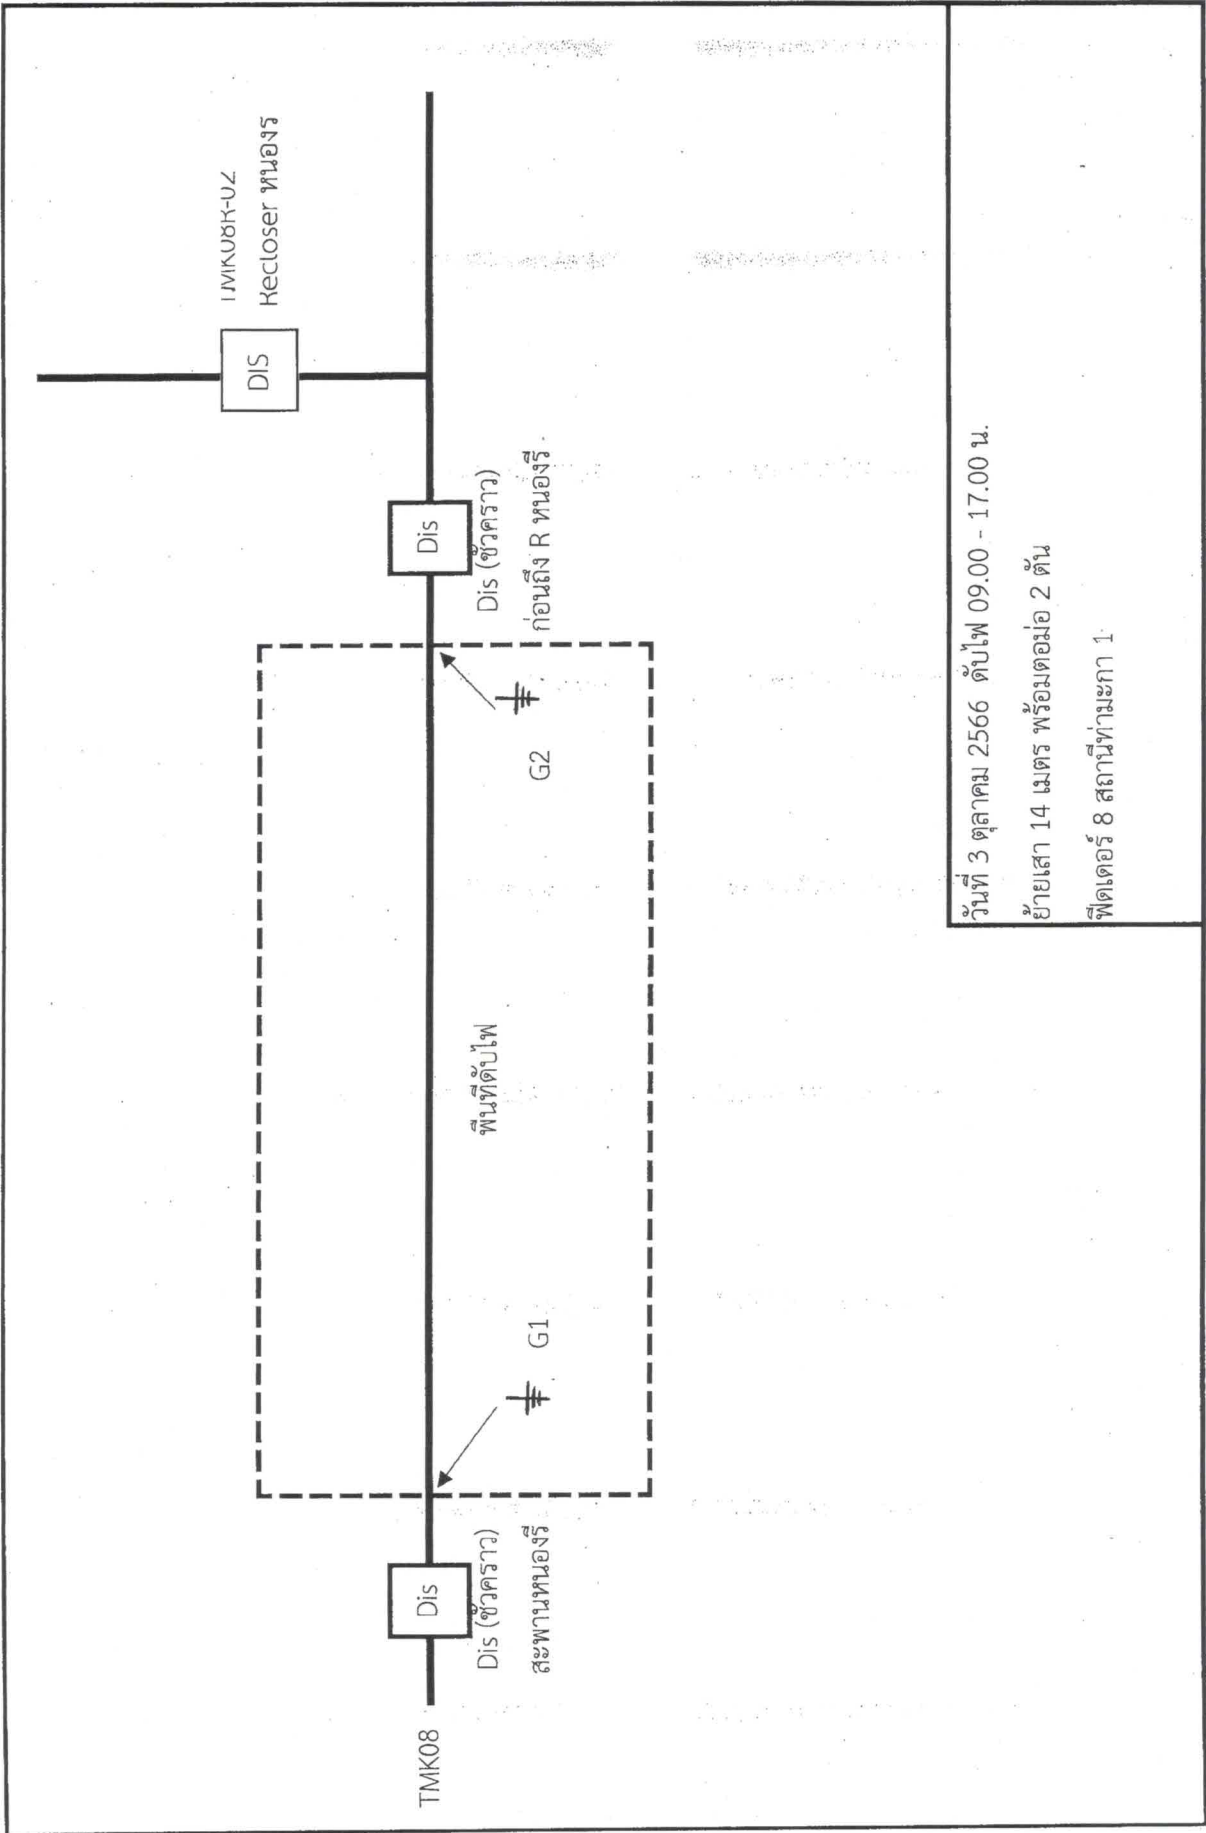

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 ดับไฟ 09.00 - 17.00 น.
 ย้ายเสา 14 เมตร พร้อมต่อม่อ 2 ต้น
 ไฟเตอร์ 8 สถานีท่ามะกา 1