



Switching Deadline
วันที่ 1 ก.ย.65

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Regional Electricity Authority

เลขที่ ก.3.ดบ.(ปบ.) 1228/2565
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สึงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 24 ส.ค. 2565
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมนางนางนวม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย งานก่อสร้างเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์เพื่อเสริมความมั่นคง วงจร DBA 05 บริเวณแยกแหลมสะแก ถึง ชุมประตูปึงฉวาก ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	DBA05	2,6,9,14 ก.ย. 65	08.00 น.	17.00 น.	ปักเสา/พาดสาย	DISชั่วคราว ร้านอารยะการเกษตร	DIS DBA 5S-19แยกแหลมสะแก, SF6 DBA 5S-18 ท่าสะตือ, SF6 DBA 5S-17 ประชุมสงฆ์	นายสุกชี นิชยมธรรม 086-0589737

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ 3 ต.เดิมนาง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ชพ.ปบ โทร 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3
เรียน อก.ปบ.(ก3)

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DBA 5 จาก DIS ท.ต.ระย = ม.จ.ก.ต.ต. DBA 5S-17, DBA 5S-18
ในวันที่ 2, 6, 9, 14 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1412/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมิต บุญชู ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์

(นายสุกชี นิชยมธรรม)
จก.ก.4 แทน ชพ.ปบ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.ดบ.

อก.บช.(ก3), อก.วว.(ก3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|---|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณDis.ชด.อาคารยกเกชตร - ท่าสะอาด - วัดประชุมสงฆ์ | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 2,6,9,14 ก.ย.65 | ระหว่าง | 08.00 น. ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟอ.ดบ. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1412/65 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายธนิต บุญชู | | วันที่ 25 สิงหาคม 2565 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 25 สิงหาคม 2565 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 25 สิงหาคม 2565 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | | | วันที่ 25 สิงหาคม 2565 |

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) |
| 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมโนช | (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) |
| 3. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร | (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนทำการ Switching						
2	DBA05R-06	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.		R บึงฉวาก
3	DBA05R-07	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.		R สะพานบึงฉวาก
4	DBA05S-24	ปลด	สับ		ดบ.		SF6 สวนผักพื้นบ้าน
5	DBA05S-17	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดบ.		SF6 วัดประชุมสงฆ์
6	-ตรวจสอบ SF6 DBA05S-18 ท่าสะอาด อยู่ตำแหน่ง OPEN-Lockคาน						
7	- ดับไฟไลน์ DBA05 เวลา 08.00 น.						
8	DIS.ไลน์ DBA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS อาคารยกเกชตร
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟอ.เดิมบางฯทราบ						
10	แจ้งกฟอ.เดิมบางฯ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
11	แจ้งกฟอ.เดิมบางฯ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
12	แจ้งสถานะไฟดับให้ กฟส.เดิมบางฯทราบพร้อมลงข้อมูลใน We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
13	DBA05R-06	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.		R บึงฉวาก
14	DBA05R-07	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.		R สะพานบึงฉวาก
***** ลีนสุด Switching เข้า *****							
15	หลังจากกฟอ.เดิมบางฯปฏิบัติงานเสร็จ ลงข้อมูลใน We Safe หลังจากการปฏิบัติงานแล้วเสร็จให้เรียบร้อย						
16	แจ้งกฟอ.เดิมบางฯทำการปลด Short ground จุด G1 ออก						
17	แจ้งกฟอ.เดิมบางฯทำการปลด Short ground จุด G2 ออก						
18	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนทำการ Switching						
19	DBA05R-06	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.		R บึงฉวาก
20	DBA05R-07	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.		R สะพานบึงฉวาก
21	- จ่ายไฟไลน์ DBA06						
22	DIS.ไลน์ DBA05	ปลด	สับ		รทดบ-		DIS อาคารยกเกชตร
23	- ย้ายโหลด DBA05 กลับคืนตามเดิม						
24	DBA05S-17	ปลด	สับ		ดบ.		SF6 วัดประชุมสงฆ์

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ตัดไฟ เพื่องานปรับปรุงระบบจำหน่าย

วงจร DBA05 บริเวณดิสจังก์ชันร้าวอาคารเกษตร ถึง ดิส DBA 5S-19 แยกแหล่งสะแก ถึง SF6 DBA5S-17 ประชุมลงซี

และถึง DBASS-18 ทาสะตือ

วันที่ 26.9 และ 14 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.

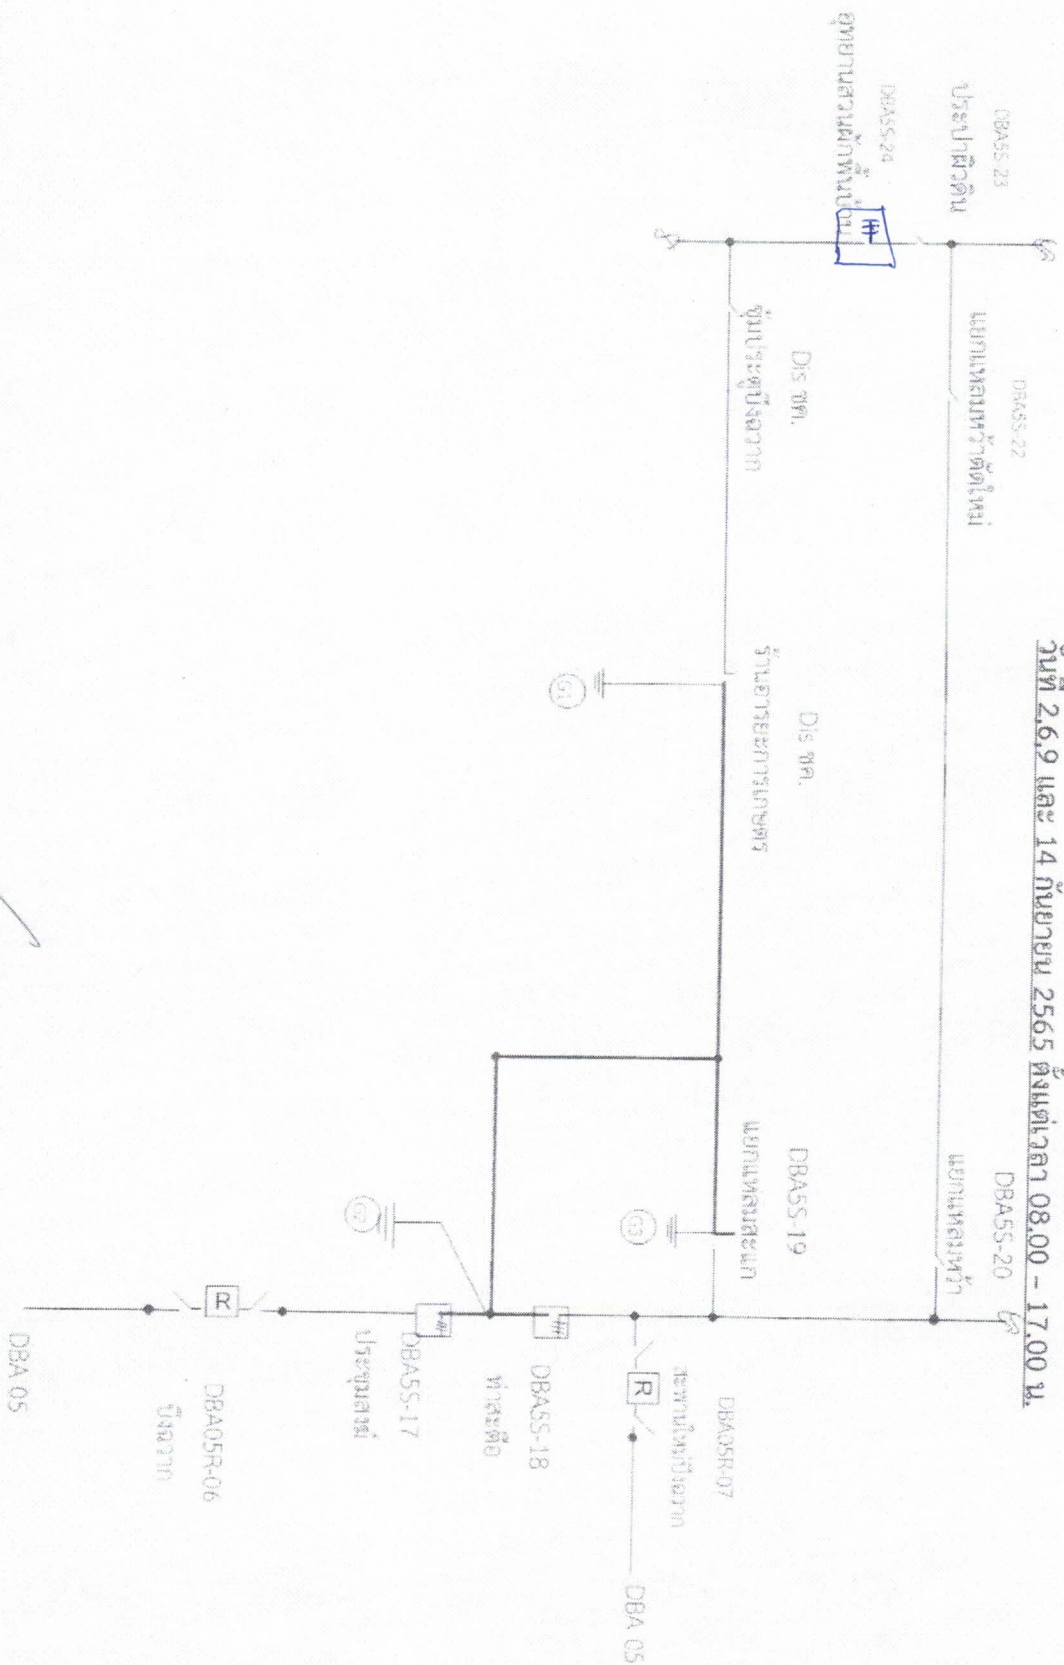

1. วันที่ 26.9 และ 14 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.

24 ก.ย. 65

ตัดไฟ บริเวณดิสจังก์ชันร้าวอาคารเกษตร
หมายเหตุ - บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน