



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
NATIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 3 พ.ย.64

เลขที่ ก.๓.สค.ปณ. ๕๕๑ /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายสมบุญธรรม สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายมนวโรจ นนบเนื่อ

วันที่ ๒๘ / ๒๕๖๔
ตำแหน่ง ออ.ปณ.(ก๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟภ.สค.ชั้น๑

ด้วยการไฟฟ้า กฟภ.สค.ชั้น๑ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานย้ายแนวเสาไฟฟ้า ระบบจำหน่าย ๒๒ เควี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้


ที่	พิกัด	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMC๐๕ SMC05	พ.ย.๖๔ ๑๕	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ย้ายแนวเสาไฟฟ้าระบบ จำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณ กลางช.เทพฤกษ์	SMC๕S-๐๓ บางช.เทพฤกษ์	ปลายสาย	นายสุรพันธ์ กำภูม โทร.๐๘๗ ๕๐๐๖๑๐๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณ ช.เทพฤกษ์

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอำนาจ เทียนทอง ตำแหน่ง พล.ปณ. โทร ๐๘๑-๙๙๕๕๕๒๖๐

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด เคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 

(นายมนวโรจ นนบเนื่อ)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟภ.สค.ชั้น๑

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สคบ.) อพ.บ.๓
เรียน อภ.บ.๓(ก.๓)


ศสท. พิจารณา แล้วเห็นชอบ

อนุมัติให้ได้รับใบสั่งยา... 1 พิดเดอร์ SMCBR-๐๖ SMCBS-๐๖... ภายซ้าย
ในวันที่ 14 พ.ย 64 ตั้งแต่เวลา ๐๘:๐๐ ถึง 1๘:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 1413/64


อนุมัติให้ส่งใบสั่งยา... ถึง...
ใบสั่งที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข...
 อนุมัติให้ส่งใบสั่งยา... ถึง...
ใบสั่งที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข...
 อนุมัติให้ส่งใบสั่งยา... ถึง...
ใบสั่งที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข...

คุณจักรคุณย่า นาย สุทธิ ธรรมิกร ประสานงานการขอตัวไฟฟ้า นาย อังชาติ เทียนทอง

สำหรับผู้ดูแล
ที่ ก.๓ อภ.บ.๓(ก.๓)
วีน สท. กฟอ. ๕๓
อนุมัติ และแจ้ง ขอ... เพื่อขอรับใบสั่งยา...
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งมายังเว็บไซต์ใน www.pea.co.th


นาย อังชาติ เทียนทอง
๒๓.๑ พ.ย ๒๕๖๔
ขั้นตอนการสวิตซ์ซิง ๒ แผน
ลงนฝั่งแนบ 1 แผน

สงท. - (ลงนาม)...
เพื่อทราบ และจัดท...
ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อท.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน

บริเวณกลางซอยเทพฤกษ์ (SMC05)

2. กำหนดวันที่ทำงาน

14 พ.ย. 64

ระหว่าง 08.00 น.

ถึง 17.00 น.

3. ผู้ขอทำงาน

กฟจ.สค.

งานที่ทำ

ย้ายแนวเสาไฟฟ้า 22kV

ตามใบขอปฏิบัติงาน

1413/64

4. เตรียมการสวิตชิงโดย

นายสุธี ศรีเพชร

วันที่ 30 ตุลาคม 2564

5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย

วันที่ 30 ตุลาคม 2564

6. อนุมัติสวิตชิงโดย

วันที่ 30 ตุลาคม 2564

7. สั่งทำสวิตชิงโดย

1. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร

(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)

2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต

(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)

3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิช, นายโมช

(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SMC BR-05	Normal	Nonreclosing		SMC	-	
3	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
4	SMC05S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.	DIS	ช.เทพฤกษ์
5	แจ้งพื้นที่เฟดดับให้กฟจ.สค.ทราบ						
6	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
7	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
8	SMC BR-05	Nonreclosing	Normal		SMC	-	
9	แจ้ง กฟจ.สค ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
10	เมื่อกฟจ.สค. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
13	SMC BR-05	Normal	Nonreclosing		SMC	-	
14	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
15	SMC05S-03	ปลด	สับ		สค.	DIS	ช.เทพฤกษ์
16	SMC BR-05	Nonreclosing	Normal		SMC	-	
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

SN3-KT1A
50 MVA
SN3-2212
SN3-2217

SN3-KT2A
50 MVA
SN3-2222
SN3-2227


SN3-700214
8SN3-700822
SN3-700

SN3-700212
SN3-700222
SN3-700217

SMC1BVB-01

SMCBVB-01

SMC1BVB-02



SMC3S-01
SMC7S-01
SMC10S-01
SMC5S-01
SMC9S-01

SMC6S-01
SMC7S-01
SMC8S-01
MC9S-01

SMC10S-01

ชอยเทพฤกษ์

PTK

ชอยแสงเจริญ



SMC5S-03

SMC5S-04

DIS ชำคราว จุด B

SMC5S-02

ตู้ควบคุมระบบปรับอากาศ

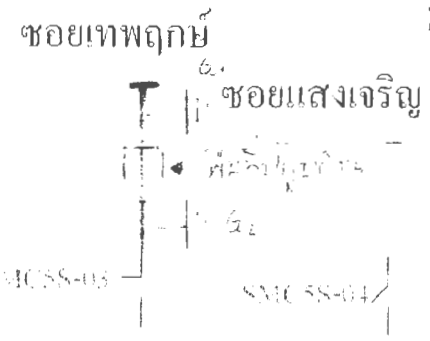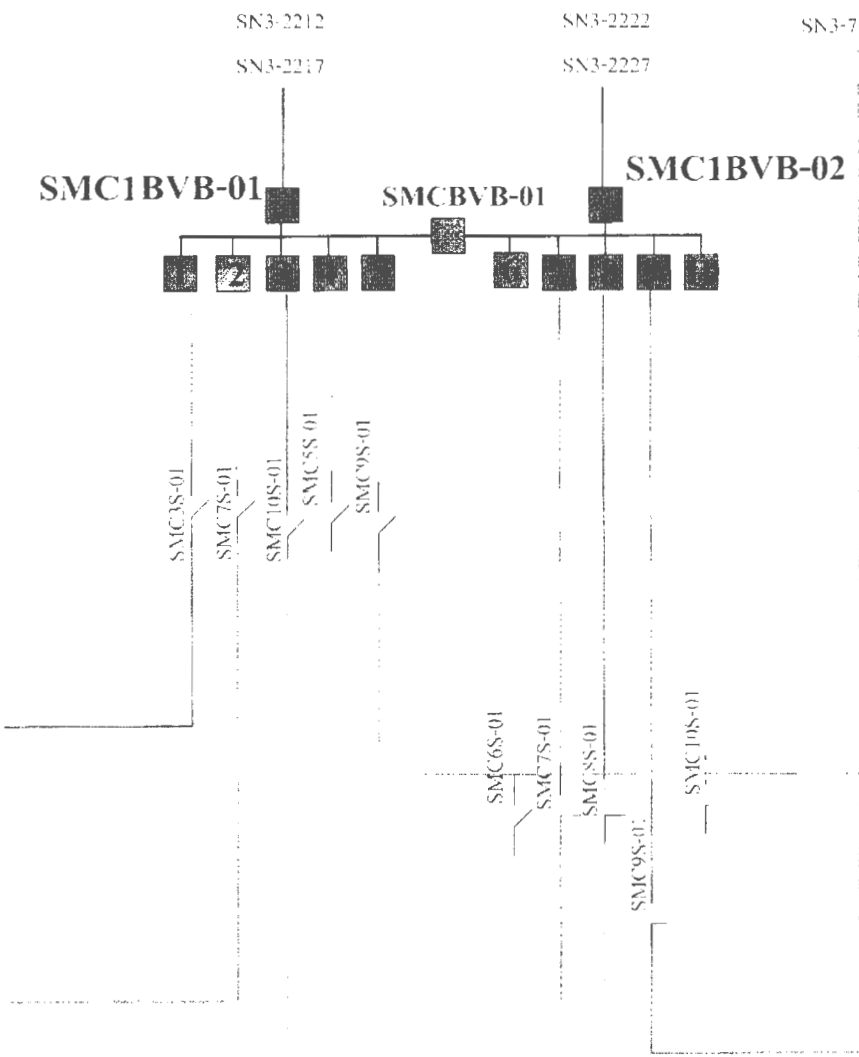

PTK

ก่อนช.กลิน

DIS ชั่วคราว จุด B

ก่อนช.กลิน
SMC5S-1

DIS ติดตั้งชั่วคราวหน้า
บ.ห้องเย็นชัยารุจน์

SMC
ปาก

ปัญญาพล ห้องเย็นชัยารุจน์