



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.๓ ..... /๐๕๖๓  
 ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิริโกทอง  
 ชื่อผู้ส่ง นายชัชชัย เจริญสุวรรณ

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔  
 ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)  
 ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) กฟจ.สท.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตัดต้นไม้พร้อมแนวสายแรงสูงสถานีไฟฟ้าสุพรรณบุรี ตามแผนผัง

ที่	พิกัด	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	4 สท.	8/11/64	08.00	17.00	ตัดต้นไม้พร้อมไลน์ สายสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนตลาดโพธิ์พระยา	DDF ๑๓A	Dis ชั่วคราว ไฟแดง 2 ประจ.	โทร.๐๘๖-๒๕๑๒๖๐๐ นายทิพย์ ปัทมา

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟฟ้าดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชากร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พ.จ.บ.(ส.ช.) โทร. ๐๘๑-๕๓๒๐๒๖๗  
 พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชั่วคราว ผ.ศ.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชั่วคราว ๑.๒  ไม่มีโอกาสชั่วคราว  
 ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*(นายชัชชัย เจริญสุวรรณ)*

ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) กฟจ.สท.

29 ต.ค. 2564

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.ค.ฟ.) กฟภ.๓  
 เวียง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผ.ค.ฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิกัด SP4 จาก DDF ๑๓ A ถึง Dis. ไฟแดง 2  
 ในวันที่ 8 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1416/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิกัด ..... จาก ..... ถึง .....  
 ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย *อนุชากร สุวรรณประทีป* ตำแหน่ง *ผ.จ.ร.ก.ร.ส. (ก.๓)* รับผิดชอบ

สำเนาผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กป.บ.(ค.ฟ.)

เวียง ผ.จก.

อก.บ.ช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จ.ป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

*(นายอนุชากร สุวรรณประทีป)*  
 ผ.จ.ร.ก.ร.ส. (ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผน  
 แผนผังแบบ 1 แผน

ผ.จก. (สถานี - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
 ตั้งแต่เวลา ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

*(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)*

ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)







ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	SPA05R-01	Non-Reclosing,Alter	Normal		รถสพ-	SCADA	RE	วัดพระธาตุ
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%								
28	หลังจากพจ.สุพรรณบุรีปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด							
29	แจ้งกพจ.สุพรรณบุรีทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก							
30	แจ้งกพจ.สุพรรณบุรีทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก							
31	ตรวจสอบสวิตตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง							
32	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC			
33	SPC03VB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		SPC			
34	SPC04VB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		SPC			
35	SPA-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กพผ.			
36	SPA04VB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		SPA			
37	SPA05R-01	Normal	Non-Relosing,Alter		รถสพ-	SCADA	RE	วัดพระธาตุ
38	- จ่ายไฟไลน์ SPA04							
39	แจ้ง Hot Line 22 kV.ทำการจี้ม DDE.จุด A ไลน์ SPA04 บริเวณเชิงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนได้							
40	หลังจาก Hot Line 22 kV.ทำการจี้ม DDE.จุด A ไลน์ SPA04 บริเวณเชิงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนเสร็จเรียบร้อย							
41	- ย้ายโหลด SPA04 กลับคืนจาก SPC04							
42	SPA05S-06	ปลด	สับ		รถสพ-	SCADA	SF6	แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
43	DIS.ชค.ไลน์ SPA04	ปลด	สับ		รถสพ-		DIS	เชิงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน
44	SPA05S-06	สับ	ปลด		รถสพ-	SCADA	SF6	แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
45	SPC04VB-01	สับ	ปลด		SPC		CB	SPC04
46	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC			
47	SPC03VB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		SPC			
48	SPA-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กพผ.			
49	SPA04VB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		SPA			
50	SPA05R-01	Non-Reclosing,Alter	Normal		รถสพ-	SCADA	RE	วัดพระธาตุ
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%								





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผ.บ.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สท.(ปบ.)-

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย


เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

ด้วยในวันที่...๘...เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ. ...๒๕๖๔... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มี  
แผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ... DDEสะพานโพธิ์พระยา-Disชั่วคราวไฟแดงโพธิ์พระยา...เพื่อ...ตัดต้นไม้คร่อมไลน์สายแรงสูง  
...โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พีดเดอร์ ..๔.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ .. DDEสะพานโพธิ์พระยา-Disชั่วคราวไฟแดงโพธิ์พระยา  
กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายสิทธิพร เพ็ญศิลป์..ตำแหน่ง ...พชง.๕ ผ.บ.สท.... เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ...  
๐๙๐-๗๓๐๓๘๖๓...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายทิบูล บานขำ..ตำแหน่ง ชผ.บ.กฟจ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ...๐๙๘-  
๒๗๕๓๖๕๐...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

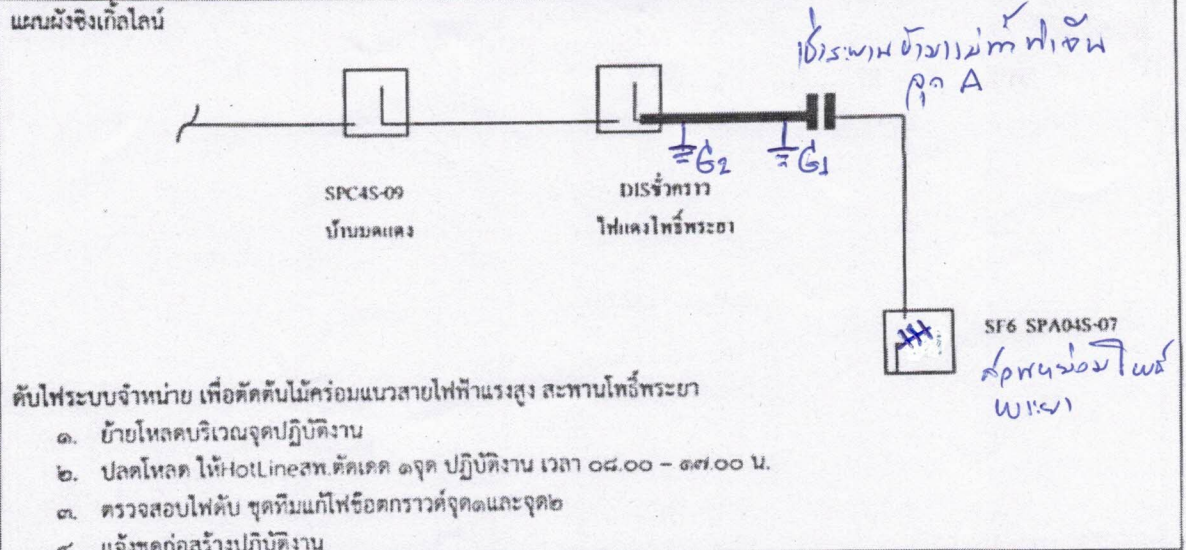

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ  
  
(นายชัชชัย เชิดชูสุวรรณ)  
รจก.(ท.)กฟจ.สพ.  
29 ก ก 2564

ทพพว  
(นายทศพล สังข์ทอง)  
พชง.๕(ปฟ.)ผ.บ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา  
โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐