

Switching Deadline  
วันที่ 27 ส.ค.65



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.บส.(ป.บ.) ๑๓๒๐ /๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สึงห์โตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายวิวัฒนา มหารมย์

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บางเลน

ด้วยการไฟฟ้า อ.บางเลน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยน A/B ภายใน บริษัท ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑... แผ่น  
ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	115 เควี	28 ส.ค.65	10.00 น	18.00 น.	เปลี่ยน A/B ภายใน บริษัท ( SNO03YS-14)	SNO03YS-10 (ข้างโลตัส)	ปลายสาย	จนท.บริษัท

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวินัย หอยสังข์ทอง ตำแหน่ง ผจก.บ.บ. โทร. ๐๙๙-๕๕๑๑๕๑๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสข่าจรด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสข่าจรด ๑.๒  ไม่มีโอกาสข่าจรด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวิวัฒนา มหารมย์)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บางเลน

ส่วนรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ศคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115 เควี จาก SNO03YS-10 ถึง ปลายสาย  
ในวันที่ 28 ส.ค.65 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 18.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1417/65

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...  
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่...

พนักงานศูนย์ นาย พีรภัทร โพธิ์พงษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวินัย หอยสังข์ทอง

  
(นายวิวัฒนา มหารมย์)  
๐๙๙-๕๕๑๑๕๑๕

ส่วนรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(ศคฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.บ.ล.

อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ศคฟ. - (สถานี - )  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ.สวิชซ์ วัน และ บ.ติสโตน					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 ส.ค. 65	ระหว่าง	10.00 น.	ถึง	18.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บล.	งานที่ทำ	เปลี่ยน Air Break ภายในบริษัท		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1417/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิรภัทร โพธิ์พันธุ์			วันที่	27 สิงหาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	27 สิงหาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	27 สิงหาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>นายทศสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนิช</li> <li>นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต</li> <li>นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ</li> </ol>				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดต่อนก่อนทำสวิตชิง</b>						
2	SNO03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟก.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
3	BEA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	<b>แจ้ง กฟอ.บางเลน ให้ บ.สวิชซ์ วัน และ บ.ติสโตน ปลดโหลดภายในออก</b>						
5	<b>หลังจาก กฟอ.บางเลน ให้ บ.สวิชซ์ วัน และ บ.ติสโตน ปลดโหลดภายในออกเรียบร้อยแล้ว</b>						
6	<b>เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 10.00 น.</b>						
7	DTN01YC-01	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		ผู้ใช้ไฟ		ABS หน้าบ.สวิชซ์ วัน และ บ.ติสโตน
8	SNO03YS-10	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		บล.		ABS สามแยกบางเลน
9	<b>แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ</b>						
10	<b>แจ้ง กฟอ.บล. เทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1</b>						
11	<b>แจ้ง กฟอ.บล. เทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2</b>						
12	<b>แจ้งให้ กฟอ.บล. ตรวจสอบไฟดับทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย</b>						
13	<b>เมื่อไฟฟ้า กฟอ.บล. ทำการเทสไฟ และช็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย</b>						
14	SNO03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟก.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	BEA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
<b>****สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า****</b>							
16	<b>เมื่อ กฟอ.บางเลน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย</b>						
17	SNO03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟก.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	BEA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	<b>แจ้ง กฟอ.บล. ปลดช็อตกราวด์ จุด G1</b>						
20	<b>แจ้ง กฟอ.บล. ปลดช็อตกราวด์ จุด G2 และเมื่อ กฟอ.บล. ยืนยันข้อมูลการลง WE SAFE เรียบร้อยแล้ว</b>						
21	<b>เมื่อพร้อมจ่ายไฟ</b>						
23	SNO03YS-10	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ ล็อคกุญแจ		บล.		ABS สามแยกบางเลน
22	DTN01YC-01	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ ล็อคกุญแจ		ผู้ใช้ไฟ		ABS หน้าบ.สวิชซ์ วัน และ บ.ติสโตน
24	SNO03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟก.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
25	BEA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
<b>****สิ้นสุด Switching ทั้งหมด****</b>							

115/22 KV

บ.171/1011

2x50 MVA

33.8 MW

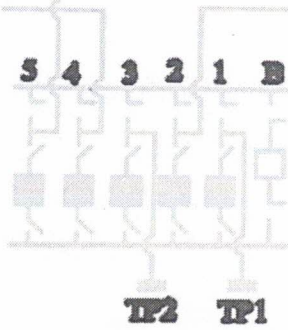

โครงการ  
28.5 M

28.5 MVA

3.2 km

SNO3YS-12

4.85 km

150 m

50 m

SNO3YS-10


4.1 km

บ.เปลี่ยน A/B ภายใน

SNO

บ.สำหรับ  
31.5 MVA  
19.56 MW

บ.คู่สาย อินเวอร์เตอร์  
ถ่านหิน  
31.5 MVA

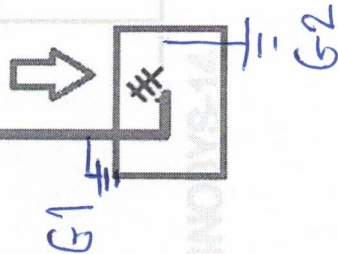

SNO3YS-14

G2

G1

# SVIZZ-ONE


เขียนที่บริษัท สวิซซ์-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
24 สิงหาคม 2565

เรื่อง ขอตัดกระแสไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าย่อย 115/22kV ดิสโคน ( Air Break Switch )  
เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เนื่องจากทาง บริษัท สวิซซ์-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท ดิสโคน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด มีความประสงค์ที่จะขอตัดกระแสไฟฟ้า 115kV ของสถานีไฟฟ้าย่อย 115/22kV เพื่อเปลี่ยน Air Break Switch 115kV (หน้าโรงงาน ดิสโคนอินเทอร์เน็ตฯ)และกรอน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า TP-01 31.5MVA (SVO&DSI) ทั้งนี้ทางบริษัทฯจึงขอ กำหนดวันและเวลาในการขอตัดกระแสไฟฟ้า 115kV ( Air Break Switch ) ในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10:00 – 18:00 น. โดยทางบริษัทฯจะมีผู้ประสานงานและผู้ควบคุมดูแล ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นาย กิลลิสศักดิ์ พลพิชัย ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนพลังงาน (สวิซซ์-วัน) Tel. 081-943-4952
2. นาย นรินทร์ เมืองสมบัติ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกคั้นกำลังไฟฟ้า (ดิสโคน) Tel. 090-135-7322
3. นาย เทียรลิสศักดิ์ อ่อนสะอาด ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า (สวิซซ์-วัน) Tel. 061-856-8024

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ



( นาย สมชัย พรหมวิเศษ )

ผู้จัดการฝ่ายคั้นกำลังไฟฟ้าและพลังงาน  
บริษัท สวิซซ์-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด



( นาย นิวัติ สุทธิพงษ์ )

ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต  
บริษัท สวิซซ์-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

SVIZZ-ONE CORPORATION LIMITED

4/1-2 Moo 7 Banglane Kohar Rd. Banglue, Banglue, Nakornpathom 73130 Thailand Tel (+6634) 234 928 35 Fax (+6634) 301 789 (+6634) 301 700