



วิทย์ขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บพล.(บป) ๑๐๒๐ /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง ททช. รัชต์ ศรีวัฒน
จำนวนเอกสารแนบ ๓ แผ่น

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อก.บป.(ก๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน
ผจก.กฟอ. บ่อพลอย.

ด้วยการไฟฟ้า.อ.บ่อพลอย จะขอตัดบอมนัดตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อการปฏิบัติงาน สับเปลี่ยน SF๖
บ้านยางสูง รหัส BOP๑๐S-๐๖


สถานีไฟฟ้า บ่อพลอย ๒(ชั่วคราว) ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	สถานีบ่อพลอย๒ (ชั่วคราว) พิดเดอร์ ๑	๒๕.๖.๕๕	๐๙.๓๐ น.	๑๒.๐๐ น.	สับเปลี่ยน SF๖ อบท. ทนองปรือ รหัส BOU๐๑S-๐๖	สับเปลี่ยน SF๖ อบท. ทนองปรือ รหัส BOU๐๑S-๐๖	สับเปลี่ยน SF๖ อบท. ทนองปรือ รหัส BOU๐๑S-๐๖	นายประพัทธ์ เพชรวีโรจน์ชัย โทร.๐๘๔-๗๒๗-๗๘๒๑

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายบัญชา เขาวีโว ตำแหน่ง พชง.๖ โทร.๐๘๘-๘๒๗๕๕๖๙...
ผู้ประสานงานหน้างาน ชื่อ นายประพัทธ์ เพชรวีโรจน์ชัย ตำแหน่ง พชง.๖ โทร.๐๘๘-๗๒๗-๗๘๒๑...


พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด (๑.๒)ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒.ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 

(นายสุธี ศรีวัฒน)
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน
ผจก.กฟอ.บ่อพลอย

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๕


๒๕.๖.๕๕
๒๕.๖.๕๕

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ศคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1

พิดเตอร์ BOU01 จาก BOU19-06 916.0ขบ. นวอ.ป.๖๖

ในวันที่ ๗ พ.ย. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง 12.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 1420/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรเดช ธีรเดช ประธานงานขอดับไฟกับ นาย ธีรเดช ธีรเดช 16.5.10.

29 ส.ค. 65

นาย ธีรเดช ธีรเดช
(นาย ธีรเดช ธีรเดช)
วคค. ๑ 17พ.ย. ๖๕

ผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(ศคฟ.)

เรียน ผจก. นพอ.บพอ., นพอ.นปอ.

อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนทำสวิตซ์ชิ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับ
ศูนย์นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไปจนกว่างาน
จะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SF6 BOU01S-06 (อบต.หนองปรือ)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 7 ก.ย. 65	เวลา	09.30 น.	ถึง	12.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บพล.	งานที่ทำ	สับเปลี่ยน SF6		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1420/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่	27 สิงหาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	27 สิงหาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	27 สิงหาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
1	BOU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOU		- LOAD 2.53 MW.
2	BOU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOU		- LOAD 1.2 MW.
3	ย้ายโหลด BOU01 บางส่วนไปรับไฟจาก BOU02						
4	BOU01S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		หปร.		SF6 บ้านหนองขอน
5	BOU01S-06	สับ	ปลด		หปร.		SF6 อบต.หนองปรือ
6	ขณะที่ กฟอ.บพล.ปฏิบัติงานสับเปลี่ยน SF6 ให้ตั้ง Manual BOU01,02 ค้างไว้						
7	แจ้งชุด กฟอ.บพล.ทำการทดสอบไฟก่อนปฏิบัติงาน						
8	หลังจากชุด กฟอ.บพล.ดำเนินการทดสอบไฟแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
9	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ชุด กฟอ.บพล.รับทราบและปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
10	เมื่อ กฟอ.บพล.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
11	ย้ายโหลด BOU01 บางส่วนกลับจาก BOU02						
12	BOU01S-06	ปลด	สับ		หปร.		SF6 อบต.หนองปรือ
13	BOU01S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		หปร.		SF6 บ้านหนองขอน
14	BOU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOU		-
15	BOU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOU		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

สถานีบ่อพลอย๒(หนองปรือ)

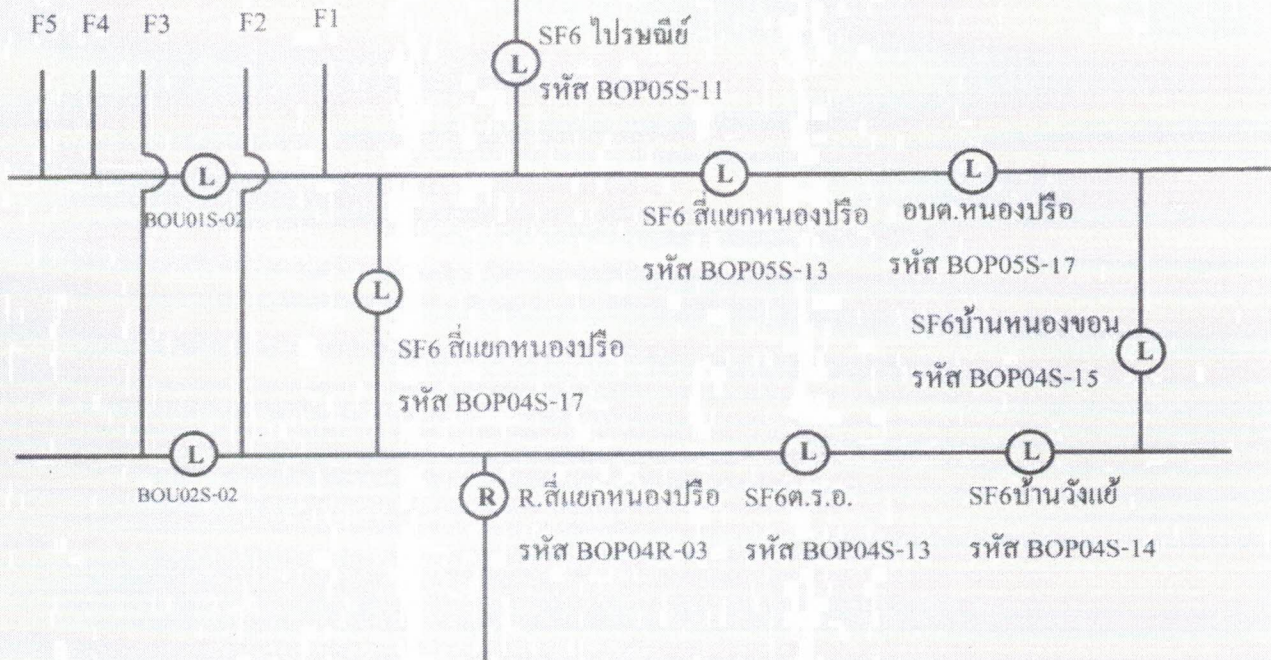

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

สับเปลี่ยน SF๖ ออบต.หนองปรือ

สถานีบ่อพลอย๒(หนองปรือ)

