



# วิทย์ขอดับไฟ

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บพล.(ปบ) ๐๐๕๓๑ / ๒๕๖๖  
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชรวิฑูรย์ชวล  
 ชื่อผู้ส่ง นายนรินทร์ เข้มทอง  
 จำนวนเอกสารแนบ ๒ แผ่น

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖  
 ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)  
 ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บพล.

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ่อพลอย ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานขยายเขต-PEAโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตะกิง ม.๒ ต.สมเด็จพระเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ตามอนุมัติ ก.๓ บพล.(บค)-๑๐๔/๖๖ สว.๒๑ มี.ย.๖๖ WBS C-๖๖-I-BOPNP.๐๐๘๓.๐๒.๑ สถานีไฟฟ้าบ่อพลอย ๒(ชั่วคราว)

สถานีไฟฟ้า บ่อพลอย ๒(ชั่วคราว) ดังนี้

ที่	พิกัด	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่วันที่	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑ สถานี บ่อพลอย ๒(ชั่วคราว)	๓ ต.ค.๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขยายเขต-PEA โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตะกิง ม.๒ ต.สมเด็จพระเจริญ	AVR บ้านเขาหินตั้ง	สุรระบบจำหน่าย	นายประพัทธ์ เพชรวิโรจน์ชัย ขณ.ปบ. โทร.๐๘๕-๙๒๗๗๘๒๑

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายทัตเทพ เปล่งสงคราม ตำแหน่ง พชง.๓ (สข) โทร ๐๘๕-๒๕๓๑๙๖๔  
 ผู้ประสานงานหน้างาน ชื่อ นายประพัทธ์ เพชรวิโรจน์ชัย ตำแหน่ง ขณ.ปบ. โทร ๐๘๕-๙๒๗๗๘๒๑

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

นายนรินทร์ เข้มทอง

ผจก.กฟอ.บ่อพลอย

ตำแหน่ง

๒๒ ก.ย. ๒๕๖๖

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ/ ฟีดเตอร์ BOU1 จาก BOU1R-03 ถึง 17.00  
ในวันที่ 30.9.66 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1426/2566


อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ/ ฟีดเตอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ/ ฟีดเตอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ/ ฟีดเตอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ/ ฟีดเตอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย นพวิฑูร์ อิศวรวิชัย ประสานงานขอดับไฟกับ นาย กิตติเทพ เม่งสงครวย

  
(นพวิฑูร์ อิศวรวิชัย)  
วสค. 6/11กน พ.ฉ.

ผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.๒หนอ.

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน สมุดควบคุมการจ่ายไฟ

ขั้นตอนทำสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับ  
ศูนย์นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไปจนกว่างาน  
จะแล้วเสร็จ


  
(นายเลอพงส์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน วงจร BOU01 ด้านหลัง AVR วัดเขาหินตั้ง (BOU1R-03 วัดเขางาม)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 3 ต.ค. 66 เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟย.หปร. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1426/256
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายนครินทร์ อังสนาวดี วันที่ 23 กันยายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย วันที่ 23 กันยายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย วันที่ 23 กันยายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายนครินทร์,นางสาวพิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายสถาพร,นายจิรวัดน์,นายพิชชา,นายวีรวิษฐ์,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง (ตรวจสอบ Drop พันแปลง 2 ปลตอยู่)						
2	BOU01R-03	Normal	Nonreclosing		หปร.		
3	- พร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
4	BOU01R-03	สับ	ปลต		หปร.		AVR วัดเขางาม
5	SW.Load BOU01R-03	สับ	ปลต		หปร.		AVR SW.Load วัดเขางาม
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
7	แจ้ง กฟส.หปร. เทสไฟดับช็อตกราวด์จุด G1						
8	แจ้ง กฟส.หปร. เทสไฟดับช็อตกราวด์จุด G2						
9	แจ้ง กฟส.หปร. ลงรายละเอียด We Safe						
10	แจ้ง กฟส.หปร. ปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%						
11	หลังจาก กฟส.หปร. ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
12	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
13	แจ้ง กฟส.หปร. ปลตช็อตกราวด์จุด G1 ออก						
14	แจ้ง กฟส.หปร. ปลตช็อตกราวด์จุด G2 ออก						
15	- จ่ายไฟ <i>แจ้งแผนงานไว้กับวิศวกรปรั TAP AVR ของ TAP 1 ก่อนจ่ายไฟ</i>						
16	SW.Load BOU01R-03	ปลต	สับ		หปร.		AVR SW.Load วัดเขางาม
17	BOU01R-03	ปลต	สับ คง Nonreclosing		หปร.		AVR วัดเขางาม
18	BOU01R-03	Nonreclosing	Normal		หปร.		
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%						

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

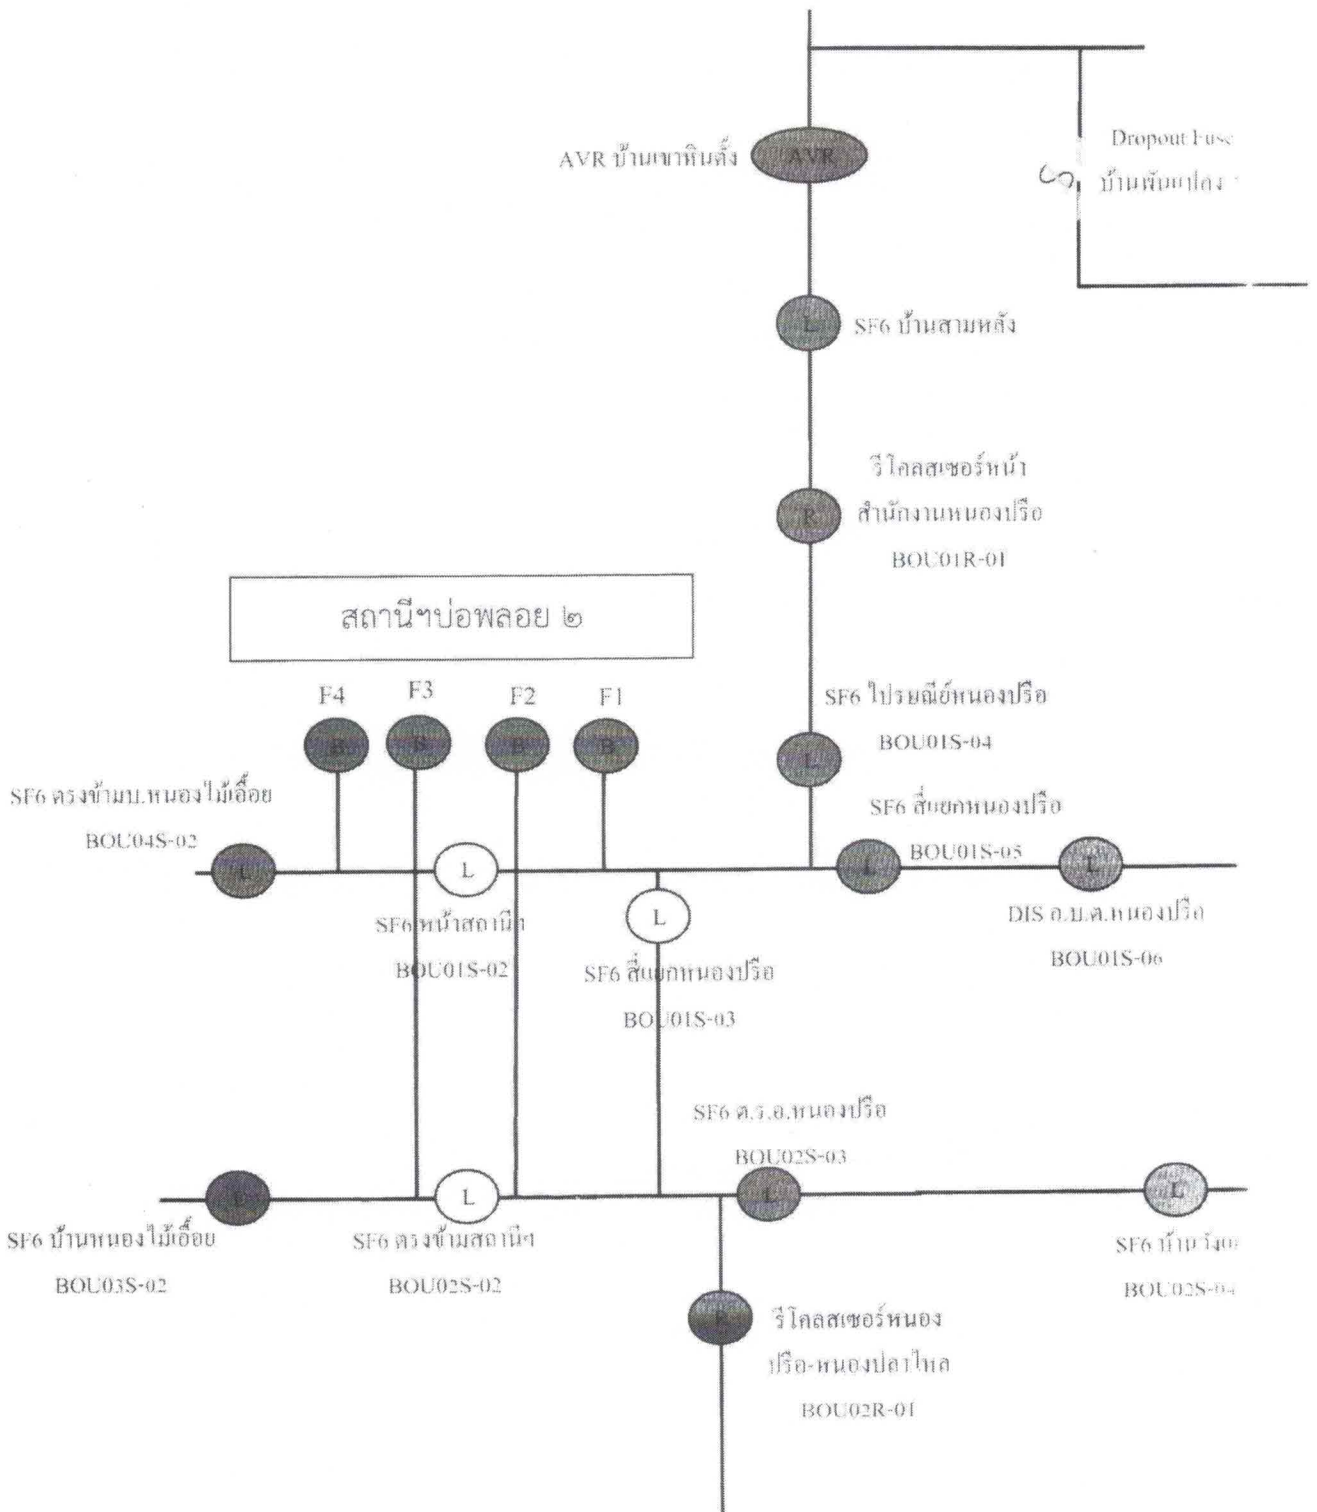

22 04 66

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

