



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PHYSICAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.ภพส.ปบ. ๒๕๖๕ / ๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง  
ชื่อผู้ส่ง นายสุเทพ หอยสังข์ทอง

Switching Deadline  
6 ก.ย. 65

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.ภพอ.ก้าแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า.....อ.ก้าแพงแสน...จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานหรือถอน Dis By Pass พัดเตอร์ ๓ สถานีไฟฟ้า ก้าแพงแสน...ตาม  
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	พัดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KSA03	7 ก.ย. 65	09.30 น.	12.00 น.	รื้อถอน Dis By Pass	Dis By Pass วีโครเซอร์ก้า แยกการบิน		นายศักรินทร์ จิตติชานนท์ ข.บ.บ
๒								
๓								
๔								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ได้รับผลกระทบ.....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายศักรินทร์ จิตติชานนท์ ตำแหน่ง ข.บ.บ. โทร. ๐๙๑-๙๖๙๘๙๖๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ศ.ภ.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสุเทพ หอยสังข์ทอง)  
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน  
ผ.จก.ภพอ.ก้าแพงแสน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.คฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผ.คฟ. ที่จรรยาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ KSA3 จาก KSA35-22 ถึง Dis ๒๕๖๕  
ในวันที่ 7 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1430/65

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พัดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อธิ ๒๕๖๕ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายศักรินทร์ จิตติชานนท์

(นายอภัสร์วดี เท่งทอง)  
อ.ก. ๔ ทน. น.๑.๑.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)  
เรียน ผ.จก. กฟส. กฟส.  
อก.บ.บ.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จ.บ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผ.จก. (สถานี.....)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

# สถานการณ์จ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

7 กันยายน 2565

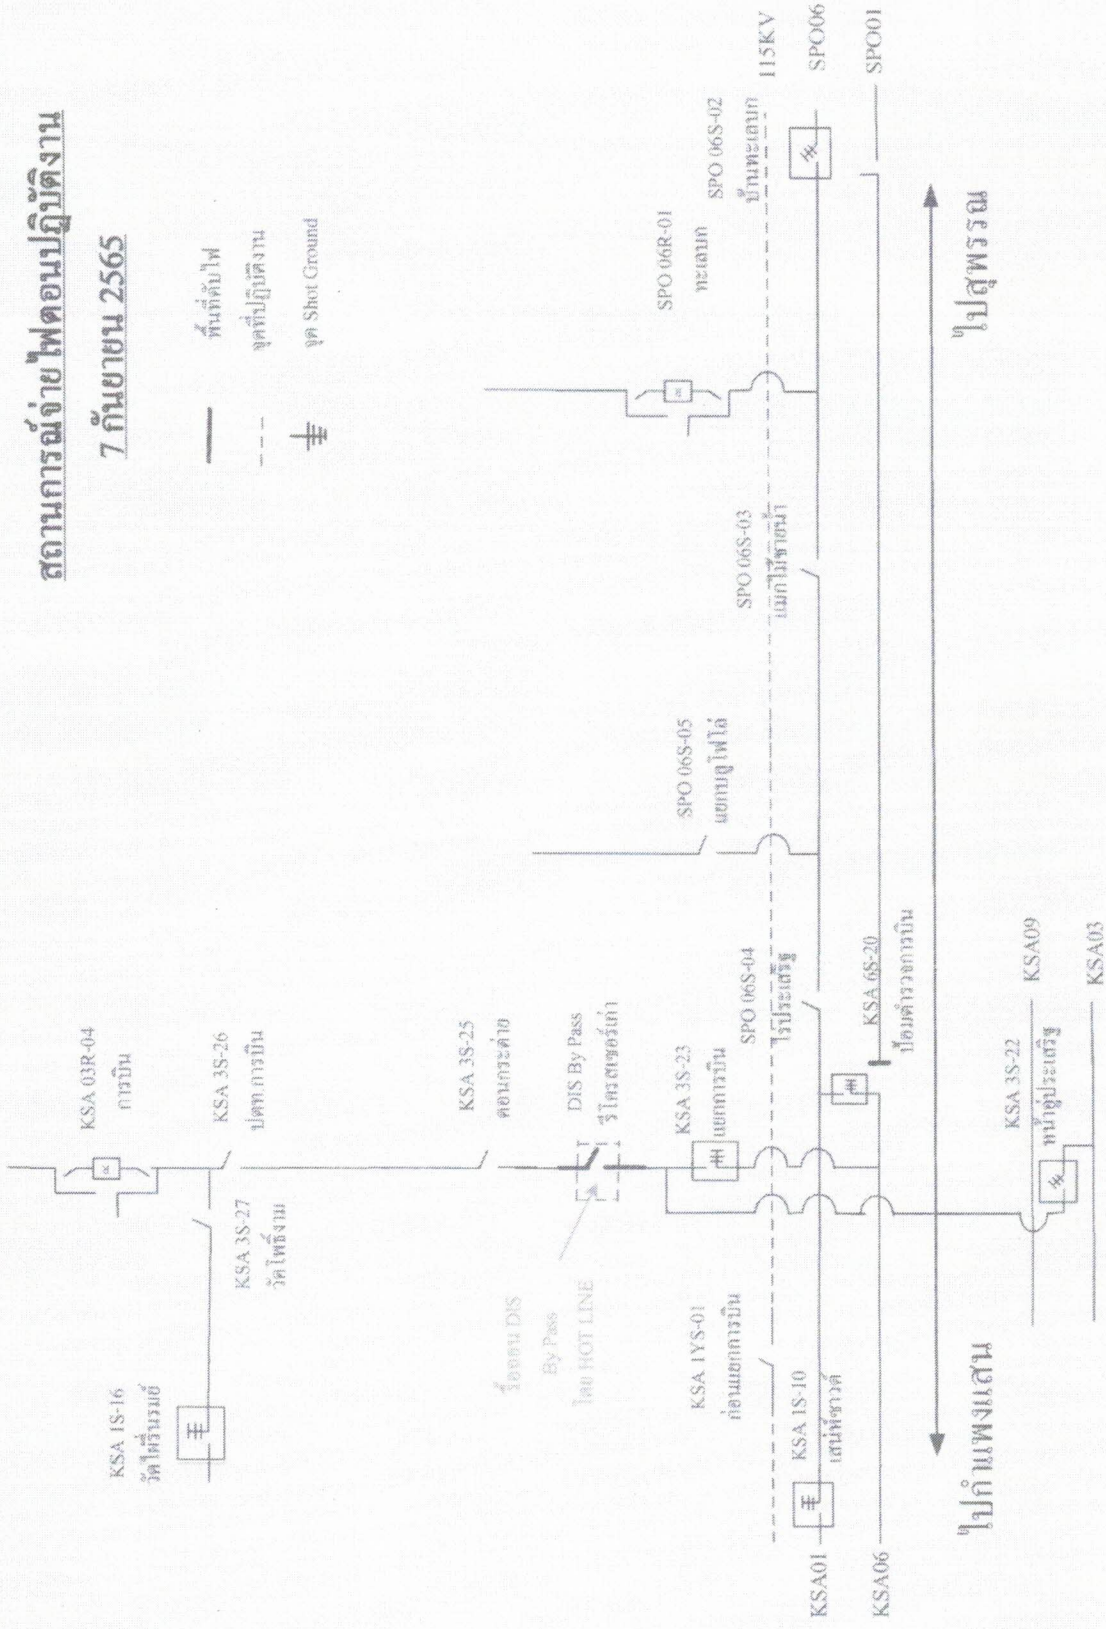

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แยกโรงเรียนการบินกำแพงแสน		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 ก.ย. 65	ระหว่าง	09.30 น. ถึง 12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กพส.	งานที่ทำ	รื้อถอนต่อตรงดิสบายพาส ตามใบขอปฏิบัติงาน 1430/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู		วันที่ 31 สิงหาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 31 สิงหาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 31 สิงหาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. สถาพร, มงคล, ศักดิ์สิทธิ์, อมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นครินทร์, ชุนทอง, สุธี, พนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. เพชรรัตน์, พิชชา, ณิชฎกกาญจน์, สามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตช์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันภายในสถานี						
2	ย้ายโหลด KSA03 แยกโรงเรียนการบินฯ ไปรับไฟจาก KSA01						
3	KSA03VB-01	Auto	Manual		KSA	-	-
4	KSA01R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.	R	กม.29
5	KSA03S-27	ปลด	สับ		กพส.	DIS	วัดโพธิ์งาม
6	KSA03S-22	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.	SF6	หน้าอู่ประเสริฐ
7	ตรวจสอบSF6 KSA03S-23 และ KSA03S-24 อยู่ตำแหน่ง OPEN พร้อมล็อคคาน						
8	เมื่อพร้อมดับไฟเพื่อปฏิบัติงานเวลา 09.30 น.						
9	ดิส(KSA03)	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.	DIS	บายพาสเก่า
10	แจ้ง ฮอทไลน์ทำการปลดจุดจัมเข้า ดิสบายพาสเก่าออกได้ และทำการต่อตรง ไม่มีโหลด						
11	KSA03VB-01	Manual	Auto		KSA	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
12	เมื่อฮอทไลน์ปลดจุดจัมออกแล้วเสร็จ พร้อมต่อตรงดิสบายพาสเก่าเรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับคืนตามเดิม						
13	KSA03VB-01	Auto	Manual		KSA	-	-
14	KSA03S-22	ปลด	สับ		กพส.	SF6	หน้าอู่ประเสริฐ
15	KSA01S-16	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.	SF6	วัดไผ่ร่มรมย์
16	KSA03VB-01	Manual	Auto		KSA	-	-
17	KSA01R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.	R	กม.29
สิ้นสุด Switching							