



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

02/10/67

เลขที่ ก.๓.พทท. ๓๕๕ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชัย
ชื่อผู้ส่ง นายสุรวุฒิ บุญนาค

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.พนมทวน

ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๒	UTG09	๓-๕ ต.ค.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปักเสา และติดตั้งอุปกรณ์ ประกอบหัวเสาบ้านห้วยลึก	DIS ชั่วคราว บ้านห้วยลึก	ดิสชั่วคราว บ.ไทยควอริตี้	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๐ ราย

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ อนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง ช.ผ.ก.ป. โทร ๐๘๕-๓๑๖๒๐๑๘๘

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. พิกัดพื้นที่ไฟดับ ๓.๑ จุดเริ่มต้น lat: ๑๔.๓๕๘๙๙๖, long: ๙๙.๗๓๑๘๖๖
๓.๒ จุดสิ้นสุด lat: ๑๔.๔๐๒๘๑๙, long: ๙๙.๗๓๐๘๑๔

ลงชื่อ 

(นายสุรวุฒิ บุญนาค)


ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.พนมทวน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ UTG09 จาก DIS ชั่วคราวบ้านห้วยลึก ถึง DIS ช.บ.ไทยควอริตี้
ในวันที่ 3-5 ต.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1436/67
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย น.กรินทร์ อังสงวรัตน์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอนุชา ชำนาญเรือ


(นาย น.กรินทร์ อังสงวรัตน์)
๑๐๐ ๗ ๓๓๗ พ.ศ.๖๗

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๒ แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(ค.พ.)

เรียน ผ.จก. กฟส.พนมทวน, กฟส.บ.ก.
อก.ว.ว.(ก.๓)



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ. (สถานี) _____)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	บ้านห้วยลึก (UTG09)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3-5 ต.ค. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง เวลา	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทน.	งานที่ทำ	ปักเสาและติดอุปกรณ์หัวเสา		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1436/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวศิน			วันที่	2 ตุลาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	2 ตุลาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	2 ตุลาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ 2. นายพีรภัทร, นางสาวสุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
3	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
4	UTG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		-
5	UTG05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กกจ.		R R.สละลงเรือ
6	UTG09R-01	Normal	Nonreclosing, GND		กกจ.	SCADA	R บ้านตลุงเหนือ
7	ทำการ Bypass UTG09R-01 R บ้านตลุงเหนือ						
8	SW.Bypass	ปลด	สับ		กกจ.		DIS R ตะลุงเหนือ UTG09R-01
9	UTG09R-01	สับ	ปลด		กกจ.	SCADA	R บ้านตลุงเหนือ
10	ย้ายโหลดวงจร UTG09 บางส่วนไปรับไฟจาก UTG05						
11	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		- ขนานบัส
12	UTG05S-13	ปลด	สับ		กกจ.	SCADA	DIS หน้าร้านจรุงเรืองค้ำวัสดุ
13	DIS ชค. UTG09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กกจ.		DIS บ.ไทยควอลิตี้
14	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		- ขนานบัส
15	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
16	DIS ชค. UTG09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กกจ.		DIS บ้านห้วยลึก
17	แจ้งสถานะพื้นที่ดับไฟให้ กฟส.พทน., กฟส.กกจ. ทราบ						
18	แจ้งชุดทำงานเทศบาลฯ หากไม่พบไฟย้อนให้ทำการช็อตกราวด์ G1,G2 พร้อมลงข้อมูลใน We Safe แล้วแจ้งให้ปฏิบัติงานได้						
19	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
20	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
21	UTG09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-
22	UTG05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal, ALT		กกจ.		R R.สละลงเรือ
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้าวันที่ 3 ต.ค. 67							
23	เมื่อ กฟส.พทน, กฟส.กกจ. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพร้อมลงข้อมูล We Safe ณ วันที่ 5 ต.ค. 67						
24	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
25	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
26	UTG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		-
27	UTG05R-01	Normal, ALT	Nonreclosing, ALT		กกจ.		R R.สละลงเรือ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	แจ้งชุดทำงานทำการปลดข้อต่อกราวด์ G1,G2						
29	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
30	DIS ชค. UTG09	ปลด	สับ		หจจ.		DIS บ้านห้วยลึก
31	ย้ายโหลดวงจร UTG09 บางส่วนกลับจาก UTG05						
32	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		- ขนานบัส
33	DIS ชค. UTG09	ปลด	สับ		หจจ.		DIS บ.ไทยควอลิตี้
34	UTG05S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		หจจ.	SCADA	DIS หน้าร้านจรุงเรืองคำวิสต์
35	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		- ขนานบัส
36	นำ UTG09R-01 บ้านตลุงเหนือ เข้าระบบ						
37	UTG09R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,GND		หจจ.	SCADA	R บ้านตลุงเหนือ
38	SW.Bypass	สับ	ปลด		หจจ.		DIS R ตะลุงเหนือ UTG09R-01
39	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
40	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
41	UTG09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-
42	UTG05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		หจจ.		R R.สระลงเรือ
43	UTG09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		หจจ.	SCADA	R บ้านตลุงเหนือ
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

แบบฝึกหัดวงจร

วันที่ 15/05/2564

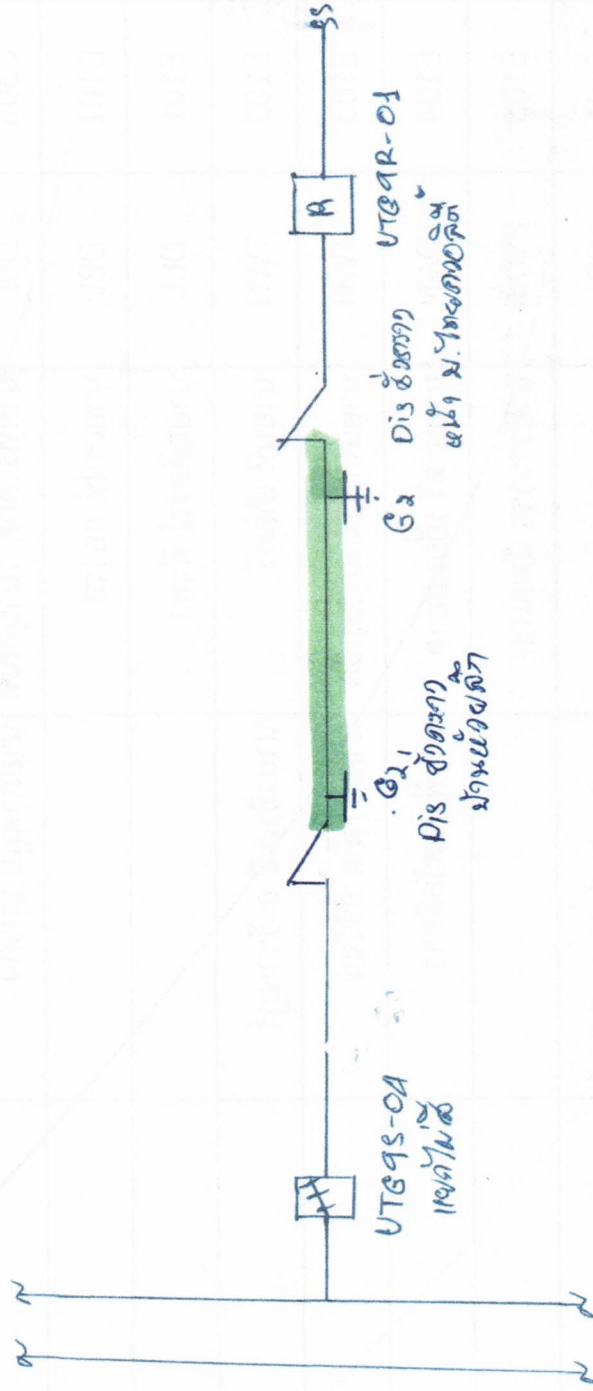

[Handwritten signature]

(นายเอก ชินกรกิจ)
 อด.ป.ทศ.อ.ร.ท.