



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กฟอ.บปว.เปบว ๒๖๖๕ / ๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญธรรม สิงห์โตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายเรวัต กาญจนะ

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.บป.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บปง.

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NOM01	8 ก.ย.65	08.00 น.	17.00 น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	DIS NOM1S-04 ดอนมะสังข์	DIS01S-09 เขาพระ	นายจำรัส ศรีมงคล

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ้านโป่ง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า บปว. ตาม
แผนผังสิ่งเซบแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ม.๗.๓.โคกตะบองบ้านดอนมะสังข์

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจำรัส ศรีมงคล ตำแหน่ง ผ.บ.บ.กฟอ.บปง. โทร ๐๘๕-๑๙๒๔๓๑๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเรวัต กาญจนะ)

ผจก.กฟอ.บปง.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ NOM01 จาก DIS NOM1S-04 ถึง DIS01S-09

ในวันที่ 8 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1437/2565

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____

ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ _____

พนักงานศูนย์ฯ นาย อาทิตย์ ใจสะอาด ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายจำรัส สิงห์โตทอง

นายอาทิตย์ ใจสะอาด
๐๘๐๖ ๓๗๖ ๕๕๖.๑๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบป.(คฟ.)

เรียน ผจก. ผจก.กฟอ.บปง.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 4 แผ่น

แผนผังแนบ 4 แผ่น

ผจก. _____ (สถานี _____)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บป.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|-------------------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณโคกตะบอง - ดอนมะสังข์ | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 8 ก.ย. 65 | ระหว่าง | 08.00 น. | ถึง | 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟอ.บปง. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่ายวงจร NOM01 | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 1437/2565 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | | นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด | | วันที่ | 1 กันยายน 2565 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | |  | | วันที่ | 1 กันยายน 2565 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | | วันที่ | 1 กันยายน 2565 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | | 1. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต
2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร
3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร | | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NOM01R-01	Normal	Nonreclosing		นปม.		R บ่อเจ๊ก
3	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
4	NOM01S-04	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		นปม.		DIS ดอนมะสังข์
5	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
6	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
7	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
8	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
9	NOM01R-01	Nonreclosing	Normal		นปม.		R บ่อเจ๊ก
10	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
12	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
13	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
15	NOM01R-01	Normal	Nonreclosing		นปม.		R บ่อเจ๊ก
16	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
17	NOM01S-04	ปลด	สับ		นปม.		DIS ดอนมะสังข์
18	NOM01R-01	Nonreclosing	Normal		นปม.		R บ่อเจ๊ก
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

แผนผัง Singleline Diagram แสดงพื้นที่ดับกระแสไฟและจุดช็อตกราวนด์

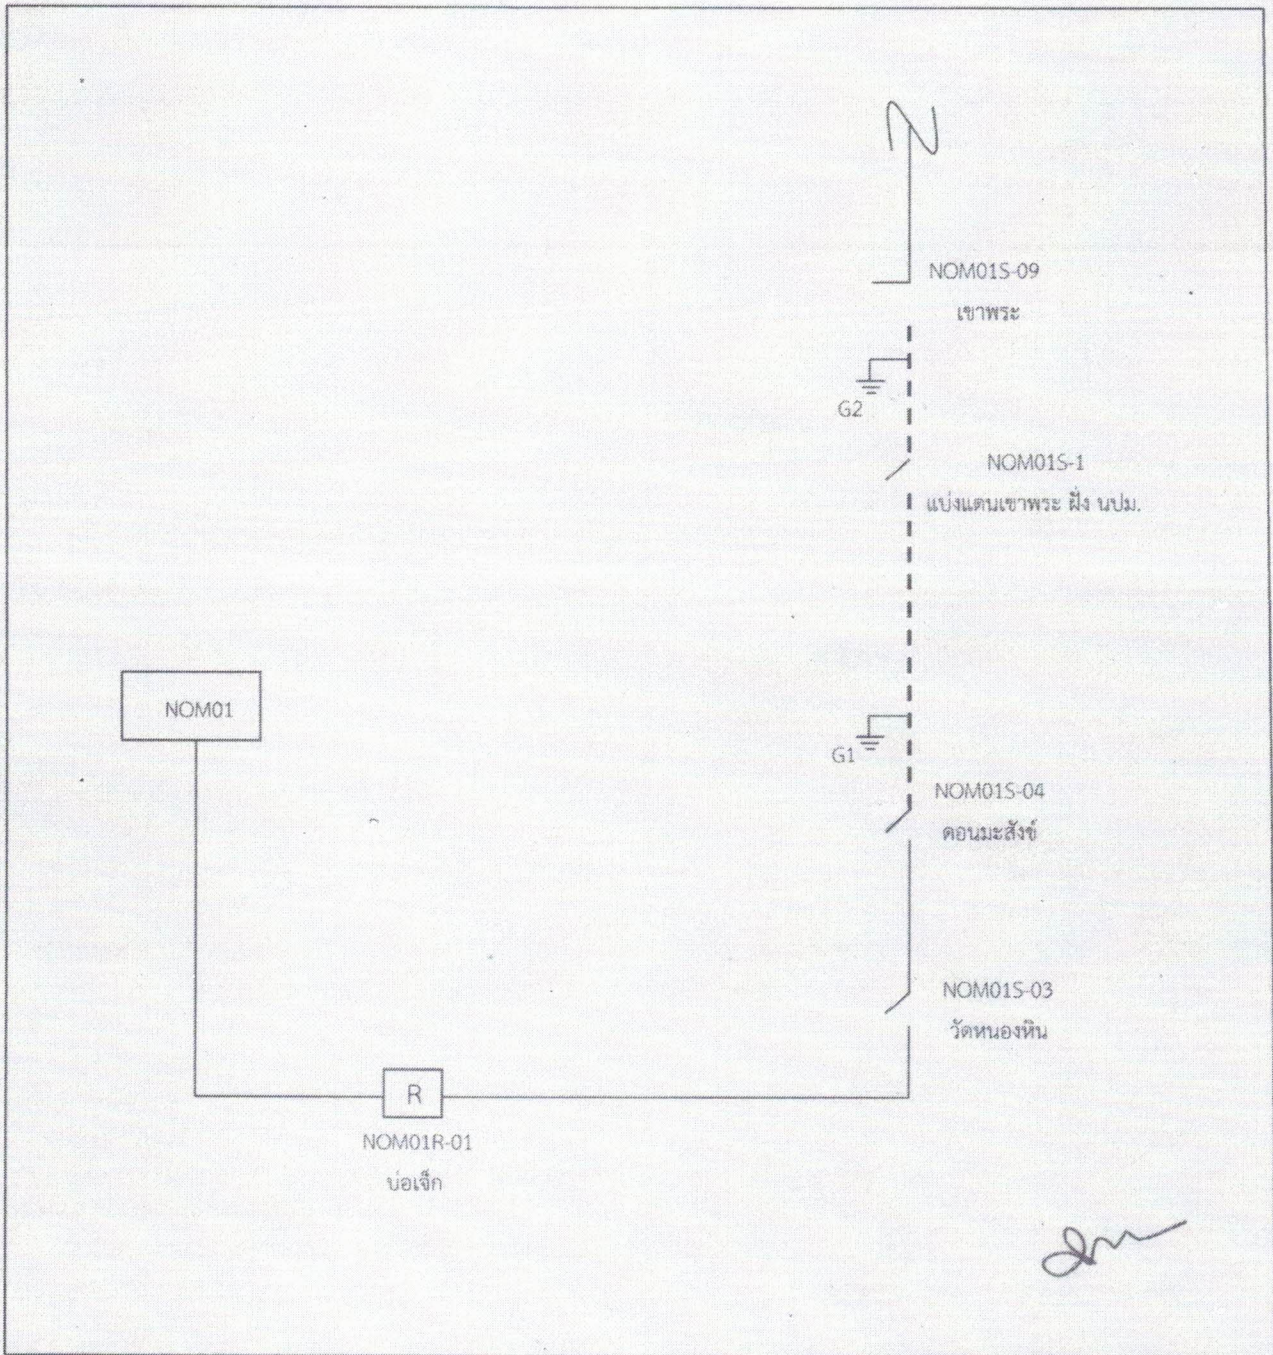

- หมายเหตุ
- เส้นแสดงพื้นที่ดับกระแสไฟเพื่อปฏิบัติงาน
 - ⊥ ตำแหน่งจุด Short Ground
 - || จุดตัดเคท

ผู้ควบคุมงาน นายจำรัส...ศรีมงคล
 ผู้ Short Ground นายกฤษฏา อู่ตะเภา
 จป. นายพลกิจ จงวัชรสถิตย์