



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

7 ก.ย. 65

วิญญูขอดับไฟ

เลขที่ ก.๓.สพร.(ปบ.) 03274
ชื่อผู้รับ นายสมบุรณ์ สิงโตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยิตเส็ง

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ย้ายเสาแรงสูงเข้าที่ดินผู้ใช้ไฟ ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAB๐๕	๑๑ ก.ย.๖๕	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ย้ายเสาแรงสูงเข้าที่ดินผู้ใช้ไฟ บริเวณวัดบางม่วง	Disชั่วคราวหน้า โรงเขางาม่วง	Disชั่วคราวบ้าน ทรงไทย (คลอง บางม่วง)	นายอานนท์ ชมะยะสิทธิ์ ๐๖๑-๗๒๐๘๘๘๘๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่ทางเข้าวัดท่ากระเปือย - บ้านทรงไทยคลองบางม่วง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธวัชชัย วงศ์บุญมาก ตำแหน่ง หล.ปบ โทร ๐๘๘-๘๘๑๔๗๒๒

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายพิชา ตันยิตเส็ง)

ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SAB5 จาก Dis ชั่วคราวหน้า Dis ชั่วคราวบ้าน
ในวันที่ 11 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1438/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุทธิพงษ์ รัตนกิจ ประสานงานการขอดับไฟกับ คนธวัชชัย วงศ์บุญมาก

2 ก.ย. 65

นายอานนท์ ชมะยะสิทธิ์
(นายอานนท์ ชมะยะสิทธิ์)
๖๐๑.๗ กฟอ.สามพราน

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.สพร.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี))
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๑)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก3)

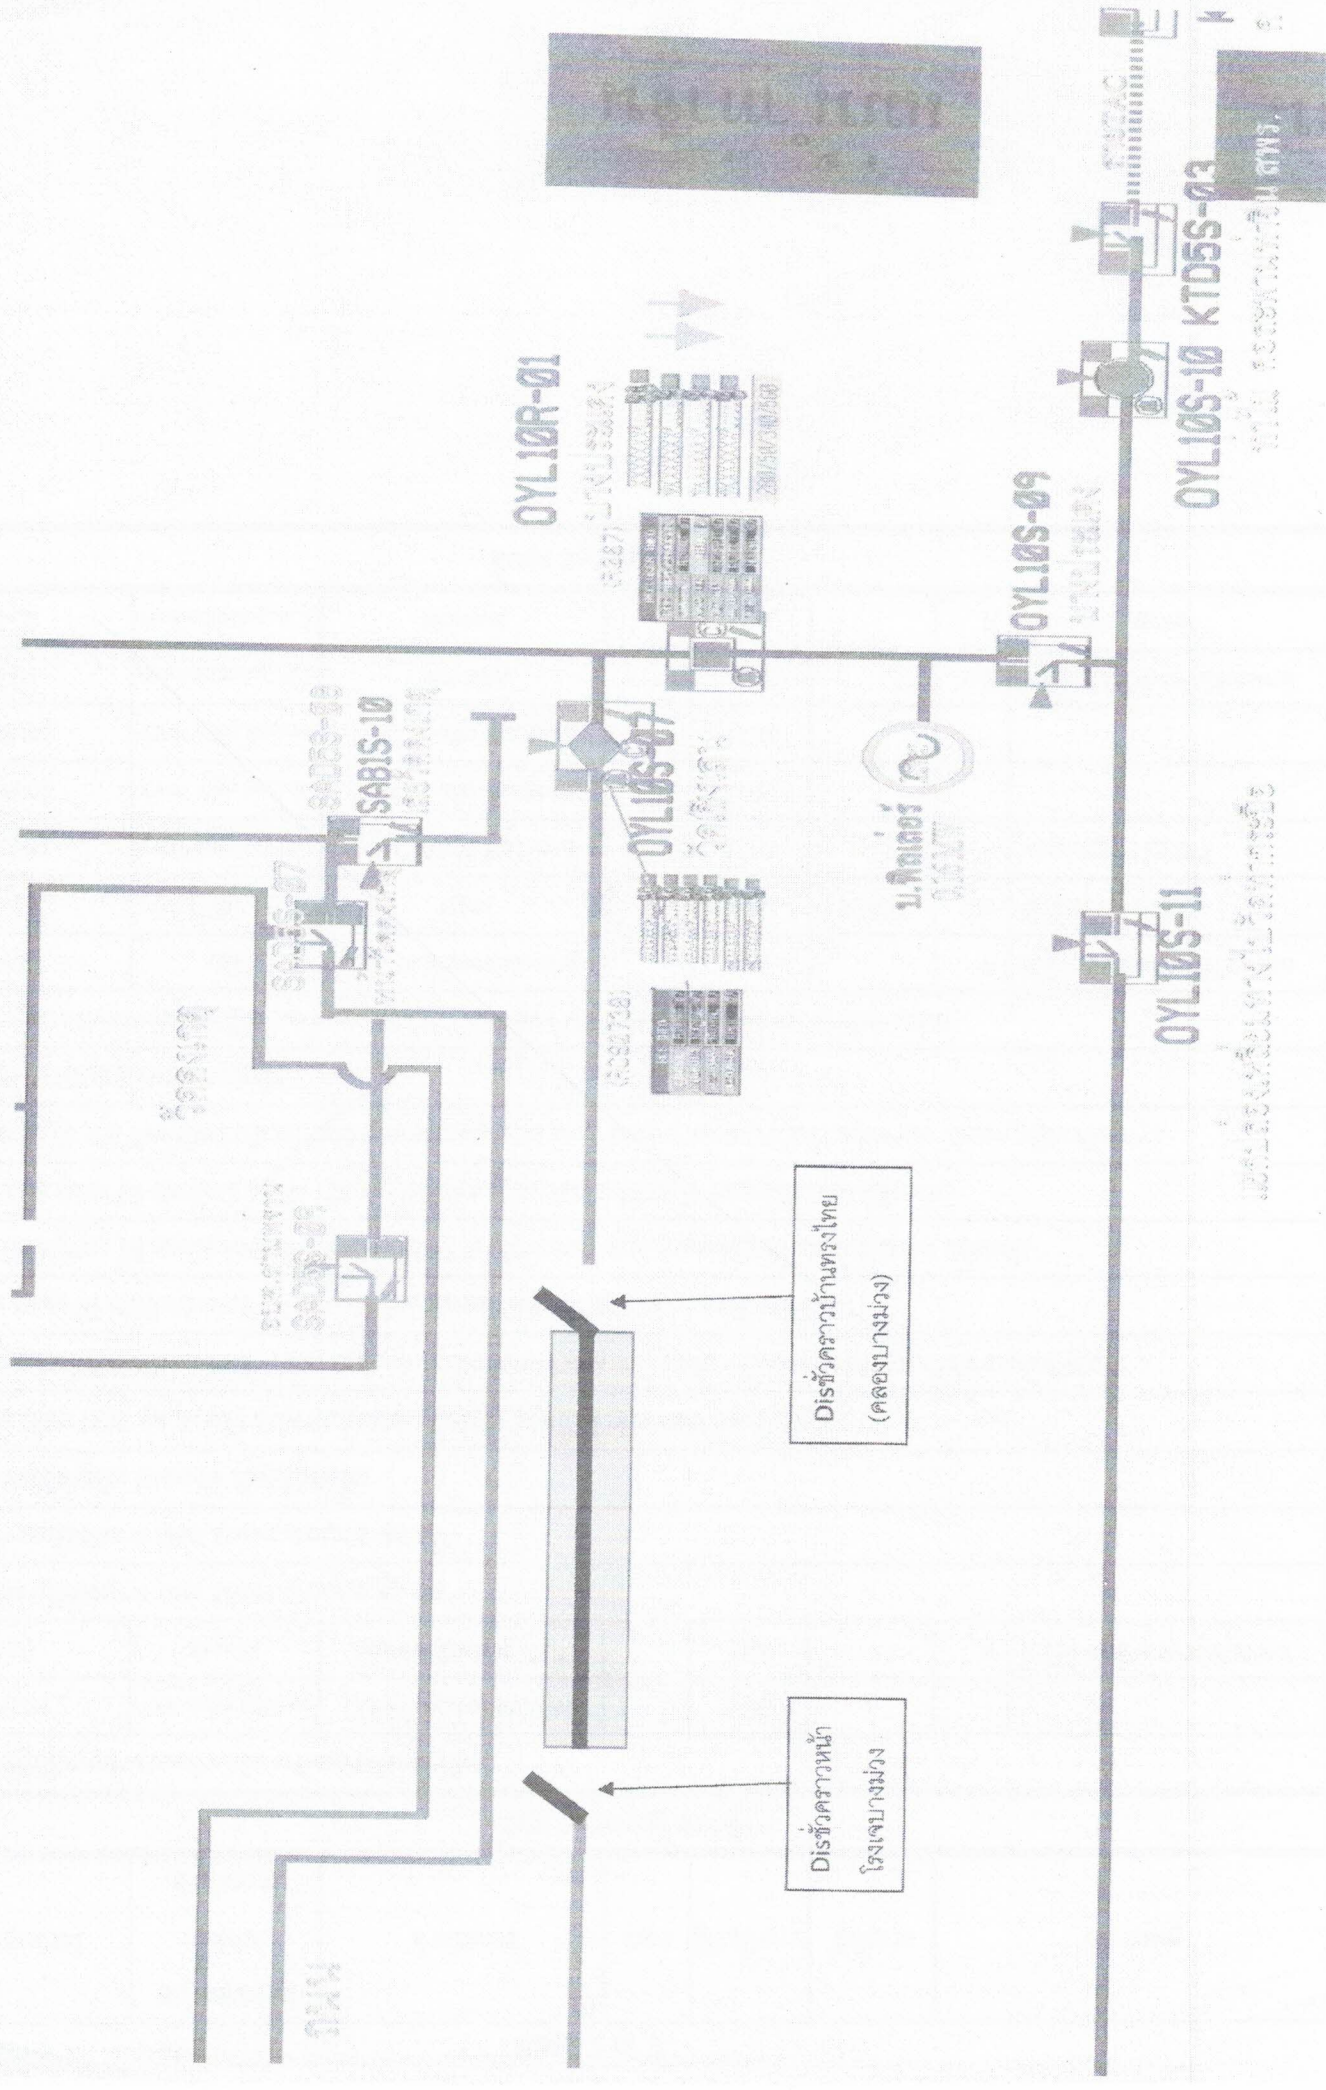
1. สถานที่ทำงาน	วัดบางม่วง					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 ก.ย. 65	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.สพร.	งานที่ทำ	ย้ายเสาแรงสูง	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1438/65	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง			วันที่	5 กันยายน 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	5 กันยายน 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	5 กันยายน 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายโมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนและป้องกันในระบบจำหน่ายและภายในสถานีฯ ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		L = 5.5 MW
5	SAB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		L = 4.6 MW
6	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		
7	SAD06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		L = 3.1 MW
8	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		
9	OYL10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		L = 4.0 MW
10	ย้ายโหลด SAB06 ไปจ่ายจาก SAB08						
11	SAB08S-04	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ร้านออเรนเข้าท์
12	SAD06VB-01	สับ	ปลด		SAD		
13	ย้ายโหลด SAB05 บางส่วน ไปจ่ายจาก OYL10						
14	OYL10S-04	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ตรงข้ามร้านเซเว่น
15	OYL10S-07	ปลด	สับ		สพร.		SF6 วัดเชิงเลน
16	SABVB-01	ปลด	สับ		SAB		เบรกเกอร์ขนานบัส
17	DIS ชค	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS บ้านทรงไทย (คลองบางม่วง)
18	SABVB-01	สับ	ปลด		SAB		เบรกเกอร์ขนานบัส
19	OYL10S-04	สับ	ปลด		สพร.		SF6 ตรงข้ามร้านเซเว่น
20	ย้ายโหลด SAB06 กลับจาก SAB08						
21	SAD06VB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		SAD		
22	SAB08S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ร้านออเรนเข้าท์
23	เมื่อพร้อมดับไฟ						
24	DIS ชค	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS โรงเจบางม่วง
25	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
26	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
27	แจ้งกฟอ.บง. ให้ทำการลง Wesafe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
28	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
30	SAB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
31	SAB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
32	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		
33	SAD06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		
34	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		
35	OYL10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		
*** สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า ***							
36	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟคืนระบบ						
37	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
38	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
39	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
40	SAB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
41	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		
42	SAD06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		
43	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		
44	OYL10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		
45	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
46	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
47	พร้อมจ่ายไฟ						
48	DIS ชด	ปลด	สับ		สพร.		DIS โรงเจบางม่วง
49	ย้ายโหลด SAB06 ไปจ่ายจาก SAB08						
50	SAB08S-04	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ร้านออเรนเฮ้าท์
51	SAD06VB-01	สับ	ปลด		SAD		
52	ย้ายโหลด SAB05 บางส่วน ไปจ่ายจาก OYL10						
53	OYL10S-04	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ตรงข้ามร้านเซเว่น
54	SABBVB-01	ปลด	สับ		SAB		เบรคเกอร์ขนานบัส
55	DIS ชด	ปลด	สับ		สพร.		DIS บ้านทรงไทย (คลองบางม่วง)
56	SABBVB-01	สับ	ปลด		SAB		เบรคเกอร์ขนานบัส
57	OYL10S-07	สับ	ปลด		สพร.		SF6 วัดเชิงเลน
58	OYL10S-04	สับ	ปลด		สพร.		SF6 ตรงข้ามร้านเซเว่น
59	ย้ายโหลด SAB06 กลับจาก SAB08						
60	SAD06VB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		SAD		
61	SAB08S-04	สับ	ปลด, ถอดคาน		สพร.		SF6 ร้านออเรนเฮ้าท์
62	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
63	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
64	SAB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
65	SAB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
66	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
67	SAD06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		
68	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		
69	OYL10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

งานดับไฟวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 ย้ายเสาแรงสูงเข้าที่เดิมผู้ใช้ไฟบริเวณวัดบางม่วง



Disชั่วคราว
โรงเจบางม่วง

Disชั่วคราวบ้านทรงไทย
(คตองบางม่วง)

แผนผังระบบแรงสูง
ในบริเวณวัดบางม่วง

นาย ธีรยุทธ วัฒนวิมล ศพว.

