



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .. ก.ต.สข.(กป.) ๕๕๕ /๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ .. นายสมบุญธรรม .. สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง .. นายพุทธพงษ์ .. ดาวทอง

Switching Deadline

3 ต.ค. 66

วันที่ .. ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖
ตำแหน่ง .. อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง .. ผจก.กฟส.อ.สข.

ด้วยการไฟฟ้า .. กฟส.อ.สามชุก .. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงเปลี่ยนสายแรงสูงระบบจำหน่าย พิดเตอร์ ๔
สถานีไฟฟ้า .. เดิมบวงฯ .. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน .. ๑ .. แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA๐๔	๖ ต.ค.๒๕๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ตัดไฟปักเสา-พาดสายใหม่ บริเวณแยกเนินมหาเชษฐ์ ถึงดิสชั่วคราวก่อนวัดเนินมหา เชษฐ์	รีโกลสเซอร์ เนินมหา เชษฐ์ DAA๔R-๐๔	Dis ชั่วคราว ก่อนวัดเนิน มหาเชษฐ์	นายณัฐพงษ์ เข้มเพชร ๐๘๕-๕๕๘๓๐๔๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .. หม้อแปลง ๑๐ เครื่อง ๓๓๐ เควี.เอ .. ผู้ใช้ไฟประมาณ ๒๒๐ ครัว ..

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ .. นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ .. ตำแหน่ง .. ผจก.ป .. โทร ๐๘๖-๗๖๖๑๐๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(..นายพุทธพงษ์..ดาวทอง..)
ตำแหน่ง .. ผจก.กฟส.อ.สข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ DBA3 จาก DBAAR-๑ ถึง DIS ก่อนวัดเนินมหาเชษฐ์
ในวันที่ 6 ต.ค. 2566 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1440/66

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ .. พิดเตอร์ .. จาก .. ถึง ..
ในวันที่ .. ตั้งแต่เวลา .. น. ถึง .. น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ..

พนักงานศูนย์ฯ นาย ชรินทร์ ๒๐๗๕ .. ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย เทอดไทย จันทร์เพ็ญ
27 ก.ย. 66

(..นาย สิตชีรอนันท์ ..บุญเกียรติ ..)
อ.ต.๕ ๖๓๓ ๒๕-ค.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส. สามชุก
อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี ..)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ .. น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ ..แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ DBA04 บริเวณDBA04R-04 - DIS.ชค.ก่อนวัดเนินมหาเศรษฐี		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 ต.ค. 66	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สช.	งานที่ทำ	ปักเสาและพายสายแรงสูงใหม่ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1440/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู		วันที่ 27 กันยายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 27 กันยายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 27 กันยายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching							
2	DBN-KT2A//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-	-
3	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA	-	-	-
4	DBA01R-03	Normal	Nonreclosing		รถดบ-	SCADA	RE	ป่าสะแก
5	DBA04R-04	Normal	Nonreclosing		รถสช-		RE	เนินมหาเศรษฐี
6	- ย้ายโหลด DBA04 ไปจ่ายไฟจาก DAA04							
7	DBA01S-12	ปลด	สับ		รถสช-		SF6	บ้านหนองโพธิ์
8	DBA04R-04	สับ	ปลด		รถสช-		RE	เนินมหาเศรษฐี
9	ใบมิดด้านโหลด	สับ	ปลด		รถสช-		RE	เนินมหาเศรษฐี
10	- ดับไฟเวลา 08.30 น.							
11	DIS ชค.DB A0 3	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถสช-		DIS	ก่อนวัดเนินมหาเศรษฐี
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.สามชุกรับทราบ							
13	แจ้งกฟส.สามชุก Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1							
14	แจ้งกฟส.สามชุก Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2							
15	แจ้งกฟส.สามชุกลง We Safe ก่อนปฏิบัติงาน							
16	แจ้งกฟส.สามชุกปฏิบัติงานได้							
17	แจ้งกฟส.สามชุกปฏิบัติงานได้							
18	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA	-	-	-
19	DBN-KT2A//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-	-
20	DBA01R-03	Nonreclosing	Normal		รถดบ-	SCADA	RE	ป่าสะแก
	%%%%%%%%%% ลีนสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
21	หลังจากกฟส.สามชุกปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด							
22	แจ้งกฟส.สามชุกปลด Short ground จุด G1 ออก							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
23	แจ้งกฟส.สามชุกปลด Short ground จุด G2 ออก							
24	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching							
25	DBN-KT 2A /3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
26	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-	-
27	DBA01R-03	Normal	Nonreclosing		รถดับ-	SCADA	RE	ป่าสะแก
28	- จ่ายไฟ							
29	DIS ชค. DBA0 3	ปลด	สับ		รถสช-		DIS	ก่อนวัดเนินมหาเชษฐ์
30	- ย้ายโหลด DBA04 กลับคืนจาก DAA04							
31	ใบมีดด้านโหลด	ปลด	สับ		รถสช-		RE	เนินมหาเชษฐ์
32	DBA04R-04	ปลด	สับ คง Nonreclosing		รถสช-		RE	เนินมหาเชษฐ์
33	DBA01S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถสช-		SF6	บ้านหนองโพธิ์
34	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-	-
35	DBN-KT 2A /3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
36	DBA01R-03	Nonreclosing	Normal		รถดับ-	SCADA	RE	ป่าสะแก
37	DBA04R-04	Nonreclosing	Normal		รถสช-		RE	เนินมหาเชษฐ์
	%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

ปฏิบัติงานเปลี่ยนสายแรงสูงระบบจำหน่าย วันที่ 6 ตุลาคม 2566

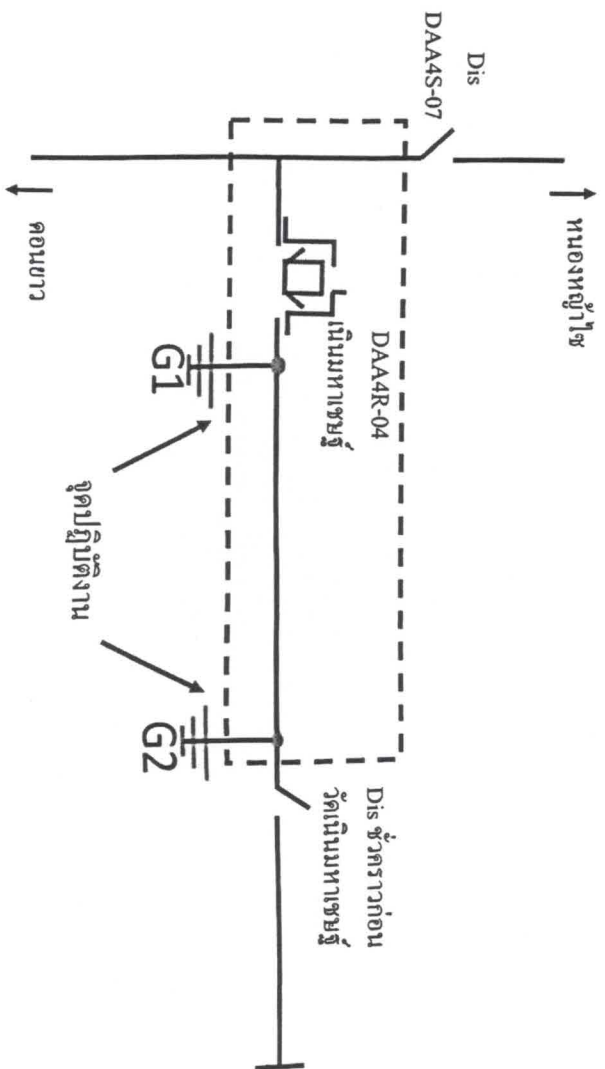

G1 ซ้อคกาวด์ โดยชุดเก็บไฟ นาย กุณย์ ทิมหอม ความคุมงาน
G2 ซ้อคกาวด์ โดยชุดซ่อมย่อย นาย ธีรพงษ์ เป็มเพชร ความคุมงาน