



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กพส.(ปบ) ๒๕๖๕ / ๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสุภาพ สิมบีจักร

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผชน.๕ ปฏิบัติงานแทน ผจก.ภพอ.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า อ.กำแพงแสน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย พีดเตอร์ ๓ สถานีไฟฟ้า กำแพงแสน
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน๓..... แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KSA03	10 ก.ย. 65	08.00 น.	17.00 น.	พาดสายแรงสูง 185 SAC จำนวน 1.5 วงจร กม.	Dis ชั่วคราว รีโครสเซอร์ก้า	Dis ชั่วคราว วัดปฐมทอง	ผู้ควบคุมงาน นายวรกร ป้อมมีชัย พชช.๗ ผจก.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ต.ห้วยม่วง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายทักวินทร์ จิตติชานนท์ ตำแหน่ง ชผ.ปบ. โทร. ๐๙๑-๙๕๒๘๘๘๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ตำแหน่ง

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพส.๓
เขียน อภ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นคว

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเตอร์ KSA3 จาก DIS ต. Reint ถึง DIS ต. วัดขี้เหล็ก
ในวันที่ 10 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1443/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเตอร์ จาก ถึง

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชชา สิมบีจักร ผู้ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายศักดิ์รินทร์ จิตติชานนท์
2 ก.ย. 65

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เขียน ผจก. ๑๗๐.๑๗๘.
อภ.บข.(ก.๓), อภ.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 2 แผ่น



แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อภ.ปบ.(ก3)



ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณวัดปทุมทอง					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 ก.ย. 65	เวลา	08.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กพส.	งานที่ทำ	พาดสายแรงสูง		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1443/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม				วันที่	5 กันยายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	5 กันยายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	5 กันยายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
4	KSA03R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.	SCADA	R ปทุมทอง
5	KSA09R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.	SCADA	R บ้านท่าเสา
6	ย้ายโหลด KSA 2 ไปจ่ายจาก KSA 4						
7	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		- ขนานบัส
8	KSA03S-19	ปลด	สับ		กพส.		SF6 บ.ย่งฟ้า
9	DIS ชั่วคราวไลน์ KSA 3	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS ชั่วคราวหน้าวัดปทุมทอง
10	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		- ขนานบัส
11	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
12	DIS ชั่วคราวไลน์ KSA 3	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS ชั่วคราวรีโครเซอร์เก่า
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พนักงานรับทราบ						
14	แจ้งพนักงานทดสอบไฟ ข้อตกลงจุด จุด G1						
15	เมื่อไฟฟ้าพนักงาน ทำการทดสอบไฟ และข้อตกลงจุด ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
16	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
17	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
18	KSA03R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.	SCADA	R ปทุมทอง
19	KSA09R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.	SCADA	R บ้านท่าเสา
20	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
21	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟทั้งหมด						
22	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
23	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
24	KSA03R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.	SCADA	R ปทุมทอง

สถานการณ์จ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

10 กันยายน 2565

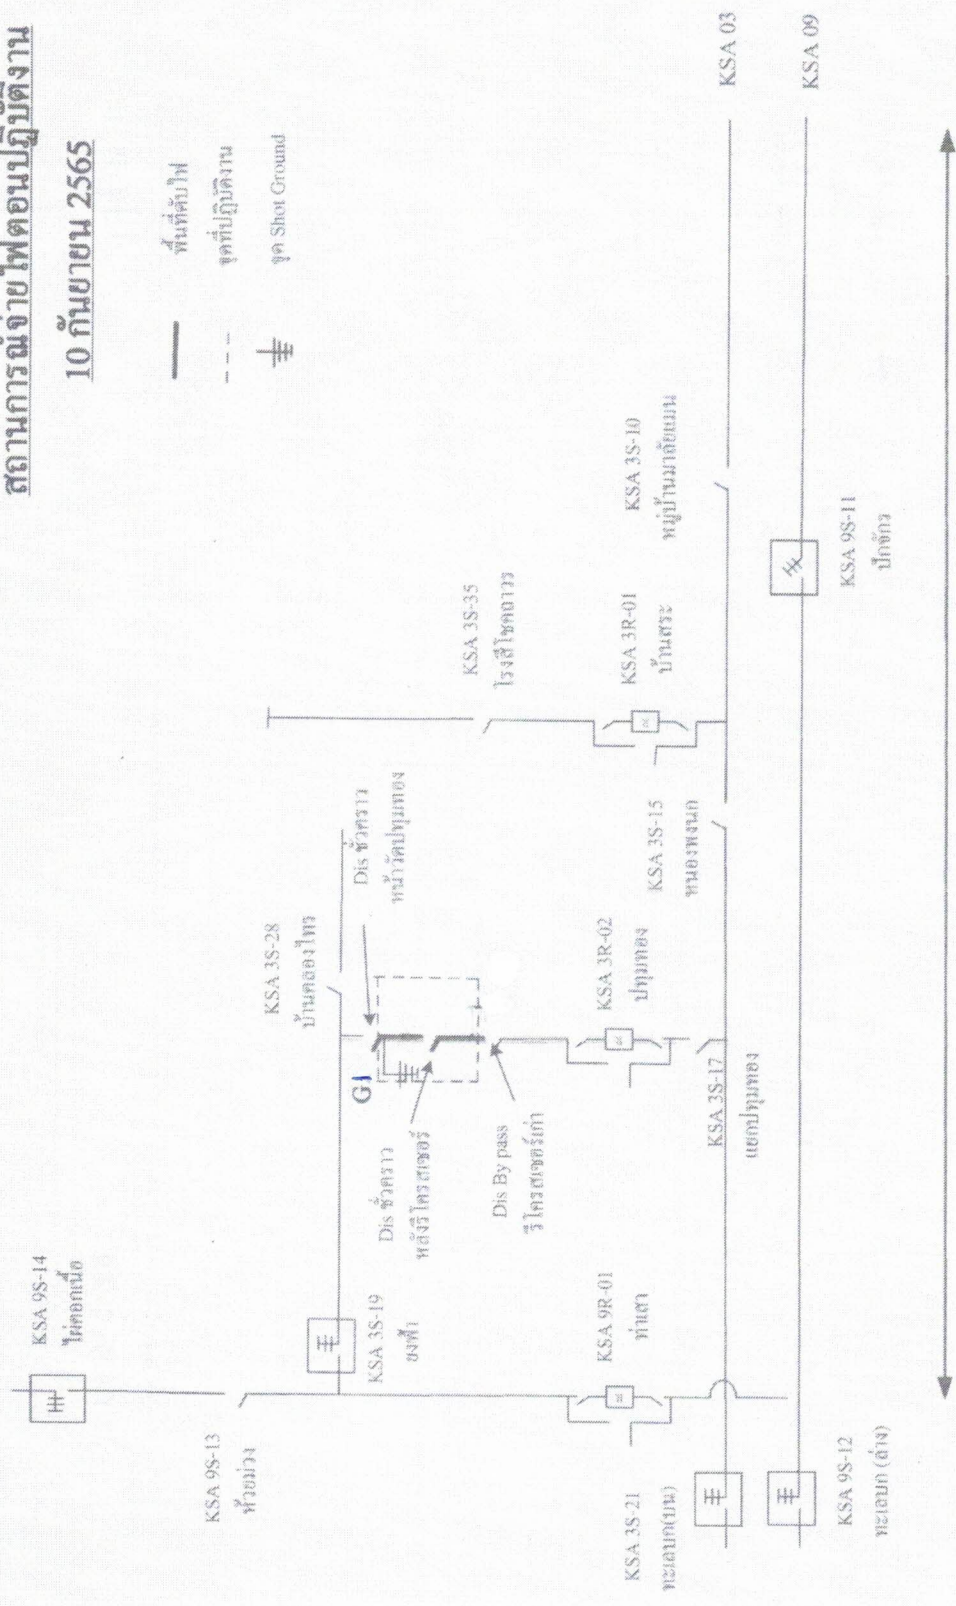

ไปสุพรรณ

ไปกำแพงแสน

