



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
Public Utility Administration Organization

เลขที่ ก.3.ตบ.(ปบ.) ๑๕๖/2564  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโททอง  
ชื่อผู้ส่ง นายสมนิต ยศศักดิ์ศรี

Switching Deadline

วันที่ 17 พ.ย. 64

วันที่ 4 พ.ย. 2564  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)  
ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ตบ.

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางมาว จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณริโคลสเซอร์บ้านป่าสะแก ถึง บ้านหนองโพธิ์(ช่วง 1) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 3 แผน ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา  | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ | จาก  | ถึง  | ผู้ควบคุมงาน                     |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|----------------------------|--|--|----------------------------------|
| 1.  | DBA01    | 17 พ.ย. 64   | 08.00 น.    | 17.00 น. | ปักเสา, พาดสายแรงสูง       | บักอาร์มแยกเข้า DBA 01R-03 ป่าสะแก (HL สุพรรณบุรี)         | DISชั่วคราว<br>แยกวังศรีราช  | นายสุทธิ นิยมธรรม<br>086-0589737 |
| 2   | DBA01    | 22 พ.ย. 64   | 08.00 น.    | 17.00 น. | ปักเสาแรงสูง               | DBA 01R-03 ป่าสะแก   | DISชั่วคราว<br>แยกวังศรีราช  | นายสุทธิ นิยมธรรม<br>086-0589737 |
|     |          | 26 พ.ย. 64   | 08.00 น.    | 17.00 น. | พาดสายแรงสูง               | DBA 01R-03 ป่าสะแก   | DISชั่วคราว<br>แยกวังศรีราช  |                                  |
| 3   | DBA01    | 18 ธ.ค. 64   | 08.00 น.    | 17.00 น. | ปักเสาแรงสูง               | DISชั่วคราว<br>แยกวังศรีราช<br>DISชั่วคราว<br>แยกวังศรีราช | DISชั่วคราว<br>โรงสีเก่าป่าสะแก<br>DISชั่วคราว<br>โรงสีเก่าป่าสะแก | นายสุทธิ นิยมธรรม<br>086-0589737 |
|     |          | 25 ธ.ค. 64   | 08.00 น.    | 17.00 น. | พาดสายแรงสูง               |  |  |                                  |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ 3 ต.หัวนา หมู่ 1,6 ต.ป่าสะแก

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายประจักษ์ พลายน้อย ตำแหน่ง ทบ.ปบ โทร 081-880-1209

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายสมนิต ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ตบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟอ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ DBA01 จาก DBAIR-03 ถึง DIS 11เขตวังศรีราช  
ในวันที่ 22, 26 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1456/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประธานงานการขอตัดไฟดับ..... พลายน้อย

21 พ.ย. 64

.....  
.....

๐๘๐.๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.ตบ., กฟอ.บข., กฟอ.ลจ.

อก.บข.(ก3), อก.รว.(ก3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 2 แผน

แผนผังแนบ 1 แผน

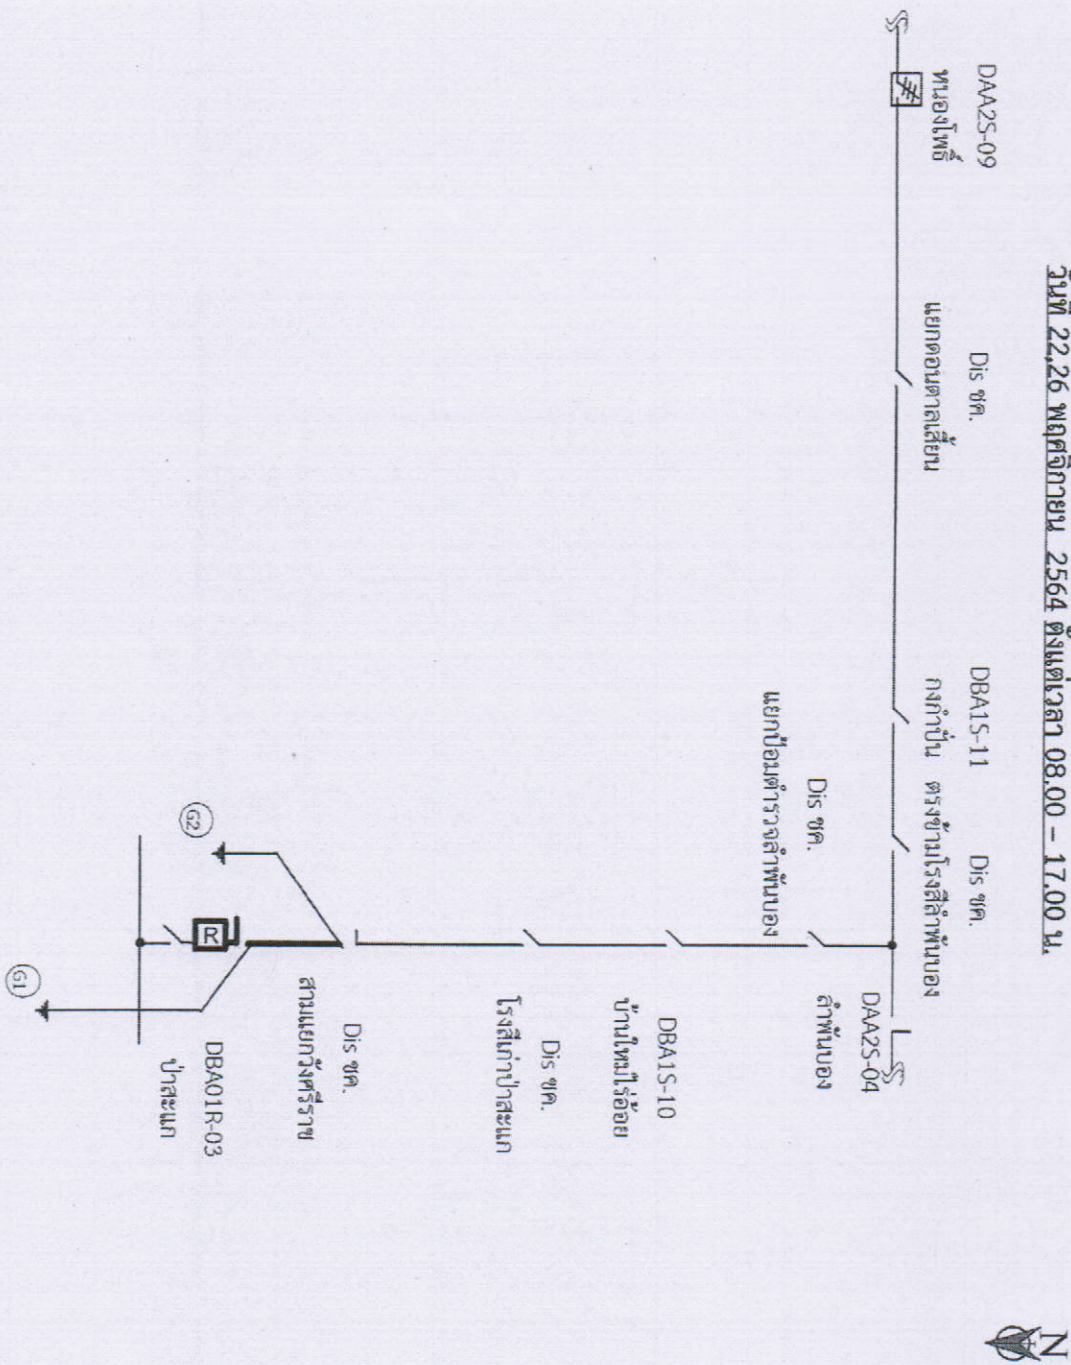
ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

แผ่นที่ 1

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ตัดไฟ เพื่องานปรับปรุงระบบจำหน่าย  
วงจร DBA01 บริเวณ DBA01R-03 สายป่าสะแก ถึง DISชั่วคราวแยกวงศรัราช  
วันที่ 22.26 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.





1. วันจันทร์ที่ 22,ศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.  
ตัดไฟ ปฏิบัติเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย  
หมายเหตุ — บริเวณที่ตัดไฟปฏิบัติงาน

*D. W. W. W. P.*

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

## ใบสั่งทำสวิตชิง

|                        |   |          |              |        |                   |           |          |
|------------------------|---|----------|--------------|--------|-------------------|-----------|----------|
| 1. สถานที่ทำงาน        | บริเวณแยกวงศรัราช   |          |              |        |                   |           |          |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 22, 26 พ.ย. 64  | เวลา     | 08.00 น.     | ถึง    | 22, 26 พ.ย. 64    | เวลา      | 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | ดบ.   | งานที่ทำ | ปักเสาพาดสาย |        | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 1456/2564 |          |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายเพชรรัตน์ ชินะ   |          |              | วันที่ | 21 พฤศจิกายน 2564 |           |          |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |    |          |              | วันที่ | 21 พฤศจิกายน 2564 |           |          |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |    |          |              | วันที่ | 21 พฤศจิกายน 2564 |           |          |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol> |          |              |        |                   |           |          |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์  | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ                | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ          |
|-----|--|--------------------------------------|--------------------------|------|--------------|------------|-------------------|
| 1   | ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching   |                                      |                          |      |              |            |                   |
| 2   | ย้ายโหลด วงจร DBA01 บางส่วน ไปรับไฟจาก วงจร DBA04  |                                      |                          |      |              |            |                   |
| 3   | DAA02R-01  | Normal                               | Nonreclosing, ALT        |      | สช.          | SCADA      | R เนินมหาเศรษฐี   |
| 4   | DBA01R-03  | Normal                               | Nonreclosing, ALT        |      | ดบ.          | SCADA      | R ป่าสะแก         |
| 5   | DAA02S-09  | ปลด, ล็อคคาน                         | สับ                      |      | นญช.         |            | SF6 บ้านหนองโพธิ์ |
| 6   | DBA01R-03  | สับ                                  | ปลด                      |      | ดบ.          | SCADA      | R ป่าสะแก         |
| 7   | แจ้ง กฟอ.ดบ. ให้ทำการปลด ใบมิต Bypass ของรีโคลสเซอร์ DBA01R-03 ป่าสะแกออกได้ทั้ง 3 เฟส               |                                      |                          |      |              |            |                   |
| 8   | เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.00 น.  |                                      |                          |      |              |            |                   |
| 9   | DIS ชั่วคราว DBA01   | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)     |      | สช.          |            | DIS แยกวงศรัราช   |
| 10  | แจ้งพื้นที่ไฟดับ ระบบจำหน่าย 22 เควี ให้ กฟอ.ดบ. ทราบ  |                                      |                          |      |              |            |                   |
| 11  | แจ้ง กฟอ.ดบ. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G1 |                                      |                          |      |              |            |                   |
| 12  | แจ้ง กฟอ.ดบ. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G2 |                                      |                          |      |              |            |                   |
| 13  | เมื่อทำการ Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี จุดปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย เวลา ..... ผู้แจ้ง.....         |                                      |                          |      |              |            |                   |
| 14  | แจ้ง กฟอ.ดบ. ประสานให้ผู้ควบคุมงานทราบ และให้สามารถปฏิบัติงานได้                                     |                                      |                          |      |              |            |                   |
| 15  | DAA02R-01  | Nonreclosing, ALT                    | Normal                   |      | สช.          | SCADA      | R เนินมหาเศรษฐี   |
|     | สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า   |                                      |                          |      |              |            |                   |
| 16  | เมื่อปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ทุกชุดงานสามารถจ่ายไฟได้   |                                      |                          |      |              |            |                   |
| 17  | DAA02R-01  | Normal                               | Nonreclosing, ALT        |      | สช.          | SCADA      | R เนินมหาเศรษฐี   |
| 18  | แจ้ง กฟอ.ดบ. ให้ทำการปลด Short Ground จุด G1   |                                      |                          |      |              |            |                   |
| 19  | แจ้ง กฟอ.ดบ. ให้ทำการปลด Short Ground จุด G2   |                                      |                          |      |              |            |                   |
| 20  | เมื่อทำการปลด Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี จุดปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย เวลา ..... ผู้แจ้ง.....      |                                      |                          |      |              |            |                   |
| 21  | DIS ชั่วคราว DBA01   | ปลด                                  | สับ                      |      | สช.          |            | DIS แยกวงศรัราช   |
| 22  | ย้ายโหลด วงจร DBA01 บางส่วน ไปรับไฟจาก วงจร DBA04  |                                      |                          |      |              |            |                   |
| 23  | แจ้ง กฟอ.ดบ. ให้ทำการสับ ใบมิตด้าน Load ของรีโคลสเซอร์ DBA01R-03 ป่าสะแกเข้าได้ทั้ง 3 เฟส            |                                      |                          |      |              |            |                   |
| 24  | DBA01R-03  | ปลด                                  | สับ คง Nonreclosing, ALT |      | ดบ.          | SCADA      | R ป่าสะแก         |
| 25  | DAA02S-09  | ปลด, ล็อคคาน                         | สับ                      |      | นญช.         |            | SF6 บ้านหนองโพธิ์ |

| ที่                       | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ        |
|---------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------|------|--------------|------------|-----------------|
| 26                        | DAA02R-01   | Nonreclosing, ALT                    | Normal    |      | สช.          | SCADA      | R เนินมหาเศรษฐี |
| 27                        | DBA01R-03   | Nonreclosing, ALT                    | Normal    |      | ดบ.          | SCADA      | R ป่าสะแก       |
| สิ้นสุด Switching ทั้งหมด |             |                                      |           |      |              |            |                 |