



# วิทยุขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.๓๓๓(กป.) - ๔๔๔ / ๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง  
ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอำไพ

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดอนตูม

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ดอนตูม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้าแรงดัน และสถานีคอนตูม ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่วเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	DTM ๐๕	๑๕ ก.ย. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอตัดไฟเพื่อดำเนินการ ปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณหลังวัดดอนทุทรา โลง DTM๐๕ สถานีคอนตูม	DIS ตรงข้ามวัด ดอนทุทรา DTMS-๐๕	ปลายสาย	นายวิเชียร เหมือนวงศ์ธรรม

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)มี ๕ ต.ดอนทุทรา

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายวิเชียร เหมือนวงศ์ธรรม ตำแหน่ง ข.ก.ป โทร ๐๘๑-๕๘๗๘๙๕๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายวิโรจน์ เอกอำไพ)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดอนตูม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DTMS-05 จาก DTMS-05 ถึง ปลายสาย  
ในวันที่ 15 ก.ย 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1458/2565  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...  
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...  
พนักงานศูนย์ฯ นาย ชูทอง อภิรักษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวิเชียร เหมือนวงศ์ธรรม

(ลงชื่อ) *ชานันท์ อธิวิทิน*  
ตำแหน่ง (อ.ก.บ.บ.บ.)


สำหรับผู้อนุมัติ  
ที่ ก.๓ กป.บ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟส. ๑๓๓.  
อก.บ.ข.(ก.๓) อก.ว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี...)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่วันที่... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ หลังวัดดอนพุทรา						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 ก.ย. 65	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดตม.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1458/65		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	6 กันยายน 2565		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	6 กันยายน 2565		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	6 กันยายน 2565		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. เพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)			
	2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)			
	3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	-ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	DTM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM	SCADA	
3	-เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.						
4	DTM09S-05	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		ดตม.		DIS ดึงข้ามถนนแยกไปดอนพุทรา
5	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
6	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
7	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
8	หลังจาก กฟส.ดตม. Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อย						
9	DTM05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM	SCADA	
10	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
11	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
12	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
13	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G1						
14	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G2						
15	DTM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM	SCADA	
16	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
17	DTM09S-05	ปลด	สับ		ดตม.		DIS ดึงข้ามถนนแยกไปดอนพุทรา
18	DTM05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM	SCADA	
19	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***						

แผนผังดับไฟ วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565

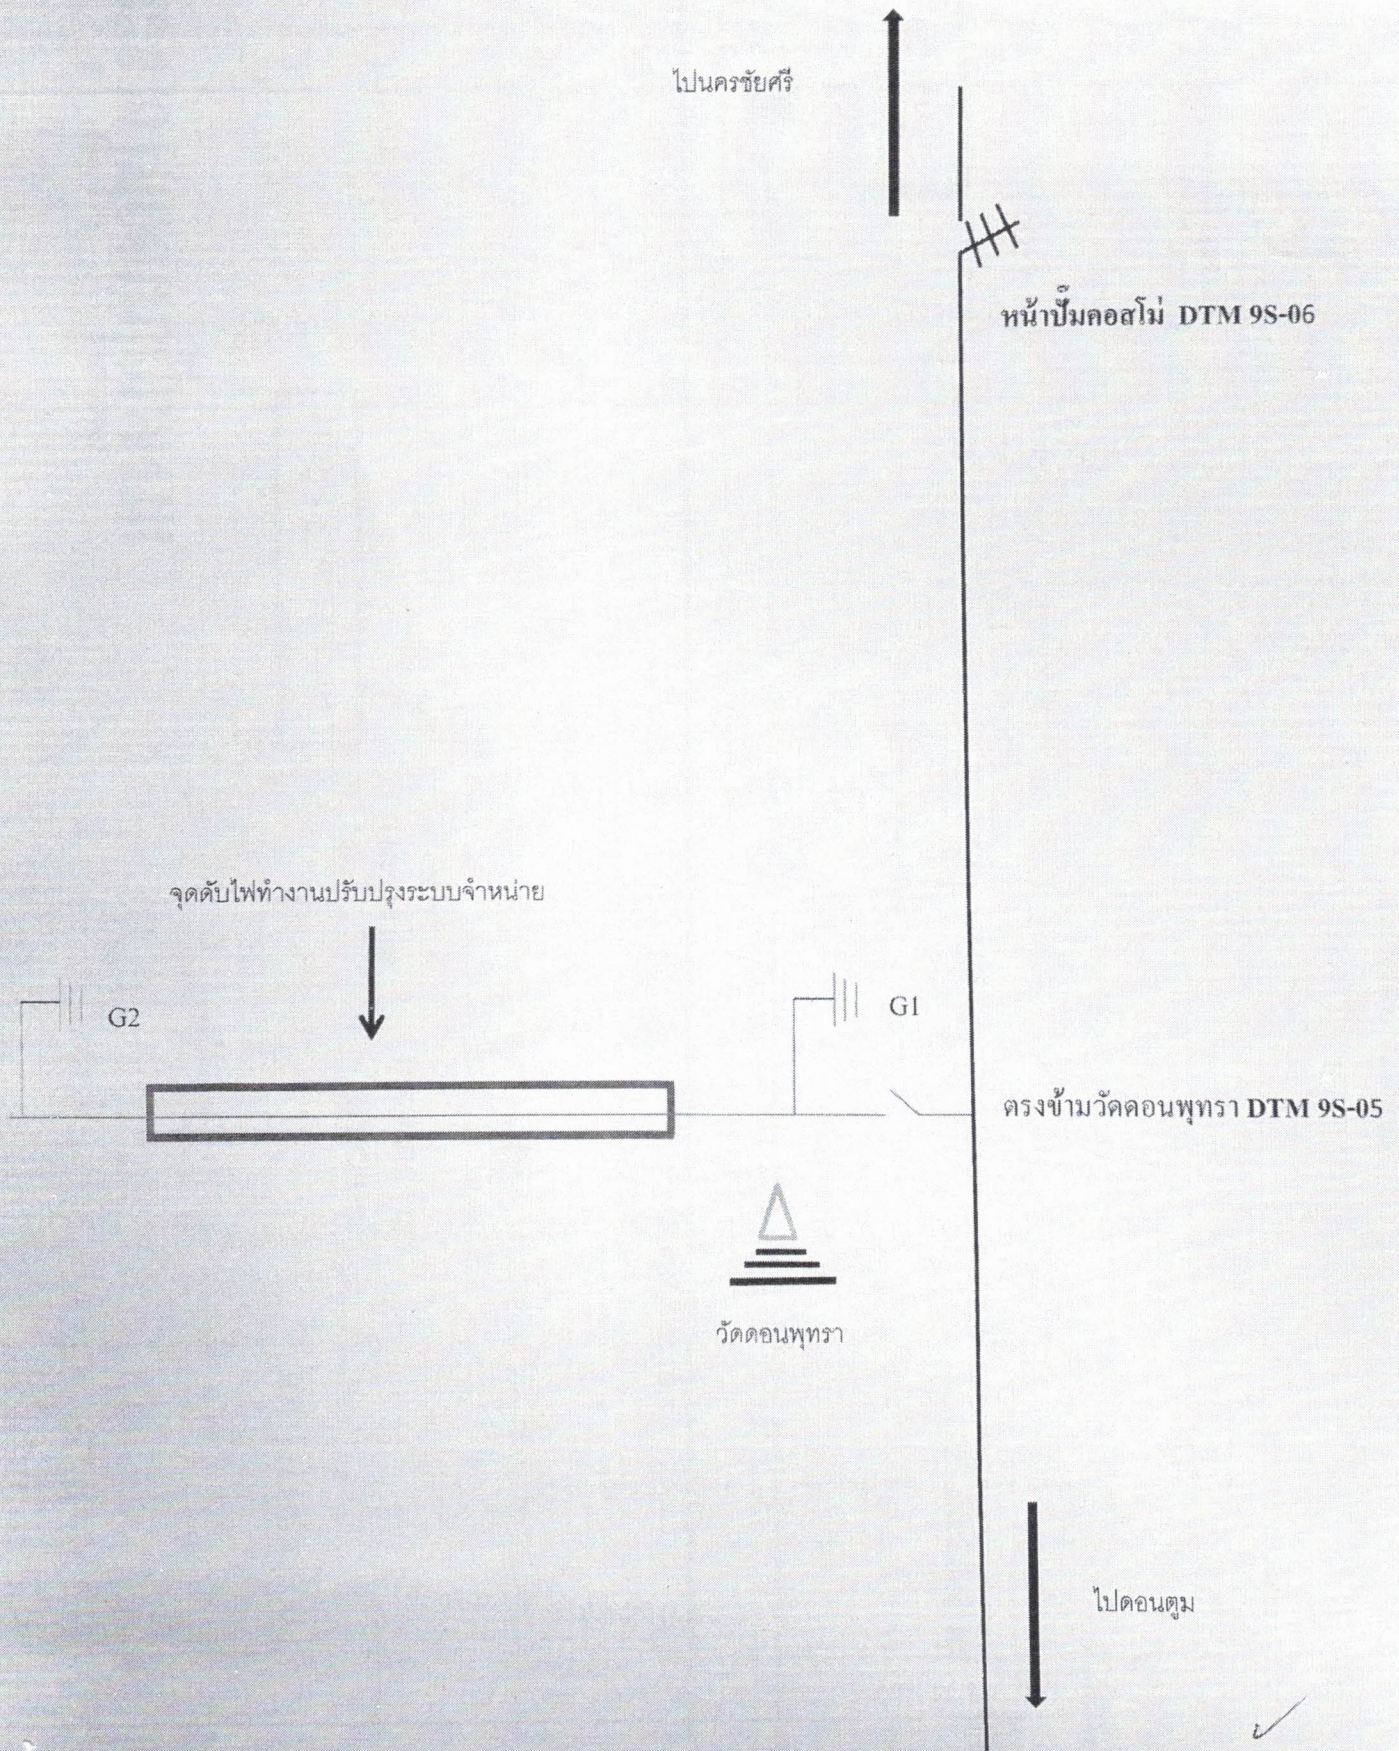

ไปนครชัยศรี

หน้าบับคอสโม DTM 9S-06

จุดดับไฟทำงานปรับปรุงระบบจำหน่าย

G2

G1

ตรงข้ามวัดดอนพุทรา DTM 9S-05

วัดดอนพุทรา

ไปดอนตูม