



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กฟล.ท.ที่ ๑๓๖๘ / ๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายวีโรจน์ เอกอำไพ

Switching Deadline

วันที่ 12 พ.ย. 64


วันที่ ๔ พ.ย. ๖๔
ตำแหน่ง อ.ถนอม (ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.จก.ท.ท.ท.ท.ท.

ด้วยการไฟฟ้า... กฟล.ท.ท.ท.ท. จะขอตัดระบบจำหน่าย ๒๒ เครือ วงจรที่ ๒ สถานีท่ามะกา ๒ เพื่อดำเนินการ ป.ระบบจำหน่าย
ช่วงหน้า ก.วัฒนา ถึง ทางควนรางกระต่าย ม.๖ ต.ตะคร้ำเอน ตามแผนผังสั่งเซปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TMU๐๒	๑๗ พ.ย. ๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ป.ระบบจำหน่าย ช่วง หน้า วัดตะคร้ำเอน ถึง บั้มแก๊ส ก่อนทางควน	TMA๐๘S-๑๑	ดิสชั่วคราว คลองท่าสาร บางปลา	นายกฤตภาส ปิ่นเจริญ ๐๙๐-๙๙๑๙๙๙๙๙๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านสนุน บ้านจวนักคร้อ บ้านสวน บ้านหนองมะพลับ บ้านท้วยกรด บ้านหนองตวง
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมนีย์ ศรีมงคล ตำแหน่ง ผ.จก.ท.ท.ท. โทร. ๐๘๑-๗๓๖๔๗๔๓

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ  17/11/64
(นายสมนีย์ ศรีมงคล)
ตำแหน่ง ผ.จก.ท.ท.ท.ท.ท. ผ.จก.ท.ท.ท.ท.ท.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟล.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ TMU๐2 จาก TMA๘S-11 ถึง ดิสชั่วคราวคลองท่าสารบางปลา
ในวันที่ 17 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1458/2564
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย ปุณทนต์ น.ก.น. ประสานงานการขอดับไฟกับ ผ.จก.ท.ท.ท.ท.ท. ๑๗/๑๑/๖๔


สำหรับผู้อนุมัติ

ที่.ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก. กฟล. ท.ร.

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


(นายสมนีย์ ศรีมงคล)
๑๗.๑๑.๖๔

ขั้นตอนการสวิชชิง ๒ แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

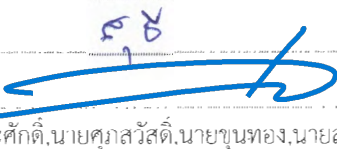
ผจท. (สถานี) เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

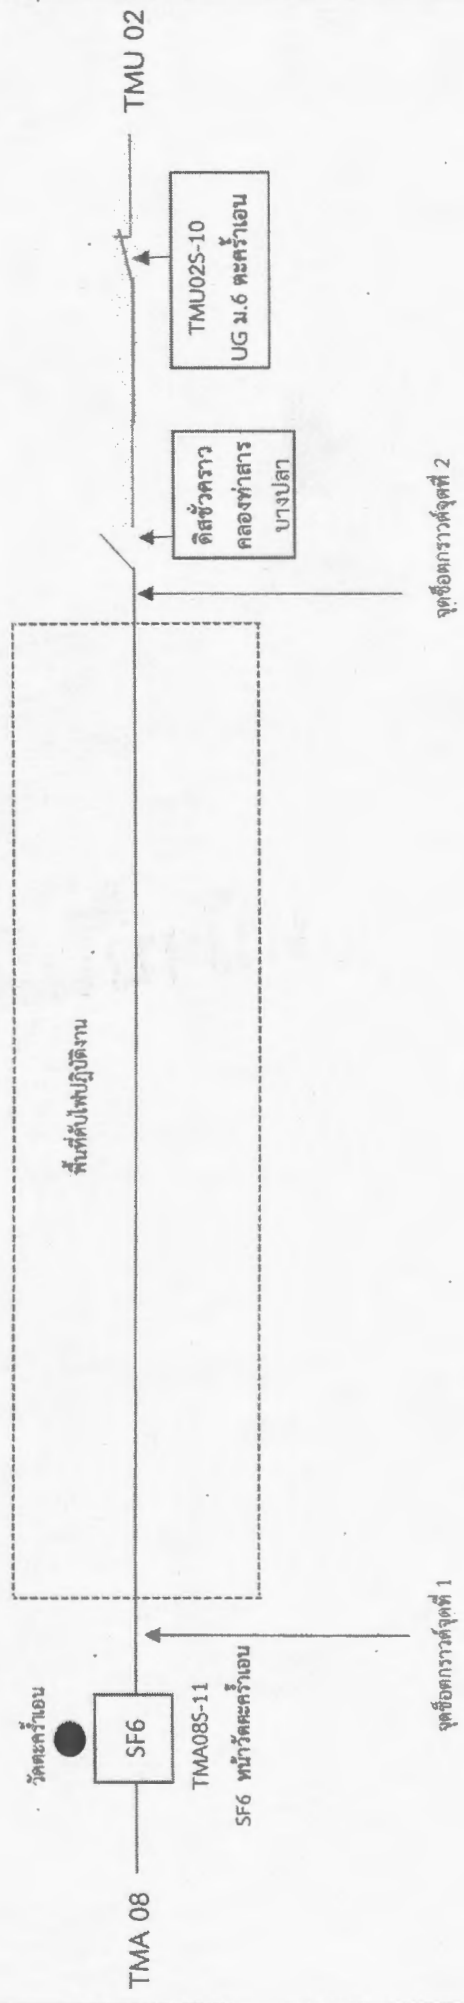
ส่งทางสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหน้าร.ร.วัดตระคร้ำเอน-ดิสซ์ชั่วคราวคลองท่าสารบางปลา				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 พ.ย. 64	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ทร.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1458/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝางเงิน			วันที่	6 พฤศจิกายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	6 พฤศจิกายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	6 พฤศจิกายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายคุณสวัสดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	TMUBR-02	Normal	Nonreclosing		TMU		
3	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
4	ดิสซ์ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทร.		DIS คลองท่าสารบางปลา
5	ตรวจสอบ SF6 TMA08S-11 ร.ร.วัดตระคร้ำเอน ให้อยู่ตำแหน่ง OFF พร้อม ให้อีล็คคาน						
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
7	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1						
8	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2						
9	TMUBR-02	Nonreclosing	Normal		TMU		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
10	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
11	TMUBR-02	Normal	Nonreclosing		TMU		
12	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G1						
13	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G2						
14	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
15	ดิสซ์ชั่วคราว	ปลด	สับ		ทร.		DIS คลองท่าสารบางปลา
16	ให้ปลดอีล็คคาน SF6 TMA08S-11 ร.ร.วัดตระคร้ำเอน						
17	TMUBR-02	Nonreclosing	Normal		TMU		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
สิ้นสุด Switching							



แผนผังตั้งไฟ ปรับปรุง หน้ากวดมมา ถึง บั้มแก๊สก่อนถึงทางตัวบรจกรระด่าย
 TMU 02 สถานีท่ามะกอก 2