



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ภพส.ปบ ๒๖๖๕ /๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายสุเทพ หอยสังข์ทอง

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท).ปฏิบัติงานแทน มจก.กฟอ.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า อ.กำแพงแสน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย พีดเตอร์ ๓ สถานีไฟฟ้า กำแพงแสน
ตามแผนผังสิ่งขบแบบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	พีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KSA03	18 ก.ย. 65	08.00 น.	17.00 น.	พาดสายแรงสูง 185 SAC จำนวน 1 วงจร กม.	KSA03R-02 ปทุมทอง	Dis ชั่วคราว วัดปทุมทอง	นายวรา บัสมีชัย พขง.๗ มกส

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๒.ห้วยม่วง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักรินทร์ จิตติขานนท์ ตำแหน่ง ช.ค.ปบ. โทร ๐๙๐-๙๕๒๙๘๙๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสุเทพ หอยสังข์ทอง)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน
มจก.กฟอ.กำแพงแสน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เขียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นคว

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พีดเตอร์ KSA03 จาก KSA3R-02 ถึง Dis อ.ก. ว.กำแพงแสน
ในวันที่ 18. ๙. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1461/65

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.ก.ปบ. อ.ก.ปบ. (ก.๓) ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ศักรินทร์ จิตติขานนท์

(นายสุเทพ หอยสังข์ทอง)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน
มจก.กฟอ.กำแพงแสน

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คฟ.)

เขียน ผจก. ร.จก. ก.๓

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผน

แผนผังแบบ 1 แผน

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน KSA03R-02 ปทุมทอง - DIS ชค.ปทุมทอง
2. กำหนดวันที่ทำงาน 18 ก.ย. 65 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.กพส. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1461/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ วันที่ 11 กันยายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย _____ วันที่ 11 กันยายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย _____ วันที่ 11 กันยายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
1	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
2	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	KSA03R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.	SCADA	R ปทุมทอง
4	KSA09R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.	SCADA	R บ้านท่าเสา
5	ย้ายโหลด KSA03 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก KSA09						
6	KSA03S-19	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊อค		กพส.		SF6 บ.ย่งฟ้า
7	KSA03R-02	ล๊อค	ปลด		กพส.	SCADA	R ปทุมทอง
8	แจ้ง กฟอ.กพส.ทำการปลดใบมีดด้านออกไลน์ออกทั้ง 3 เฟสได้						
9	เมื่อ กฟอ.กพส.ทำการปลดใบมีดด้านออกไลน์ออกทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
10	เมื่อ กฟอ.กพส.พร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
11	DIS ชค.ไลน์F3	ล๊อค	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS หน้าวัดปทุมทอง
12	แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G1						
13	แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G2						
14	แจ้งชุด กฟอ.กพส.ทำการเทสไฟก่อนปฏิบัติงาน						
15	หลังจากชุด กฟอ.กพส.ดำเนินการเทสไฟแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
16	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
17	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
18	KSA09R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.	SCADA	R บ้านท่าเสา
19	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ชุด กฟอ.กพส.รับทราบและปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
20	เมื่อ กฟอ.กพส.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
21	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
22	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
23	KSA09R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.	SCADA	R บ้านท่าเสา

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	แจ้งพนักงานทำการปลดข้อตรววด จุด G1						
25	แจ้งพนักงานทำการปลดข้อตรววด จุด G2						
26	แจ้ง กพอ.กพส.ทำการสับไบมิตด้านออกไลน์เข้าทั้ง 3 เฟสได้						
27	เมื่อ กพอ.กพส.ทำการสับไบมิตด้านออกไลน์เข้าทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
28	DIS ชค.ไลน์F3	ปลด	สับ		กพส.	DIS	หน้าวัดปทุมทอง
29	ย้ายโหลด KSA03 บางส่วนกลับจาก KSA09						
30	KSA03R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		กพส.	SCADA R	ปทุมทอง
31	KSA03S-19	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		กพส.	SF6	บ.ย่งฟ้า
32	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
33	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
34	KSA03R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.	SCADA R	ปทุมทอง
35	KSA09R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.	SCADA R	บ้านท่าเสา
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

สถานการณ์จ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

18 กันยายน 2565

- พื้นที่ดับไฟ
- - - จุดปฏิบัติงาน
- ⚡ จุด Shot Ground

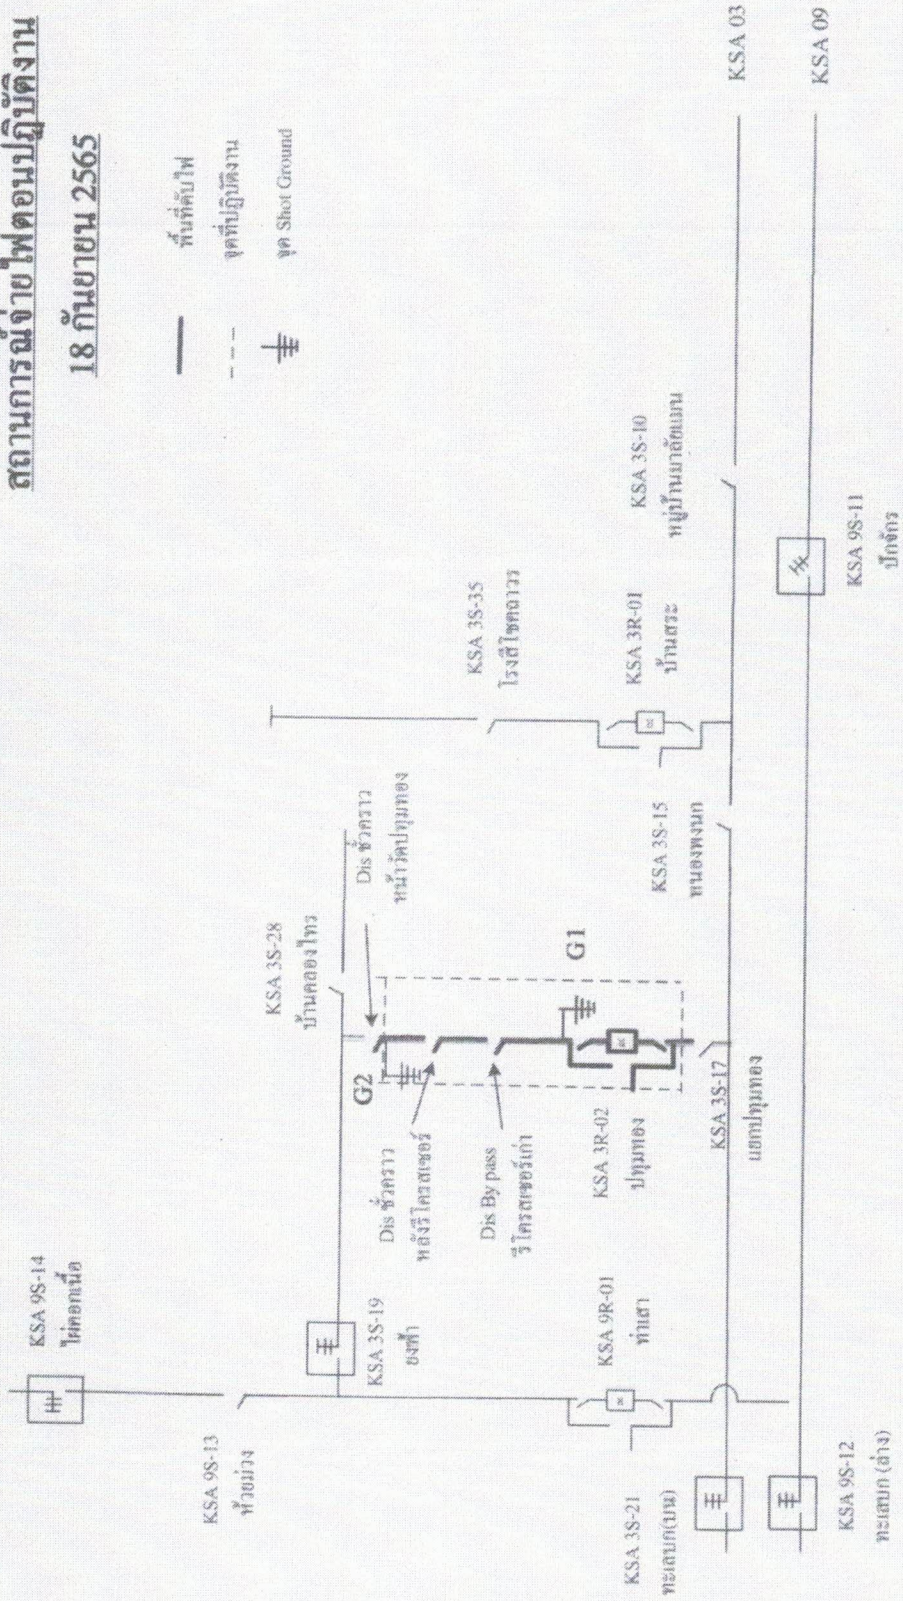

ไปสุพรรณ

ไปกำแพงแสน