



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

6 ต.ค. 2566

# วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ 03544  
ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พิชิตราสุวรรณชัย  
ชื่อผู้ส่ง นายพิชชา ตันยิตเส็ง

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ปักเสา๑๑๕KV บริเวณ ซ.ข้างโรงเรียนวัดปริตาราม ตาม  
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAB๐๕	๗ ต.ค. ๖๖	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	ตัดไฟปักเสา๑๑๕KV ซ.ข้าง วัดปริตาราม	-Dis ๓ยกวัดปริตา ราม	-Disชั่วคราวหน้าสุนทร ออร์คิด -จุดปลดPG	นายอนุยุทธ ชูโชติ ๐๘๘-๘๓๒๙๖๔๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่ช่วงประจูดวัดปริตารามเข้าซอยข้างโรงเรียนวัดปริตาราม - คลองวัดปริตาราม

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายนิธินัย ผูกฉิม ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ. โทร. ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายพิชชา ตันยิตเส็ง)

ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ SAB5 จาก DIS 311 กม. ๖๐๓๗๑ DIS ๓๓ หน้า ๗/๗๗๗๐๐/๓  
ในวันที่ ๗ ต.ค. ๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1462/66  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อรรถพงษ์ ร.จก.ท. ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนิธินัย ผูกฉิม

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟอ.-กฟอ., กฟอ.-๖๖  
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตชิง ๒ แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ผจก. (สถานี) .....  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๑)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)


## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน SAB05 DIS สามแยกวัดปรีดาราม - DIS ชค.หน้าสุนทรอรรคคิด
2. กำหนดวันที่ทำงาน 7 ต.ค. 66 เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.สพร. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1462/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายวรรณพงษ์ นกเทศ วันที่ 29 กันยายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 29 กันยายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 29 กันยายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
  1. นายไพรัชทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิศ,นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายสถาพร,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดต่อนก่อนทำการสวิตชิง						
2	SAB-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAB		
3	SAB05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		สพร	R	อบต.คลองจินดา
4	NPT-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCA		
5	NPT10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		นฐ	R	โรงแรมสโนไวท์
6	NPT10R-02	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		นฐ	R	ปากทางจินดา
7	- ย้ายโหลด SAB05 บางส่วนไปจ่ายจาก NPT10 (เปลี่ยนทางการจ่ายไฟ)						
8	NPT10S-06	ปลด	สับ		สพร	SF6	วัดปรีดาราม
9	SAB05R-01	สับ	ปลด		สพร	R	อบต.คลองจินดา
10	NPT10S-05	ปลด	สับ		สพร	DIS	มิเตอร์แบ่งแดน นฐ.
11	DISชค.SAB05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร	DIS	หน้าสุนทรอรรคคิด
12	- เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
13	DISชค.SAB05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร	DIS	สามแยกวัดปรีดาราม
14	แจ้งกฟอ.สพร ให้ HOTLINE ดำเนินการปลด PG ออกจากกันทั้งสามเฟส (ตามผังแนบ)						
15	หลังจากกฟอ.สพร ให้ HOTLINE ดำเนินการปลด PG ออกจากกันทั้งสามเฟส แล้วเสร็จ						
16	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ.สพร. รับทราบ						
17	แจ้งกฟอ.สพร.ทำการทดสอบไฟดับให้เรียบร้อย						
18	แจ้งกฟอ.สพร.ทำการ Short ground จุด G1						
19	แจ้งกฟอ.สพร.ทำการ Short ground จุด G2						
20	แจ้งกฟอ.สพร.ทำการลง WE SAFE ให้รับทราบ						
21	แจ้งกฟอ.สพร.ปฏิบัติงานได้						
22	SAB-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAB		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
23	NPT-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCA			
24	NPT10R-01	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		นฐ		R	โรงแรมสโนไวท์
25	NPT10R-02	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		นฐ		R	ปากทางจินดา
26	%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
27	หลังจาก กพอ.สพร.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
28	แจ้งกพอ.สพร.ทำการปลด Short ground จุด G1							
29	แจ้งกพอ.สพร.ทำการปลด Short ground จุด G2							
30	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิชชิง							
31	SAB-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAB			
32	NPT-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCA			
33	NPT10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		นฐ		R	โรงแรมสโนไวท์
34	NPT10R-02	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		นฐ		R	ปากทางจินดา
35	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
36	แจ้งกพอ.สพร ให้ HOTLINE ดำเนินการเชื่อม PG เข้าทั้งสามเฟส (ตามผังแนบ)							
37	หลังจากกพอ.สพร ให้ HOTLINE ดำเนินการเชื่อม PG เข้าทั้งสามเฟส แล้วเสร็จ							
38	DISชค.SAB05	ปลด	สับ		สพร		DIS	สามแยกวัดปรีดาราม
39	- ย้ายโหลด SAB05 บางส่วนกลับจาก NPT10							
40	DISชค.SAB05	ปลด	สับ		สพร		DIS	หน้าสุนทรอรรคิต
41	NPT10S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร		DIS	มิเตอร์แบ่งแดน นฐ.
42	SAB05R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		สพร		R	อบต.คลองจินดา
43	NPT10S-06	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพร		SF6	วัดปรีดาราม
44	SAB-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAB			
45	SAB05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพร		R	อบต.คลองจินดา
46	NPT-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCA			
47	NPT10R-01	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		นฐ		R	โรงแรมสโนไวท์
48	NPT10R-02	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		นฐ		R	ปากทางจินดา
	%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

งานดับไฟวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 ปักเสา 15KV บริเวณ ช.ข้างโรงเรียนวัดปรีดารา

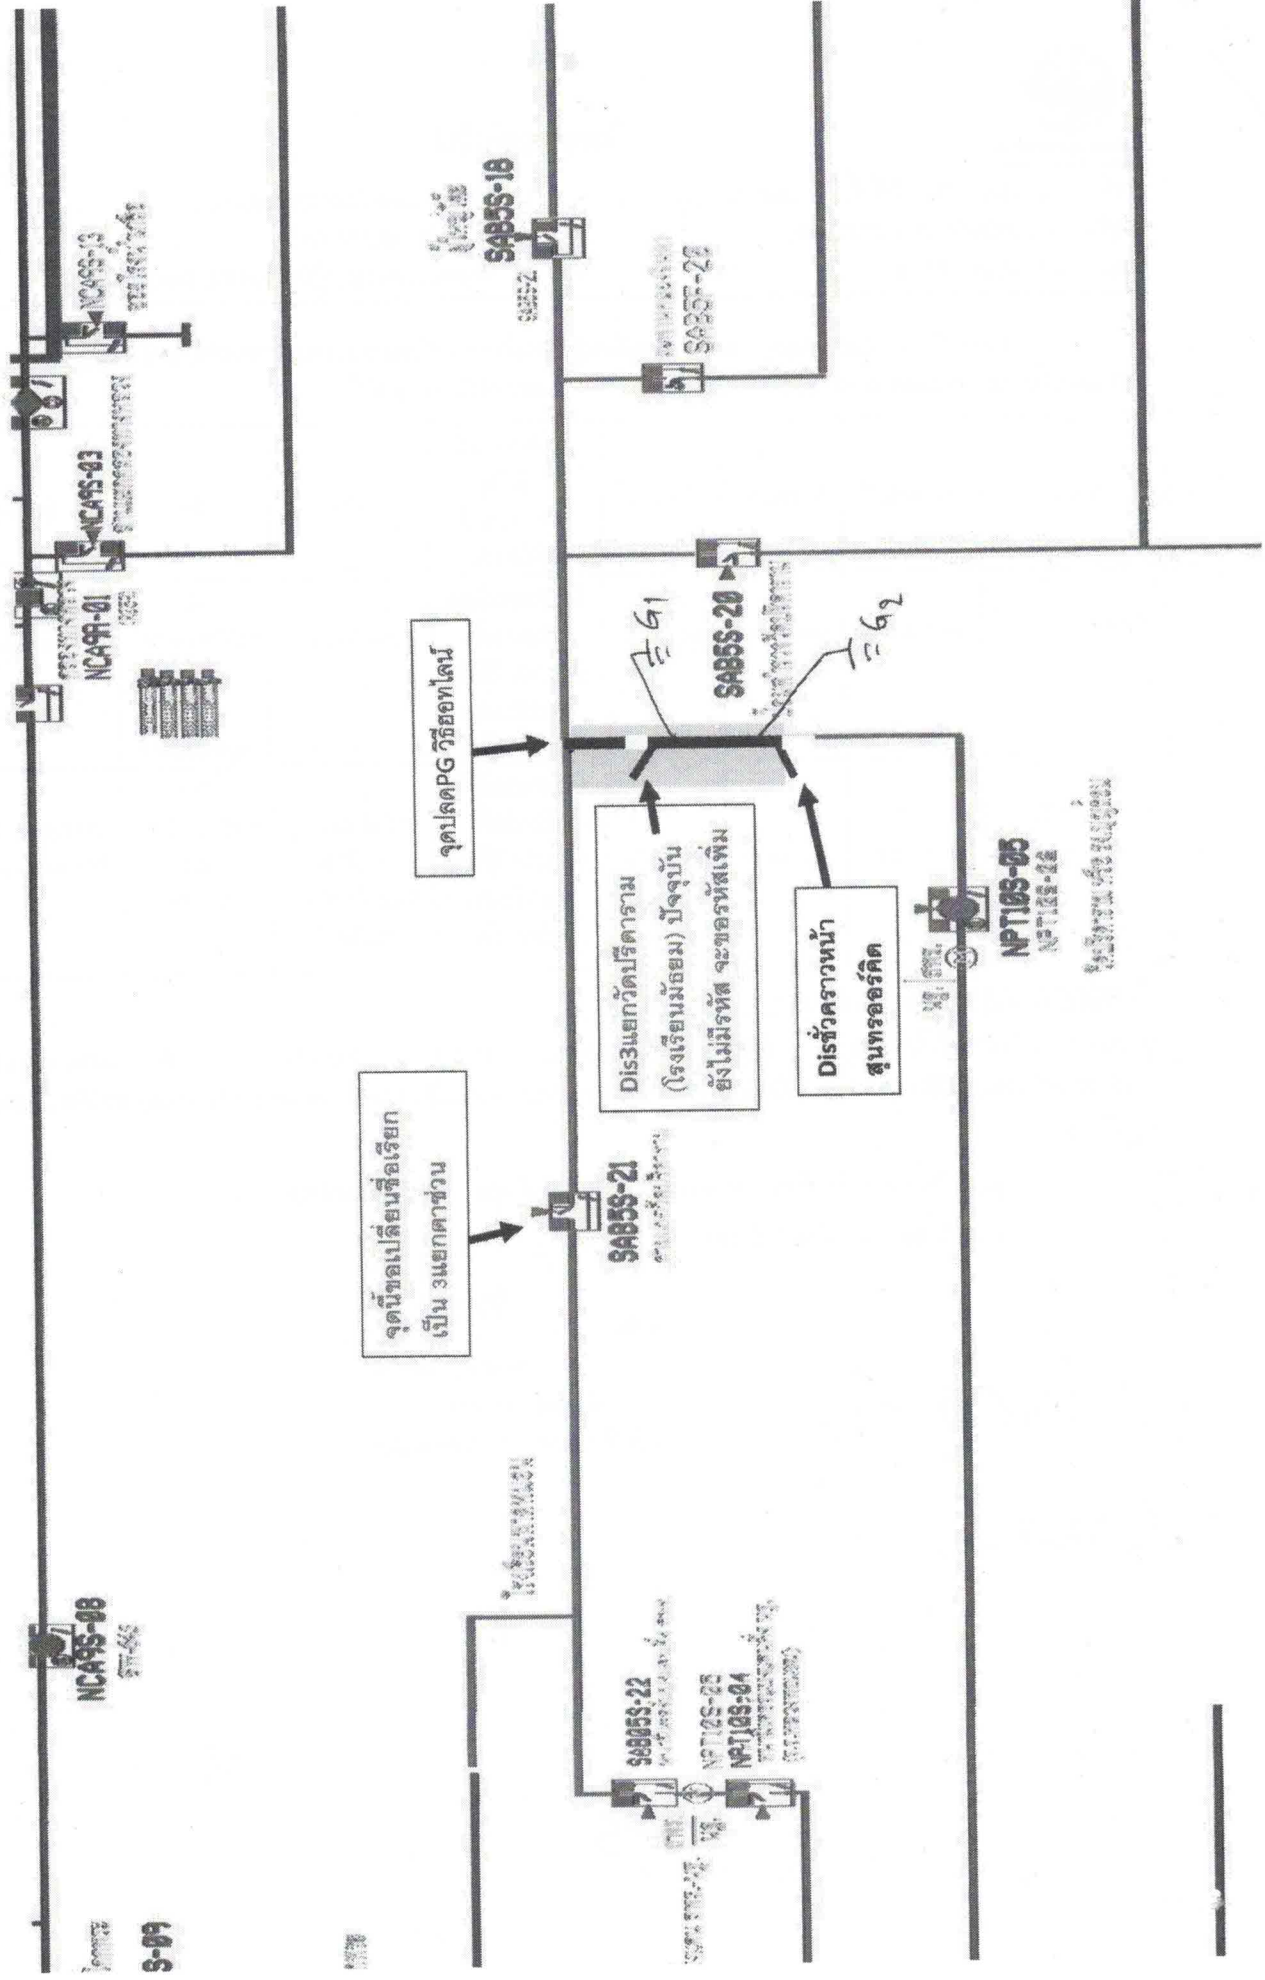

โรงเรียนวัดปรีดารา