



วิทยุขอดับไฟ

Switching Deadline

8 ต.ค. 67

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.อมน.(ปน.) 1749 /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชัย

ชื่อผู้ส่ง นายสมศักดิ์ นุชสาย

วันที่ ๒ ต.ค. ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า.....อ้อมน้อย.....ขอดับไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อสับเปลี่ยน SF๖ เฟิร์สซูเปอร์ฟู้ดส์ ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	OND๐๙	๙ ต.ค. ๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ขอดับไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อสับเปลี่ยน SF๖ เฟิร์สซูเปอร์ฟู้ดส์	OND๐๙S-๐๒	-	นายอรรถพล พยับเดช ๐๘๔-๐๕๕-๕๑๘๕ HOTLINE กระเช้า

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) สับเปลี่ยน SF๖ เฟิร์สซูเปอร์ฟู้ดส์..... ผู้ประสานงานการดับไฟ
ชื่อ นายเกียรติศักดิ์ ขาวหนู ตำแหน่ง พชง.๖ ผปบ..... โทร ๐๖๓-๒๔๖-๔๙๕๓

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)


๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ


๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๗๑๖๖๙๖๓ , ๑๐๐.๓๒๔๒๖๔๗

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๗๑๖๖๙๖๓ , ๑๐๐.๓๒๔๒๖๔๗

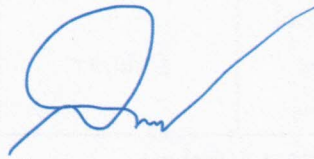

(นายสมศักดิ์ นุชสาย)
ตำแหน่ง ผจก.กฟผ.อมน.

๖ ตค. ๖๕๖๓

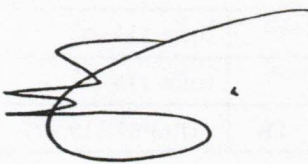

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา


โทร ๐๒-๔๒๐๖๖๕๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ OND9 จาก OND9S-02 ถึง
ในวันที่ 9 ๓๐๖7 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1463/67

พนักงานศูนย์ฯ หลงหลิ่งจันทร์ อังสนาวิน ประสานงานการขอตัดไฟ


.....
(หลงหลิ่งจันทร์ อังสนาวิน)
วค.๗ แทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

กฟภ.๓

อก.บษ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น

ผจฟ. (สถานีฯ)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 1
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แยกเฟิร์สซูปเปอร์ฟิวด์ส์ (SF6 OND09S-02)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 ต.ค. 67	เวลา	09.00 น.	ถึง	12.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.อมน.	งานที่ทำ	เปลี่ยน SF6 Gunkul type B		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1463/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวดี			วันที่	3 ตุลาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	3 ตุลาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	3 ตุลาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวิรัช, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	OND06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND		- Load 3.9 MW
3	OND09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND		- Load 3.8 MW
4	ย้ายโหลดวงจร OND09 บางส่วนไปจ่ายไฟจากวงจร OND06						
5	OND06S-05	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 รั้นเซเว่นสาย 4
6	OND09S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 แยกเฟิร์สซูปเปอร์ฟิวด์ส์
7	แจ้งสภาพการจ่ายไฟให้พนักงานรับทราบ						
8	เมื่อไฟฟ้าพนักงาน ทำการทดสอบ เรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
9	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
10	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน Wesafe						
11	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง ตรวจสอบ OND09S-02 ที่ติดตั้งใหม่อยู่สถานะ OPEN+ล็อคคาน						
12	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
13	ย้ายโหลดวงจร OND09 บางส่วน กลับจากวงจร OND06						
14	OND09S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		อมน.		SF6 แยกเฟิร์สซูปเปอร์ฟิวด์ส์
15	OND06S-05	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 รั้นเซเว่นสาย 4
16	OND06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND		-
17	OND09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							