

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .. ก.3.ดบ.(ปบ.) 1269/2565

ชื่อผู้รับ นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายสมนติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 7 ก.ย. 2565

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางบวช จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย งานก่อสร้างเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์เพื่อเสริมความมั่นคง วงจร DBA 05 บริเวณแยกแหลมสะแก ถึง ชุมประตูดึงฉวาง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....1.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	DBA05	16,21,23 ก.ย. 65	08.00 น.	17.00 น.	ปักเสา/พาดสาย	DISชั่วคราว ร้าน อารยะการเกษตร	DISชั่วคราว ชุมประตูดึงฉวาง	นายศันรินทร์ แก้วปานกัน 080-9634693

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)... หมู่ 3 ต.เดิมบาง

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ น.วรวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ชย.ปบ. โทร. 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายสมนติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DBA 5 จาก Dis ต. อ.รท. = มร.กฟอ. Dis ต. ชุมประตูดึงฉวาง
ในวันที่ 16, 21, 23 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1464/65

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่ 8..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธนิต บุญชู ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายศันรินทร์ สิงห์โตทอง

(นายอ.ก.ส.วิชัย ใจสมบูรณ์
อ.ก.ปบ. A ทบ. กฟภ.ดบ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. ดบ.

อ.ก.บช.(ก3), อ.ก.วว.(ก3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... 1..... แผ่น

แผนผังแนบ..... 1..... แผ่น

ผจก. (สถานี.....)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน บริเวณDis.ชค.อาคารเกษตร - ชุมประตูปึงฉวาก
2. กำหนดวันที่ทำงาน 16,21,23 ก.ย.65 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กพอ.ดบ. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1464/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายธนิต บุญชู วันที่ 10 กันยายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 10 กันยายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 10 กันยายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	วันที่16,21 ก.ย.2565 ตอนเย็นจ่ายไฟสลับ DIS ชค.อาคารเกษตร วันที่23 ก.ย.65 ตอนเย็นย้ายโหลดกลับ ***						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนทำการ Switching						
3	DBA05R-06	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.		R บึงฉวาก
4	DBA05R-07	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.		R สะพานบึงฉวาก
5	DBA05S-24	ปลด	สับ		ดบ.		DIS สวนผักพื้นบ้าน
6	DIS.ไลน์ DBA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS ชุมประตูปึงฉวาก
7	- ดับไฟไลน์ DBA05 เวลา 08.00 น.						
8	DIS.ไลน์ DBA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS อาคารเกษตร
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กพอ.เดิมบางฯทราบ						
10	แจ้งกพอ.เดิมบางฯ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
11	แจ้งกพอ.เดิมบางฯ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
12	แจ้งสถานะไฟดับให้ กพส.เดิมบางฯทราบพร้อมลงข้อมูลใน We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
13	DBA05R-06	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.		R บึงฉวาก
14	DBA05R-07	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.		R สะพานบึงฉวาก
***** ลีนสุด Switching เข้า *****							
15	หลังจากกพอ.เดิมบางฯปฏิบัติงานเสร็จ ลงข้อมูลใน We Safe หลังจากการปฏิบัติงานแล้วเสร็จให้เรียบร้อย						
16	แจ้งกพอ.เดิมบางฯทำการปลด Short ground จุด G1 ออก						
17	แจ้งกพอ.เดิมบางฯทำการปลด Short ground จุด G2 ออก						
18	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนทำการ Switching						
19	DBA05R-06	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.		R บึงฉวาก
20	DBA05R-07	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.		R สะพานบึงฉวาก
21	- จ่ายไฟไลน์ DBA06 * ๑๖ โมงเย็น 16, 21, 23 ก.ย. ๖๕						
22	DIS.ไลน์ DBA05	ปลด	สับ		รดบ-		DIS อาคารเกษตร
23	- ย้ายโหลด DBA05 กลับคืนตามเดิม * ย้ายโหลดกลับตอนเย็น 23 ก.ย. ๖๕						
24	DIS.ไลน์ DBA05	ปลด	สับ		ดบ.		DIS ชุมประตูปึงฉวาก

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่รับไฟฟ้า เพื่องานปรับปรุงระบบจำหน่าย
วงจร DBA05 บริเวณตึกสำนักงานอาคารเกษตร ถึง ตึกชั่วคราวชุมชนบึงฉลวด
วันที่ 16,21 และ 23 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

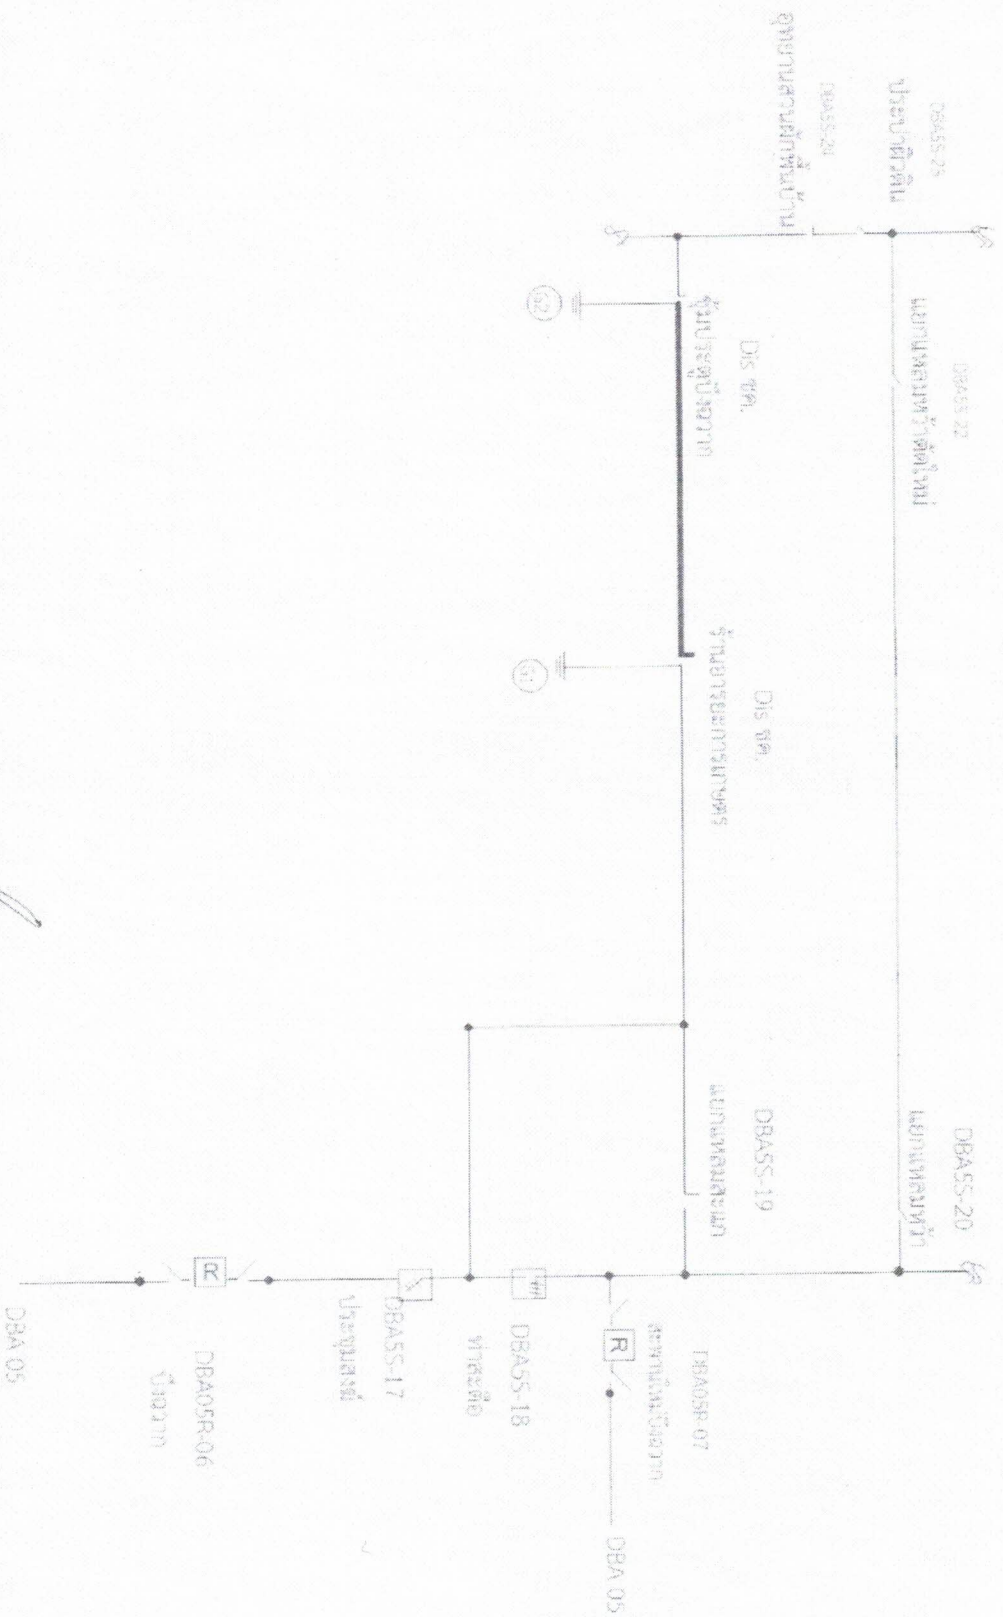

วันที่ 16,21 และ 23 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

[Signature]
ทนาย น. น. น.

ปรับปรุงเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
หม้อแปลง — บริเวณที่ขอตัดไฟฟ้าปฏิบัติงาน

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน