



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ นล.(ปน.) ๒๒๑๓ /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายวัฒนา มหารมย์

Switching Deadline

24 พ.ย. 64

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บางเลน

ด้วยการไฟฟ้า อ.บางเลน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนสายแรงสูง...ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	10 BEA	27 พ.ย.64	08.00 น.	17.00 น.	เปลี่ยนสายแรงสูง ตั้งแต่ จุด A-จุดB	BEA10R-01 บ้านไผ่ คอกวัว	ปลายสาย	ว่าที รต.บุญ ฤทธิ์ พันธบุตร พง.๖ ผกส.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ผู้ใช้ไฟ ม.๑๑ อ.บางเลน ม.๘-๙ ต.ดอนตูม วัตถุประสงค์ แยก วัตถุประสงค์

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวินัย หอยสังข์ทอง ตำแหน่ง ท.ผ.ปน. โทร. ๐๘๙-๕๕๑๑๕๑๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

หมายเหตุ Hotline กระเช้า ตัด DDE เช้า และเย็นจิมเข้าจ่ายไฟเหมือนเดิม

(นายวัฒนา มหารมย์)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บางเลน

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ / ฟีดเดอร์ BEA จาก BEA10R-01 ถึง ปลายสาย

ในวันที่ 27-11-64 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1474/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย มงคล พรหมสุภา ประสานงานการขอตัดไฟกับ พยวินัย หอยสังข์ทอง
16 พ.ย. 64

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.กฟอ. บางเลน

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

สมพร อันธ์เกษมกิจ
(๐๙๖.๗ ๓๓๔๓๖.๑๕)

ขั้นตอนการสวิตชิง / แผ่น


แผนผังแนบ / แผ่น

ผจพ. (สถานี)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	บ้านไฟคอกวัว, วัดลาดสะแก					
กำหนดวันที่ทำงาน	27/11/2564	เวลา	08.00 น.	ถึง	27/11/2564	เวลา 17.00 น.
ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บล.	งานที่ทำ	เปลี่ยนสายแรงสูง		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1474/2564
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข			วันที่	16 พฤศจิกายน 2564	
ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	16 พฤศจิกายน 2564	
อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	16 พฤศจิกายน 2564	
สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอนภายในสถานีฯ BEA							
เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน							
1	BEA10R-01	Normal	Nonreclosing		บล.		R บ้านไฟคอกวัว
2	BEA10R-01	สับ	ปลด		บล.		R บ้านไฟคอกวัว
3	SW.load BEA10R-01	สับ	ปลด		บล.		R บ้านไฟคอกวัว
4	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1				บล.		
5	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2				บล.		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
6	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1				บล.		
7	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2				บล.		
8	SW.load BEA10R-01	ปลด	สับ		บล.		R บ้านไฟคอกวัว
9	BEA10R-01	สับ	สับ คง Nonreclosing		บล.		R บ้านไฟคอกวัว
10	BEA10R-01	Nonreclosing	Normal		บล.		R บ้านไฟคอกวัว
สิ้นสุด Switching							

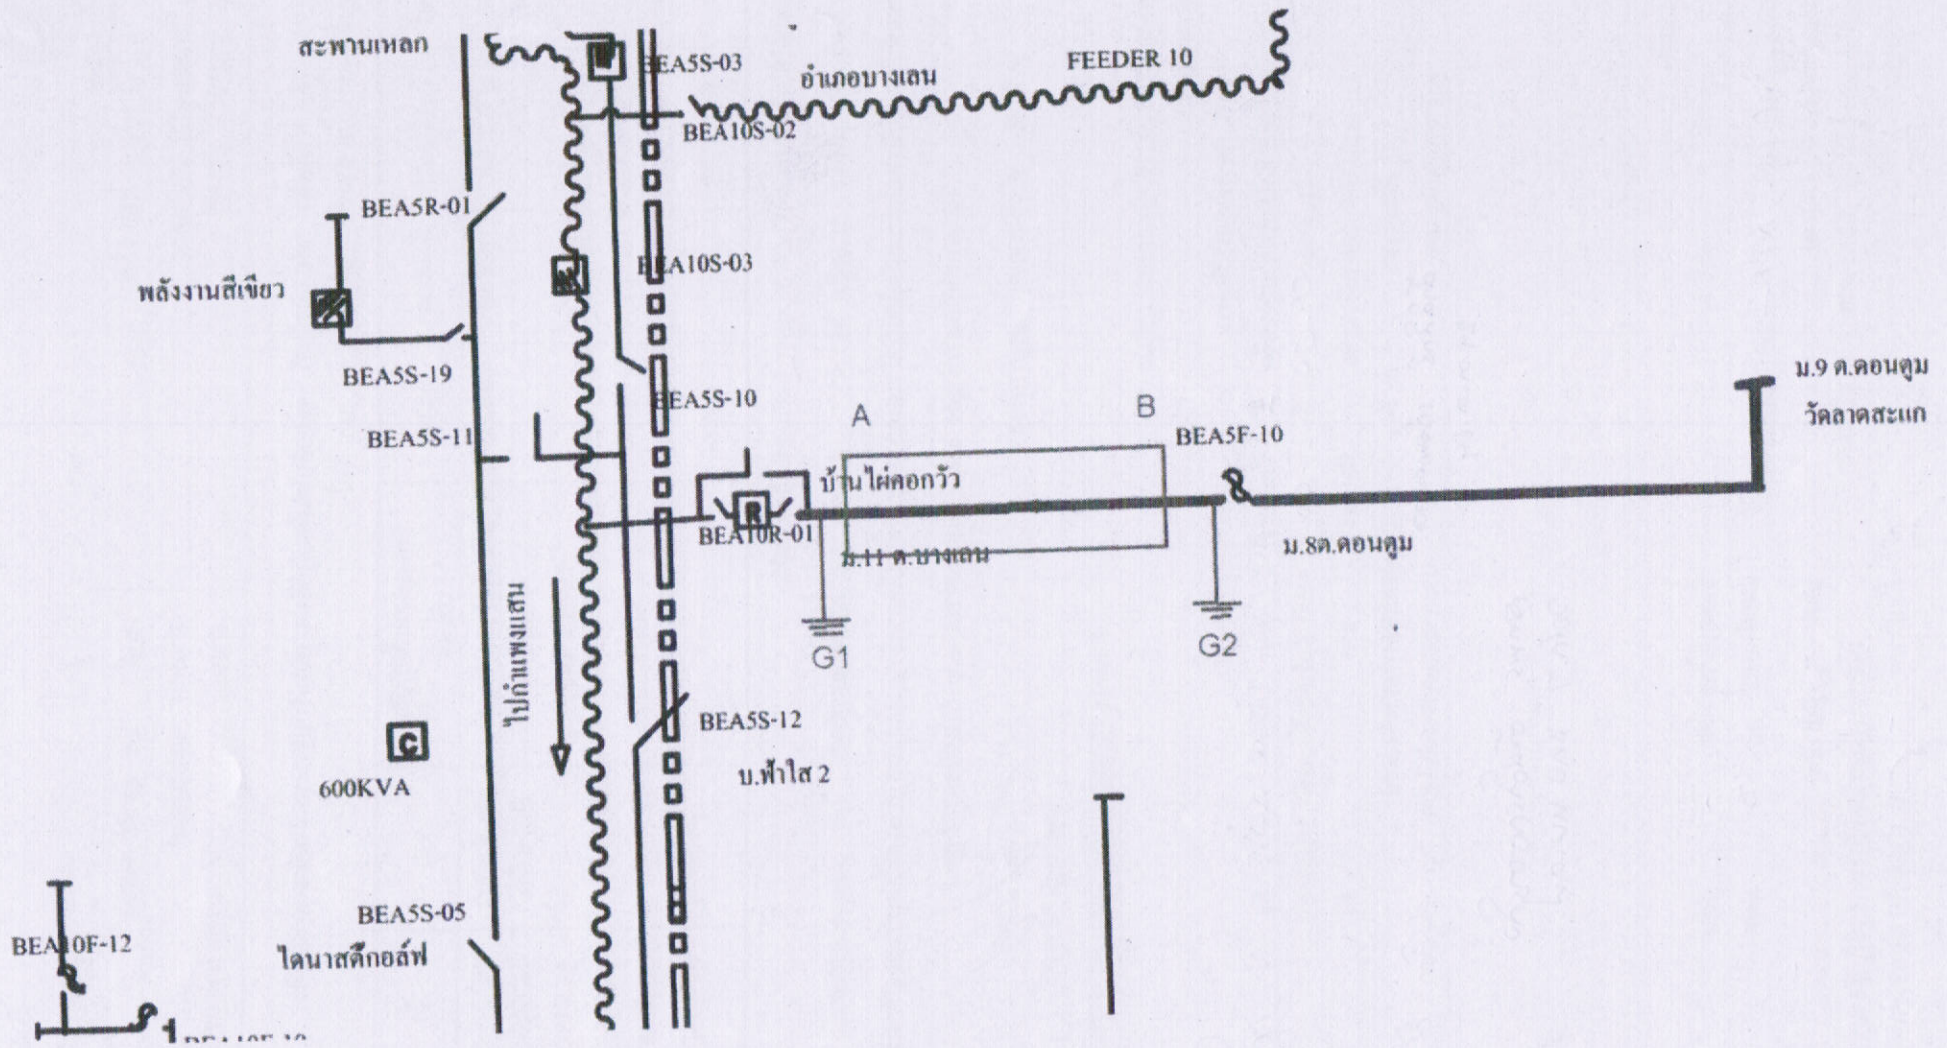

สะพานเหล็ก

พลังงานสี่เขี้ยว

600KVA

ไดนาสตีกอล์ฟ

BEA5S-03

BEA10S-02

BEA10S-03

BEA5S-10

BEATOR-01

BEA5S-12

บ.ฟ้าใส 2

FEEDER 10

A

B

BEA5F-10

บ้านไม้คอกวัว

บ.11 ค.บางเตน

บ.8 ค.คอนตอม

บ.9 ค.คอนตอม
วัลลาดสะแก

สายส่งแรงดัน

BEA10F-12

BEA10S-10

G1

G2