



เลขที่ ก.3 ดบ.(ปบ) 980/2566
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิวิสุวรรณ์ชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 5 ต.ค. 2566
ตำแหน่ง อ.ก.บ.(ก3)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางบวช ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างพาดสายส่ง ๑๑๕ เควี หน้า สฟฟ.เดิมบางนางบวช
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

พีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
สายส่ง 115 เควี	18 ต.ค.66	08.00 น.	17.00 น.	พาดสายส่ง ๑๑๕ เควีหน้า สฟฟ.ดบ.	จุดปลดเคต(ฮส. กระจก 115 เควี) หน้า Egat เดิมบาง	เซอร์กิตสวิตเซอร์ 115 เควี และถึง DBA1Y5-04	นายบัญชา พุกอาษา 084-7038253
DBA 01	18 ต.ค.66	08.00 น.	17.00 น.		DBA1S-01	DIS ชั่วคราวหน้า	
DBA 05	18 ต.ค.66	08.00 น.	17.00 น.		DBA5S-01	DIS ชั่วคราวข้าง	
DBA 06	18 ต.ค.66	08.00 น.	17.00 น.		DBA6S-01	DIS ชั่วคราวข้าง	
						SF6 DBA2S-02	
						ร้านตัดผม ถึง DBA6S-02 โรงกลิ้ง นางบวช	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ช.ผ.บ. โทร. 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเตอร์ 115kv จากจุดปลดเคต หน้า Egat เดิมบาง ถึง DBA1Y5-02, DBA1Y5-04
ในวันที่ 18 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 1488/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2, 3, 4 พีดเตอร์ DBA 01 จาก DBA 1S-01 ถึง DBA 2S-02, DBA 6S-02
ในวันที่ 18 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข Dis ชั่วคราวข้าง หน้า เซอร์คิตสวิตเซอร์

พนักงานศูนย์ฯ นาย ปุณทอง ฝาเงิน ประสานงานการดับไฟกับ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์

(นายพัทธนันท์ พธิวิสุวรรณ์)
อ.ก.บ.4 แทน ผ.ค.บ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.ดบ., กฟส.ลธ., กฟอ.ทลธ.

อก.บษ.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 4 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี) -


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหน้าสถานีฯเดิมบางฯ						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18/10/66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00	น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ดบ.	งานที่ทำ	พาดสายส่ง 115 เควี หน้า สฟพ.ดบ.		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1488/66	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝางเงิน			วันที่	11 ตุลาคม 2566		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	11 ตุลาคม 2566		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	11 ตุลาคม 2566		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช, นายวรรณพงษ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	-ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
3	DBN-KT2//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
4	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	
5	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	
6	DBA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	
7	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	
8	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	
9	DBA01R-02	Normal	Nonreclosing,Block GND		รถ ดบ.	SCADA	R บ้านหัวเขา
10	DBA05R-03	Normal	Nonreclosing,Block GND		รถ ดบ.	SCADA	R เขาคีรี
11	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA	-	
12	DAA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA	-	
13	DAA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA	-	
14	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA	-	
15	HKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กพน.3	-	
16	HKA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กพน.3	-	
17	DBN-7072	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT	-	
18	DBA04R-06	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ สข.	SCADA	R หนองผักนาก
19	-ทำการ By Pass DBA01R-02 (R บ้านหัวเขา)						
20	SW. By Pass	ปลด	สับ		รถ ดบ.		R บ้านหัวเขา
21	DBA01R-02	สับ	ปลด		รถ ดบ.		R บ้านหัวเขา
22	-ทำการ By Pass DBA05R-03 (R เขาคีรี)						
23	SW. By Pass	ปลด	สับ		รถ ดบ.		R เขาคีรี
24	DBA05R-03	สับ	ปลด		รถ ดบ.		R เขาคีรี
25	-ย้ายโหลด DBA01 ไปจ่ายไฟจาก DAA04						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
26	DBA01S-08	ปลด	สับ		รถ ดบ.		SF6	ตรงข้ามคริสจักร
27	DBA01VB-01	สับ	ปลด		DBA.	SCADA		
28	-ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DAA05							
29	DBA05S-14	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ ดบ.		SF6	บ้านหัวนา
30	DBA05S-09	สับ	ปลด		รถ ดบ.		SF6	หน้า รพ. เดิมบางฯ
31	-ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก HKA06							
32	DBA05S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ ดบ.		SF6	แหลมข่อย
33	DBA05S-06	สับ	ปลด		รถ ดบ.		SF6	หลังป้อมตำรวจเขาพระ
34	-ย้ายโหลด DBA06 ไปจ่ายไฟจาก DBA05							
35	DBA05S-04	ปลด	สับ		รถ ดบ.		SF6	ข้างขนส่ง
36	DBA06S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ ดบ.		SF6	โรงกลิ้งนางบวช
37	-ย้ายโหลด DBA03 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DAA02							
38	DAA02S-16	ปลด	สับ		รถ นญช.	SCADA	SF6	หน้าสยามโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี 1
39	DBA04R-06	สับ	ปลด		รถ สช.	SCADA	R	หนองผักนาก
40	-ย้ายโหลด DBA04 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DBA03							
41	DBA03S-04	ปลด	สับ		รถ สช.		SF6	หมอจรัญ
42	DBA04S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ สช.		SF6	บางแวก
43	-ย้ายโหลด DBA05 ไปจ่ายไฟจาก DBA04							
44	DBA04S-02	ปลด	สับ		รถ ดบ.		SF6	แยกนางบวช
45	DBA05VB-01	สับ	ปลด		DBA	SCADA	-	
46	ตรวจสอบ DAA01YB-01 ให้อยู่ตำแหน่ง OPEN							
47	ตรวจสอบ DAA01YS-04 ให้อยู่ตำแหน่ง OPEN+ ล็อคคาน							
48	ตรวจสอบ DBA02S-02 ฐานตัดผมนางบวช ให้อยู่ตำแหน่ง OPEN+ ล็อคคาน							
49	ตรวจสอบ DBA01YS-06 ABS 115 เควี โรงสีรณารรวมผล999 ให้อยู่ตำแหน่ง OPEN+ ล็อคคาน							
50	-เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น. ระบบ 22,115 เควี							
51	DBA06VB-01	สับ	ปลด		DBA	SCADA	-	-
52	DBA01S-01	สับ	ปลด		รถ ดบ.		DIS	Pot Head F.1
53	DBA05S-01	สับ	ปลด		รถ ดบ.		DIS	Pot Head F.5
54	DBA06S-01	สับ	ปลด		รถ ดบ.		DIS	Pot Head F.6
55	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		-	ข้างเกีตรชัยคอนกรีต
56	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		-	ข้างเกีตรชัยคอนกรีต
57	DBA01YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ดบ.		CWS	แยกเดิมบางฯ
58	DBA01YB-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		CWS	แยกเดิมบางฯ
59	แจ้งกระเช้า HL.115 KV ปลดสายส่งหน้าสถานีฯ เดิมบางนางบวชออกทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบ							
60	แจ้งกระเช้า HL.115 KV ปลดสายส่งหน้าสถานีฯ เดิมบางนางบวชออกทั้ง 3 เฟส เสร็จเรียบร้อย							
61	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
62	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1							
63	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2							
64	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3							
65	หลังจาก กพอ.ดบ.Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อย							
66	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
67	DBN-KT2//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	
68	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	
69	DBA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	
70	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-	
71	DAA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-	
72	DAA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-	
73	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-	
74	HKA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กพน.3		-	
75	HKA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กพน.3		-	
76	DBN-7072	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		-	
77	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้							
78	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
79	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จทุกชุดพร้อมจ่ายไฟ ลง WE SAFE เรียบร้อย							
80	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G1							
81	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G2							
82	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G3							
83	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	
84	DBN-KT2//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	
85	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-	
86	DBA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-	
87	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-	
88	DAA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-	
89	DAA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-	
90	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-	
91	HKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กพน.3		-	
92	HKA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กพน.3		-	
93	DBN-7072	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		-	
94	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
95	แจ้งกระแส HL.115 KV เชื่อมสายส่งหน้าสถานีฯเดิมบางนางบวชออกทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบ							
96	แจ้งกระแส HL.115 KV เชื่อมสายส่งหน้าสถานีฯเดิมบางนางบวชออกทั้ง 3 เฟส เสร็จเรียบร้อย							
97	DBA01YB-02	ปลด,ล๊อคกุญแจ	สับ คง "OFF" Auto Reclose		ดบ.		CWS	แยกเดิมบางฯ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
98	DBA01YB-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ดบ.		CWS	แยกเดิมบางฯ
99	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		ดบ.		-	ข้างเกีตรชัยคอนกรีต
100	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		ดบ.		-	ข้างเกีตรชัยคอนกรีต
101	DBA01S-01	ปลด	สับ		รถ ดบ.		DIS	Pot Head F.1
102	DBA05S-01	ปลด	สับ		รถ ดบ.		DIS	Pot Head F.5
103	DBA06S-01	ปลด	สับ		รถ ดบ.		DIS	Pot Head F.6
104	DBA06VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		DBA	SCADA	-	-
105	-ย้ายโหนด DBA05 กลับจาก DBA04							
106	DBA05VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		DBA	SCADA	-	
107	DBA04S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถ ดบ.		SF6	แยกนางบวช
108	-ย้ายโหนด DBA04 บางส่วนกลับจาก DBA03							
109	DBA04S-04	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		รถ สช.		SF6	บางแอก
110	DBA03S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถ สช.		SF6	หมอจรัญ
111	-ย้ายโหนด DBA03 บางส่วนกลับจาก DAA02							
112	DBA04R-06	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		รถ สช.	SCADA	R	หนองผักนาก
113	DAA02S-16	สับ	ปลด		รถ นญช.	SCADA	SF6	หน้าสยามโซลาร์ เอ็นเนอร์ยี 1
114	-ย้ายโหนด DBA06 กลับจาก DBA05							
115	DBA06S-02	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		รถ ดบ.		SF6	โรงกลึงนางบวช
116	DBA05S-04	สับ	ปลด		รถ ดบ.		SF6	ข้างชนสัง
117	-ย้ายโหนด DBA05 บางส่วนกลับจาก HKA06							
118	DBA05S-06	ปลด	สับ		รถ ดบ.		SF6	หลังปั๊มตำรวจเขาพระ
119	DBA05S-07	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถ ดบ.		SF6	แหลมข่อย
120	-ย้ายโหนด DBA05 บางส่วนกลับจาก DAA05							
121	DBA05S-09	ปลด	สับ		รถ ดบ.		SF6	หน้า รพ.เดิมบางฯ
122	DBA05S-14	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถ ดบ.		SF6	บ้านหัวนา
123	-ย้ายโหนด DBA01 กลับจาก DAA04							
124	DBA01VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		DBA.	SCADA		
125	DBA01S-08	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถ ดบ.		SF6	ตรงข้ามคริสจักร
126	-ทำการนำ DBA01R-02 (R บ้านหัวเขา) เข้าระบบ							
127	DBA01R-02	ปลด	สับ Nonreclosing,Block GND		รถ ดบ.		R	บ้านหัวเขา
128	SW. By Pass	สับ	ปลด		รถ ดบ.		R	บ้านหัวเขา
129	-ทำการนำ DBA05R-03 (R เขาคีรี) เข้าระบบ							
130	DBA05R-03	ปลด	สับ Nonreclosing,Block GND		รถ ดบ.	SCADA	R	เขาคีรี
131	SW. By Pass	สับ	ปลด		รถ ดบ.		R	เขาคีรี
132	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
133	DBN-KT2//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
134	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
135	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
136	DBA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
137	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
138	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	-
139	DBA04R-06	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ สช.	SCADA	R	หนองผักนาก
140	DBA01R-02	Nonreclosing,Block GND	Normal		รถ ดบ.	SCADA	R	บ้านหัวเขา
141	DBA05R-03	Nonreclosing,Block GND	Normal		รถ ดบ.	SCADA	R	เขาศิรี
142	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-	-
143	DAA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-	-
144	DAA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-	-
145	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-	-
146	HKA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กพน.3		-	-
147	HKA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กพน.3		-	-
148	DBN-7072	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		-	-
149	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่องานปรับปรุงระบบจำหน่ายภาคสายส่ง 115 เควี หน้าสถานีเดิมบางนางบัวช


สายส่ง 115 เควี ตั้งแต่จุดปลดเตตหน้า Egsat ถึงเซอร์กิตสวิตช์เซอร์ 115 เควี ถึง DBA1YS-04

วงจร DBA01 บริเวณ DBA01S-01 ถึง DIS ชั่วคราวหน้าเกียรตษ์ชัยคอนกรีต

วงจร DBA05 บริเวณ DBA05S-01 ถึง DIS ชั่วคราวข้างเกียรตษ์ชัยคอนกรีต

DBA06 บริเวณ DBA06S-01 ถึง SF6 DBA02S-02 รัตนตม ถึง SF6 DBA06S-02 โรงกลิ้งนางบัวช

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.

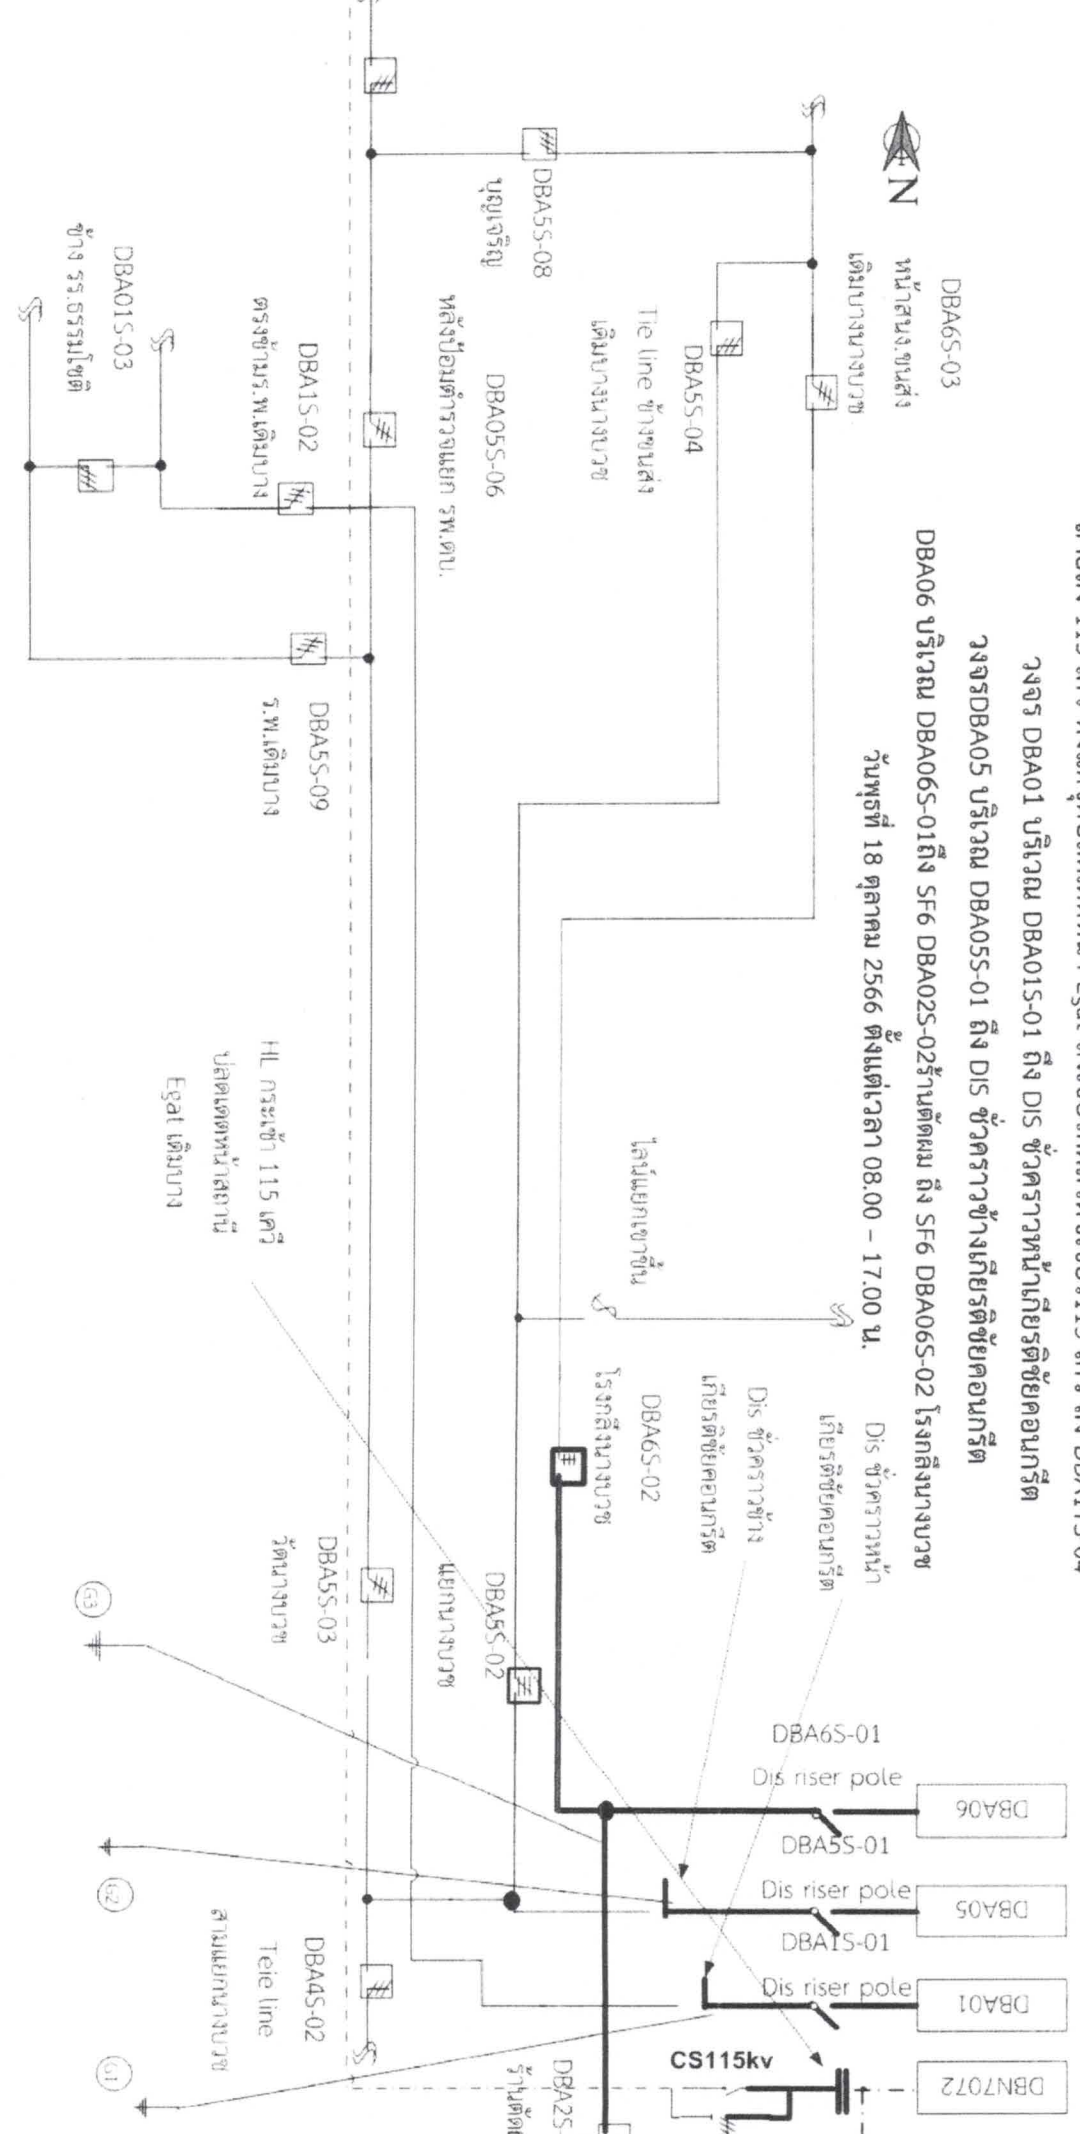

1. วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ภาคสายส่ง 115 เควี หน้า สฟฟ.ตบ.

นายแพทย์ — บริเวณที่ขอดับไฟปฏิบัติงาน

(นายประชุม พลายน้อย)

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

คณ.ปบ.กฟอ.เดิมบางนางบัวช