



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

09 ต.ค. 66

เลขที่ ก.ต. ทยค. - **592** / ๒๕๖๖

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พิชิตสุวรรณเชล

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายทวิช จันจันดี

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ทยค

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	02	12 ต.ค. 66	10.00	13.00	สับเปลี่ยนคอน F7	SYA 02S-01	SYA 02S-02	กอบชัย
๒	07	12 ต.ค. 66	10.00	13.00	สับเปลี่ยนคอน F7	SYA 07S-01	DIS ครีวมักหวาน	ศรีชะคำ
๓	09	12 ต.ค. 66	10.00	13.00	สับเปลี่ยนคอน F7	SYA 09S-01	SYA 09S-02	พงษ.4 061-6124232

ด้วยการไฟฟ้า.....โทรโยค..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....โทรโยค..... ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑..... แผ่น ดังนี้

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟมีผลกระทบ (ไฟดับ)...บ้านลุ่มลุ่ม ม.๙ ต.ลุ่มลุ่ม อ.โทรโยค จ.กาญจนบุรี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายชัยสิทธิ์ ภูมิรินทร์..... ตำแหน่ง..... ผจก.ป..... โทร..... ๐๙๓-๕๖๓๖๒๕๑.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุดผดส.กรส.(ก.๓)จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายทวิช จันจันดี)

ตำแหน่ง..... ผจก.กฟส.ทยค.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๑, ๒, ๓ พิดเดอร์ ๐๒, ๐๗, ๐๙ จาก SYA ๐๒S-๐๑, SYA ๐๗S-๐๑, SYA ๐๙S-๐๑ ถึง SYA ๐๒S-๐๒, DIS ครีวมักหวาน, SYA ๐๙S-๐๒

ในวันที่ 12 ตุลาคม ๖๖ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 13.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1489/66

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... สัทกร จิตรธนา สักดิ์..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ..... นายชัยสิทธิ์ ภูมิรินทร์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.กฟภ.๓, อก.วว.(ก.๓)

นพ.ช.นยค.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งดับไฟลงใน www.pea.co.th

ชั้นตอนสวิชชิง..... 3..... แผ่น

แผนผังแนบ..... 1..... แผ่น


ผจก..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง


- | | | | | | | |
|------------------------|---|----------|---------------------------|-----|---|---------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | บ้านลุ่มสุม ม.9 ต.ลุ่มสุม | | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 12 ต.ค. 66 | เวลา | 10.00 น. | ถึง | 12 ต.ค. 66 | เวลา 13.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | ทยค. | งานที่ทำ | สับเปลี่ยนคอนในไลน์ SYA07 | | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 1489/2566 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ | | | | วันที่ | 7 ตุลาคม 2566 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | | วันที่ | 7 ตุลาคม 2566 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | | | วันที่ | 7 ตุลาคม 2566 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | | | | | 1. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายสถาพร, นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายพีรภัทร์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching							
แจ้งบริษัท คอนเซอเวชั่น ทำการปลดขนานไฟในไลน์ SYA02,09							
1	SYA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SYA	-	-
2	SYA02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SYA	-	LOAD 0.48 MW
3	SYA07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SYA	-	LOAD 0.17 MW
4	SYA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SYA	-	LOAD 0.36 MW
5	KCC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCC	-	-
6	KCC01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCC	-	LOAD 1.1 MW
7	KCC06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCC	-	LOAD 0.7 MW
8 ย้ายโหลด SYA02,SYA09 บางส่วนไปรับไฟจาก KCC06							
9	SYA02S-03	ปลด	สับ		ทยค.		DIS ปากทางวัดสิงห์
10	SYA09VB-01	สับ	ปลด		SYA	-	-
11	SYA02S-10	ปลด	สับ		ทยค.		SF6 รั้วสนหวั่ง
12	SYA02VB-01	สับ	ปลด		SYA	-	-
13 ย้ายโหลด SYA07 บางส่วนไปรับไฟจาก KCC01							
14	SYA07S-04	ปลด	สับ		ทยค.		SF6 ตรงข้ามหน้าวัดสันติธรรม
15	SYA07VB-01	สับ	ปลด		SYA	-	-
16	SYA02S-01	สับ	ปลด		ทยค.		DIS POT HEAD F.2
17	SYA07S-01	สับ	ปลด		ทยค.		DIS POT HEAD F.7
18	SYA09S-01	สับ	ปลด		ทยค.		DIS POT HEAD F.9

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
19	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 10.00 น.						
20	DIS ไลน์ F7	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		ทยค.	DIS	ครัวฝึกหวาน
21	SYA02S-12	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		ทยค.	DIS	หน้า บ.คอนเซอนเวชั่น
22	SYA09S-06	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		ทยค.	DIS	หน้า บ.คอนเซอนเวชั่น
23	SYA02S-02	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		ทยค.	DIS	วัดถ้ำเสือดาว
24	SYA09S-02	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		ทยค.	DIS	ก่อนวัดถ้ำเสือดาว
27	แจ้ง กฟส.ทยค. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
28	แจ้ง กฟส.ทยค. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
29	แจ้ง กฟส.ทยค. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G3						
30	แจ้ง กฟส.ทยค. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G4						
29	แจ้ง กฟส.ทยค. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G5						
30	แจ้ง กฟส.ทยค. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G6						
25	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.ทยค. ทราบให้ลง We Safe เรียบร้อย						
26	SYA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SYA	-	-
27	KCC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCC	-	-
28	KCC01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCC	-	-
29	KCC06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCC	-	-
30	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
31	SYA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SYA	-	-
32	KCC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCC	-	-
33	KCC01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCC	-	-
34	KCC06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCC	-	-
35	แจ้ง กฟส.ทยค.ปลด Short Ground จุด G1						
36	แจ้ง กฟส.ทยค.ปลด Short Ground จุด G2						
37	แจ้ง กฟส.ทยค.ปลด Short Ground จุด G3						
38	แจ้ง กฟส.ทยค.ปลด Short Ground จุด G4						
39	แจ้ง กฟส.ทยค.ปลด Short Ground จุด G5						
40	แจ้ง กฟส.ทยค.ปลด Short Ground จุด G6						
41	SYA09S-02	ปลด	สับ		ทยค.	DIS	ก่อนวัดถ้ำเสือดาว
42	SYA02S-02	ปลด	สับ		ทยค.	DIS	วัดถ้ำเสือดาว
43	SYA09S-06	ปลด	สับ		ทยค.	DIS	หน้า บ.คอนเซอนเวชั่น
44	SYA02S-12	ปลด	สับ		ทยค.	DIS	หน้า บ.คอนเซอนเวชั่น
45	DIS ไลน์ F7	ปลด	สับ		ทยค.	DIS	ครัวฝึกหวาน

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
46	ย้ายโหลด SYA07 บางส่วนกลับจาก KCC01							
47	SYA02S-01	ปลด	สับ		ทยค.		DIS	POT HEAD F.2
48	SYA07S-01	ปลด	สับ		ทยค.		DIS	POT HEAD F.7
49	SYA09S-01	ปลด	สับ		ทยค.		DIS	POT HEAD F.9
50	SYA07VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SYA		-	-
51	SYA07S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทยค.		SF6	ตรงข้ามหน้าวัดสันติธรรม
52	ย้ายโหลด SYA02, SYA09 บางส่วนกลับจาก KCC06							
53	SYA02VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SYA		-	-
54	SYA02S-10	สับ	ปลด		ทยค.		SF6	ร้านสมหวัง
55	SYA09VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SYA		-	-
56	SYA02S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทยค.		DIS	ปากทางวัดสิงห์
57	SYA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SYA		-	-
58	SYA02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SYA		-	-
59	SYA07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SYA		-	-
60	SYA09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SYA		-	-
61	KCC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" <i>Auto</i>		KCC		-	-
62	KCC01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCC		-	-
63	KCC06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCC		-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

แผนผังดับไฟเปลี่ยนคอน คอน.ทางตรง เป็น คอน คอน.DE

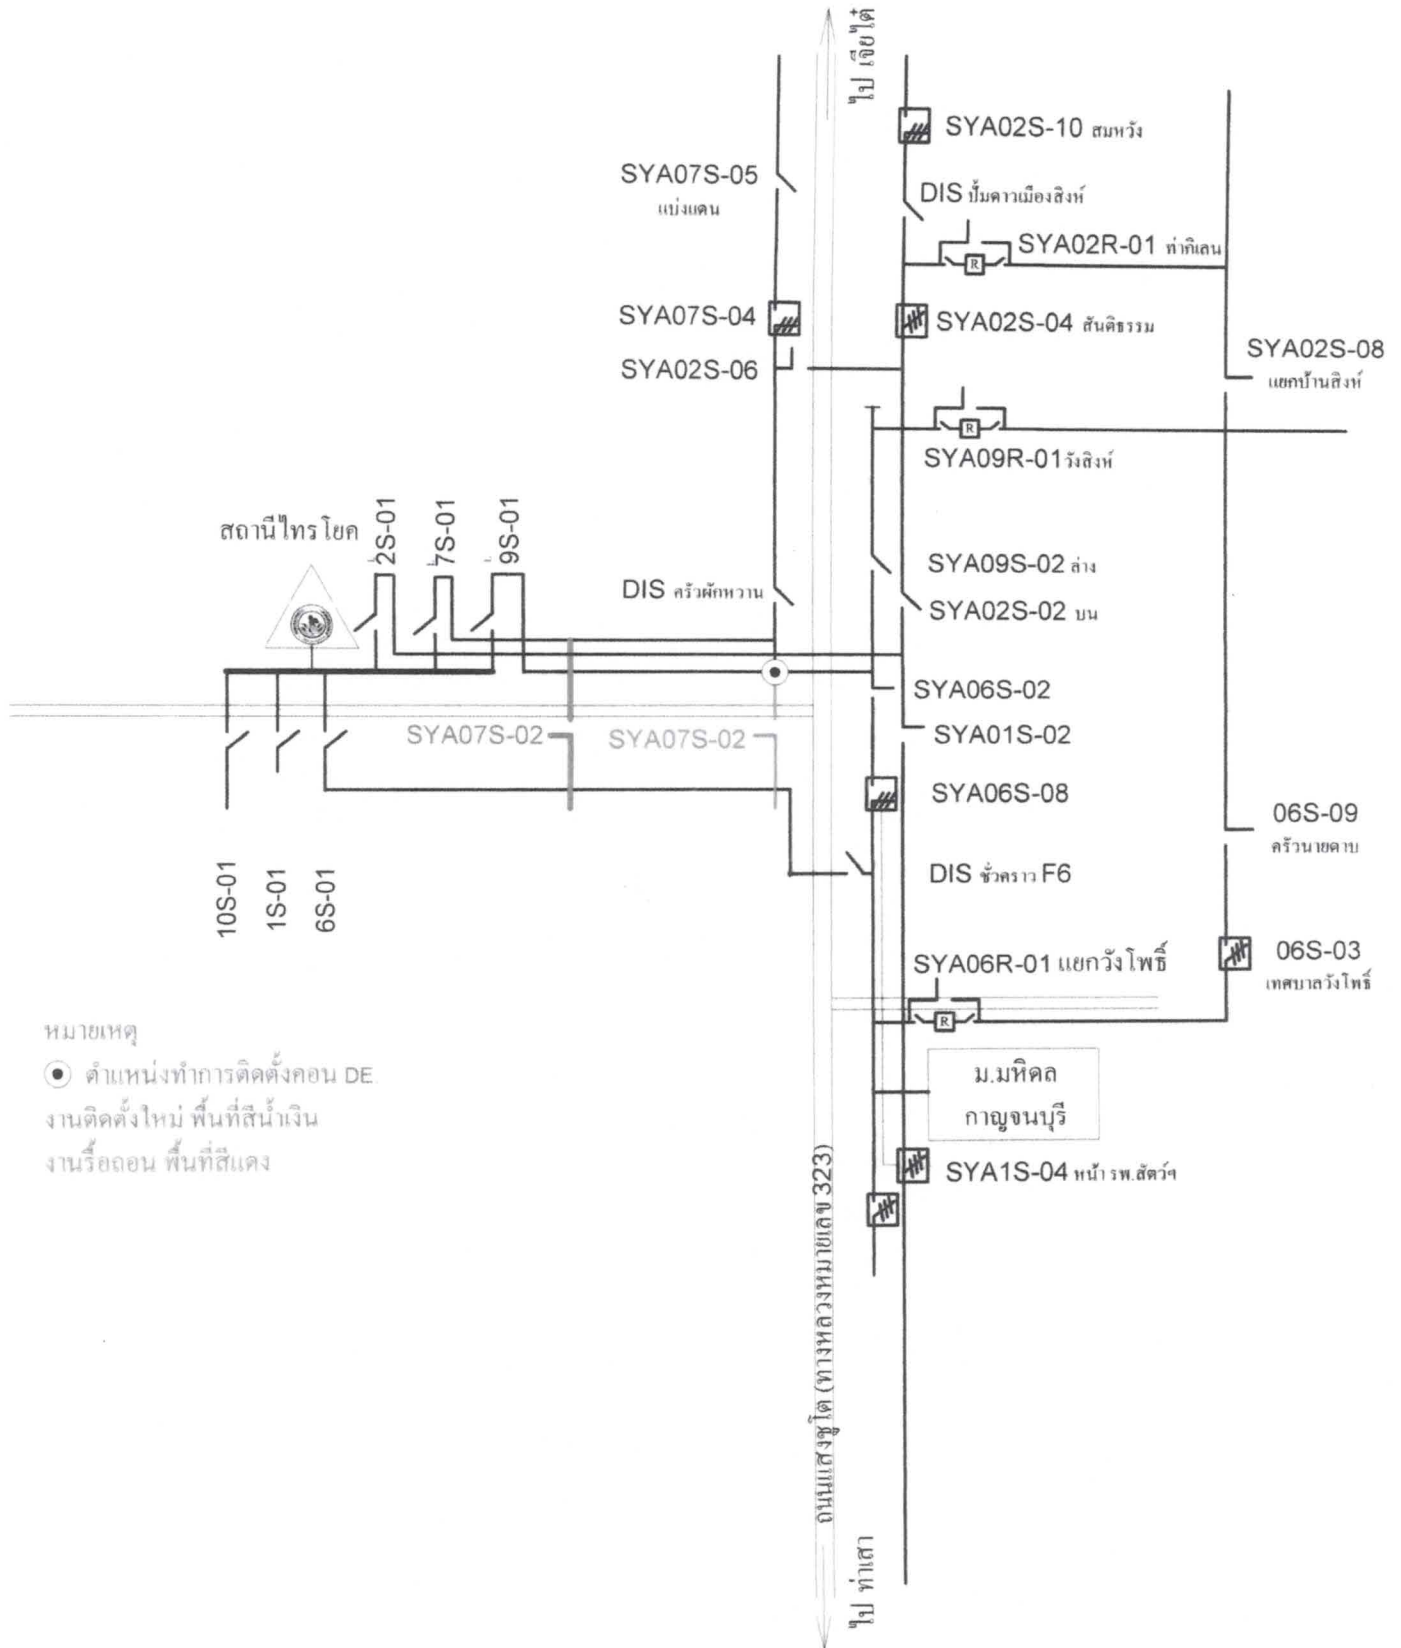

หมายเหตุ

- ตำแหน่งทำการติดตั้งคอน DE.
- งานติดตั้งใหม่ พื้นที่สีน้ำเงิน
- งานรื้อถอน พื้นที่สีแดง