

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITYเลขที่ ก.ต.อท.(ปบ) ๔๐๕๖/๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชรสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายอารุณ จรดลวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อท.ปบ.(ก๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อุททอง

ด้วยการไฟฟ้า อุททอง จะขอย้ายโหลดเพื่อปลด VT SF๖ UTV๐๑S-๐๗ ซ่อมบำรุง (ฉุกเฉิน) ปฏิบัติงานโดยขอทลไลน์กระแสเข้า ๒๒ KV ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	UTV๐๑	๑๕ ต.ค.๒๕๖๗	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ย้ายโหลดเพื่อปลด VT SF๖ UTV๐๑S-๐๗ ซ่อมบำรุง	UTV๐๑S-๐๗ แยก หลักฟลาย พิกัด ๑๔.๕๒๘๐๐, ๙๙.๙๑๑๓๒	UTV๐๑S-๐๗ แยก หลักฟลาย พิกัด ๑๔.๕๒๘๐๐, ๙๙.๙๑๑๓๒	นายณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ พชง.๖ ผบ.กฟส.อุททอง โทร.๐๙๘-๕๐๖๘๐๘๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ ตำแหน่ง พชง.๖ ผบ.กฟส.อุททอง โทร ๐๙๘-๕๐๖๘๐๘๐

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอารุณ จรดล)

ตำแหน่ง

ผจก.กฟส.อุททอง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อท.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ UTV๐1 จาก UTV1S-๐7 ถึง -  
ในวันที่ 15 ต.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1500/2567  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พันธ์ ราชฤทธิ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายณัฐพงศ์ มุสิกภูมิ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.อุททอง

อท.บข.(ก๓),

อท.วว.(ก๓)

  
(นายพิรภัท โพธิ์พันธุ์)  
อท.๕ 11๖ ผ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จอนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th  
(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)


อท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อท.ปบ.(ก๓)


# ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	UTV01S-07 แยกพลับพลาไชย						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 ต.ค. 67	ระหว่าง	08.30	น.	ถึง	16.30	
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.ดบ.	งานที่ทำ	ซ่อมบำรุง VT UTV01S-07			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1500/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราษฎร์นิยม				วันที่	13 ตุลาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	13 ตุลาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	13 ตุลาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายพีรภัทร,นางสาวสุกชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>						


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	UTV01R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		อทง.	R.	ตรงข้ามทางเข้า บ.อุทองโบอิพาวเวอร์
3	UTV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV	-	-
4	ย้ายโหลด UTV01 บางส่วนไปจ่ายจาก UTV02						
5	UTV01S-08	ปลด	สับ		อทง.	DIS	แยกจรั้าใหม่
6	UTV01S-07	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		อทง.	SCADA SF6	แยกพลับพลาไชย
7	แจ้งชุดขอทไลน์ปลดสายลิตด้าน Source,Load ของ SF6 UTV01S-07 แยกพลับพลาไชย						
8	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย						
9	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบและปฏิบัติงานได้						
10	UTV01R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		อทง.	R.	ตรงข้ามทางเข้า บ.อุทองโบอิพาวเวอร์
11	UTV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
12	เมื่อผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
13	UTV01R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		อทง.	R.	ตรงข้ามทางเข้า บ.อุทองโบอิพาวเวอร์
14	UTV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV	-	-
15	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย						
16	แจ้งชุดขอทไลน์เชื่อมสายลิตด้าน Source,Load ของ SF6 UTV01S-07 แยกพลับพลาไชย						
17	ย้ายโหลด UTV01 กลับจาก UTV02						
18	UTV01S-07	ปลด	สับ		อทง.	SCADA SF6	แยกพลับพลาไชย
19	UTV01S-08	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.	DIS	แยกจรั้าใหม่
20	UTV01R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		อทง.	R.	ตรงข้ามทางเข้า บ.อุทองโบอิพาวเวอร์
21	UTV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV	-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

# ปลด VT SF6 UTV01S-07 ซ่อมบำรุง (ก่อนย้ายโหนด)

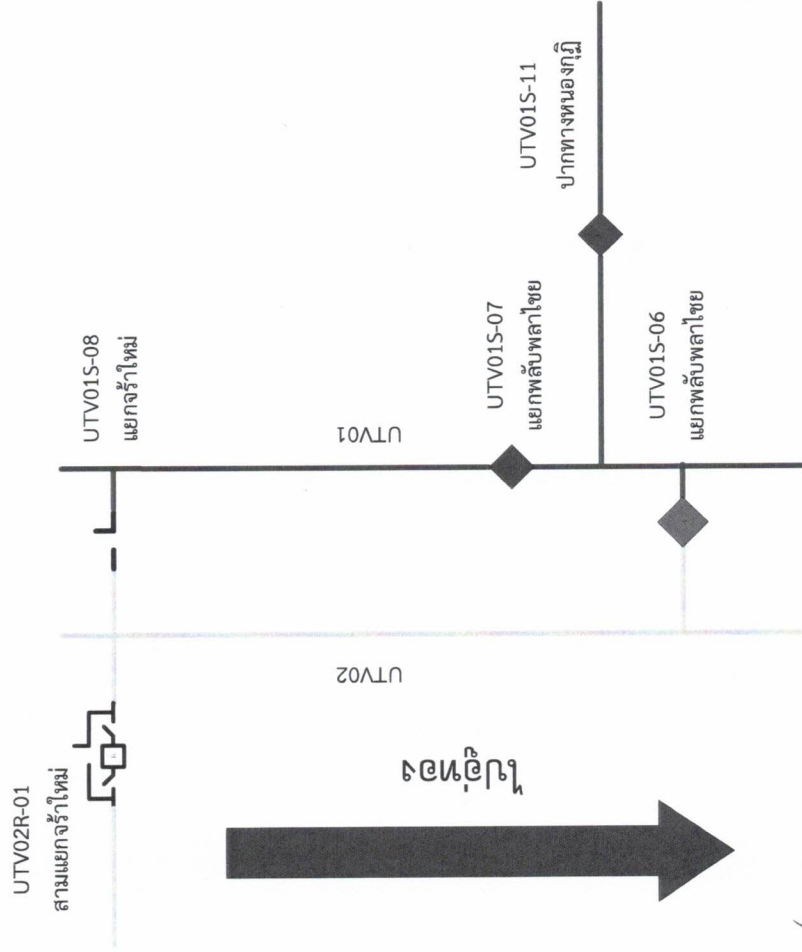

  
(นายณัฐพงษ์ มุสิกภูมิ)  
พชง.6 ผบ.กฟส.อุทอง

# ปลด VT SF6 UTV01S-07 ซ่อมบำรุง (หลังย้ายโหนด)

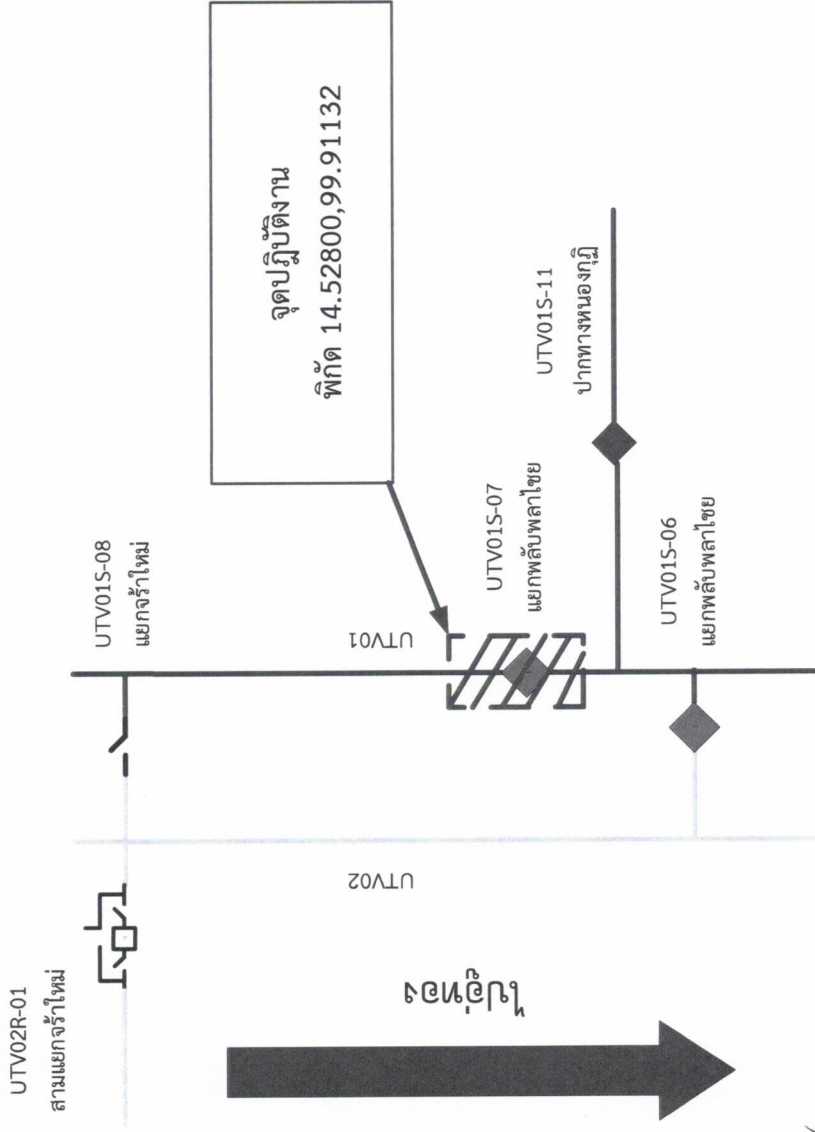

(นายณัฐพงษ์ มุสิกภูมิ)  
พชง.6 ผบ.กฟส.อุทอง