


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ป.๓...../๒๕๖๖.....

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล.....

ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓).....

ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา.....

ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟภ.สพ.....

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อติดตั้งอุปกรณ์หัวเสาแรงสูงรองรับงานเคเบิลใต้ดิน สถานีสุพรรณบุรี

๑ ในเขตตัวเมืองสุพรรณบุรี โดยตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๔ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑๐ สพ.๑	๑๔/๑๐/๖๖	๐๙.๐๐	๑๖.๐๐	ติดตั้งอุปกรณ์หัวเสาแรงสูงรองรับงานเคเบิลใต้ดินUG R๑ บริเวณหัวถนน	Dis ชั่วคราว หัวถนน	DDE หน้า สกอ. เมือง	โทร.๐๙๘-๒๗๕๓๖๔๐ นายพิบูล ปานข้า
๒	๑๐ สพ.๑	๑๕/๑๐/๖๖	๐๙.๐๐	๑๖.๐๐	ติดตั้งอุปกรณ์หัวเสาแรงสูงรองรับงานเคเบิลใต้ดินUG R๒ บริเวณร.กรุงเทพ	DDE ถนนพระ พัทธนา	DDE ธ.นครหลวง ไทย	โทร.๐๙๘-๒๗๕๓๖๔๐ นายพิบูล ปานข้า
๓	๑๐ สพ.๑	๒๑/๑๐/๖๖	๐๙.๐๐	๑๖.๐๐	ติดตั้งอุปกรณ์หัวเสาแรงสูงรองรับงานเคเบิลใต้ดินUG R๑๗ บริเวณหน้าเทศบาลเมือง	DDE หน้า เทศบาลเมือง	DDE บัมคาเท็กซ์	โทร.๐๙๘-๒๗๕๓๖๔๐ นายพิบูล ปานข้า
๔	๑๐ สพ.๑	๒๒/๑๐/๖๖	๐๙.๐๐	๑๖.๐๐	ติดตั้งอุปกรณ์หัวเสาแรงสูงรองรับงานเคเบิลใต้ดินUG R๒๐ บริเวณหน้าร.เจ้าพระยามรราช	SF๒หน้ารพ.	DDE หน้ารพ. เจ้าพระยามรราช	โทร.๐๙๘-๒๗๕๓๖๔๐ นายพิบูล ปานข้า

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอิสรา เอื้อประเสริฐชัย ตำแหน่ง พชง.๕ (สข.) โทร. ๐๙๕-๔๘๔๙๗๙๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา.....)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟภ.สพ.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พิดเตอร์ SPA10 จาก SPA10S-05 ถึง DDE บัมคาเท็กซ์, DDE หน้าเทศบาล

ในวันที่ ๒1 ต.ค. ๖๖ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1502/66

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นายสุภัทรา วงศ์บุญมาก ประสานงานการขอตัดไฟกับ นางฉวีรา เอื้อประเสริฐชัย

ที่ ก.๓ กปบ. (คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.สพ.

ผ.จ. (ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นางสุภัทรา วงศ์บุญมาก)

จุดก.๔ แทน ผคฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๒ แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รจก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21/10/2566	เวลา 09.00 น.	ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สพ.	งานที่ทำ	ติดตั้งอุปกรณ์หัวเสาแรงสูงรองรับงาน UG ตามใบขอปฏิบัติงาน 1502/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นางสาวสุภัชชา วงศ์บุญมาก	วันที่ 11 ตุลาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 11 ตุลาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 11 ตุลาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย		1. นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต	(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
		2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช, นายวรรณพงษ์	(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
		3. นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวิรัช, นายอมร	(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง							
1	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
2	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	SPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
4	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
5	SPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
6	ย้ายโหลด SPA10 บางส่วนไปจ่ายจาก SPA07						
7	SPA07S-05	ปลด	สับ		สพ.		SF6 ลาดจอดรถ รพ.
8	SPA10S-06	สับ	ปลด		สพ.		SF6 หน้า รพ.
9	ย้ายโหลด SPA10 บางส่วนไปจ่ายจาก SPA01						
10	SPA01S-09	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพ.		SF6 ร้านจักรสุพรรณ
11	SPA10S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 หน้าเทศบาล
12	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
13	แจ้ง กฟจ.สพ. ทำการไลน์โหลดในระบบออกก่อนทำการตัด DDE						
14	แจ้ง HL ทำการตัด DDE บริเวณหน้าเทศบาล และปั้มน้ำเท็กซ						
15	เมื่อ HL ทำการตัด DDE ออกทั้ง 2 จุดแล้วเสร็จ						
16	พร้อมจ่ายไฟถึง DDE หน้าเทศบาล						
17	SPA10S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพ.		SF6 หน้า รพ.
18	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟจ.สพ. ทราบ						
19	แจ้ง กฟจ.สพ. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
20	แจ้ง กฟจ.สพ. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
21	แจ้ง กฟจ.สพ. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G3						
22	แจ้ง กฟจ.สพ. Test ไฟ และ Short Ground ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
23	แจ้ง กฟจ.สพ. ปฏิบัติงานได้						
24	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
25	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
26	SPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
27	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
28	SPA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
29	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ป.)-

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖


เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่.. ๒๑ ต.ค.๖๖ ... ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ถนนขุนไกร เพื่อติดตั้งอุปกรณ์หัวเสาแรงสูงรองรับงานเคเบิลใต้ดินUG R๑๗ หน้าเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยมีรายละเอียดปิดเตอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ปิดเตอร์ ๑๐ สถานีฯ สุพรรณบุรี ๑ ตั้งแต่บริเวณ.. DDE หน้าเทศบาลเมือง-DDE บัมคันทีกซ์

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ นายพิบูล ปานขำ ตำแหน่ง ชม.ปบ.สพ. โทร ๐๙๘-๒๗๕๓๖๔๐ เป็นผู้ควบคุมงานและให้นายธนัช มาลัยวงษ์ ตำแหน่ง ทผ.ปบ.สพ. โทร ๐๘๖-๖๑๕๕๑๖๕ เป็นผู้ประสานงานการดับไฟ เพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

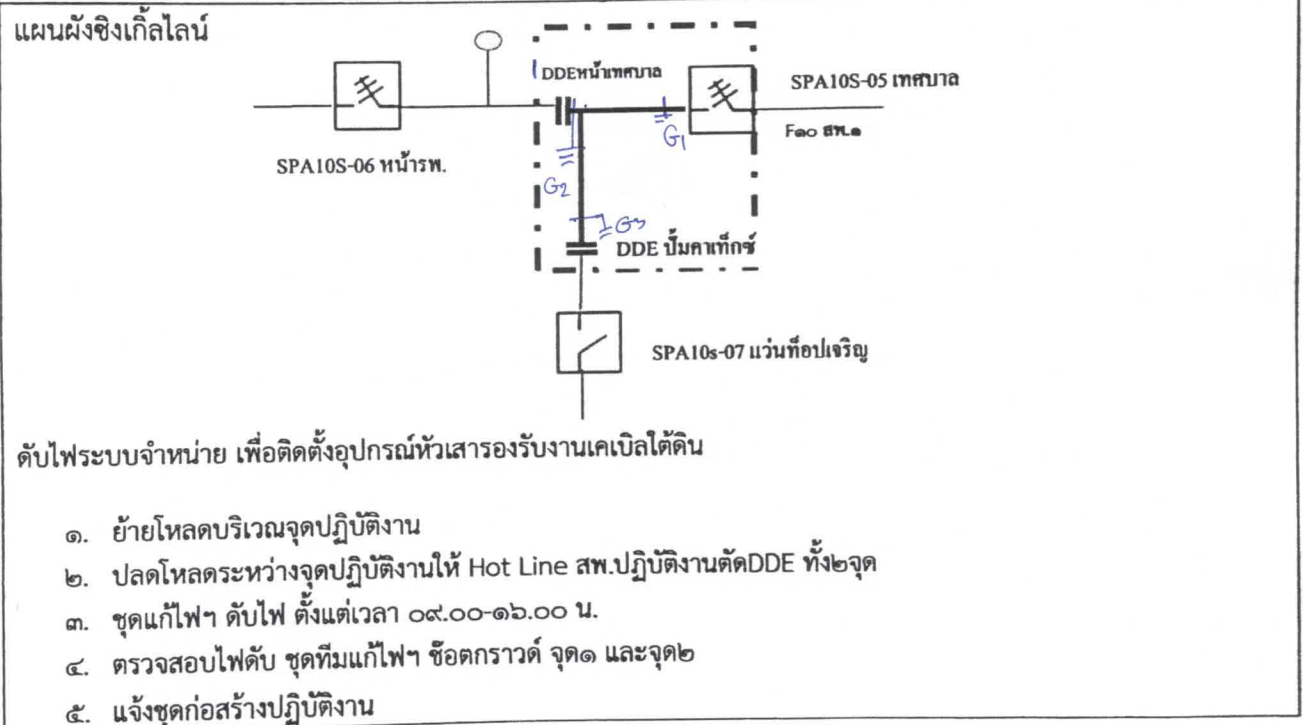

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา)
รองผู้จัดการปฏิบัติงานแทนผู้จัดการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี

วิศม
(นายอิสรา เอื้อประเสริฐชัย)
พงง.๕(สข.)ผบ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘ , ๑๔๘๕๕ , ๑๔๘๖๐