


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สามแยกตลาดซูกโดน - เดิมบาร์คาเฟ่						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 ก.ย. 65	เวลา	08.30 น.	ถึง	28 ก.ย. 65	เวลา 17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กจ.	งานที่ทำ	รีดถอนหม้อแปลงและติดตั้งใหม่			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1508/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง					วันที่	21 กันยายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	21 กันยายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	21 กันยายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
4	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
5	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
6	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		-
7	DMA10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DMA		-
8	KCA02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCA		-
9	KCA08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCA		-
10	TMA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		TMA		-
11	TMA07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		TMA		-
12	TMA02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		TMA		-
13	ย้ายโหลด DMA10 (บางส่วน) ไปรับไฟจาก TMA02						
14	KCA09S-10	ปลด	สับ		กจ.		SF6 ปุ่มสมนันท์
15	DMA10S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 บ้านเขาแหลม
16	ย้ายโหลด TM-KT1A ไปจ่ายจาก TM-KT2A						
17	TMABVB-01	ปลด	สับ		TMA		เบรกเกอร์ชานานบัส
18	TMA01BVB-01	สับ	ปลด		TMA		เบรกเกอร์ Incom.1
19	ย้ายโหลด KCA08 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก TMA07						
20	KCA08S-08	ปลด	สับ		กจ.		SF6 นครเคหะภัณฑ์
21	KCABVB-01	ปลด	สับ		KCA		เบรกเกอร์ชานานบัส
22	TMA01S-07	ปลด	สับ		ทมจ.		DIS ปุ่มแก๊ส LPG
23	KCA08S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS UG ตรงข้ามท่ารถไป ดมข.

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	ย้ายโหลด KCA08 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก TMA02						
25	KCA08S-07	ปลด	สับ		กจ.		DIS ศูนย์มาสด้า
26	KCA08S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS บ้านบ่อคำไม้
27	TMA01S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 ร้านไดนาสตี
28	KCABVB-01	สับ	ปลด		KCA		เบรกเกอร์ขนานบัส
29	ย้ายโหลด TM-KT1A กลับจาก TM-KT2A						
30	TMA01BVB-01	ปลด	สับ		TMA		เบรกเกอร์ Incom.1
31	TMABVB-01	สับ	ปลด		TMA		เบรกเกอร์ขนานบัส
32	เมื่อชุดทำงานพร้อมดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน (ตรวจสอบ SF6 KCA08S-05 สามแยกชุกโตน ว่าอยู่ในตำแหน่ง ปลด และให้ทำการล๊อคคาน)						
33	DIS ชค.	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS เดิมบาร์คาเฟ่
34	KCA08S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS รง.กระดาศสิริศักดิ์
35	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
36	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
37	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
38	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
39	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		-
40	DMA10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DMA		-
41	TMA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		TMA		-
42	TMA02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		TMA		-
43	TMA07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		TMA		-
44	KCA02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCA		-
45	KCA08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCA		-
46	แจ้งสถานะไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
47	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G1						
48	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G2						
49	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G3						
50	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G4						
51	แจ้งชุดทำงานให้ทำการลง Wesafe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
50	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟคืนระบบ						
51	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Shortground จุด G1						
52	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Shortground จุด G2						
53	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Shortground จุด G3						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
54	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Shortground จุด G4						
55	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
56	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
57	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
58	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
59	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		-
60	DMA10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DMA		-
61	TMA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		TMA		-
62	TMA02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		TMA		-
63	TMA07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		TMA		-
64	KCA02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCA		-
65	KCA08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCA		-
66	DIS ชค.	ปลด	สับ		กจ.		DIS เดิมบาร์คาเฟ่
67	KCA08S-04	ปลด	สับ		กจ.		DIS รง.กระดาศสิริศักดิ์
68	ย้ายโหลด TM-KT1A ไปจ่ายจาก TM-KT2A						
69	TMABVB-01	ปลด	สับ		TMA		เบรกเกอร์ขนานบัส
70	TMA01BVB-01	สับ	ปลด		TMA		เบรกเกอร์ Incom.1
71	ย้ายโหลด KCA08 (บางส่วน) กลับจาก TMA02						
72	KCABVB-01	ปลด	สับ		KCA		เบรกเกอร์ขนานบัส
73	TMA01S-08	ปลด	สับ		กจ.		SF6 ร้านไดนาสตี
74	KCA08S-06	ปลด	สับ		กจ.		DIS บ้านป้อค้าไม้
75	KCA08S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS ศูนย์มาสด้า
76	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
77	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
78	ย้ายโหลด KCA08 (บางส่วน) กลับจาก TMA07						
79	KCA08S-10	ปลด	สับ		กจ.		DIS UG ตรงข้ามท่ารถไป ดมข.
80	TMA01S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมจ.		DIS บั้มแก๊ส LPG
81	KCABVB-01	สับ	ปลด		KCA		เบรกเกอร์ขนานบัส
82	KCA08S-08	สับ	ปลด		กจ.		SF6 นครเคหะภัณฑ์
83	ย้ายโหลด TM-KT1A กลับจาก TM-KT2A						
84	TMA01BVB-01	ปลด	สับ		TMA		เบรกเกอร์ Incom.1
85	TMABVB-01	สับ	ปลด		TMA		เบรกเกอร์ขนานบัส
86	ย้ายโหลด DMA10 (บางส่วน) ไปรับไฟจาก TMA02						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
87	DMA10S-06	ปลด	สับ		กจ.		SF6 บ้านเขาแหลม
88	KCA09S-10	สับ	ปลด		กจ.		SF6 ป้อมสมนันท
89	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
90	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
91	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
92	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
93	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		-
94	DMA10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DMA		-
95	TMA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		TMA		-
96	TMA02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		TMA		-
97	TMA07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		TMA		-
98	KCA02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCA		-
99	KCA08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY


จาก ผกส.กฟจ.กาญจนบุรี

ถึง ผจก.กฟจ.กาญจนบุรี

เลขที่ ก.๓ กจ.(กส.)- /๒๕๖๕

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้า

เรียน ผจก.กฟจ.กจ./หม.กส.กฟจ.กจ. 


ด้วย แผนก่อสร้าง มีความจำเป็นที่จะต้องดับไฟ ชื่องาน ย้ายหม้อแปลงที่ดินนางนิตยา ชาญสุข ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยดับไฟระบบ 22 เควี ระยะเวลาดับไฟตั้งแต่ ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ในวันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ได้ทำการแนบแผนผังพื้นที่ในการดับไฟ ชื่องาน ย้ายหม้อแปลงที่ดินนางนิตยา ชาญสุข ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี แบบเลขที่ RF03-015/650077 ข้างควบคุมงานการดับไฟในครั้งนี้ นายบุญช่วย อำไพกุลย์ พง.6 ผกส.กฟจ.กจ. เบอร์โทรศัพท์ 098-2798399

สาเหตุที่ทำการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อทำการขยายเขตฯ

๑. รื้อเสาเคอร์.ขนาด ๑๔ เมตร จำนวน ๒ ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสา
๒. ปักเสา ขนาด ๑๔ เมตร จำนวน ๑ ต้น พร้อมประกอบหัวเสา
๓. รื้อตอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สายระยะทาง ๓๐ เมตร
๔. พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สายระยะทาง ๓๐ เมตร
๕. ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายอาทิตย์ พิภพเขียว)
หม.กส.กฟจ.กจ.

อนุมัติ

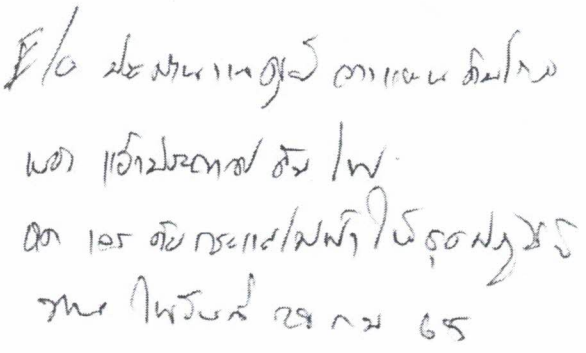

(นายอิศรา จงวิบูลย์)
ผชน.9 รักษาการแทน ผจก.กฟจ.กจ.
๑๕ ก.ย. ๒๕๖๕


F/O ...
...
...
... ๖๕


...
๑๕ ก.ย. ๖๕