



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.นญช. ๕๑๖ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชด

ชื่อผู้ส่ง นายสำเริง แก้วเรือง

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ท.ท.ก.บ. รักษาการแทน ผจก.กฟส.หนองหญ้าไซ

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.หนองหญ้าไซ ขอย้ายโหลด เพื่อดำเนินการติดตั้ง SF๖ แทน DIS เทศบาลชอย.๗ (DAA๐๒S-๑๑.) วงจร LWA๐๓ สถานีไฟฟ้าเสาขวัญ ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	LWA๐๓	๒๕ ต.ค. ๒๕๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ย้ายโหลดเพื่อปลด DIS เทศบาลชอย.๗ (DAA๐๒S-๑๑.) ฮอทไลน์กระเช้าสุพรรณบุรี รื้อถอน DIS พร้อมติดตั้ง SF๖ แทน	DIS.เทศบาลชอย.๗ (DAA๐๒S-๑๑.) วงจร LWA๐๓ สถานีเสาขวัญ พิกัด ๑๔.๗๗๘๓๑๘๖, ๙๙.๙๐๘๒๔๓๗	DIS.เทศบาลชอย.๗ (DAA๐๒S-๑๑.) วงจร LWA๐๓ สถานีเสาขวัญ พิกัด ๑๔.๗๗๘๓๑๘๖, ๙๙.๙๐๘๒๔๓๗	นาย ศุภลักษณ์ อังศิริ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศุภลักษณ์ อังศิริ ตำแหน่ง ท.ท.ก.บ. โทร. ๐๘๖-๖๖๘-๕๑๕๕

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสำเริง แก้วเรือง)

ท.ท.ก.บ. รักษาการแทน
ผจก.กฟส.หนองหญ้าไซ

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ LWA03 จาก DAA02S-10 ถึง -

ในวันที่ 25 ต.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1512/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อมร โสภณรัตน์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย ศุภลักษณ์ อังศิริ

15 ต.ค. 67

(นายอรรถ ราษฎร์ไพบีร์)
จก.๓ ปฏิบัติแทน ผ.ค.ฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.๑๖., กฟส.๕๖., กฟส.๖๒๖.

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณเทศบาล ซอย 7 (DAA02S-10)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 ต.ค. 67	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.นญช.	งานที่ทำ	รื้อถอน DIS, ติดตั้ง SF6 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1512/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์		วันที่ 16 ตุลาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 16 ตุลาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 16 ตุลาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจรวัดมน, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ, น.ส.พิชชา (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายโมโนช, นายวรรณพงษ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
2	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-	
3	DBA01R-02	Normal	Non-Reclosing		ดบ.	-	ปากทางบ้านหัวเขา	
4	DBA04R-06	Normal	Non-Reclosing		สช.	-	หนองผักนาก	
5	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA	-	-	
6	DAA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA	-	-	
7	DAA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA	-	-	
8	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA	-	-	
9	DAA06R-03	Normal	Non-Reclosing		นญช.	-	วัดกองเงิน	
10	ย้ายโหลด LWA03 บางส่วน ไปรับไฟจาก DBA03							
11	DBA01S-08	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6	ตรงข้าม คริสตจักร
12	DAA02S-05	ปลด	สับ		นญช.	SCADA	SF6	โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
13	DBA04S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นญช.		SF6	บ้านดอนยาว
14	DAA02S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นญช.		DIS	เทศบาล ซอย 7
15	DAA02S-05	สับ	ปลด		นญช.	SCADA	SF6	โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
16	DBA01S-08	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6	ตรงข้าม คริสตจักร
17	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ							
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน ลงข้อมูลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe							
19	เมื่อผู้ควบคุมงาน ลงข้อมูลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย							
20	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้ (ปฏิบัติงานโดยวิธี Hotline)							
21	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-	
22	DBA01R-02	Non-Reclosing	Normal		ดบ.	-	ปากทางบ้านหัวเขา	
23	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA	-	-	
24	DAA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA	-	-	
25	DAA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA	-	-	
26	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA	-	-	
27	ขณะ Hotline ปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อนให้ทำการตั้ง Non-Reclosing DBA06R-06 และ DAA06R-03 ไว้ตลอดเวลา							
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
28	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เสร็จเรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับสภาพปกติ							
29	ตรวจสอบ SF6 ติดตั้งใหม่ รหัส DAA02S-10 (เทศบาล ซอย 7) อยู่ตำแหน่ง "ปลด" พร้อมล็อคคาน							
30	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-	
31	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA	-	-	


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
32	ย้ายโหลด LWA03 บางส่วน กลับคืนจาก DBA03						
33	DAA02S-10	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นญช.		SF6 เทศบาล ซอย 7
34	DBA04S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นญช.		SF6 บ้านดอนยาว
35	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
36	DBA04R-06	Non-Reclosing	Normal		สช.		- หนองผักนาก
37	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA		- -
38	DAA06R-03	Non-Reclosing	Normal		นญช.		- วัดทองเงิน
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผ่นที่ ๑

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดำเนินการย้ายโหลด เพื่อติดตั้ง SF6 แทน DIS เทศบาลชอย ๗ (DAA๐๒S-๑๐)

วางจร LWA๐๓ สถานีไฟฟ้าแรงสูง

วันศุกร์ ที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

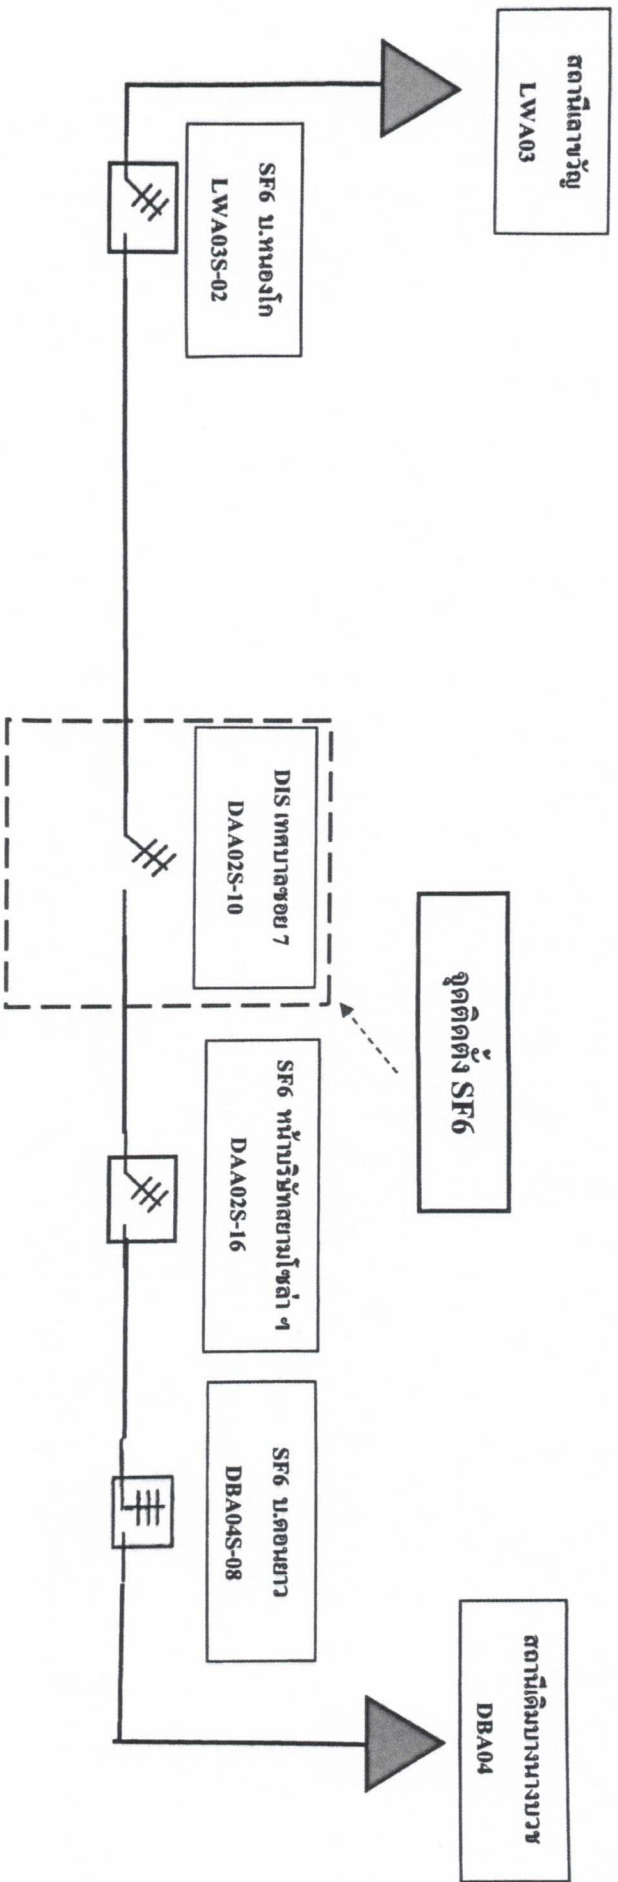

หมายเหตุ หลังการปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ ย้ายโหลดกลับสภาพเดิม