



เลขที่ ก.3.ดบ.(ปบ) 982/2566
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 5 ต.ค. 2566
ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมนางนงนวล ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานย้ายเสาระบบ ๑๑๕ เควี บ้านท่านางเรียง
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	สายส่ง 115 เควี	20 ต.ค.66	08.00 น.	17.00 น.	ย้ายเสา ๑๑๕ เควี บ้านท่านางเรียง (นาง รุชชาดา ศรีไพรัชานนท์)	เซอร์กิตสวิตเซอร์ 115 เควี	DBA1YS-03 เบ็ด นายยิ้ม ถึง แอร์ เบรก 115 เควี บ้านถ้ำเข้	นายสุทธิ นิยมธรรม, ฮอทไลน์ เดิมบาง 086-0589737, 093-1249567
2	DBA 05	20 ต.ค.66	08.00 น	17.00 น		DBA5S-03 วัดนางบวช	DBA5S-06 หลัง ป้อมตำรวจ รพ.เดิมบาง ถึง DBA5S-09 หน้า รพ.เดิมบาง	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ตา ตำแหน่ง ชผ.ปบ โทร. 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน ออ.ปบ.(ก๓)

ลงชื่อ.....
(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)
ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115KV จาก DBA1YS-02 ถึง DBA1YS-01, DBA1YS-06
ในวันที่ 20 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1521/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ DBA05 จาก DBA5S-03 ถึง DBA5S-06, DBA5S-09
ในวันที่ 20 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ปุณทอง ฟาเงิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ตา

(นายพิรศักดิ์ โพธิ์มีนทร์)
ผศก.4 11ทน นผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟอ. ๑.บ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)


ผจฟ. (สถานี -)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านท่านางเรียง					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20/10/66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ดบ.	งานที่ทำ	ย้ายเสา 115 เควี	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1521/66		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	12 ตุลาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	12 ตุลาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	12 ตุลาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพิรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	-ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
3	DBN-KT2//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
4	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	
5	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	
6	HKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟน.3	-	
7	HKA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟน.3	-	
8	DBA01YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ดบ.	CWS	แยกเดิมบางฯ
9	-ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DBA01						
10	DBA01S-03	ปลด	สับ		รถ ดบ.	SF6	ร.ร.ธรรมโชติ
11	DBA05S-09	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถ ดบ.	SF6	หน้า รพ.เดิมบางฯ
12	-ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก HKA06						
13	DBA05S-07	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		รถ ดบ.	SF6	แหลมข่อย
14	DBA05S-06	สับ	ปลด,Lock		รถ ดบ.	SF6	หลังป้อมตำรวจเขาพระ
15	ตรวจสอบ DAA01YB-01 ให้อยู่ตำแหน่ง OPEN						
16	DAA01YS-01	สับ	ปลด		DAA	-	ใบมีด 115 เควี
17	DAA01YS-02	สับ	ปลด		DAA	-	ใบมีด 115 เควี
18	ตรวจสอบ DAA01YS-04 ให้อยู่ตำแหน่ง OPEN+ล๊อคกุญแจ						
19	ตรวจสอบ DBA01YS-06 ABS 115 เควี โรงสีนากรรวมผล999 ให้อยู่ตำแหน่ง OPEN+ล๊อคกุญแจ						
20	-เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.ระบบ 22,115 เควี						
21	DBA05S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดบ.	SF6	วัดนางบัวช
22	DBA01YB-02	สับ	ปลด,ล๊อคกุญแจ		ดบ.	CWS	แยกเดิมบางฯ
23	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
24	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
25	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	หลังจาก กพอ.ตบ.Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อย						
27	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
28	DBN-KT2//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
29	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA	-	-
30	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA	-	-
31	HKA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กพน.3	-	
32	HKA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กพน.3	-	
33	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
34	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
35	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จทุกชุดพร้อมจ่ายไฟ ลง WE SAFE เรียบร้อย						
36	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G1						
37	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G2						
38	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
39	DBN-KT2//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
40	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	-
41	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	-
42	HKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กพน.3	-	
43	HKA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กพน.3	-	
44	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
45	DBA01YB-02	ปลด,ล๊อคกุญแจ	สับ คง "OFF" Auto Reclose		ตบ.	CWS	แยกเดิมบางฯ
46	DBA05S-03	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		ตบ.	SF6	วัดนางบวช
47	DAA01YS-01	ปลด	สับ		DAA	-	ใบมีด 115 เควี
48	DAA01YS-02	ปลด	สับ		DAA	-	ใบมีด 115 เควี
49	-ย้ายโหนด DBA05 บางส่วนกลับจาก HKA06						
50	DBA05S-06	ปลด, Lock	สับ		รถ ตบ.	SF6	หลังป้อมตำรวจเขาพระ
51	DBA05S-07	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถ ตบ.	SF6	แหลมข่อย
52	-ย้ายโหนด DBA05 บางส่วนกลับจาก DBA01						
53	DBA05S-09	ปลด	สับ		รถ ตบ.	SF6	หน้า รพ.เดิมบางฯ
54	DBA01S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถ ตบ.	SF6	ร.ร.ธรรมโชติ
55	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
56	DBN-KT2//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
57	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA	-	-
58	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA	-	-
59	HKA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กพน.3	-	
60	HKA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กพน.3	-	
61	DBA01YB-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ตบ.	CWS	แยกเดิมบางฯ


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
62	*** <u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u> ***						

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่อจ่ายยายเสาระบบ 115 เควี

สายส่ง 115เควี ตั้งเซอร์กิตลิตซ์เซอร์ 115เควี ถึงโหนดเบรกDBA1YS-03 ถึงเมอร์เบรก 115 เควีบ้านถ้ำเข้

วางจรDBA05บริเวณ DBA5S-03วัดนางบางวช ถึงDBA5S-06หลังป้อมตำรวจแยก รพ.เติมบาง ถึงSS-O9หน้า รพ.เติมบาง

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

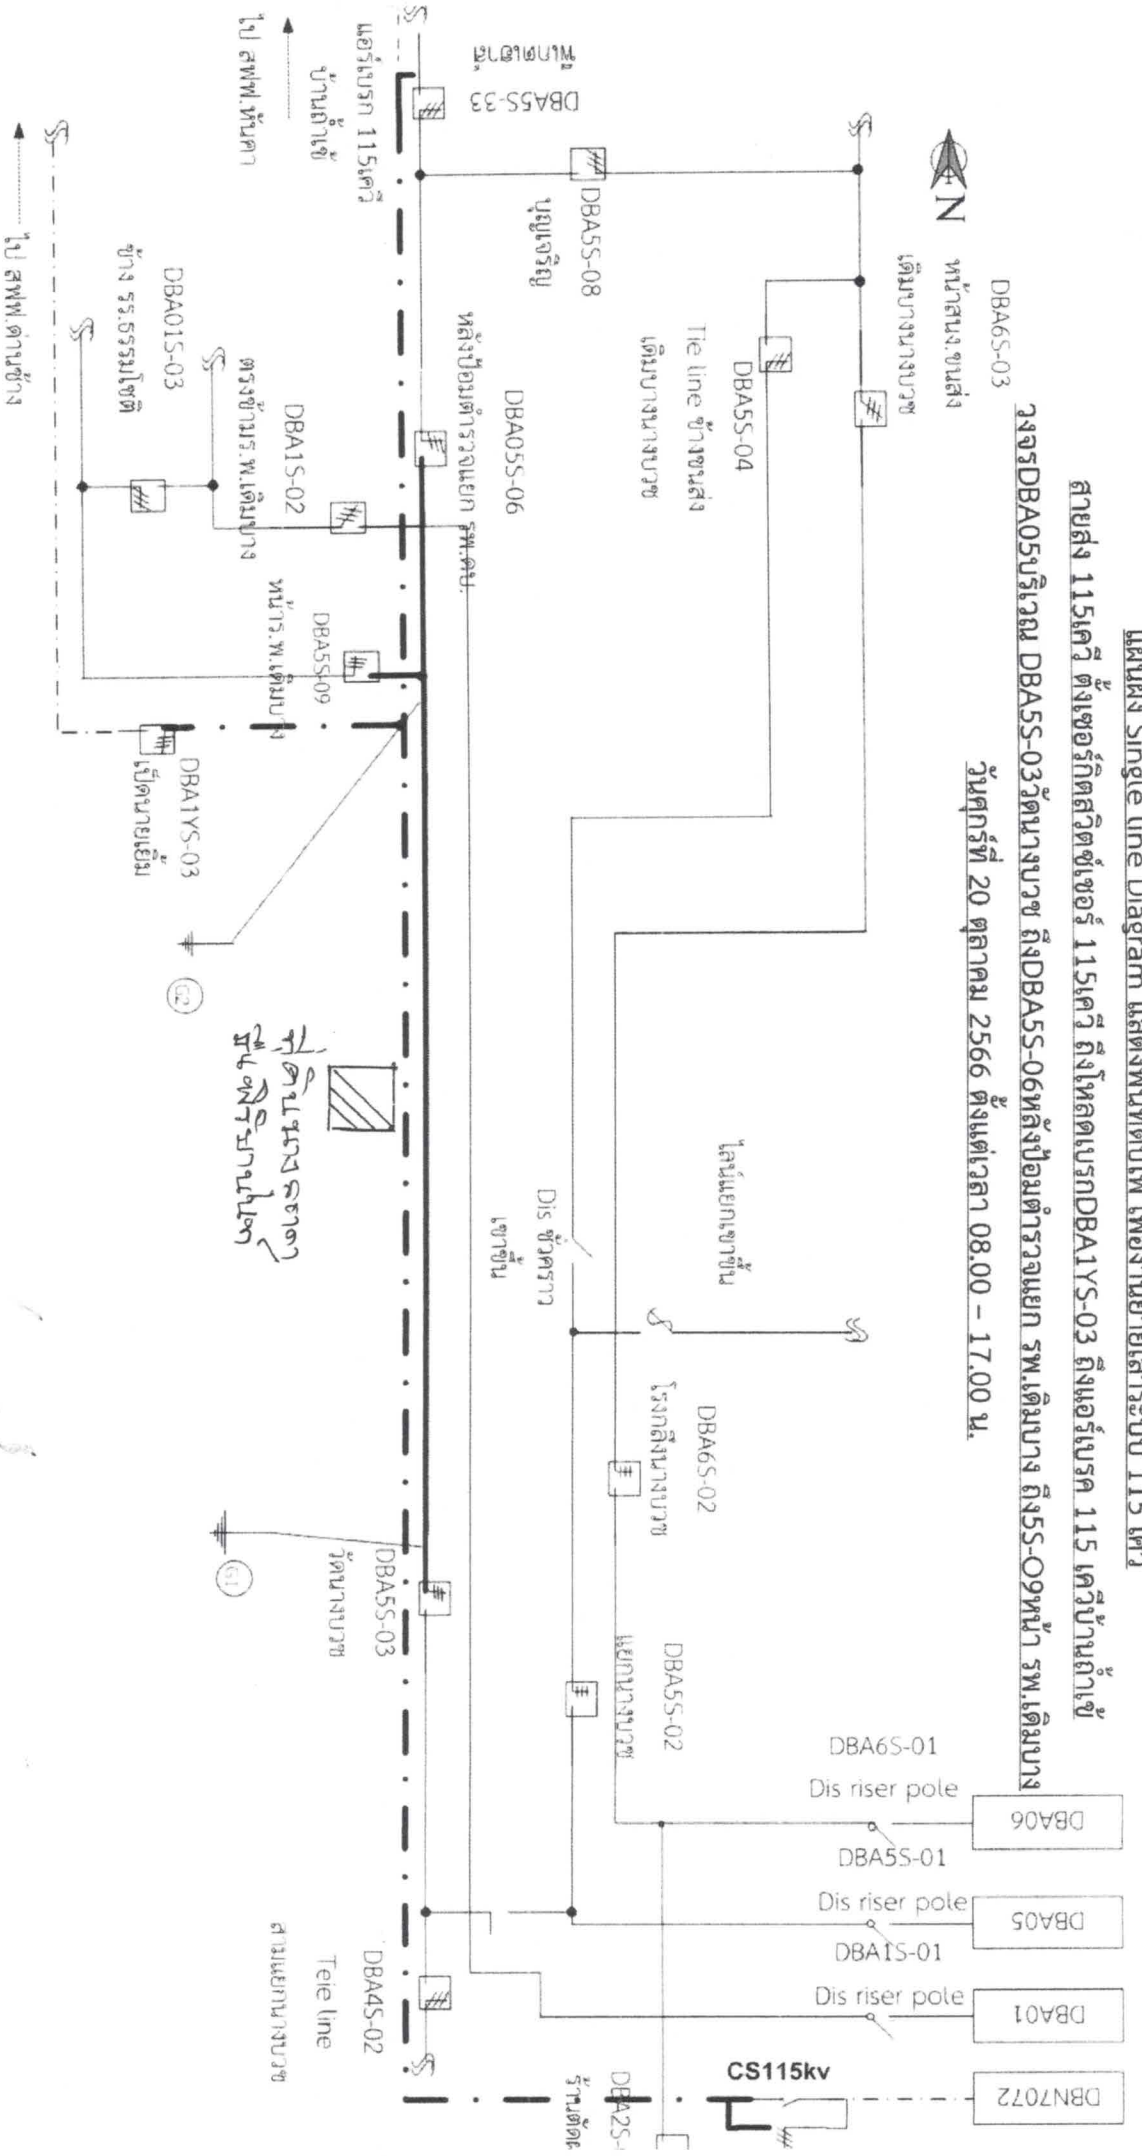

- 1. วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน: ภายใต้อาคาร 115kv CSรพ.เติมบาง
- หมายเหตุ — บริเวณที่ขอดับไฟปฏิบัติงาน

D. Semab
(นายประจวบ พลายอิน)

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน