



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.๓ อทง.(บพ.) ๔๖๕๔/๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมหมาย ชื่นด้วง

ชื่อผู้ส่ง นายนคร กว้างขวาง

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.อุทอง

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.อุทอง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูงสถานีไฟฟ้า อุทอง ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	UTG๐๒	๒๒ ก.ย. ๒๕๖๕	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	ย้ายโหลดเพื่อดำเนินการติดตั้ง รีโคลสเซอร์ ฝั่งตรงข้ามโรงไฟฟ้าไบโอแมส **รองรับสถานีอุทอง ๒(ชค)**	SF๖ ชั่วคราว ฝั่งตรงข้ามโรงไฟฟ้า ไบโอแมส	SF๖ สามแยก พลับพลาไชย UTG 25-17, UTG 25-18	นายจกมล โพธิกุล ชม.ปบ.กฟอ.อุทอง ๐๘๑-๘๘๐๐๔๓๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบไฟฟ้า

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจกมล โพธิกุล ตำแหน่ง ชม.ปบ.กฟอ.อุทอง โทร 085-266 ๘๑19

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนคร กว้างขวาง)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.อุทอง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟอ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ | พิดเคอร์ UTG ๒ จาก SF๖ สถานีโรงไฟฟ้าไบโอแมส ถึง UTG 25-17, UTG 25-18
ในวันที่ ๒๒ ก.ย. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1525/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเคอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ _____

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิชัย วัฒนพงษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผจก.กฟอ. โพธิกุล

20 ก.ย. 65

พรวิมล ชื่น
(นายพรวิมล ชื่น)
๒๖๑.๗ กม. ๒๕๖๕

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นพ. ๐๓๑

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ ๒ แผ่น

แผนผังแนบ ๒ แผ่น

ผจก. - (สถานี -)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	บริเวณตรงข้ามโรงไฟฟ้าไบโอแมส					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 ก.ย. 65	เวลา	08.30 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.อทง.	งานที่ทำ	ติดตั้งรีโครเซอร์		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1525/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	20 กันยายน 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	20 กันยายน 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	20 กันยายน 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG	-	-
3	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG	-	-
4	UTG07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	-
5	UTG02R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		อทง.	SCADA	R บ้านหนองไธ้
6	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA	-	-
7	DOA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA	-	-
8	ย้ายโหลด UTG 2 บางส่วนไปจ่ายจาก UTG 7						
9	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG	-	ขนานบัส
10	DIS ชั่วคราว UTG2-7	ปลด	สับ		อทง.	-	DIS ชั่วคราวสามแยกจรัใหม่
11	UTG02S-17	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อทง.	-	SF6 แยกปลั๊กพลาไชย
12	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG	-	ขนานบัส
13	ย้ายโหลด UTG 2 บางส่วนไปจ่ายจาก DOA 9						
14	DOA09S-07	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 บ้านหนองกุฎี
15	UTG02S-18	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อทง.	-	SF6 ปากทางบ้านหนองกุฎี
16	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
17	SF6 ชั่วคราวไลน์ UTG2	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อทง.	-	SF6 ชั่วคราวตรงข้ามโรงไฟฟ้าไบโอแมส
18	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
19	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1						
20	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2						
21	เมื่อไฟฟ้าทำงาน ทำการเทสไฟ และซ็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
22	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
23	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG	-	-
24	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG	-	-
25	UTG07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG	-	-
26	UTG02R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		อทง.	SCADA	R บ้านหนองไธ้
27	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA	-	-
28	DOA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							

สถานะจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

จุดปฏิบัติงานติดตั้ง
ติดตั้งวัสดุเซอร์ฯ

SFB ชั่วคราว
ฝั่งตรงข้ามโรงไฟฟ้าโบโฮมส

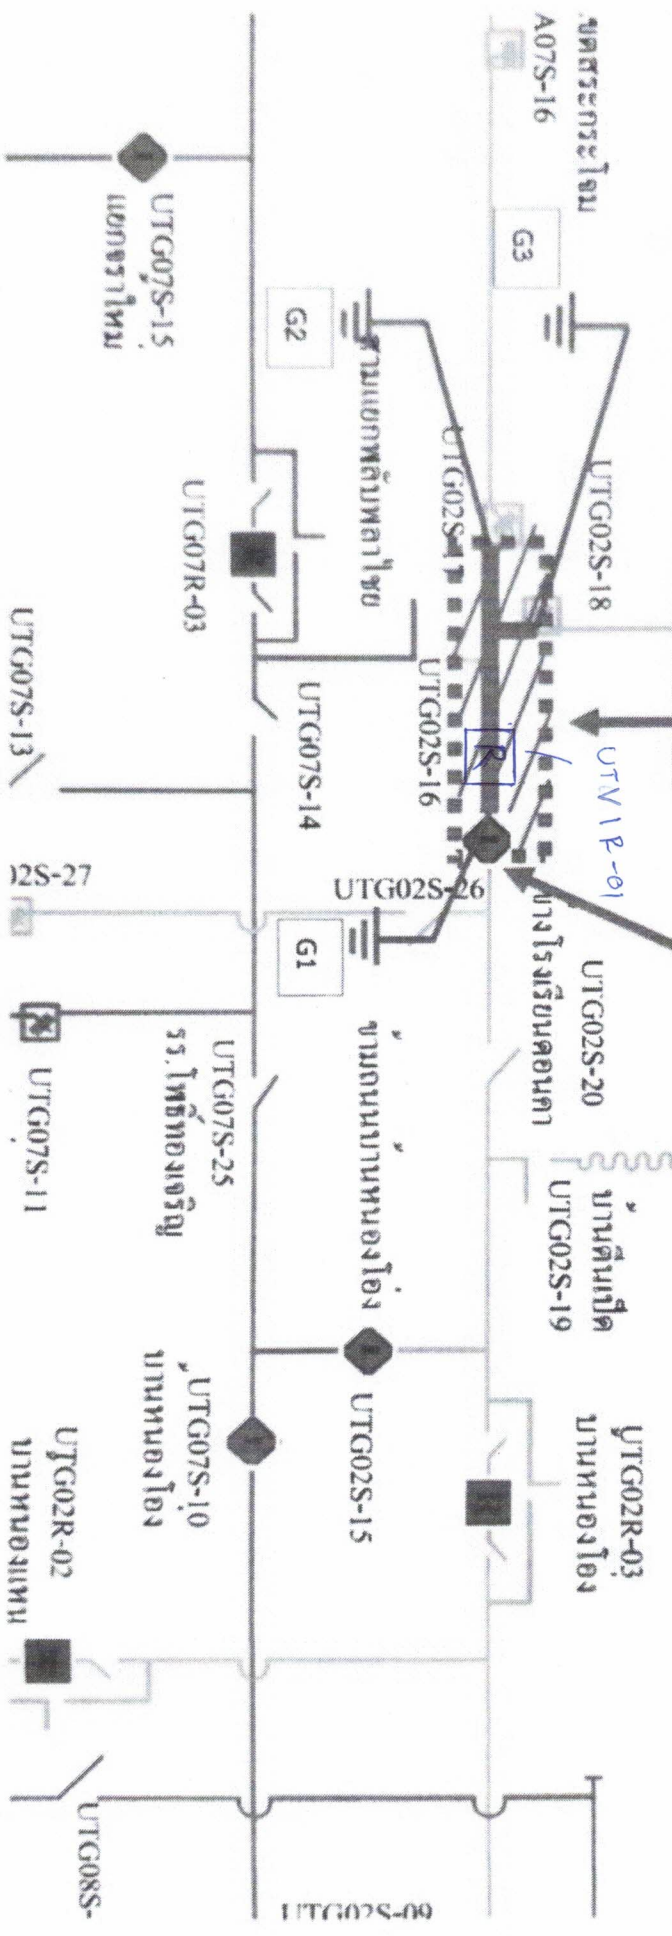

นางสมถวิล ไร่สุก
เขียน กฟผ. อุบลราชธานี

