



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

24 ต.ค. 67

เลขที่ ก.๓.สพท.(กบ.) ๕๖๓ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชิตธรรมชล
ชื่อผู้ส่ง นายประเสริฐ ฝัดศิริ

วันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.สพท.

ด้วยการไฟฟ้าสองพี่น้อง จะขอย้ายโหนดและดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน สับเปลี่ยน CT,VT ชำรุด ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F6(สพท.2)	25 ต.ค. 67	09.00	15.00	สับเปลี่ยน CT , VT ชำรุด บริเวณบ้านทะเลบก	จุดตัด DDE	SPO065-02	นายทินภัทร รามดี โทร.๐๘๘-๙๖๒๒๒๖๘
๒.								
๓.								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ไม่มี.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเกริกฤทธิ์ หงษ์โต ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.สองพี่น้อง โทร ๐๘๑-๙๕๒-๐๘๑๗

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๔.๑๓๑๙๙ Long ๙๙.๙๘๕๓๕

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๔.๑๓๐๖๑ Long ๙๙.๙๘๕๔๓

(นายประเสริฐ ฝัดศิริ)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.สพท.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SPO6 จาก DDE บ้านทะเลบก ถึง SPO๕-02

ในวันที่ 25 ต.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1527/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ นาย มิธชา พงษ์ศิริ ประสานงานการขอดับไฟกับ สาขาเรือกู้ภัย จงษ์ใต้
นางสาว

(นายสาวิตรี พงษ์ศิริ)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.บ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก. กฟส.สงข.

อก.บช.(ก.๓),อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านทะเลบก (SPO06)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 ต.ค. 67	เวลา	09.00 น. ถึง เวลา 15.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพน.	งานที่ทำ	สับเปลี่ยน CT,VT ชำรุด ตามใบขอปฏิบัติงาน 1527/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ		วันที่ 20 ตุลาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 20 ตุลาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 20 ตุลาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิศ,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	SPO06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
3	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 09.00 น.						
4	ตรวจสอบ SF6 บ้านทะเลบก รหัส SPO06S-02 อยู่สถานะ <u>Open</u> แล้วให้ทำการ <u>ล็อกคาน</u>						
5	แจ้ง กฟส.สองพี่น้อง ทำการไล่นิวโทรลต์ตั้งแต่จุดตัด DDE ก่อนถึง SF6 บ้านทะเลบก - SF6 บ้านทะเลบก รหัส SPO06S-02						
6	เมื่อ กฟส.สองพี่น้อง ทำการไล่นิวโทรลต์ตั้งแต่จุดตัด DDE ก่อนถึง SF6 บ้านทะเลบก - SF6 บ้านทะเลบก รหัส SPO06S-02 แล้ว						
7	แจ้งชุดฮอทไลน์ทำการตัด DDE ก่อนถึง SF6 บ้านทะเลบก ออกทั้งสามเฟส โดยวิธี Hotline แบบมีไฟ ตามผังแนบ						
8	เมื่อชุดฮอทไลน์ทำการตัด DDE ก่อนถึง SF6 บ้านทะเลบก ออกทั้งสามเฟส						
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.สองพี่น้องรับทราบ						
10	แจ้งให้เฝ้าไฟบริเวณที่ปฏิบัติงานแล้วทำการช็อคกราวด์จุด G1,G2 ลงข้อมูล We Safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
11	SPO06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
12	เมื่อ กฟส.สองพี่น้อง ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมลงข้อมูล We Safe						
13	แจ้งให้ปลดช็อคกราวด์ G1,G2						
14	SPO06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
15	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
16	แจ้งชุดฮอทไลน์ทำการเชื่อม DDE ก่อนถึง SF6 บ้านทะเลบก เข้าทั้งสามเฟส โดยวิธี Hotline แบบมีไฟ ตามผังแนบ						
17	เมื่อชุดฮอทไลน์ทำการเชื่อม DDE ก่อนถึง SF6 บ้านทะเลบก เข้าทั้งสามเฟส						
18	ตรวจสอบ SF6 บ้านทะเลบก รหัส SPO06S-02 อยู่สถานะ <u>Open</u> แล้วให้ทำการ <u>ปลดล็อกคาน</u>						
19	SPO06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผังระบบไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสองพี่น้อง
วันที่ 25 ต.ค. 2567 เวลา 09.00-15.00 น.
บริเวณ บ้านทะเลบก

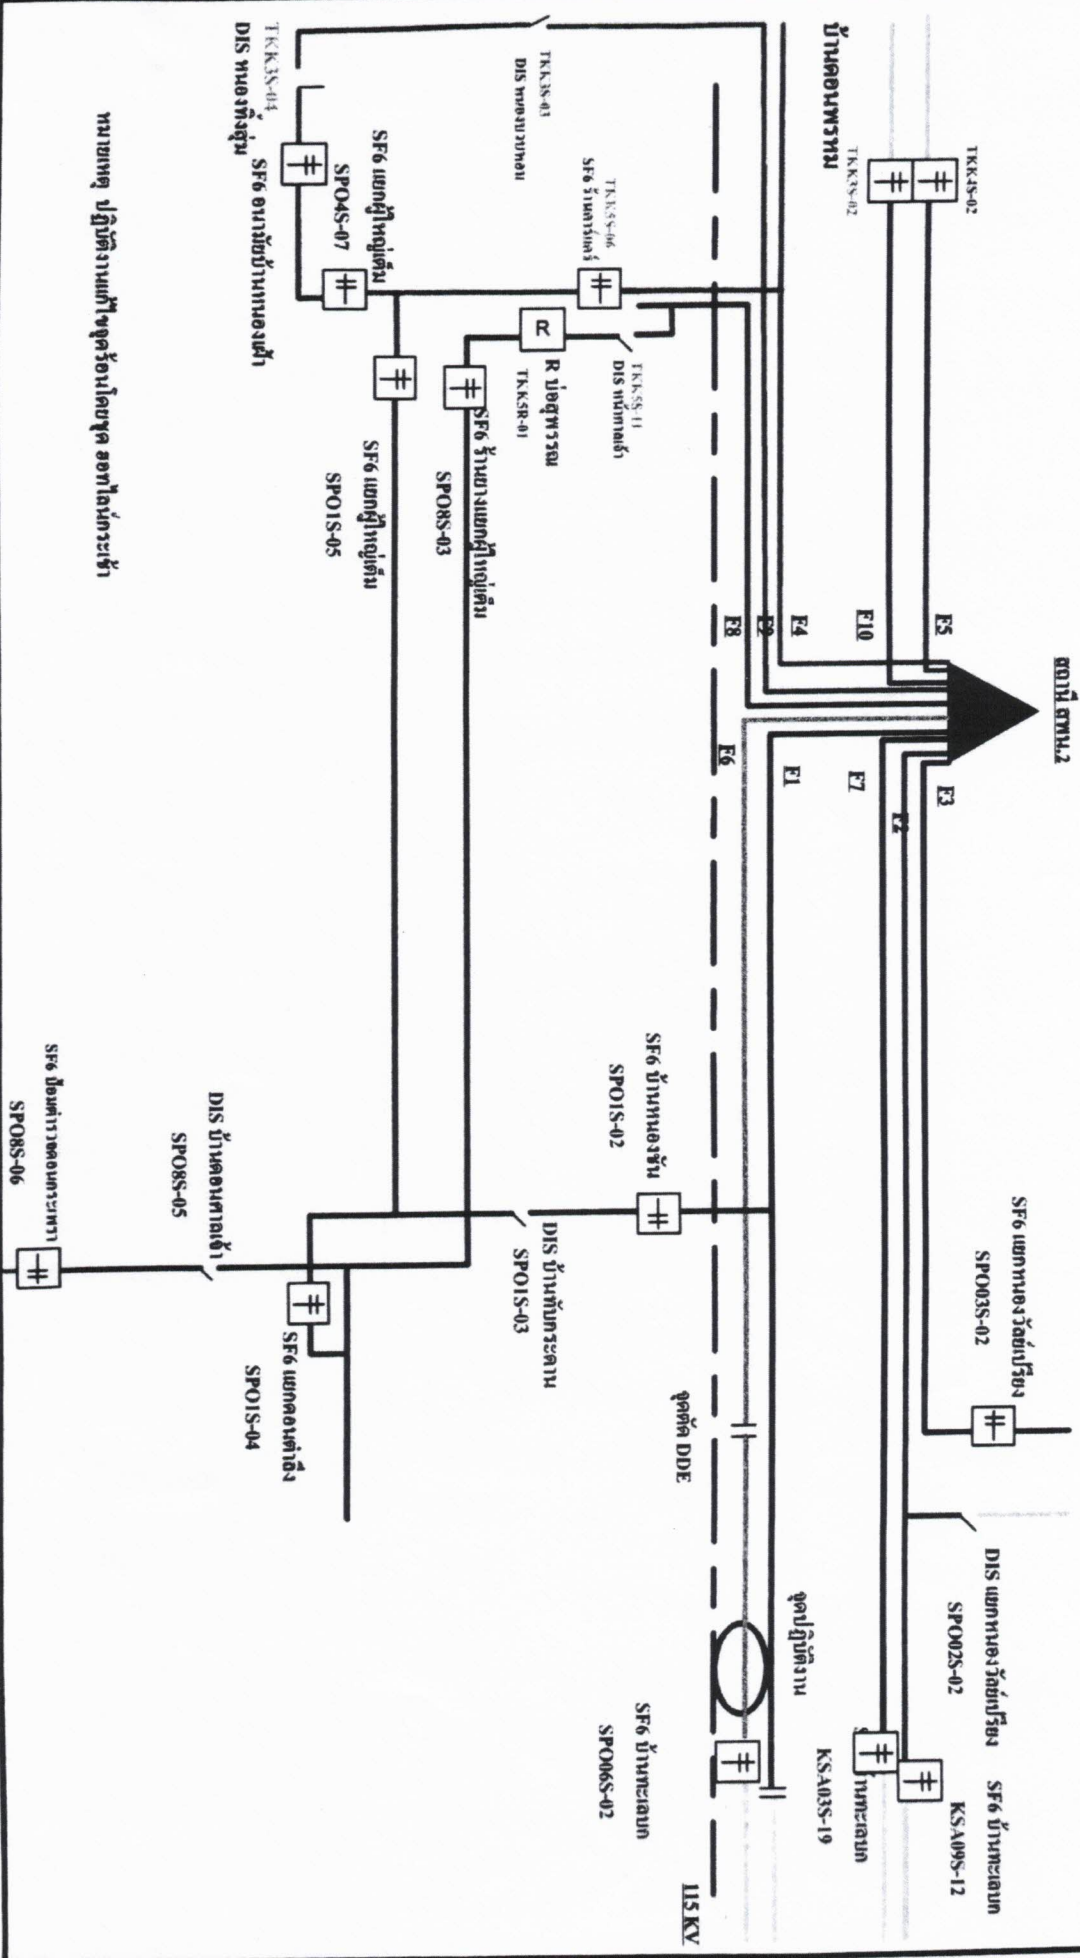

หมายเหตุ ปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อนโดยชุดช่างที่ได้นัดประจำ