



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.นญช. ๕๖๖ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณมงคล

ชื่อผู้ส่ง นายนิศากกร แซ่มโซติ

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.นบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.นญช.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.หนองหญ้าไซ ขอติดตั้ง DIS, ชั่วคราว, แยกโรงสีบ้านดิน, วงจร, DAA๐๒ และขอตั้งกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย (บ้านโค้งม่อแร่-ตลาดหนองหญ้าไซ) P-TDD๐๒.๓-F-NYCNA.๐๐๐๔. วงจร, DAA๐๒...สถานีไฟฟ้าบ้านช้าง...ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

Table with 9 columns: No., Project No., Date, Start Time, End Time, Description, Location, From, To, and Supervisor. It contains two rows of project details.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศุภลักษณ์ อังศิริ ตำแหน่ง ขผ.กป โทร ๐๘๖-๖๖๘-๕๑๕๕

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- 1. [x] มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ [] มีโอกาสชำรุด ๑.๒ [x] ไม่มีโอกาสชำรุด
2. [] ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

Handwritten signature of the official

(นายนิศากกร แซ่มโซติ)
ผจก.กฟส.หนองหญ้าไซ

แจ้งระบบสารสนเทศฯ
วันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ป.บ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พัดเตอร์ DAA2 จาก Di>๒๒๒๒๒๒๒๒ ถึง DAA2S-0S
ในวันที่ 29.๓.๖7 ตั้งแต่เวลา 0๙.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1532/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พัดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย ศิริกานันท์ วัฒนศิริทอง ประธานงานการขอดับไฟกับ สุวิภา วัฒนศิริทอง

สุวิภา
(นางสาวสุวิภา วัฒนศิริทอง)
จตท. 5 1๓๓๖ ทพ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. คคฟ. ๓๖๖๖



อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... / แผ่น
แผนผังแนบ..... / แผ่น
ผจก. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


(นายเลอพงส์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านโค้งบ่อแร่ - ตลาดหนองหญ้าไซ		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 ต.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.นญช.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1532/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง		วันที่ 21 ตุลาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 21 ตุลาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 21 ตุลาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์,น.ส.พิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	กฟส.หนองหญ้าไซ แจ้งว่าจะทำการติดตั้ง Dis ชค.โรงสีกำนันดิน ในวันที่ 28 ต.ค. 67						
3	เมื่อช่างนำงานพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
4	DAA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA	-	
5	Dis ชค. DAA02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นญช.	DIS	โรงสีกำนันดิน
6	แจ้งกฟส.นญช.ให้ทำการตรวจสอบ DAA02S-05 SF6 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา ว่าอยู่ในสถานะไขว่ OFF และให้ทำการล๊อคคาน						
7	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.นญช. ทราบ						
8	แจ้งกฟส.นญช. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1						
9	แจ้งกฟส.นญช. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G2						
10	แจ้งกฟส.นญช.ลงข้อมูลใน WE SAFE ก่อนปฏิบัติงาน						
11	แจ้งกฟส.นญช.ปฏิบัติงานได้						
12	DAA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA	-	
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
13	หลังจากกฟส.ท.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟกลับสภาพปกติ						
14	DAA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA	-	
15	แจ้งกฟส.นญช.ทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก						
16	แจ้งกฟส.นญช.ทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก						
17	เมื่อช่างนำงานพร้อมจ่ายไฟ						
18	Dis ชค. DAA02	ปลด	สับ		นญช.	DIS	โรงสีกำนันดิน
19	แจ้งกฟส.นญช.ให้ทำการปลดล๊อคคาน DAA02S-05 SF6 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา						
20	DAA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA	-	
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผ่นที่ ๒

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่บริการสายไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย (บ้านโศกบ่อแร่ตลาดหนองหญ้าไซ) P-TDD๐๒๓-1-NYCNA ๐๐๐๔ วงจร DAA๐๒ สถานีไฟฟ้าตำบลช้าง วันอังคาร ที่ ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

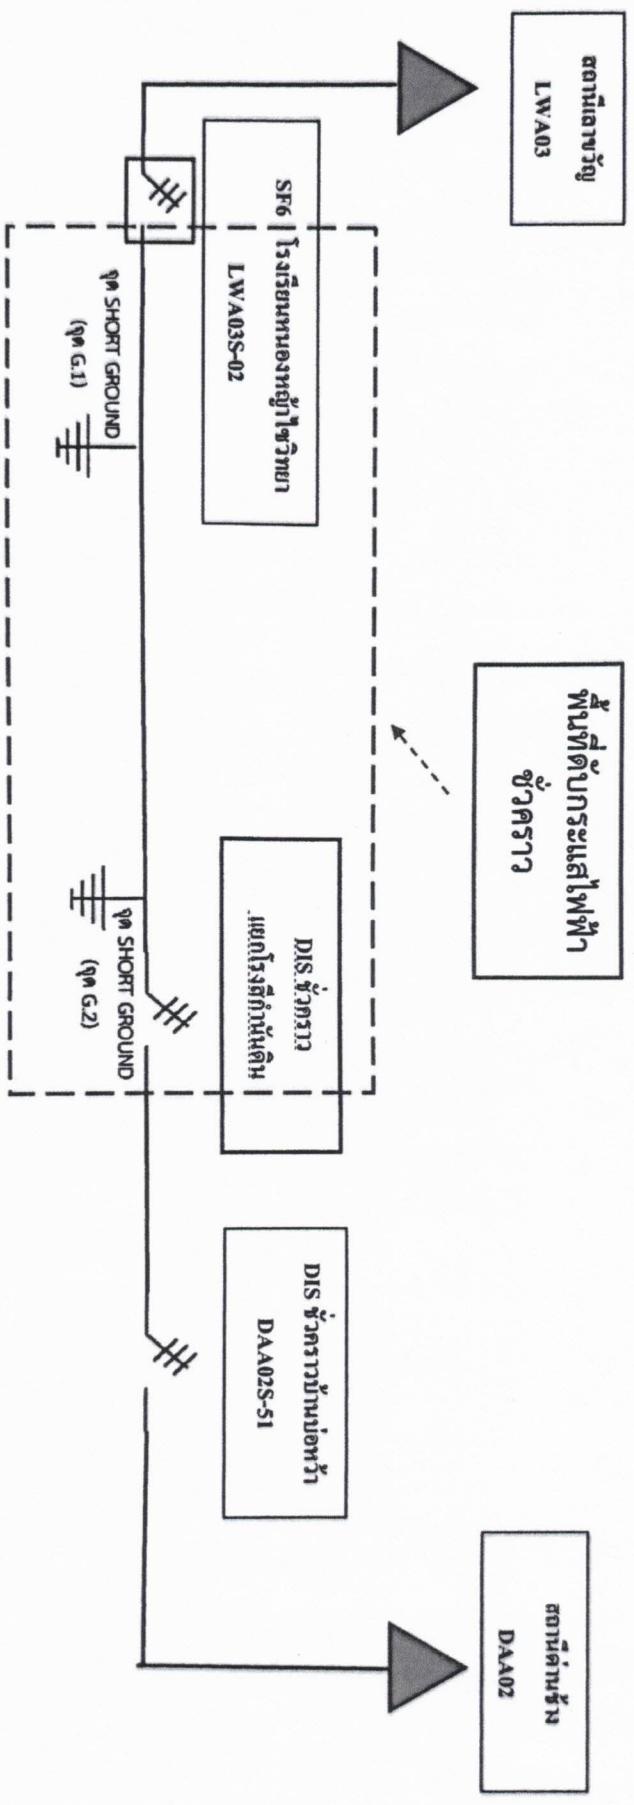

หมายเหตุ หลังการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ย้ายโหมลตกลับสภาพเดิม