



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 17 พ.ย. 64

เลขที่ ก.๓ ดมช ๕๒๐ ๑๕๖๔ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
 ชื่อผู้รับ นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง ตำแหน่ง ผอ.ปบ.(ก๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายจรัญ ศรีวังแพรค ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ฉ.คณข.

ด้วยการไฟฟ้า ตำบลมะขามเตี้ย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง สถานี กัญจนบุรี ๕ ตามแผนผังสังเขป
 แบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๕YB-๐๑	๒๐ พ.ย. ๖๔	๐๔.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ปรับตั้งเสา คอร. ๒๒ เมตร (เอนเอียง) ของระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี	สถานีไฟฟ้า ตำบลมะขามเตี้ย ๑	สถานีไฟฟ้า กัญจนบุรี ๕ (ชั่วคราว)	กกค.(ก๓) โทร ๑๐๑๖๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชฎิเกียรติ มาลาแก้ว ตำแหน่ง พฟง.๓ โทร. ๐๙๙-๙๙๗๕๙๖๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายจรัญ ศรีวังแพรค)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ฉ.คณข.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผศฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผศฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๑ พิดเตอร์ 115KV. จาก DMA 4YB-๐1 ถึง KCE 1BYB-๐1
 ในวันที่ ๒๐ พ.ย. ๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 1๖.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชิ่งเลขที่ 1534/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย นิต ราษฎร์นิยม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอุทัยรัก มาลาแก้ว

(นายอุทัยรัก มาลาแก้ว)
๒๕๖๔/๑๑/๑๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นร.คณข.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
 พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชิ่ง 2 แผ่น
 แผนผังแบบ 3 แผ่น
 ผจพ. 2 (สถานี KCE)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ช่วงสถานี กากูจันบุรี 4 - สถานี ด่านมะขามเตี้ย.					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 พ.ย. 64	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดมช.	งานที่ทำ	ปรับแต่งเสา คอร. 22 เมตร	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1534/2564		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชฤทธิ์นิยม			วันที่	15 พฤศจิกายน 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	15 พฤศจิกายน 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	15 พฤศจิกายน 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร 2. นายเกษมณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต 3. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA	-	-
3	KCE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCE	-	-
4	DMA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	DMA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA	-	L=1.4MW.
6	KCE01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCE	-	-
7	ย้ายโหลด KCE01,03 ไปจ่ายจาก DMA05						
8	DMA05S-09	ปลด	สับ		ดมช.	SF6	บ้านสายชล
9	KCE01BVB-01	สับ	ปลด		KCE	-	INCOMING 1
10	เมื่อพร้อมดับไฟ						
11	DMA04YB-01	สับ	ปลด		DMA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
12	KCE01YB-01	สับ	ปลด		KCE	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
13	KCE01YS-01	สับ	ปลด		KCE	-	ใบมีด 115 เควี
14	DMA04YS-01	สับ	ปลด		DMA	-	ใบมีด 115 เควี
15	DMA04YS-02	สับ	ปลด		DMA	-	ใบมีด 115 เควี
16	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
17	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1 (115kV.)						
18	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2 (115kV.)						
19	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA	-	-
20	DMA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
21	DMA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงที่1							
22	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
23	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA	-	-
24	DMA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
25	DMA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA	-	-
26	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1 (115kV.)						

แผนงานคัมไประบบสายส่ง 115 เควี จาก สฟฟ.ด่านมะขามเตี้ย 1 ถึง
สถานีภาณุอนบุรี 4 (ชั่วคราว) เพื่อปรับแต่งเสา คอร. 22 เมตร (เอเนอียง)
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564

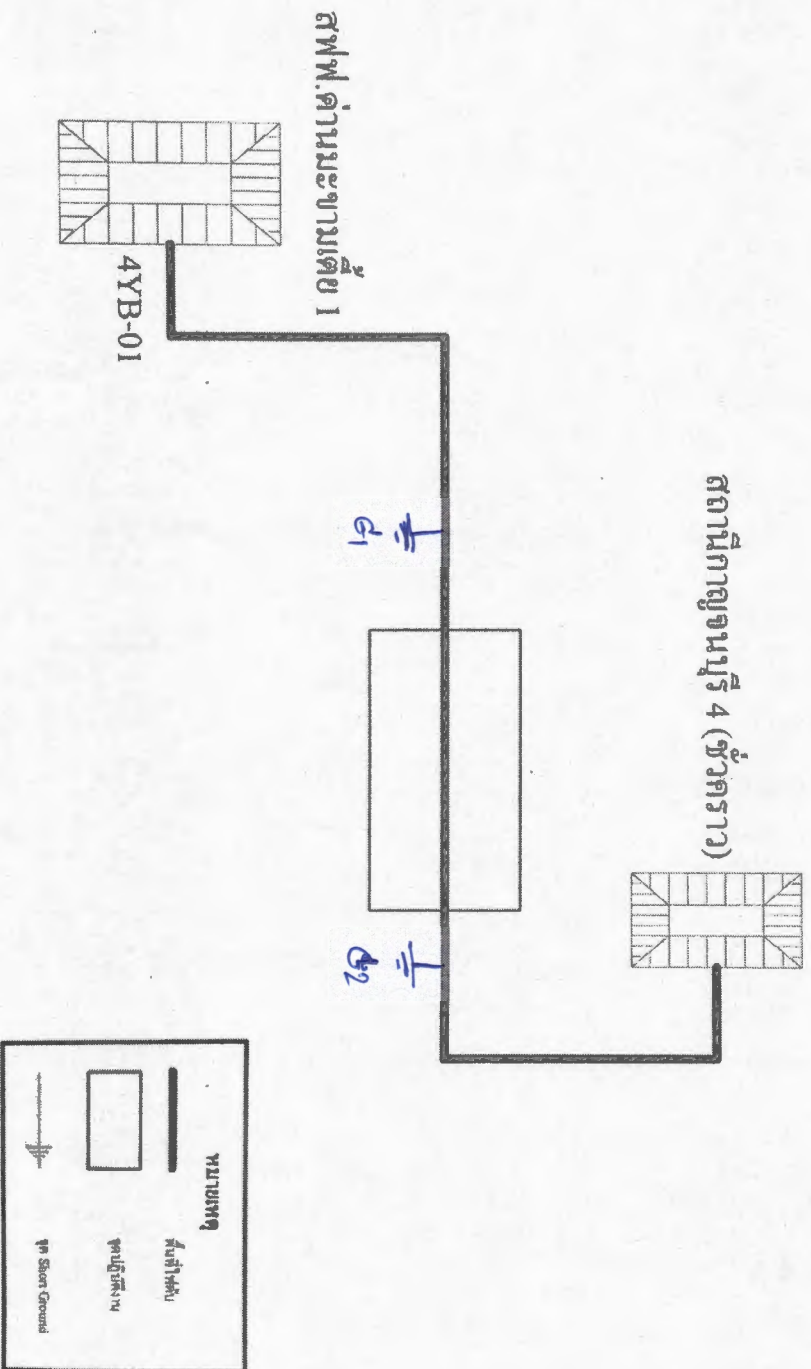



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กคค.(กต) ถึง กฟล.ตบข
เลขที่ ก.ล.กคค.(จค) ๒๖๕๙/๒๕๖๔ วันที่
เรื่อง แจ้งแผนปรับปรุงคานา คอรั ๒๒ เมตร ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี โลนช่วงสถานีไฟฟ้าต้นมะเขามระดับ ๓
สถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี ๔ (ชีวิตราว)
ถึง กฟล.ตบข.

ตามที่รับเรื่องเลขที่ ก.ล.กคค.(จค) ๒๓๗๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๔ กคค.(กต) ขอแจ้งแผน
ปรับปรุงคานา คอรั ๒๒ เมตร (เขนเขียง) ของระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี โลนช่วงสถานีไฟฟ้าต้นมะเขามระดับ ๓
สถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี ๔ (ชีวิตราว) จำนวน ๒ จุด โดยมีแผนดำเนินการในวันเสาร์ที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๔ ช่วงเวลา
๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

นายไพโรจน์ ภาคโคธิ์
รท.กคค.(กต) ปฏิบัติราชการแทน อ.กคค.(กต.)
๒๕ ก.ย. ๒๕๖๔

อก ป.บ.
เรียน อก จค.๒(บค๑)
เพื่อโปรดทราบ และประสาน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายไพโรจน์ ภาคโคธิ์
รท.กคค.(กต) ปฏิบัติราชการแทน อ.กคค.(กต.)
๒๕ ก.ย. ๒๕๖๔

