



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ทผก.(ปบ) 1907 / ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพิชญ์นันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายณัฏฐ์ เขาวรรักษ์

Switching Deadline

21 ต.ค. 67

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่ามะกา

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ท่ามะกา จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย สับเปลี่ยน LBS.SF๖ (GUNKUL) TMK๐๕S-๑๖ หน้าวัดรางวาลย์เก่า สถานีท่ามะกา.๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMK๐๕S BP๖๐๕	๒๒ ต.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	สับเปลี่ยน LBS.SF๖ (GUNKUL) TMK ๐๕S-๑๖ หน้าวัดรางวาลย์เก่า	LBS.SF๖ TMK ๐๕S-๑๖ หน้าวัดรางวาลย์เก่า	DIS TMK๐๕S-๑๕ หน้าวัดรางวาลย์เก่า	นายณัฏฐ์ เขาวรรักษ์ โทร ๐๘๕-๘๒๕๖๖๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ม.๑ ท่าเสา

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณัฏฐ์ เขาวรรักษ์ ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่ามะกา โทร ๐๘๕-๘๒๕๖๖๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีเอกสารข่าวด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- ✓ ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....
(นายณัฏฐ์ เขาวรรักษ์)
ผจก.กฟส.ท่ามะกา

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ BP๖05 จาก TMK05S-1๖ ถึง TMK05S-15
ในวันที่ 22 ต.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 1๖:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1535/2567
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุภัทรา วงศ์บุญพัก ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายณัฏฐ์ เขาวรรักษ์ อภ.กฟส.ท่ามะกา

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)
เรียน ผจก. กฟส.ท่ามะกา
อก.บช.(ก๓),อก.วว(ก๓)

นางสาว
(นางสาวสุภัทรา วงศ์บุญพัก)


๑๓๐.5 แทน ผจก.คฟ.
ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)



หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	TMK05S-16 SF6 หน้าวัดรางวาลย์เก่า					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 ต.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ทมก.	งานที่ทำ	สับเปลี่ยน TMK05S-16		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1535/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุภัสษา วงศ์บุญมาก			วันที่	19 ตุลาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	19 ตุลาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	19 ตุลาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ 2. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร 3. นายพีรภัทร, น.ส.สุภัสษา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	BPB-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	BPB-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	BPB07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บปง.	R	บ้านบางพัง
5	TMK05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บปง.	R	บ้านท่าเสา
6	ย้ายโหลด BPB05 บางส่วนไปรับไฟจาก BPB07						
7	BPBBVB-01	ปลด	สับ		BPB		ขนานบัส
8	BPB07S-12	ปลด	สับ		ทมก.	DIS	บ้านรางวาล
9	TMK05S-15	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมก.	DIS	หน้าวัดรางวาลย์เก่า
10	BPBBVB-01	สับ	ปลด		BPB		ขนานบัส
11	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
12	TMK05S-16	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทมก.	SF6	หน้าวัดรางวาลย์เก่า
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.ทมก. รับทราบ						
13	แจ้งให้ชุด Hotline ปลดสายด้าน Source และ VT ออก						
14	แจ้งให้ชุด กฟส.ทมก. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1						
15	แจ้งให้ชุด กฟส.ทมก. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการลงข้อมูลใน WE SAFE ให้เรียบร้อยแล้ว แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
17	BPB-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
18	BPB-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
19	BPB07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บปง.	R	บ้านบางพัง
20	TMK05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บปง.	R	บ้านท่าเสา
	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก						
21	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
22	แจ้งให้ชุด กฟส.ทมก. ทำการปลด Short Ground จุด G1						
23	แจ้งให้ชุด กฟส.ทมก. ทำการปลด Short Ground จุด G2						
24	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
25	BPB-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
26	BPB-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	BPB07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บปง.		R	บ้านบางพัง
28	TMK05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บปง.		R	บ้านท่าเสา
29	เมื่อชุด Hotline เชื่อมสายด้าน Source แล้วเสร็จ							
30	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
31	TMK05S-16	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ทมก.		SF6	หน้าวัดรางวาลย์เก่า
32	ย้ายโหลด BPB05 บางส่วนกลับจาก BPB07							
33	BPBBVB-01	ปลด	สับ		BPB			ขนาบัส
34	TMK05S-15	ปลด	สับ		ทมก.		DIS	หน้าวัดรางวาลย์เก่า
35	BPB07S-12	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมก.		DIS	บ้านรางวาล
36	BPBBVB-01	สับ	ปลด		BPB			ขนาบัส
37	BPB-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
38	BPB-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
39	BPB07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บปง.		R	บ้านบางพัง
40	TMK05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บปง.		R	บ้านท่าเสา
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

ปฏิบัติงานวันที่ 22 ต.ค. 2567
เวลา 8.30 - 16.30 น.

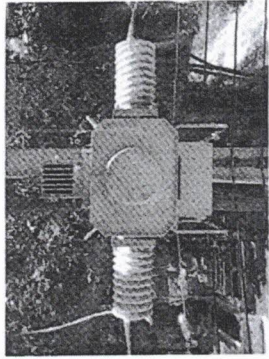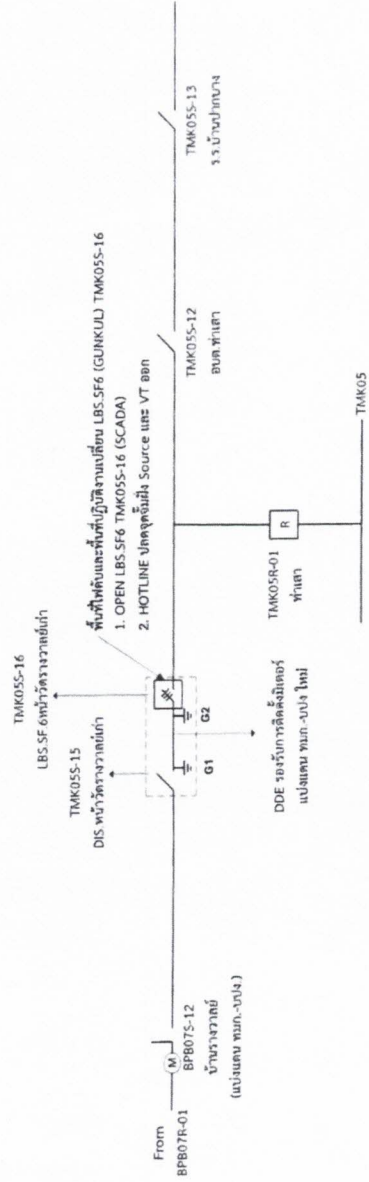

160 หน้า
45-015495