



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 15 ธ.ค. 64

เลขที่ ก.ท.กฟส.ท่าเรือ(กป.) ๑๙๑๔/๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญรณ สิงห์โตทอง  
ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอ้วนไฟ


วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.ท่าเรือ

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ท่าเรือ จะขอตัดระบบจำหน่าย ๒๒ เควี วงจรที่ ๒ สถานีท่ามะกา ๒ เพื่อดำเนินการ ป.บ.ระบบจำหน่าย ช่วงหน้า ศูนย์แพทย์เฉลิมพระเกียรติแผนผังสังเขปแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TMA๐๘	๑๘ ธ.ค. ๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ป.บ.ระบบจำหน่าย ช่วงหน้า ศูนย์แพทย์เฉลิมพระเกียรติ	TMA๐๘S-๐๕	TMK๐๘S-๐๖	นายกฤตภาส ปิ่นเจริญ ๐๙๐-๙๙๑๙๙๙๗๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ถนนแสงชูโต(สายเก่า) ตั้งแต่ บริเวณ หน้าศูนย์แพทย์เฉลิมพระเกียรติฯ ถึง บริเวณ หน้าโรงเรียนน้องวิวเวทวันใต้ ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเสนีย์ ศรีมงคล ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.ท่าเรือ โทร. ๐๘๑-๗๗๖๔๗๔๓


๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ   
( นายวิโรจน์ เอกอ้วนไฟ )  
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.ท่าเรือ

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓  
เรียน อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๑ ฟีดเดอร์ TMA8 จาก TMA8S-0 ถึง TMA8S-06 District 11 กฟท.๓  
ในวันที่ 18 ธ.ค. ๖๔ ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1536/2564  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่  
พนักงานศูนย์ฯ นาย อนันต์ อรรถประพันธ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ ทบ เสณี ศรีมงคล

  
( นายอนันต์ อรรถประพันธ์ )  
๐๙๐.๔ ๓๓๓ ๓๓๓๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.น.(ค.ฟ.)  
เรียน ผ.จก. กฟส.ท.ร.  
อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิชชิ่ง ๒ แผ่น  
แผนผังแบบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี) เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.น.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.น.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ TMA08 บริเวณ TMA08S-05(ศูนย์แพทย์เฉลิมพระเกียรติ) - TMA08S-06(ตรงข้ามรพ.น้ำตาลประจวบ),DIS.ชค.แยกรพ.ทร.				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 ธ.ค. 64	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ทร.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1536/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์			วันที่	12 ธันวาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	12 ธันวาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	12 ธันวาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายสุภาสวัสต์,นายอนุสรณ์,นายพนิต,นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>				


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	- ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	TMA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		
3	TMA08R-01	Normal	Nonreclosing,Blk Gnd		รถทร-		RE บ้านหนองรี พร้อมAlter
4	- เปลี่ยนทางการจ่ายไฟไลน์ TMA08						
5	TMA08S-09	ปลด	สับ		รถทร-		DIS ตรงข้ามป้อมตำรวจสี่แยกท่าเรือ
6	DIS. ไลน์ TMA08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถทร-		DIS แยกโรงพยาบาลท่าเรือ
7	- ดับไฟไลน์ TMA08 เวลา 08.00 น.						
8	TMA08S-05	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถทร-		SF6 ศูนย์การแพทย์เฉลิมพระเกียรติ
9	ตรวจสอบ TMA08S-06 ให้เปิดวงจรโซลาร์"OFF"พร้อมให้ล๊อคคาน					รถทร-	SF6 ตรงข้ามรพ.น้ำตาลประจวบ
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.ท่าเรือรับทราบ						
11	แจ้งกฟส.ท่าเรือ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
12	แจ้งกฟส.ท่าเรือ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
13	แจ้งกฟส.ท่าเรือลงรายละเอียด WE SAFE						
14	แจ้งกฟส.ท่าเรือปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
15	TMA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		
16	TMA08R-01	Nonreclosing,Blk Gnd	Normal		รถทร-		RE บ้านหนองรี
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
17	หลังจากกฟส.ท่าเรือปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
18	แจ้งกฟส.ท่าเรือทำการปลด Short ground จุด G1 ออก						
19	แจ้งกฟส.ท่าเรือทำการปลด Short ground จุด G1 ออก						
20	แจ้งกฟส.ท่าเรือลงรายละเอียด WE SAFE						
21	TMA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		
22	TMA08R-01	Normal	Nonreclosing,Blk Gnd		รถทร-		RE บ้านหนองรี
23	- จ่ายไฟ						
24	TMA08S-05	ปลด	สับ		รถทร-		SF6 ศูนย์การแพทย์เฉลิมพระเกียรติ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	- เปลี่ยนทางการจ่ายไฟไลน์ TMA08 กลับตามสภาพปกติ						
26	DIS.ไลน์ TMA08	ปลด	สับ		รถทร-		DIS แยกโรงพยาบาลท่าเรือ
27	TMA08S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถทร-		DIS ตรงข้ามป้อมตำรวจสี่แยกท่าเรือ
28	ให้ปลดถ็อดคาน TMA08S-06 อยู่ตำแหน่ง Un-Lock				รถทร-		SF6 ตรงข้ามโรงน้ำตาลประจวบ
29	TMA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		
30	TMA08R-01	Nonreclosing,Blk Gnd	Normal		รถทร-		RE บ้านหนองรี พร้อมAlter
*** ลิ้นสุด Switching ***							

## Check List

### ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน ..... ป.ระบบจำหน่าย ช่วงหน้าศูนย์แพทย์เฉลิมพระเกียรติ สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน ..... ถนนแสงชูโตสายเก่าตั้งแต่หน้าศูนย์แพทย์เฉลิมพระเกียรติฯ ถึง หน้า.ร.ร.น้องวิวเทศบาลนคร วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน ..... ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ..... การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้) ชื่อ ..... นายวิโรจน์ เอกอำไพ ตำแหน่ง ..... รจก.(ท) / ชจก.(ท) / ผจก.กฟส. .... เบอร์โทรศัพท์มือถือ ..... ๐๘๗-๑๐๙-๗๘๖๙ ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก ..... นายภฤตภาส ปิ่นเจริญ ตำแหน่ง ..... พนักงานช่างระดับ ๓ ..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ ..... ๐๙๐-๙๙๑-๙๙๗๓ หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว ..... กกค.(ก๓) ๕ ชุดงาน ..... กฟอ.ท่ามะกา ๒ ชุดงาน ..... กฟอ.บ้านโป่ง ๒ ชุดงาน ..... กฟอ.กำแพงแสน ๓ ชุดงาน ..... กฟส.อ.พนมทวน ๑ ชุดงาน ..... กฟอ.นครชัยศรี ๑ ชุดงาน
๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) / เมื่องานเสร็จต้องเคลียร์ไลน์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ) ชื่อ ..... นายเสนีย์ ศรีมงคล ..... ตำแหน่ง ..... ผ.กป. .... เบอร์โทรศัพท์ ..... ๐๘๑-๗๓๖๔๗๔๓
๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้า ..... ชุดงานนายอณัติ
๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำการวัดชั่วคราวจุดที่ ๑ ..... G๑ ..... ผู้รับผิดชอบ ..... นายเกียรติศักดิ์ เพชรไวภูณท์ จุดที่ ..... G๒ ..... ผู้รับผิดชอบ ..... นายเกียรติศักดิ์ เพชรไวภูณท์ ..... จุดที่ ๓ ..... G๓ ..... ผู้รับผิดชอบ ..... นายศิริพงษ์ หวเครือ ..... จุดที่ ๔ ..... G๔ ..... ผู้รับผิดชอบ ..... นายศิริพงษ์ หวเครือ
๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่ ..... ก.๓กฟส.ท่าเรือ(กป.) ๑๙๑๔ / ๒๕๖๔ ..... โดยมีผลการอนุมัติดังนี้ <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ เหตุผล..... <input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ ตามบันทึกที่ ..... ก.๓กฟส.ท่าเรือ(กป.) ๑๙๑๔ / ๒๕๖๔
๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่ ..... ก.๓กฟส.ท่าเรือ(กป.) ๑๙๑๔ / ๒๕๖๔ ..... เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ ..... นายศิริพงษ์ หวเครือ
๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่ <input type="checkbox"/> ไม่แจ้ง เหตุผล..... <input checked="" type="checkbox"/> แจ้ง จำนวน ..... ๙ ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ใช้ไฟในพื้นที่ดับไปหรือไม่ ..... ไม่มีข้อทักท้วง
๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่จัดประชุม เหตุผล ..... ชี้แจงรายละเอียดตอน Safety Talk KYT ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน <input type="checkbox"/> จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่..... สถานที่ประชุม..... ราชานามผู้เข้าร่วมประชุม .....
๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่จัดชี้แจง เหตุผล ..... ชี้แจงรายละเอียดตอน Safety Talk KYT ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน <input type="checkbox"/> จัดชี้แจงแล้ว เมื่อวันที่..... ราชานามผู้เข้าร่วมชี้แจง .....

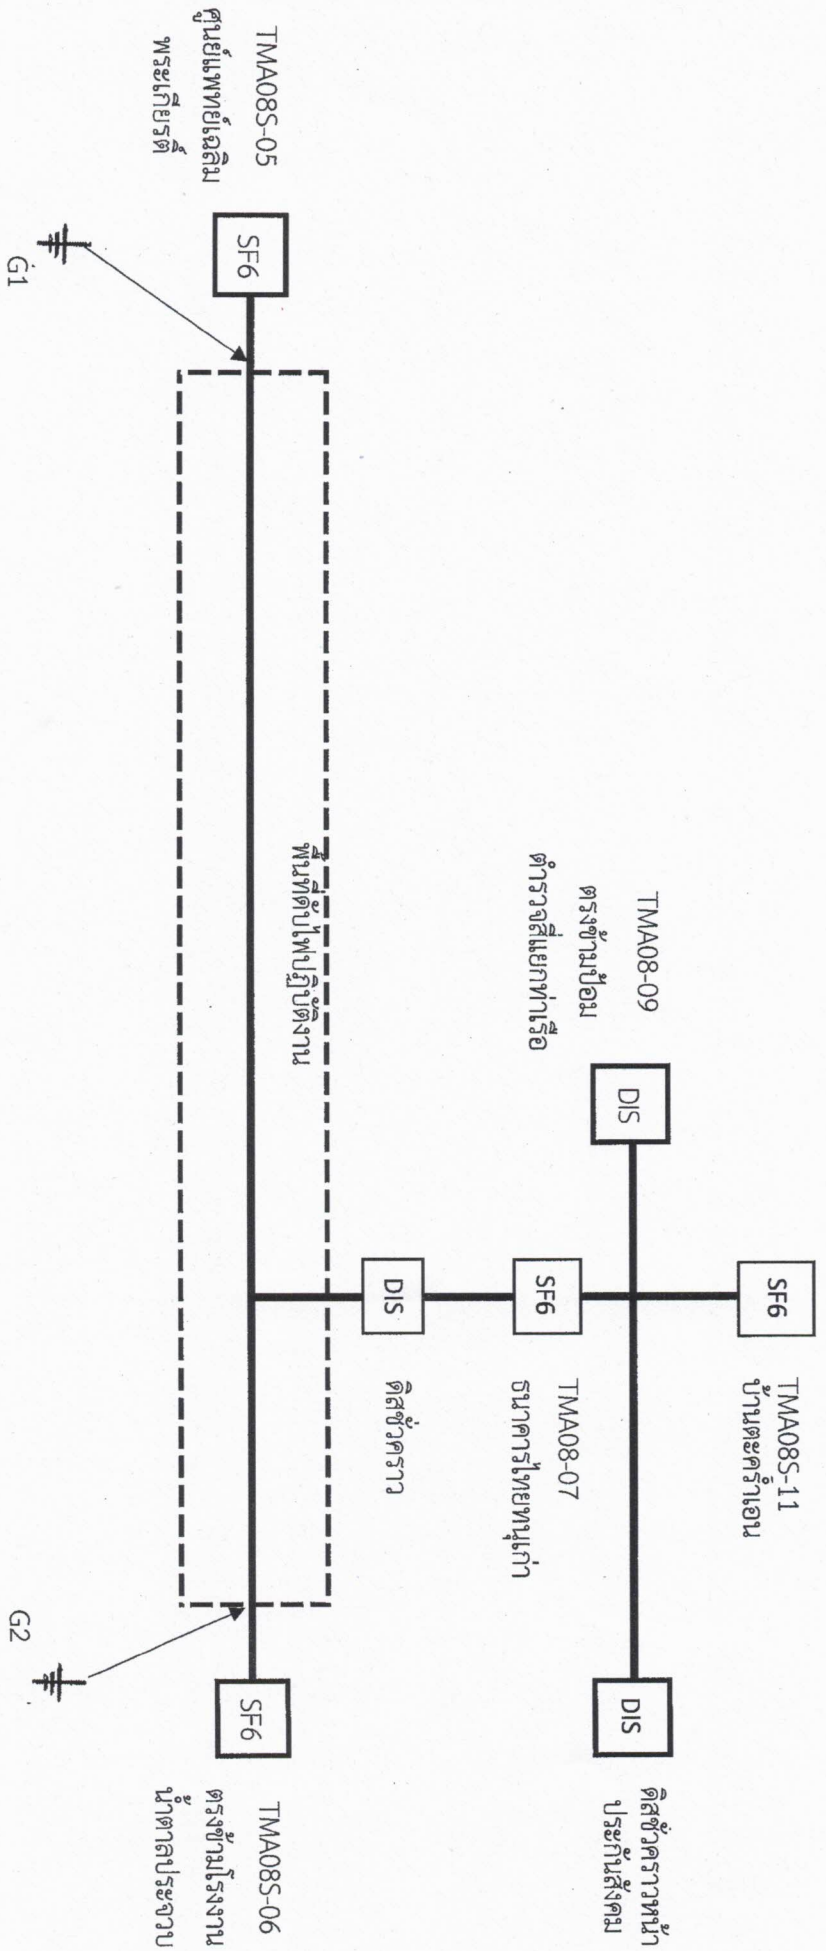

แผนเดินไฟฟ้า ระบบจำหน่าย ศูนย์แม่ข่ายเฉลิมพระเกียรติ  
 เฟดเดอร์ 8 สถานีทางวิ่ง จาก TMA08S-05 ถึง TMA08S-06