



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.ต.สพร.(บ.บ.) 04705
ชื่อผู้รับ นายสมบุรณ์ สิงโตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายวิฑูรธ ชาติวัฒนานนท์

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ย้ายแนวเสาสายส่ง ๑๑๕ KV สาย๗ไปทางแพศรีวิชัย ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NCA๕YS	๒๖ ธ.ค. ๖๔	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ปักเสาสายส่ง ๒๖ ต้น	NCA๕YS-๐๕	SAC14B-01	นายสมชาย สุขวิจิตร ๐๔๔-๒๕๓๕๙๔๕
๒	SAC๐๓					SAC๓S-๐๓	-SF๖ชั่วคราวข้างB.ชาติ (วงจรส่ง) <u>UH</u> -SAC๓S-๐๕ -SF๖ชั่วคราวสี่แยกแพศรี วิชัย	
๓	SAC๐๔					SAC๔S-๐๒	-SF๖ชั่วคราวข้างB.ชาติ (วงจรส่ง) <u>ลาว</u> -SAC๔S-๐๔	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) สาย๗ ช่วงถนนรวม -สี่แยกแพศรีวิชัย

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายวัลลภ สุวรรณศรี ตำแหน่ง ข.บ.บ โทร ๐๘๕-๘๘๘๖๒๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ [Signature]
(นายวิฑูรธ ชาติวัฒนานนท์)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115HV จาก NCA545-05 ถึง SAC14B-01
ในวันที่ 26 ธค 64 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1542/2564
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ SAC3 จาก SAC35-07 ถึง SF6 หน้าที่ 1101, SAC35-07, SF6
ในวันที่ 26 ธค 64 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 14:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1101
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ 9C9 จาก SAC95-02 ถึง SF6 หน้าที่ 1101, SAC95-04
ในวันที่ ๒6 ธค 64 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1101
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ _____ ฟีดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ _____
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ _____ ฟีดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ _____

พนักงานศูนย์ฯ นาย [Signature] ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทว.ธ.ธ [Signature]

[Signature]
(พ.อ.ท.จ.วิ.ว. ธีรพงษ์)
2๐1๙ ทท.บ.บ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปน.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.ฉปร., กฟผ.หบ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


ขั้นตอนการสวิตชิง 4 แผ่น
แผนผังแบบ 1 แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี SAC)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ SAC03,09 และสายส่ง 115 kV. บริเวณแนวถนนปิ่นเกล้า ถึง สามแยกแพศรีวิชัย						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 ธ.ค. 64	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00	น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.สพร.	งานที่ทำ	ปักเสาสายส่ง 26 ต้น	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1542/64		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์			วันที่	21 ธันวาคม 2564		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	21 ธันวาคม 2564		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	21 ธันวาคม 2564		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	ตรวจสอบ Loop 115 kV.NCA01YB-01 กับ NCA05YB-01 ว่า Loop ปกติ						
3	NCA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		
4	SAC01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		
5	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		
6	SAC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		
7	SAC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		
8	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์กทม.		
9	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์กทม.		
10	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์กทม.		
11	NCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		
12	NCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		
13	NCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		
14	NCA0BR-12	Normal	Nonreclosing, ALT		SCADA		
15	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		
16	PMB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		
17	- ย้ายโหลด SAC03 ไปจ่ายจาก NCA06 และ SAC09 ไปจ่ายจาก NCA10						
18	NCA10S-11	ปลด	สับ		รถนช-	SCADA	SF6 หุ่นซีผัง (กลาง)
19	NCA06S-15	ปลด	สับ		รถนช-	DIS	หุ่นซีผัง (บน)
20	SF6 ไลน์ SCA03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถสพร-	SF6	แบงค์ชาติ(บน)
21	SF6 ไลน์ SCA09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถสพร-	SF6	แบงค์ชาติ(ล่าง)
22	- ย้ายโหลด SAC03 ไปจ่ายจาก NCA12						
23	NCA12S-09	ปลด	สับ		รถนช-	SCADA	คลังสินค้าดัชมิลล์(ล่าง)
24	SAC03S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถสพร-	SF6	แยกแพศรีวิชัย(ล่าง)
25	- ย้ายโหลด SAC09 ไปจ่ายจาก NCA01						
26	NCA01S-12	ปลด	สับ		รถนช-	SCADA	คลังสินค้าดัชมิลล์(บน)
27	SAC09S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถสพร-	SF6	แยกแพศรีวิชัย(บน)
28	- ย้ายโหลด SAC03 ไปจ่ายจาก PMB08						
29	SF6 ไลน์ SCA03	ปลด	สับ		รถสพร-	SF6	หน้าแพศรีวิชัย(บน-ล่าง)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
30	SF6 โลင်း SCA03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถสพร-		SF6	แยกแพศรีวิชัย
31	- ปลด Loop สายส่ง 115 kV.							
32	SAC01YB-01	สับ	ปลด		SAC		CB	115 kV.
33	SAC01YS-01	สับ	ปลด		SAC			ใบมีด 115 kV.
34	SAC01YS-03	สับ	ปลด		SAC			ใบมีด 115 kV.
35	- ดับไฟไลน์ SAC03,09 และสายส่ง 115 kV. เวลา 08.00 น.							
36	ตรวจสอบ Low Gas ก่อนทำการปลด					รถนช-	LBS	115 kV. บั้มแก๊ส
37	NCA05YS-05	สับ	ปลด, ล็อคคกญแจ		รถนช-		LBS	115 kV. บั้มแก๊ส
38	SAC03S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถสพร-		SF6	ร้านดอยคำ(บน)
39	SAC09S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถสพร-		SF6	ร้านดอยคำ(ล่าง)
40	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟอ.สามพรานรับทราบ							
41	แจ้งกฟอ.สามพราน Test ไฟว่าดับเรียบร้อย							
42	แจ้งกฟอ.สามพรานทำการ Short ground จุด G1							
43	แจ้งกฟอ.สามพรานทำการ Short ground จุด G2							
44	แจ้งกฟอ.สามพรานทำการ Short ground จุด G3							
45	แจ้งกฟอ.สามพรานทำการ Short ground จุด G4							
46	แจ้งกฟอ.สามพรานลงรายละเอียด We Safe							
47	แจ้งกฟอ.สามพรานปฏิบัติงานได้ทุกชุด							
48	NCA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA			
49	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC			
50	SAC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC			
51	SAC09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC			
52	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์กทม.			
53	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์กทม.			
54	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์กทม.			
55	NCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA			
56	NCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA			
57	NCA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA			
58	NCA0BR-12	Nonreclosing, ALT	Normal		SCADA			
59	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB			
60	PMB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB			
	***** สิ้นสุด Switching เช้า *****							
61	หลังจากกฟอ.สามพรานปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด							
62	แจ้งกฟอ.สามพรานทำการปลด Short ground จุด G1 ออก							
63	แจ้งกฟอ.สามพรานทำการปลด Short ground จุด G2 ออก							
64	แจ้งกฟอ.สามพรานทำการปลด Short ground จุด G3 ออก							
65	แจ้งกฟอ.สามพรานทำการปลด Short ground จุด G4 ออก							
66	แจ้งกฟอ.สามพรานลงรายละเอียด We Safe							
67	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching							
68	NCA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA			


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
69	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		
70	SAC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		
71	SAC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		
72	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์กทม.		
73	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์กทม.		
74	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์กทม.		
75	NCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		
76	NCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		
77	NCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		
78	NCA0BR-12	Normal	Nonreclosing, ALT		SCADA		
79	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		
80	PMB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		
81	- จ่ายไฟไลน์ SAC03,09 และสายส่ง 115 kv.						
82	ตรวจสอบ Low Gas ก่อนทำการสับ				รถนช-	LBS	115 kv.ปัมแก๊ส
83	NCA05YS-05	ปลด	สับ, ล็อกกุญแจ		รถนช-	LBS	115 kv.ปัมแก๊ส
84	SAC03S-03	ปลด	สับ		รถสพร-	SF6	ร้านดอยคำ(บน)
85	SAC09S-02	ปลด	สับ		รถสพร-	SF6	ร้านดอยคำ(ล่าง)
86	- จ่าย Loop สายส่ง 115 kv.						
87	SAC01YS-01	ปลด	สับ		SAC		ใบมิด 115 kv.
88	SAC01YS-03	ปลด	สับ		SAC		ใบมิด 115 kv.
89	SAC01YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAC	CB	115 kv.
90	- ย้ายโหลด SAC03 กลับคืนจาก PMB08						
91	SF6 ไลน์ SCA03	ปลด	สับ		รถสพร-	SF6	แยกแพศรีวิชัย
92	SF6 ไลน์ SCA03	สับ	ปลด, ล็อกคาน		รถสพร-	SF6	หน้าแพศรีวิชัย(บน-ล่าง)
93	- ย้ายโหลด SAC03 กลับคืนจาก NCA12						
94	SAC03S-05	ปลด	สับ		รถสพร-	SF6	แยกแพศรีวิชัย(ล่าง)
95	NCA12S-09	สับ	ปลด		รถนช-	SCADA	SF6 คลังสินค้าดัชเชิลล์(ล่าง)
96	- ย้ายโหลด SAC09 กลับคืนจาก NCA01						
97	SAC09S-04	ปลด	สับ		รถสพร-	SF6	แยกแพศรีวิชัย(บน)
98	NCA01S-12	สับ	ปลด		รถนช-	SCADA	SF6 คลังสินค้าดัชเชิลล์(บน)
99	- ย้ายโหลด SAC03 กลับคืนจาก NCA006 และ SAC09 กลับคืนจาก NCA10						
100	SF6 ไลน์ SCA03	ปลด	สับ		รถสพร-	SF6	แบงก์ชาติ(บน)
101	SF6 ไลน์ SCA09	ปลด	สับ		รถสพร-	SF6	แบงก์ชาติ(ล่าง)
102	NCA06S-15	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถนช-	DIS	หุ้มซีฟิ่ง (บน)
103	NCA10S-11	สับ	ปลด		รถนช-	SCADA	SF6 หุ้มซีฟิ่ง (กลาง)
104	NCA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		
105	SAC01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		
106	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		
107	SAC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		
108	SAC09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
109	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์กทม.		
110	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์กทม.		
111	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์กทม.		
112	NCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		
113	NCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		
114	NCA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		
115	NCA0BR-12	Nonreclosing, ALT	Normal		SCADA		
116	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		
117	PMB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		
***** สิ้นสุด Switching *****							

SALabans nish
 1100378c OFF LOOP

1100378c
 1100378c

SAL Labans
 1100378c ON

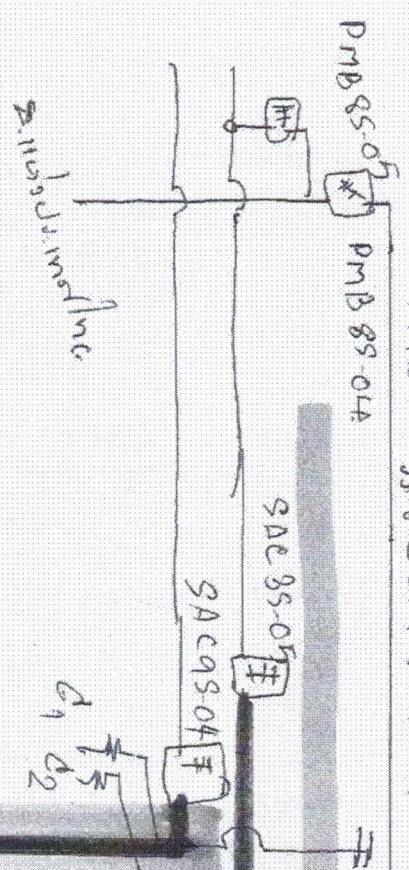

NCA 053-05

S. nishu
 1100378c

SAL Labans
 1100378c

SAC 03-03

SAC 93-04

SAC 93-03

SAC 93-02

G3 G4

SAL Labans

26 20 64 20 10 1100378c

