



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กพส.(ปบ) ๒๕๑๗ /๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สีสหิโถทอง

ชื่อผู้ส่ง นายสุเทพ หอยสังข์ทอง

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า อ.กำแพงแสน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย พีดเตอร์ ๒ สถานีไฟฟ้า กว.กำแพงแสน ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๓ แผน ดังนี้

| ที่ | พีดเตอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|
| ๑ | KSA06 | 29 พ.ย.64 | 08.00น. | 17.00 น. | พาดสายแรงสูง 185 SAC | SF6 ชั่วคราว บ้านไร่ลายนา | Dis ชั่วคราว บ้านนาปี-ปราง | นายศุภวิชญ์ เกาะลอม พช.5.ผก. ผช.ก3 |
| ๒ | | | | | 12 วงจร กม. | | | |
| ๓ | | | | | | | | |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ท.วังลูกนก ท.วังพิบูล

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์รินทร์ จิตศิขานนท์ ตำแหน่ง พช.๖ โทร ๐๙๐-๙๖๒๖๙๖๖๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสุเทพ หอยสังข์ทอง)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน

ผจก. กฟอ.กำแพงแสน

สำเนาแนบแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผศท.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผศท. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเตอร์: KSA06 จาก SF6 ต.บ้านไร่ลายนา Dis ต.บ้านนาปี-ปราง

ในวันที่ 29 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น ถึง 17.00 น ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1544/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเตอร์: จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย กฤษณะวิวัฒน์ วิเศษสิทธิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสุเทพ หอยสังข์ทอง

(นายสุเทพ หอยสังข์ทอง)
จก. ๗ / ๓๓ พ.ย. ๖๔.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(กฟ.)

เรียน ผจก. ก.๓.กพส.

อก.บช.(ก.๓), อก.รว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ ๑ แผน

แผนผังแนบ 1 แผน

ผจก. (สถานี)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รจก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง
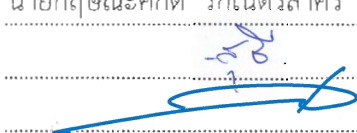
| | | | | | | |
|------------------------|---|----------|--------------|-------------------|-------------------|----|
| 1. สถานที่ทำงาน | บ้านไร่ปลายนา - ร้านนาปี-ปริง | | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 29 พ.ย. 64 | ระหว่าง | 08.00 น. | ถึง | 17.00 | น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟอ.กพส. | งานที่ทำ | พาดสายแรงสูง | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 1544/64 | |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายภุชณะศักดิ์ รักเนตรสาคร | | | วันที่ | 22 พฤศจิกายน 2564 | |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 22 พฤศจิกายน 2564 | |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | | วันที่ | 22 พฤศจิกายน 2564 | |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายเพชรรัตน์, นายณัฐภาณุจัน, นายพิชชา, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายภุชณะศักดิ์, นายศุภสวัสดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | | | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|-----------------|
| 1 | -ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตซ์ก่อนการ Switching | | | | | | |
| 2 | KS-KT1A | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | EGAT | - | - |
| 3 | KS-KT2A | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | EGAT | - | - |
| 4 | KSA06R-05 | Normal | Nonreclosing, ALT | | กพส. | R | แยกรางกระเบา |
| 5 | KSA04R-01 | Normal | Nonreclosing, ALT | | กพส. | R | หนองโพธิ์ |
| 6 | -ย้ายโหลด KSA06 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก KSA04 | | | | | | |
| 7 | KSABVB-01 | ปลด | สับ | | KSA | - | ขนานบัส |
| 8 | KSA04S-12 | ปลด, ล็อคคาน | สับ | | กพส. | DIS | ม.6 บ้านหนองโสน |
| 9 | Dis ชค. KSA06 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | กพส. | DIS | ร้านนาปี-ปริง |
| 10 | KSABVB-01 | สับ | ปลด | | KSA | - | ขนานบัส |
| 11 | -เมื่อพร้อมดับไฟ | | | | | | |
| 12 | SF6 ชค. KSA06 | สับ | ปลด, ล็อคคาน | | กพส. | SF6 | บ้านไร่ปลายนา |
| 13 | แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ | | | | | | |
| 14 | แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1 | | | | | | |
| 15 | แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2 | | | | | | |
| 16 | แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3 | | | | | | |
| 17 | KS-KT1A | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | EGAT | - | - |
| 18 | KS-KT2A | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | EGAT | - | - |
| 19 | KSA06R-05 | Nonreclosing, ALT | Normal | | กพส. | R | แยกรางกระเบา |
| 20 | KSA04R-01 | Nonreclosing, ALT | Normal | | กพส. | R | หนองโพธิ์ |
| 21 | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้ | | | | | | |
| *** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *** | | | | | | | |
| 22 | เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จทุกชุดพร้อมจ่ายไฟ | | | | | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|---------------------|
| 23 | แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G1 | | | | | | |
| 24 | แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G2 | | | | | | |
| 25 | แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G3 | | | | | | |
| 26 | KS-KT1A | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | EGAT | | - |
| 27 | KS-KT2A | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | EGAT | | - |
| 28 | KSA06R-05 | Normal | Nonreclosing, ALT | | กพส. | | R แยกรางกระแสเบา |
| 29 | KSA04R-01 | Normal | Nonreclosing, ALT | | กพส. | | R หนองโพธิ์ |
| 30 | -เมื่อพร้อมจ่ายไฟ | | | | | | |
| 31 | SF6 ชค. KSA06 | ปลด, ล็อคคาน | สับ | | กพส. | | SF6 บ้านไร่ปลายนา |
| 32 | -ย้ายโหลด DBA01 บางส่วนกลับจาก DBA04 | | | | | | |
| 33 | KSABVB-01 | ปลด | สับ | | KSA | | - ชนانبัส |
| 34 | Dis ชค. KSA06 | ปลด | สับ | | กพส. | | DIS ร้านนาปี-ปริง |
| 35 | KSA04S-12 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | กพส. | | DIS ม.6 บ้านหนองโสน |
| 36 | KSABVB-01 | สับ | ปลด | | KSA | | - ชนانبัส |
| 37 | KS-KT1A | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | EGAT | | - |
| 38 | KS-KT2A | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | EGAT | | - |
| 39 | KSA06R-05 | Nonreclosing, ALT | Normal | | กพส. | | R แยกรางกระแสเบา |
| 40 | KSA04R-01 | Nonreclosing, ALT | Normal | | กพส. | | R หนองโพธิ์ |
| *** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *** | | | | | | | |

โปรแกรม

โปรแกรม



KSA 08
KSA 06
KSA 01

KSA 8R-01
ค่าสูงถึง

KSA 8S-08
ค่าต่ำสุด

KSA 8S-11
ป้องกันมอเตอร์

KSA 6S-05
ตัดมอเตอร์

KSA 6R-01
ประจุ

KSA 6S-18
หยุด

KSA 6S-26
ป้องกันมอเตอร์

KSA 6R-05
มอเตอร์

KSA 6S-29
ป้องกัน

TMU4S-04
บ้าน

KSA 6S-20
ประจุ


KSA 8S-09
ค่าสูงถึง

KSA 8S-10
ค่าต่ำสุด

KSA 6S-26
มอเตอร์

KSA 6S-3K
มอเตอร์

BPB 11S-12
มอเตอร์

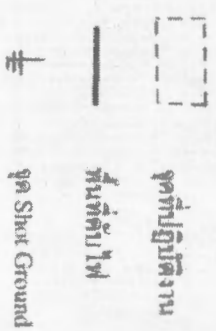

สถานการณ์จ่ายไฟต่อ

29 พฤศจิกายน