



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 19 พ.ย. 64

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ป.บ.)-๒๗๗๒/๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโททอง  
ชื่อผู้ส่ง นายอารุณ จรดล

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง ออก.ป.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้ากฟอ.กทบจะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน...ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ๒๒ เควี...ตามแผนผังสังเขป  
แนบ จำนวน =๒= แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๓	๐๖ SAA	๒๑ พ.ย. ๖๔	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เพื่อให้ ผจก.กทบ. ปรับปรุงระบบ จำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ๒๒ เควี	DIS SAA ๐๖S-๐๒ ปากซอยบริษัท สามมิตรมอเตอร์	ปลายสายแรงสูง	นายเติมศักดิ์ วิริยพรสวัสดิ์ พง.๗ ผจก.กทบ. โทร. ๐๘๖-๓๕๓๖๑๔๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากการดับไฟปฏิบัติงานจำนวน ๕๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมชาย มาบัณฑิตย์ ตำแหน่ง ผ.ป.บ.กฟอ.กทบ. โทร ๐๘๒-๐๐๔๔๙๔๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง  ๑.๑  มีโอกาสชำรุด  ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
 ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอารุณ จรดล)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน ออก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 06 SAA จาก SAA06S-02 ถึง ปลายสายแรงสูง

ในวันที่ 21 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1545/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...

ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธนกฤต ทิริมพงษ์ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย สมชาย มาบัณฑิตย์

(นายเฉลิมเกียรติ มณีพิทักษ์)  
๑๑.๑๑/๑๑ พ.ย. ๖๔

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น

เรียน ผจก. กฟอ. กทบ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ. (สถานี) -


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออก.ป.บ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	Dis SAA06S-02 ปากซอยบริษัทสามมิตรมอเตอร์ - ปลายสายแรงสูง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 พ.ย. 64	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กทบ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1545/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนกฤต พิริยะพงษ์พันธ์		วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 16 พ.ย. 64
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 16 พ.ย. 64
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายฤกษ์ณะศักดิ์, นายศุภสวัสดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
1	SAA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA	SCADA	-
9	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
10	SAA06S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS ปากซอยบริษัทสามมิตรมอเตอร์
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
14	SAA06VB-01	OFF Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA	SCADA	-
19	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้						
20	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
21	หลังผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
22	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
24	SAA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA	SCADA	-
28	เมื่อพร้อมจ่ายไฟเวลา 17.00 น.						
29	SAA06S-02	ปลด	สับ		กทบ.		DIS ปากซอยบริษัทสามมิตรมอเตอร์
36	SAA06VB-01	OFF Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA	SCADA	-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						




แผนผังสถานะปัจจุบัน ก่อนแก้ไข บริเวณของบววิทย์ สามารถเชื่อมต่อ อัดกั๊ด (ตรงข้ามสถานีไฟฟ้าสามพราน ๑)

เพื่อให้ ศกส.ททท. ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่บรจุงภายในของบววิทย์ สามารถเชื่อมต่อ อัดกั๊ด

( ตามอนุมัติ ททท.(ป.บ.) - ๑๒๒ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน 2562 ) WBS:F-63-F-KTN&4.NIS.2003

ในรัศมีกิโลเมตร ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 12:11 ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.

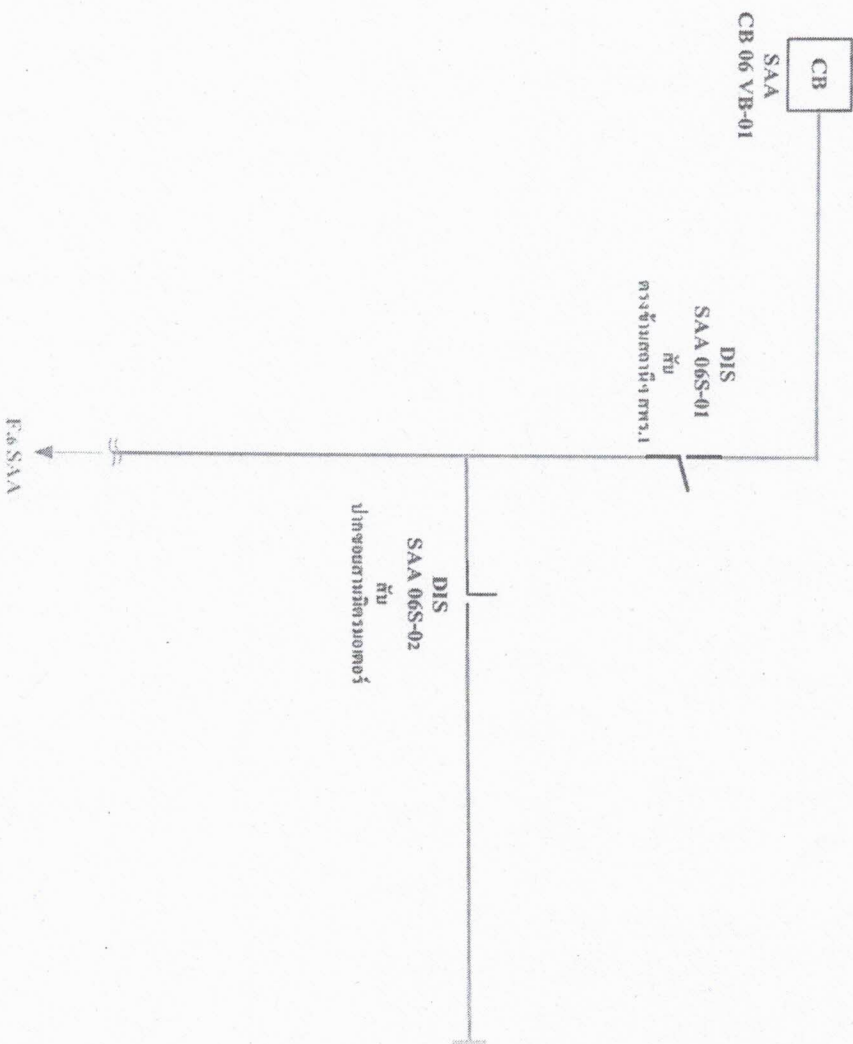

หมายเหตุ


มีผู้กำกับดูแลการตรวจจำนวน ๕๐ ราย

แผนผังสถานะข้อบกพร่อง มัลติสวิตช์ บริเวณขอบบริษัท ตามทิศระนาบตัวอักษร (ตรงข้ามสถานีไฟฟ้าตามภาพ ๑)

เพื่อให้สอดคล้องตาม. ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าในแรงสูงภายในขอบบริษัท ตามทิศระนาบตัวอักษร

(ตามอนุมัติ กทพ.(ป.บ.) - ๑๒๒ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน 2562) WBS:1-63-1-KTN64.MS.2003

ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 11:11 od.๓๐ - ๑๙:๐๐ น.

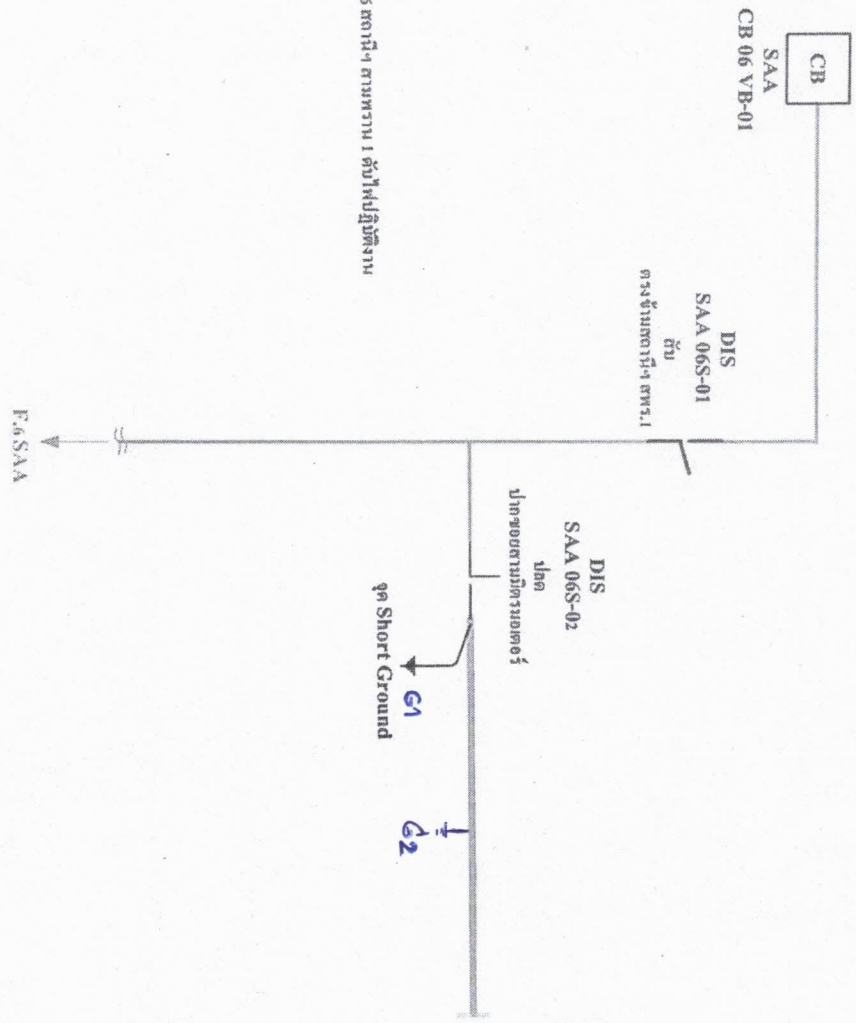

หมายเหตุ สัญลักษณ์แสดงระนาบตัวอักษร

เส้นทึบที่แสดงให้แจ้งระนาบตัวอักษร ๑ ตามภาพ 1

Short Ground