



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 24 พ.ย. 64

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ปบ.) ๒๗๖๓ /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายสมบูรณ์ สิงห์โททอง
ชื่อผู้ส่ง นายอรุณ จรตล

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้ากฟอ.กทบจะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน... ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ๒๒ เควี ตามแผนผังสังเขป
แบบ จำนวน =๒= แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๐ KTA	๒๘ พ.ย. ๖๔	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เพื่อให้ ผจก.กทบ. ปรับปรุงระบบ จำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ๒๒ เควี	DIS KTA ๑๐S-๑๓ ปากซอยกัญญาพัฒนา	ปลายสาย แรงสูง	นายเต็มศักดิ์ วิทยาลัยสวัสดิ์ พงษ์.๗ ผจก.กทบ. โทร. ๐๘๖-๓๕๓๖๑๔๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากการดับไฟปฏิบัติงานจำนวน ๓๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมชาย มาบัณฑิตย์ ตำแหน่ง ทพ.ปบ.กฟอ.กทบ. โทร. ๐๘๒-๐๐๔๔๔๔๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอรุณ จรตล)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ KTA10 จาก KTA10S-13 ถึง ปากซอยแก้วสูง.
ในวันที่ 28 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1547/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุนทร อภิเงิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสมชาย มาบัณฑิตย์

(นายสมชาย มาบัณฑิตย์)
จก. 6 กก. พ.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

เรียน ผจก. กฟอ. กทบ

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ผจก. (สถานี)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

แผนผังรายละเอียดของท่อระบายน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำดิบ
สถานีสูบน้ำดิบ กรุงเทพมหานคร

(ตามหลักเกณฑ์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง) W.S. 1.61-1 K.T. 1.61 S.S. 2005

บริเวณที่ก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาด 1200 มม. - 1200 มม.

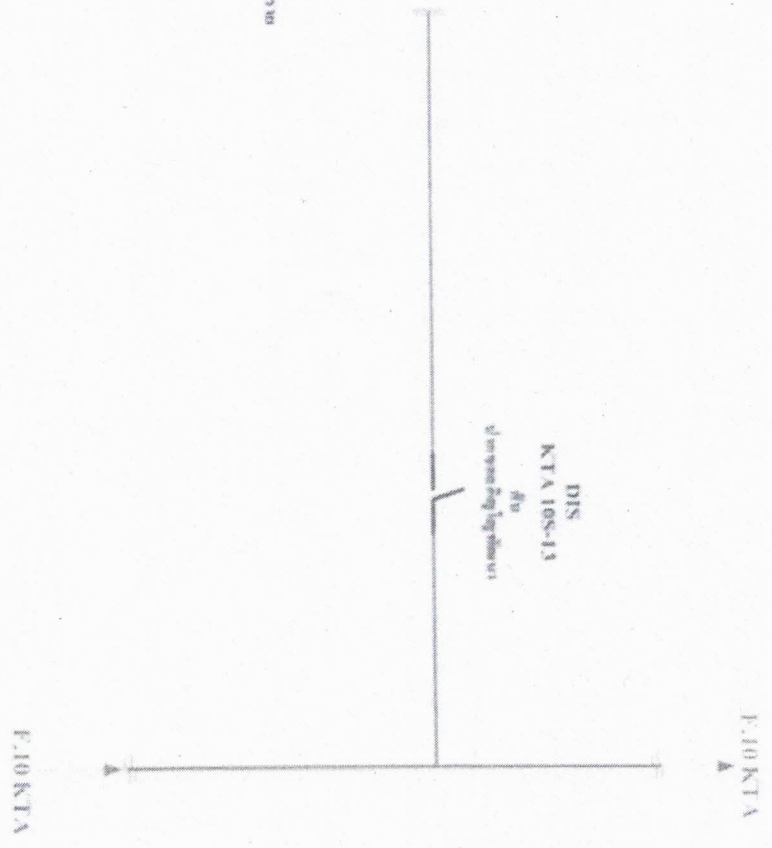

หมายเหตุ
ดูรายละเอียดของท่อระบายน้ำ

แผนผังสถานะปัจจุบัน มัดตั้งใหม่ บริเวณของกัญญ์อุทัยพัฒนา ตำบลแควน
เพื่อให้สอดคล้องตาม. ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงภายในของกัญญ์อุทัยพัฒนา ตำบลแควน

(ตามอนุมัติตาม.(ป.บ.)- ๑๒๑ งร.วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) WBS:F-63-1-KTN64.MS.2005
ในบริเวณกัญญ์ ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘:๓๐ - ๑๗:๐๐ น.

