

28 ม.ค. 67

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY
 เลขที่ ก.๓.นฐ.(ปน) ๓๕ /๒๕๖๗  
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล  
 ชื่อผู้ส่ง นายพิเชฐ อรุณมาศ

 วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗  
 ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)  
 ตำแหน่ง ผจก. กฟจ.นครปฐม

 ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.นครปฐม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีไฟฟ้า นครปฐม ๒ ตามแผนผัง  
 สังเขบนับ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีด เตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NPU F๖	๒๕ มกราคม ๒๕๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณแยกไฟแดงวงเวียน บ่อพลับ	DIS ชค.แยก ไฟแดงวงเวียน บ่อพลับ	จุดตัด DDE หน้าร้านค้า	นายสุภภูมิเดช หลวงปลัด

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านเอื้ออาทรบ่อพลับ

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายมนตรี รุ่งน้อย ตำแหน่ง ขส.ปน.กฟจ.นครปฐม โทร ๐๘๗-๑๖๔๓๗๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
 ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมชาย ศรีจรรยาภักษ์)

ตำแหน่ง รจก.(ท) กฟจ.นครปฐม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ NPV06 จาก DIS ชค. แยกไฟแดงวงเวียนบ่อพลับ ถึง จุดตัด DDE หน้าร้านค้า  
 ในวันที่ 29 ม.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 154/2567  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเตอร์... จาก... ถึง...  
 ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่...

 พนักงานศูนย์ฯ นาย จิรวรรณ ภัทธรักษา ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย มนตรี รุ่งน้อย  
 25 ม.ค. 67

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟจ. นครปฐม

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

 อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

 (นาย จิรวรรณ ภัทธรักษา)  
 ๑๕๖.5 ๒๕๖๗ ผจก.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี) -

 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
 ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก3)


## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ NPU06 บริเวณแยกไฟแดงวงเวียนบ่อพลับ		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	29 ม.ค. 67	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.นฐ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 154/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก		วันที่ 25 มกราคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 25 มกราคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 25 มกราคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช, นายวรรณพงษ์ 2. นายพิรภัทร, น.ส.สุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ, น.ส.พิชชา		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	NPU06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		
3	NPU08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		
4	- ย้ายโหลด NPU06 บางส่วนไปจ่ายจาก NPU08						
5	NPU06S-02	ปลด	สับ		รถนฐ-		DIS โค้งมาบแค
6	DIS ชค.NPU06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถนฐ-		DIS แยกไฟแดงวงเวียนบ่อพลับ
7	ดับไฟไลน์ NPU06 เวลา 08.00 น.						
8	แจ้ง กฟจ.นครปฐมไลน์โหลดหม้อแปลง 5 เครื่อง จาก DIS ชค.แยกไฟแดงวงเวียนบ่อพลับ ถึง จุดตัด DDE หน้าร้านค้า						
9	เมื่อ กฟจ.นครปฐมไลน์โหลดหม้อแปลง 5 เครื่อง จาก DIS ชค.แยกไฟแดงวงเวียนบ่อพลับ ถึง จุดตัด DDE หน้าร้านค้า แล้วเสร็จ						
10	แจ้ง Hot Line นครปฐมตัด DDE หน้าร้านค้า						
11	เมื่อ Hot Line นครปฐมตัด DDE หน้าร้านค้า แล้วเสร็จ						
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟจ.นครปฐมรับทราบ						
13	แจ้งกฟจ.นครปฐม Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1						
14	แจ้งกฟจ.นครปฐม Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G2						
15	แจ้งกฟจ.นครปฐมลงข้อมูลใน We Safe ก่อนปฏิบัติงาน						
16	แจ้งกฟจ.นครปฐมปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
17	NPU06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		
18	NPU08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
19	หลังจากกฟจ.นครปฐมปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยทุกชุด						
20	แจ้งกฟจ.นครปฐมทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก						
21	แจ้งกฟจ.นครปฐมทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก						
22	NPU06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		
23	NPU08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		
24	แจ้ง Hot Line นครปฐมเชื่อม DDE หน้าร้านค้า						
25	เมื่อ Hot Line นครปฐมเชื่อม DDE หน้าร้านค้า แล้วเสร็จ						
26	แจ้ง กฟจ.นครปฐมนำโหลดหม้อแปลง 5 เครื่อง จาก DIS ชค.แยกไฟแดงวงเวียนบ่อพลับ ถึง จุดตัด DDE หน้าร้านค้า เข้า						
27	เมื่อ กฟจ.นครปฐมนำโหลดหม้อแปลง 5 เครื่อง จาก DIS ชค.แยกไฟแดงวงเวียนบ่อพลับ ถึง จุดตัด DDE หน้าร้านค้า เข้าแล้วเสร็จ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	- ย้ายโหลด NPU06 กลับจาก NPU08						
29	DIS ชค.NPU06	ปลด	สับ		รณฐ-		DIS แยกไฟแดงวงเวียนบ่อพลับ
30	NPU06S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รณฐ-		โค้งมาบแค
31	NPU06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		
32	NPU08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		
	%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%						



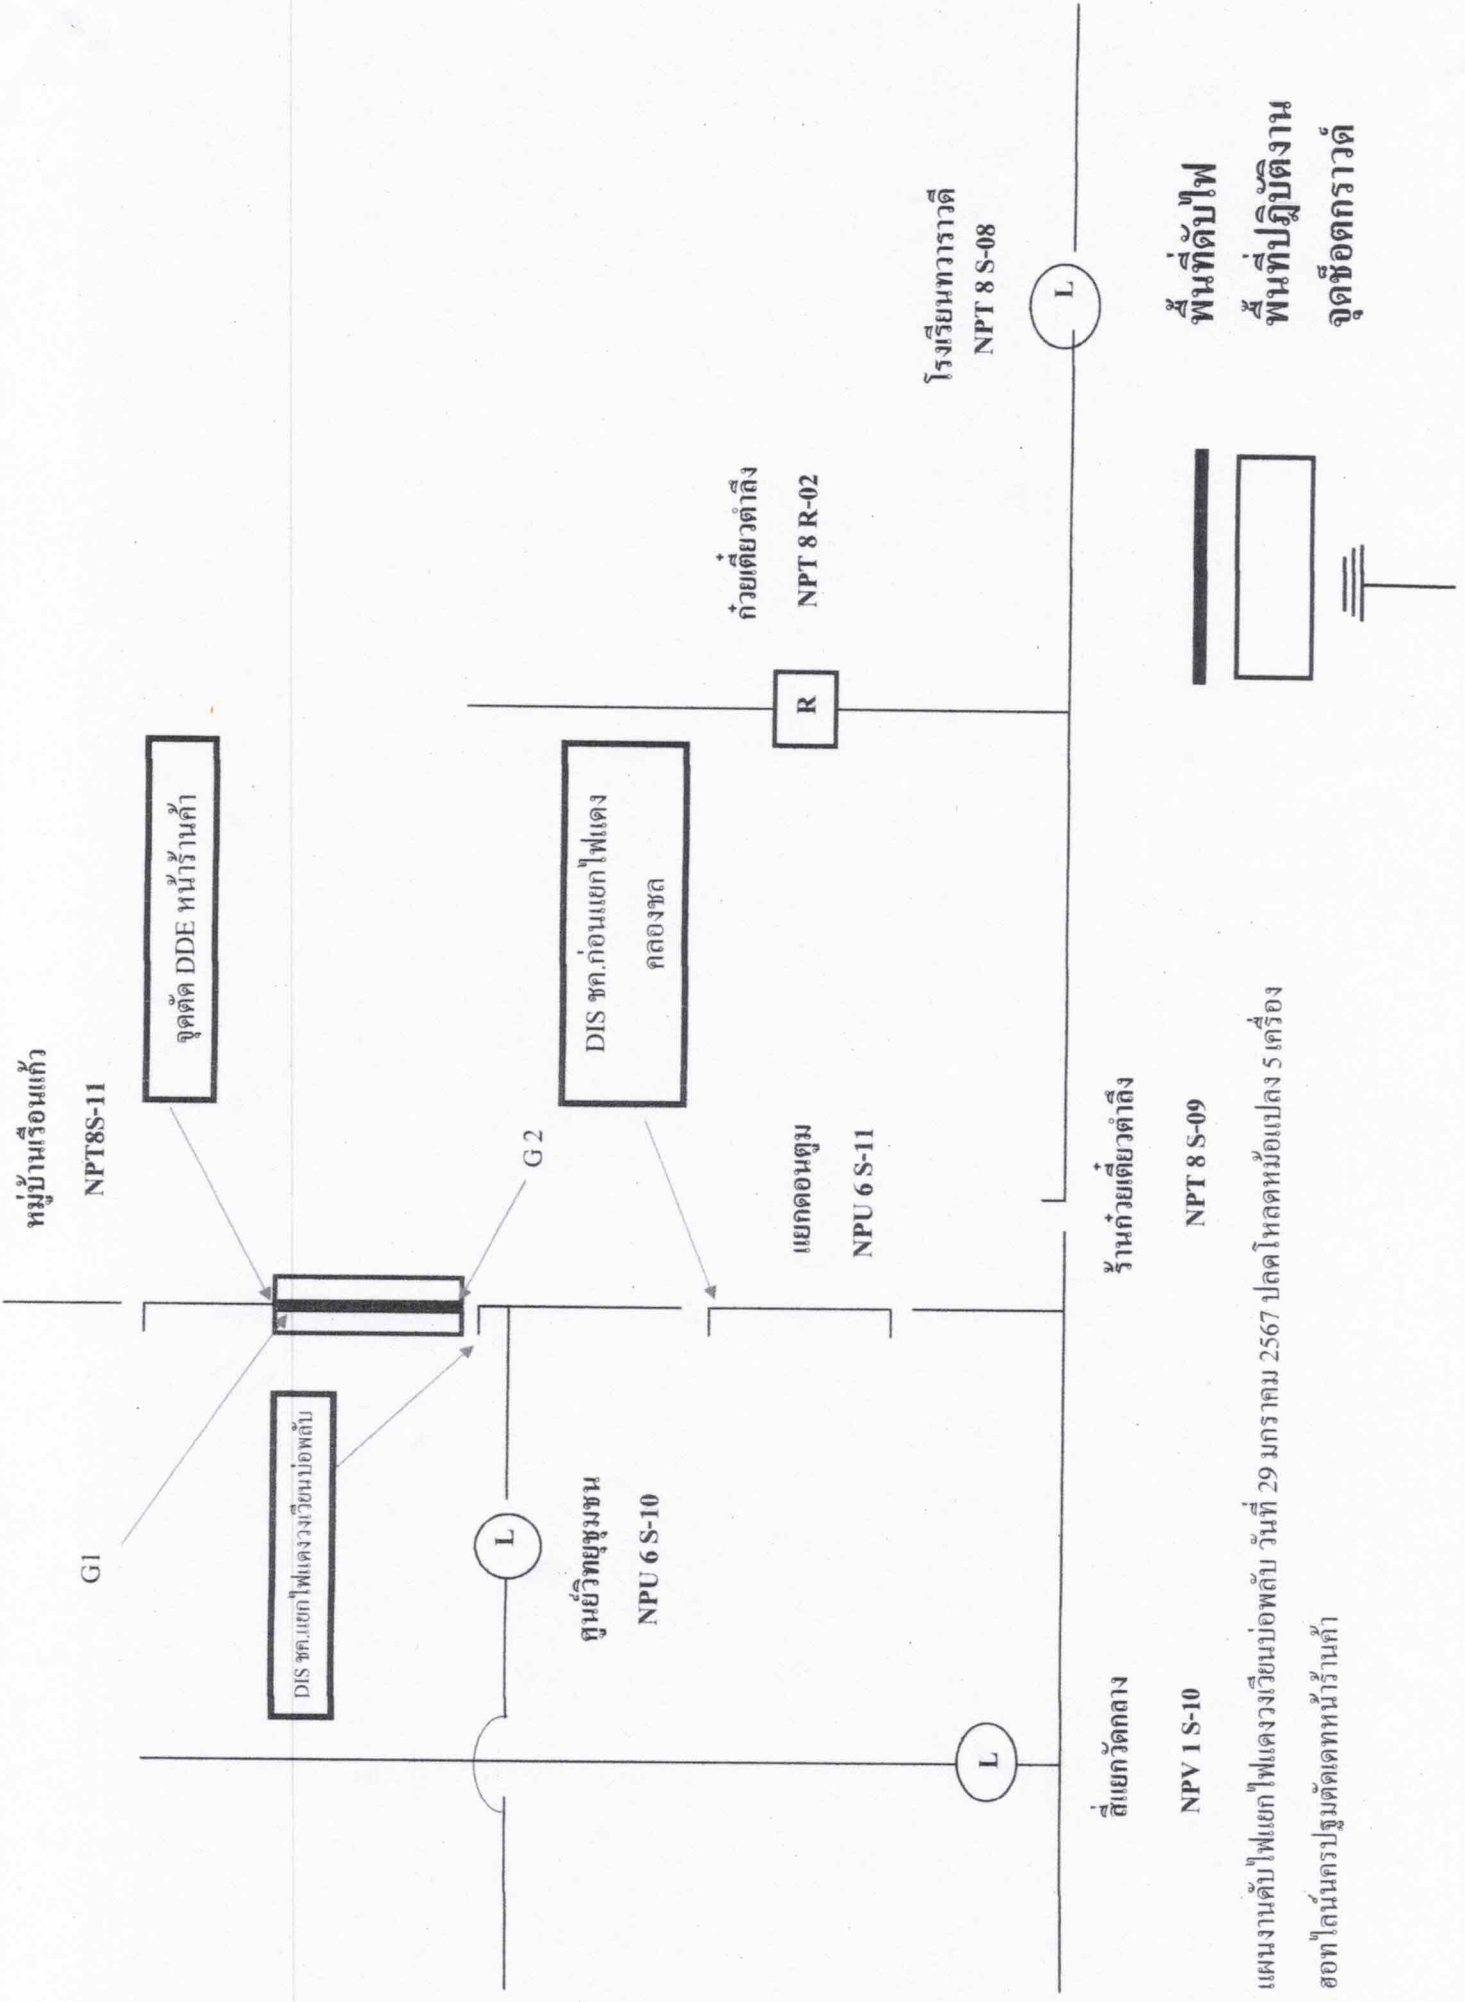

แผนงานดับไฟแดงเวียนบ่อพลับ วันที่ 29 มกราคม 2567 ปลดโหลดหม้อแปลง 5 เครื่อง  
 สอทได้เน้นกรประชุมตัดเคทหน้าร้านค้า