



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ดช.(กป.) ๑๕๖๖/๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงโตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายนรุตม์ชัย เกษมณี

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง

ด้วยการไฟฟ้า อ.ด่านช้าง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า อ.ด่านช้าง
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F๔ ด่านช้าง	๓๐ พ.ย. ๖๔	๐๙.๐๐	๑๖.๐๐	เพื่อทำต้น DDE และติดตั้ง SF๖ บริเวณสามแยกบ้านทุ่ง แสม	DAA๐๙R-๐๑ RECLOSER AVR บ้านทุ่งแสม	DIS ชั่วคราว บ้านทุ่งแสม	นายธนาเดช กิตตินวโชค โทร ๐๙๕-๕๖๓๔๘๘๘

พื้นที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านวังโป่ง บ้านด่านช้างใต้ บ้านทุ่งนาควีน บ้านเขาวัง บ้านมอทอง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนาเดช กิตตินวโชค ตำแหน่ง ผจก.กป. โทร ๐๙๕-๕๖๓๔๘๘๘ พื้นที่ ที่ขอตัดไฟ
ปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายนรุตม์ชัย เกษมณี)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ

ในวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1551/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานผู้แจ้ง ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง โทร ๐๙๕-๕๖๓๔๘๘๘

๒๒ พ.ย. ๖๔

(อ.ก. ๗ 11 พ.ย. ๖๔)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟ.๑๕ กฟ.๑๕

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผน

แผนผังแนบ 1. แผน

ผจก. (สถานี)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

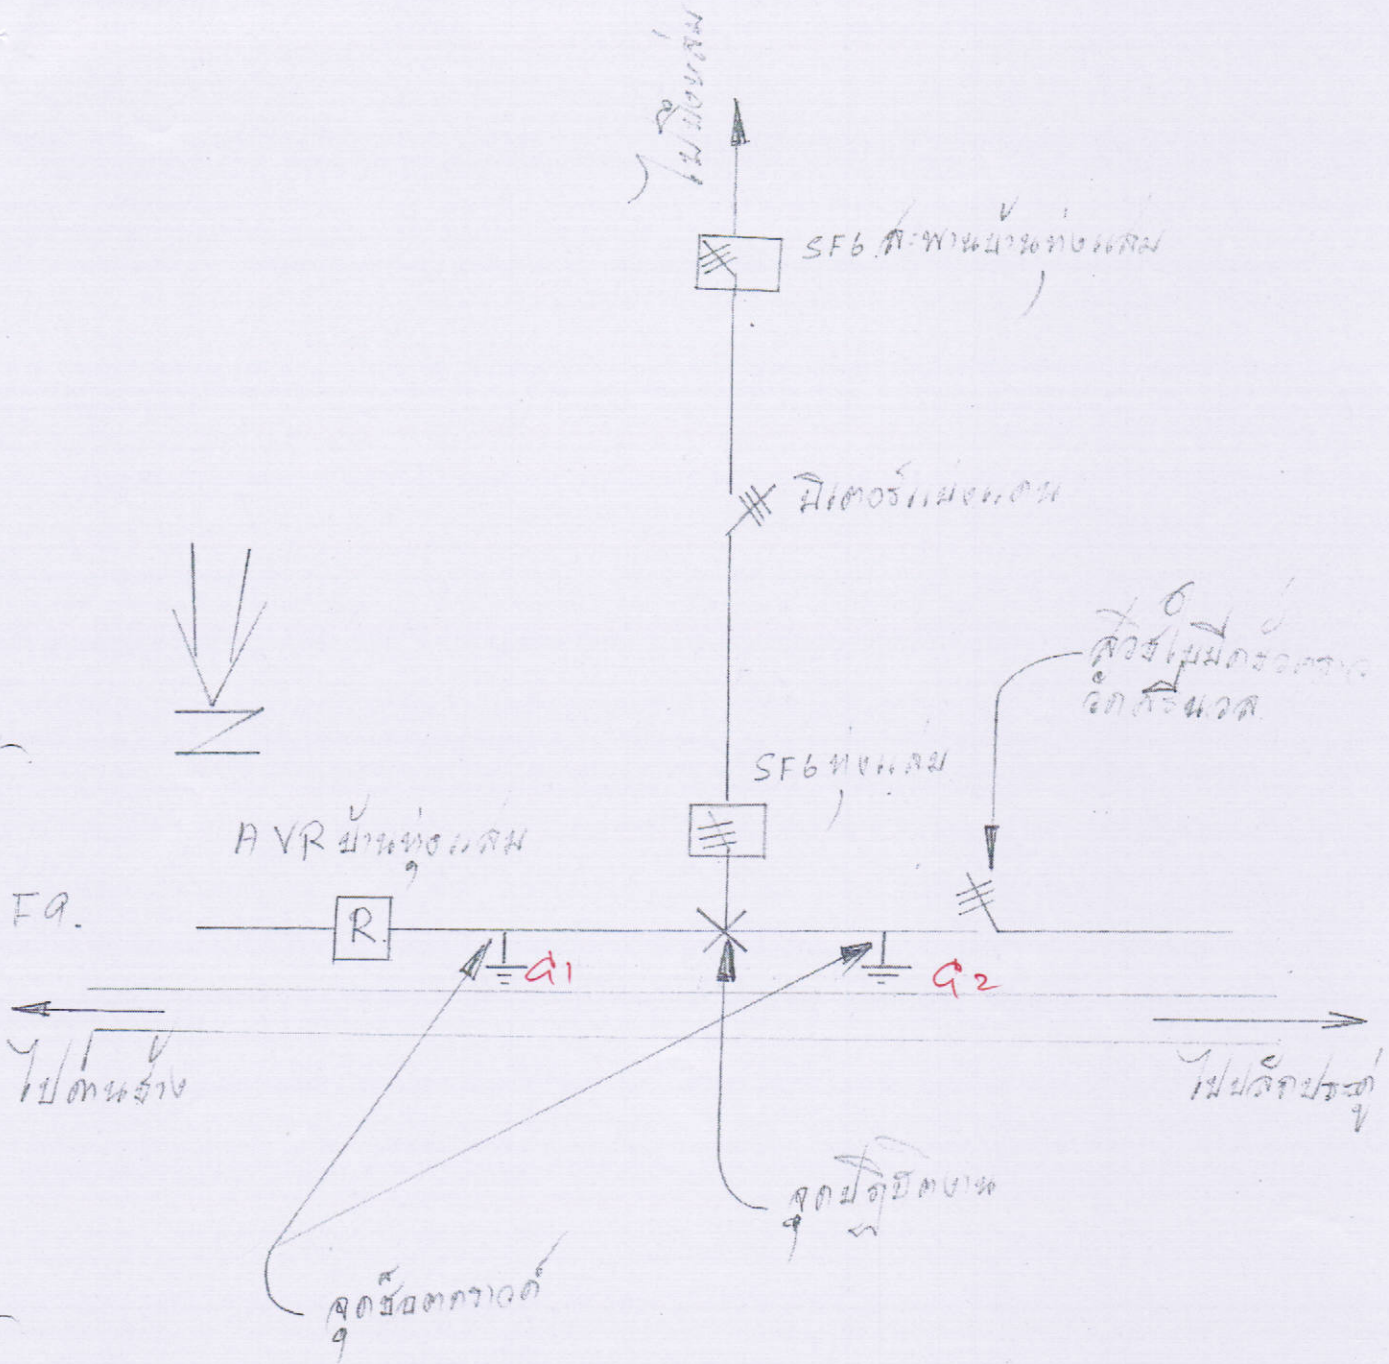
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน บริเวณสามแยกบ้านทุ่งแสม
2. กำหนดวันที่ทำงาน 30 พ.ย. 64 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.ตช. งานที่ทำ ติดตั้ง SF6 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1551/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
- นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 - นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 - นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
1	DAA09R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดช.	SCADA	AVR ทุ่งแสม
2	DAA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.	SCADA	R ทุ่งแสม
3	BOU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOU		-
4	BOU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOU	SCADA	-
ย้ายโหลด DAA09 บางส่วนไปรับไฟจาก BOU01							
6	BOP04S-16	ปลด	สับ		ดช.	SCADA	DIS ปลักประตู
7	DAA09R-01	สับ	ปลด		ดช.	SCADA	R ทุ่งแสม
แจ้งช่างหน้างานทำการปลดใบมีดด้าน Load ของ Reclose ป้องกัน AVR DAA09R-01 (ทุ่งแสม) ออกทั้ง 3 เฟส							
เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 09.00 น.							
10	DIS ชด.ไลน์ DAA09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดช.		DIS วัดครีนวนล
แจ้งหน้างานทดสอบไฟช็อตกราวด์ จุด G1							
แจ้งหน้างานทดสอบไฟช็อตกราวด์ จุด G2							
13	BOU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOU		-
14	BOU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOU	SCADA	-
แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้							
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
17	BOU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOU		-
18	BOU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOU	SCADA	-
แจ้งหน้างานทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G1							
แจ้งหน้างานทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G2							
21	DIS ชด.ไลน์ DAA09	ปลด	สับ		ดช.		DIS วัดครีนวนล
แจ้งช่างหน้างานทำการสับใบมีดด้าน Load ของ Reclose ป้องกัน AVR DAA09R-01 (ทุ่งแสม) เข้าทั้ง 3 เฟส							
ตรวจสอบ Tap AVR DAA06R-01 (ทุ่งแสม) คง Manual และอยู่ Tap1							
ย้ายโหลด DAA09 บางส่วนกลับจาก BOU01							
25	DAA09R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		ดช.	SCADA	R ทุ่งแสม
26	BOP04S-16	สับ	ปลด		ดช.	SCADA	DIS ปลักประตู
27	DAA09R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดช.	SCADA	AVR ทุ่งแสม

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
28	DAA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.	SCADA	R	ทุ่งแสม
29	BOU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOU			-
30	BOU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOU	SCADA	-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								



แผนผังของสถานีไฟฟ้าย่อย