



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กฟส.๒(บป) ๑๕๕๓๗/๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมศักดิ์ นุชสาย

Switching Deadline
19 ต.ค. 2566

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

ตำแหน่ง ออ.บป.(ก๓)

ตำแหน่ง รจก(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.๒(บปว)

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.๒(บปว) ขอตัดไฟระบบ ๒๒ kV วงจรที่ ๐๔ และวงจรที่ ๐๕ เพื่อให้ ผจก.กฟส.๒(บปว) เชื่อมสายเข้า-ออก อุปกรณ์ภายในสถานีสามพราน ๕ (ชั่วคราว) เตรียมพร้อมการจ่ายไฟ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BNP ๐๔	วันศุกร์ที่ ๒๐ ต.ค.๖๖	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	เชื่อมสายอุปกรณ์ (ล่อฟ้า/DIS/รีโคลสเซอร์) ภายในสถานี สามพราน ๕ (ชั่วคราว)	BNP ๐๔S - ๑๖ DIS ร้านศรีเรือน	BNP ๐๔S - ๑๗ SF๖ ตรงข้ามฟุตสตาร์	นายอภิวิชิต ตำแหน่ง พชง.๔ โทรศัพท์ ๐๙๐-๗๙๐๑๕๕๔๙
๒.	BNP ๐๕				**** กรณีเร่งด่วน****	จุดตัดเขต ปากซอย สิงขร (ข้างสถานี) ** โดยวิธีออนไลน์	BNP ๐๕S - ๐๘ SF๖ ตรงข้ามฟุตสตาร์	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์ชัย จันทนภาวิบูลย์ ตำแหน่ง ทพ.บป. โทร ๐๘๑-๔๒๐๕๐๓๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

เรียน รช.ผจก.กฟจ.สมุทรสาคร
เพื่อโปรดทราบ

(นายสมศักดิ์ นุชสาย)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓

เรียน ออ.บป.(ก.๓)

รจก(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.๒(บ้านแพ้ว)

๑๘ ๓๑ ๖๖

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

BNP 4S-16

BNP 4S-17

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1,2 พิดเตอร์ BNP 4,9 จาก DDE ซากาของสิงขร ถึง BNP 4S-18

ในวันที่ 20 ต.ค. ๖๖ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1552/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ทนงศักดิ์ พงษ์ศิริ ประสานงานการขอตัดไฟกับ รจกศักดิ์ชัย จันทนภาวิบูลย์

(นายทนงศักดิ์ พงษ์ศิริ
รจก.๕ บ้านแพ้ว-กฟภ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบป.(คคฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.๒ (จพงว.)

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลขพงศ์ แก่นจันทร์)


รท.บป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.บป.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าสถานีฯ สามพราน 5 (ชั่วคราว) (BNP04,BNP09)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 ต.ค. 66	เวลา	08.30 น.	ถึง เวลา	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สค2(บพว.)	งานที่ทำ	เชื่อมสายอุปกรณ์ภายในสถานีฯ สามพราน5 (ชั่วคราว)		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1552/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ			วันที่	19 ตุลาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	พิชชา			วันที่	19 ตุลาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	19 ตุลาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	BNP09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		
3	ตรวจสอบ DIS รัานศรีเรือน รหัส BNP04S-16 อยู่สถานะ <u>Open</u>						
4	ตรวจสอบ SF6 ตรงข้ามฟูดสตาร์ รหัส BNP04S-17 (BNP04)และรหัส BNP09S-08 (BNP09)อยู่สถานะ <u>Open</u> และให้ดำเนินการ "ล๊อคคาน"						
5	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
6	แจ้ง กฟส.สค2 (บพว.) ทำการไลนโหดตั้งแต่จุด DDE ปากซอยสิงขร - SF6 ตรงข้ามฟูดสตาร์ รหัส BNP09S-08						
7	เมื่อ กฟส.สค2 (บพว.) ทำการไลนโหดตั้งแต่จุด DDE ปากซอยสิงขร - SF6 ตรงข้ามฟูดสตาร์ รหัส BNP09S-08 แล้วเสร็จ						
8	แจ้งชุดฮอทไลน์ทำการตัด DDE บริเวณปากซอยสิงขร						
9	เมื่อชุดฮอทไลน์ทำการตัด DDE บริเวณปากซอยสิงขรแล้วเสร็จ						
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.สค2 (บพว.) ทราบ						
11	แจ้ง กฟส.สค2 (บพว.) เทสไฟบริเวณที่ปฏิบัติงาน						
12	แจ้ง กฟส.สค2 (บพว.) ช็อตกราวด์จุด G1,G2,G3,G4						
13	แจ้ง กฟส.สค2 (บพว.) ลงข้อมูลใน WE SAFE						
14	เมื่อ กฟส.สค2 (บพว.) ลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้วแจ้งให้ปฏิบัติงานได้						
15	BNP09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
16	เมื่อ กฟส.สค2 (บพว.) แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟคืน						
17	BNP09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		
18	แจ้ง กฟส.สค2 (บพว.) ปลดช็อตกราวด์จุด G1,G2,G3,G4						
19	แจ้งชุดฮอทไลน์ทำการเชื่อม DDE บริเวณปากซอยสิงขร						
20	ตรวจสอบ SF6 ตรงข้ามฟูดสตาร์ รหัส BNP04S-17 (BNP04)และรหัส BNP09S-08 (BNP09)อยู่สถานะ <u>Open</u> และให้ดำเนินการ "ปลดล๊อคคาน"						
21	BNP09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

...แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ไฟฟ้าดับ พร้อมระบุจุด Short Circuit หน้า/หลัง จุดปฏิบัติงาน

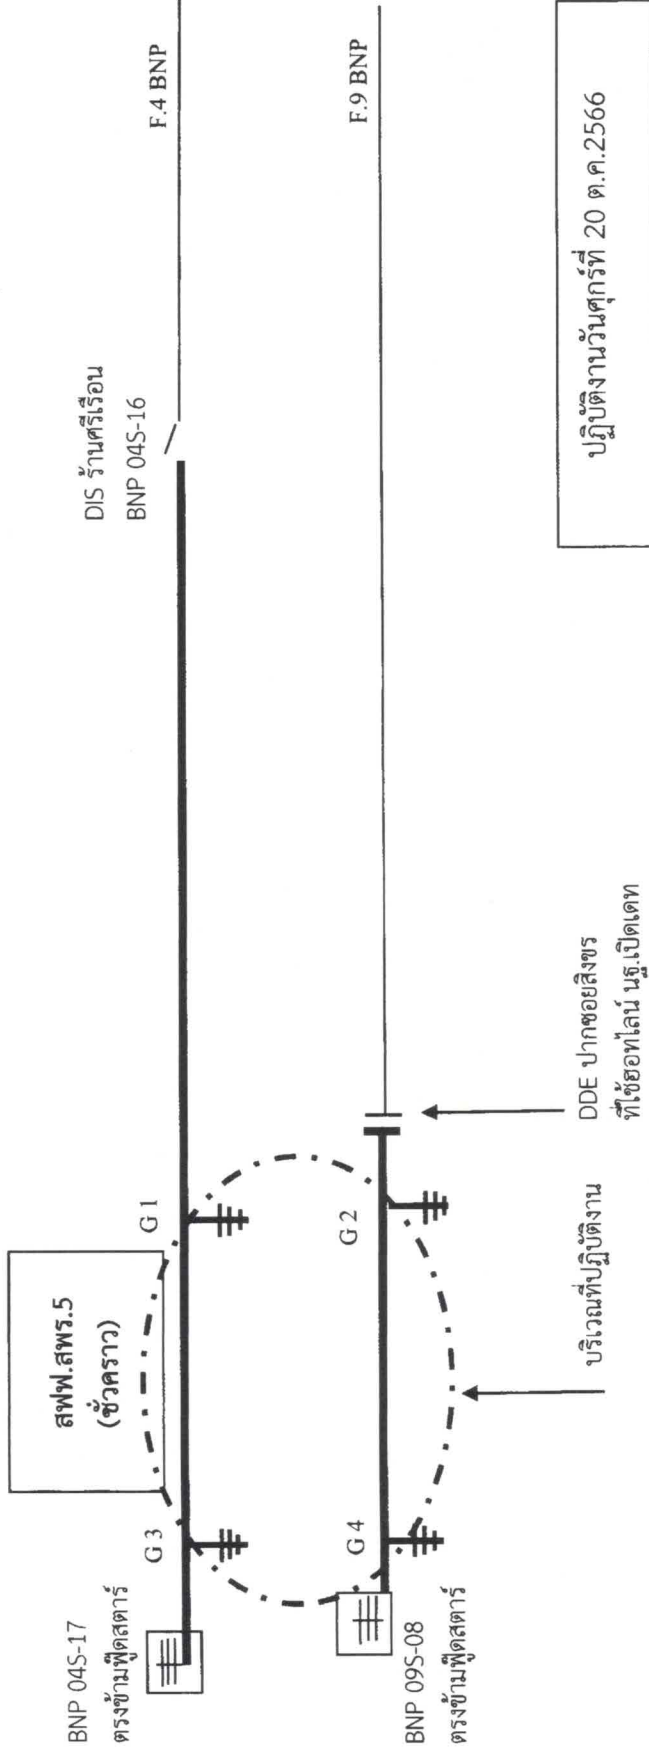

ปฏิบัติงานวันศุกร์ที่ 20 ต.ค.2566

— เส้นที่แสดงพื้นที่ดับไฟปฏิบัติงาน
 ⚡ ตำแหน่งจุดช็อตกราวด์