



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 ดบ.(ปบ) 1015/2566
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชวล
ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

Switching Deadline
24 ต.ค. 2566

วันที่ 17 ต.ค. 2566
ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติแทน ผจก.ภพอ.ดบ.

ด้วย กพอ.เดิมบางนางบวช จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณบ้านหนองกระทุ่ม ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
สายส่ง 115 เควี DAA 04	25,26 ต.ค.66	08.00 น.	17.00 น.	เปลี่ยนโครงสร้างทิวเสา จากคอน SP เป็น CCB บริเวณบ้านหนองกระทุ่ม	DBA1YS-03 เบ็ดนายยิ้ม DIS ชั่วคราว บ้านทุ่งกรู้น	DAA1YB-01 สถานีด่านช้าง DIS ชั่วคราวโค้งวัด หนองกระทุ่ม	นายศันกรินทร์ แก้วปานกัน 080-9634693

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ชผ.ปบ โทร 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.ภพอ.ดบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อภ.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ 115kv จาก DBA1YS-03 ถึง DAA1YB-01
ในวันที่ 25,26 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1553/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ DAA4 จาก DIS ชั่วคราวทุ่งกรู้น ถึง DIS ชั่วคราวโค้งวัดหนองกระทุ่ม
ในวันที่ 25,26 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชิต กสิประทุม ประสานงานการขอตัดไฟกับ ๖๒๐๖ อภ.ยี่ ศรีศักดิ์ศรี

(นางสงัดจิตา พงษ์ศิริ)
รจก.๓ ผคฟ.คพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)
เรียน ผจก. นวอ.๑๒

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง ๑ แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รจก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อภ.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านหนองกระทุ่ม					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25,26 ต.ค. 66	เวลา	08.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ดบ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงก่อสร้างระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1553/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม				วันที่ 19 ตุลาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่ 19 ตุลาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่ 19 ตุลาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนซ์ 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชญา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DAA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
3	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
4	DBA01YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ดบ.	SACADA	CSW สถานีฯ เดิมบางนางบัว
5	ย้ายโหลด DAA04 บางส่วนไปจ่ายจาก DAA05						
6	DAA04S-06	ปลด	สับ		ดบ.		DIS ดึงข้ามถนน บ.บ่อกรู
7	DIS ชั่วคราว โหลด DAA04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ		DIS ชั่วคราวบ้านทุ่งกฐิน
8	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น. (สั่ง Force Breaker DAA1YB-01 ฝัฒ OPEN)						
9	DBA01YS-03	สับ	ปลด ล็อกกุญแจ		ดบ.		LBS หน้าก่ายเดี่ยวเปิดนายเอี่ยม
10	DAA01YS-01	สับ	ปลด		DAA		- ใบมีด 115 เควี
11	DAA01YS-02	สับ	ปลด		DAA		- ใบมีด 115 เควี
12	DIS ชั่วคราว โหลด DAA04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ		DIS ชั่วคราวโค้งวัดหนองกระทุ่ม
13	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้หน่วยงานรับทราบ						
14	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1						
15	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2						
16	เมื่อไฟฟ้าหน่วยงาน ทำการเทสไฟ และช็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
17	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
18	DAA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
19	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
20	DBA01YB-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ดบ.	SACADA	CSW สถานีฯ เดิมบางนางบัว
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
21	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟทั้งหมด						
22	DAA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
23	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
24	DBA01YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ดบ.	SACADA	CSW สถานีฯ เดิมบางนางบัว
25	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
26	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G2						
27	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
28	DIS ชั่วคราว โหลด DAA04	ปลด	สับ		ดบ		DIS ชั่วคราวโค้งวัดหนองกระทุ่ม

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	DBA01YS-03	ปลด	สับ		ดบ.		LBS หน้าก่วยเดี่ยวเปิดนายเอี่ยม
30	DAA01YS-01	ปลด	สับ		DAA		- ใบมีด 115 เควี
31	DAA01YS-02	ปลด	สับ		DAA		- ใบมีด 115 เควี
32	ย้ายโหลด DAA04 บางส่วนกลับจาก DAA05						
33	DIS ชั่วคราว โล้น DAA04	ปลด	สับ		ดบ		DIS ชั่วคราวบ้านทุ่งกฐิน
34	DAA04S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS ดึงข้ามถนน บ.บ่อกรู
35	DAA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		- -
36	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		- -
37	DBA01YB-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ดบ.	SACADA	CSW สถานีฯ เดิมบางนางบัวช
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ขอตัดไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย
สายส่ง 115 เควี ตั้งแต่ DBA1YS-03 โหลดเบรคเปิดตามเดิม ถึง DAA1YB-01 สถานีต้นข้าง

วงจร DAA 04 ตั้งแต่ DIS ชั่วคราวบ้านทุ่งกฐิน ถึง DISชั่วคราวได้วัดหนองทุ่ม

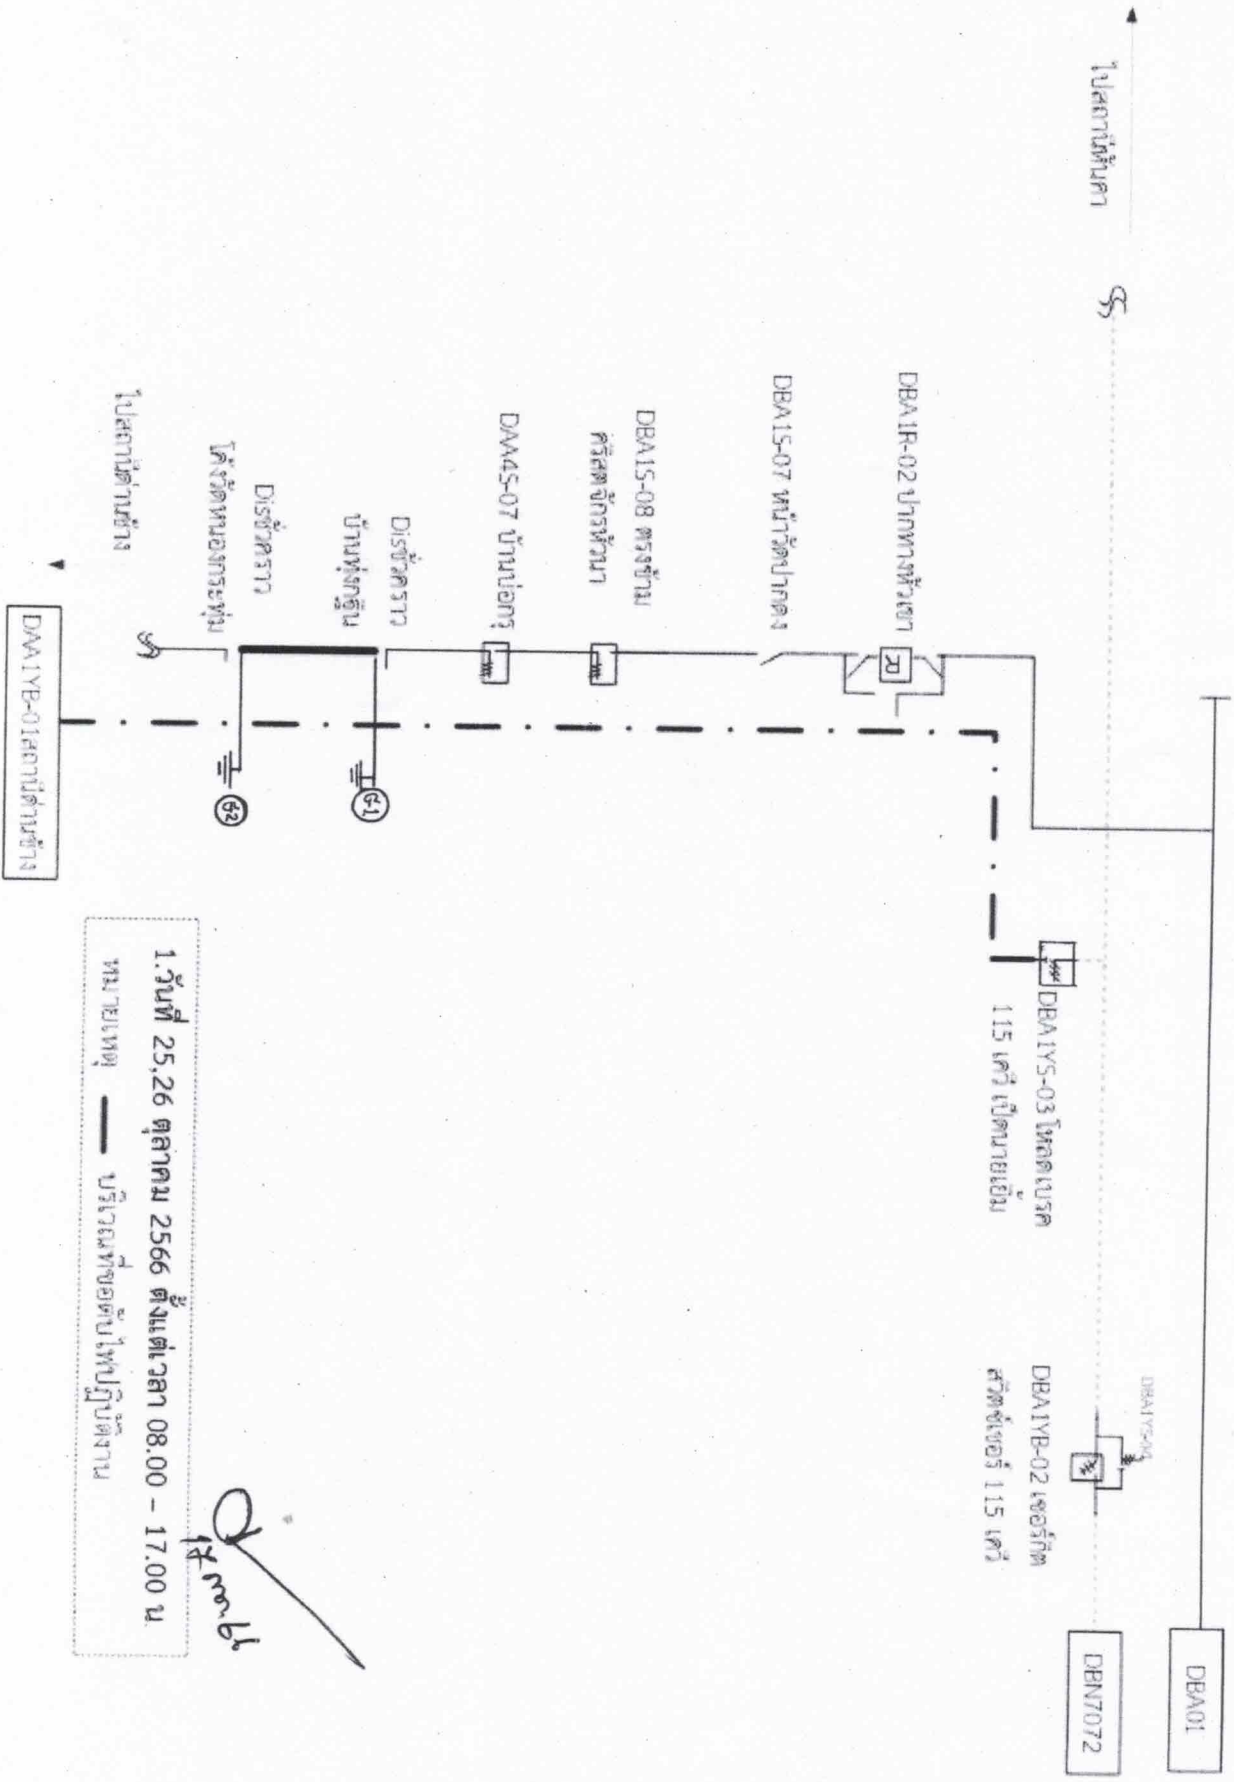

1.วันที่ 25,26 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น
หมายเหตุ — บริเวณที่ขอตัดไฟฟ้าปฏิบัติงาน

Handwritten signature