



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กพส.(ปบ) ๒๕๓๕ /๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สังกัดทอง

ชื่อผู้ส่ง นายสุเทพ หอยสังข์ทอง

Switching Deadline

22 พ.ย. 64

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า อ.กำแพงแสน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้อุปกรณ์ระบบจำหน่าย ฟีดเตอร์ ๗ สถานีไฟฟ้า อ.กำแพงแสน
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KSA02	26 พ.ย.64	09.00 น.	12.00 น.	แก้อุปกรณ์ KSA06S-03 ร้านศรีวิวัฒน์	KSA6S-01 สฟ.กพส.	KSA6S-04 ร้านกิ่งไผ่	นายศักรินทร์ จิตติขานนท์ อ.ปบ.
๒								
๓								
๔								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักรินทร์ จิตติขานนท์ ตำแหน่ง อ.ปบ. โทร ๐๘๑-๕๕๒๕๘๘๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กทล. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสุเทพ หอยสังข์ทอง)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผศฟ.) กฟอ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผศฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ KSA6 จาก KSA6S-01 ถึง KSA6S-04
ในวันที่ ๒๖ พ.ย. ๖๔ ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1553/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุสิทธิ์ สอนประสิทธิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายศักรินทร์ จิตติขานนท์

(นายอนุสิทธิ์ สอนประสิทธิ์)
อด. 6 กกน. ม.อ.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.กพส.

อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. - (สถานี) -
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)


ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	DIS.รหัส KSA06S-03 บริเวณ ร้านไถ่ย่างศรีวัฒน์					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 พ.ย. 64	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	12.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กพส.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อนโดย Hot Line กระเช้า 22 kV.		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1553/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์			วันที่	18 พฤศจิกายน 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	18 พฤศจิกายน 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	18 พฤศจิกายน 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตซ์ก่อนการ Switching						
2	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	KSA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		
5	KSA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		
6	KSA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		
7	- ย้ายโหลด KSA06 ไปจ่ายจาก KSA01						
8	KSA01S-14	ปลด	สับ		กพส.		SF6 หอพักอยู่แล้วรววย
9	KSA0BVB-01	ปลด	สับ		KSA	SCADA	CB 22 kV.ขนานเมนบัส
10	KSA06S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS ร้านกังไส
11	KSA0BVB-01	ปลด	สับ		KSA	SCADA	CB 22 kV.ขนานเมนบัส
12	- ดับไฟไลน์ KSA06 เวลา 09.00 น.						
13	KSA06VB-01	สับ	ปลด		KSA	SCADA	CB KSA06
14	KSA06S-01	สับ	ปลด		กพส.		DIS POT HEAD F.6
15	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟอ.กำแพงแสนรับทราบ						
16	แจ้งกฟอ.กำแพงแสนทำการ Test ไฟว่าดับเรียบร้อย						
17	แจ้งกฟอ.กำแพงแสน(ดำเนินการโดยชุด Hot Line กระเช้า 22 kV.ไม่มีการ Short Ground)ทำงานได้						
18	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
19	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
***** สิ้นสุด Switching เข้า *****							
20	หลังจากกฟอ.กำแพงแสน(ดำเนินการโดยชุด Hot Line กระเช้า 22 kV.)ทำงานเสร็จเรียบร้อย						
21	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตซ์ก่อนการ Switching						
22	ตรวจสอบ KSA06S-03 DIS.ร้านไถ่ย่างศรีวัฒน์ ให้สับเข้าไว้ทั้งสามเฟส						
23	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
24	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
25	- จ่ายไฟไลน์ KSA06						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	KSA06S-01	ปลด	ล๊ับ		กพส.		DIS POT HEAD F.6
27	KSA06VB-01	ปลด	ล๊ับ คง "OFF" Auto Reclose		KSA	SCADA	CB KSA06
28	- ย้ายโหลด KSA06 กลับคืนจาก KSA01						
29	KSA0BVB-01	ปลด	ล๊ับ		KSA	SCADA	CB 22 kV.ขนานเมนบัส
30	KSA06S-04	ปลด	ล๊ับ		กพส.		DIS รัานกิ่งใส่
31	KSA0BVB-01	ล๊ับ	ปลด		KSA	SCADA	CB 22 kV.ขนานเมนบัส
32	KSA01S-14	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6 หอพักอยู่แล้วรวย
33	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
34	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
35	KSA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		
36	KSA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		
37	KSA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		
***** สิ้นสุด Switching *****							

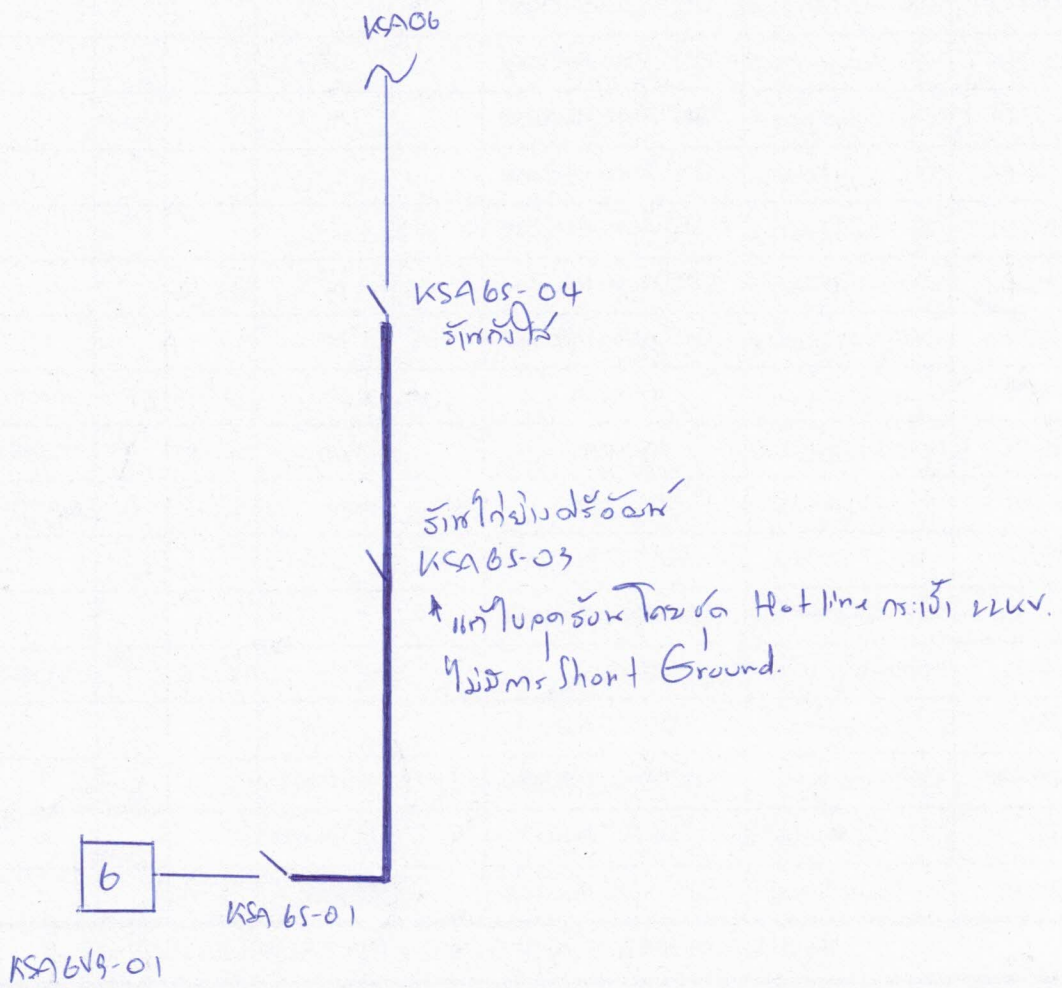

ပေးအပ်သော မူဝါဒ ၂ နှင့် ၃ ကို ၁၈.၅.၀၄

အကျဉ်းချုပ်၊ ၁၈.၅.၀၄ USPP ၂.၅.၀၄ ကို အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် ၁.၀ မျက်နှာ
 မှ အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် ၁၈.၅.၀၄ ကို အကျဉ်းချုပ် မိနစ်မှ Short Ground

၁၉၉

၁၈.၅.၀၄